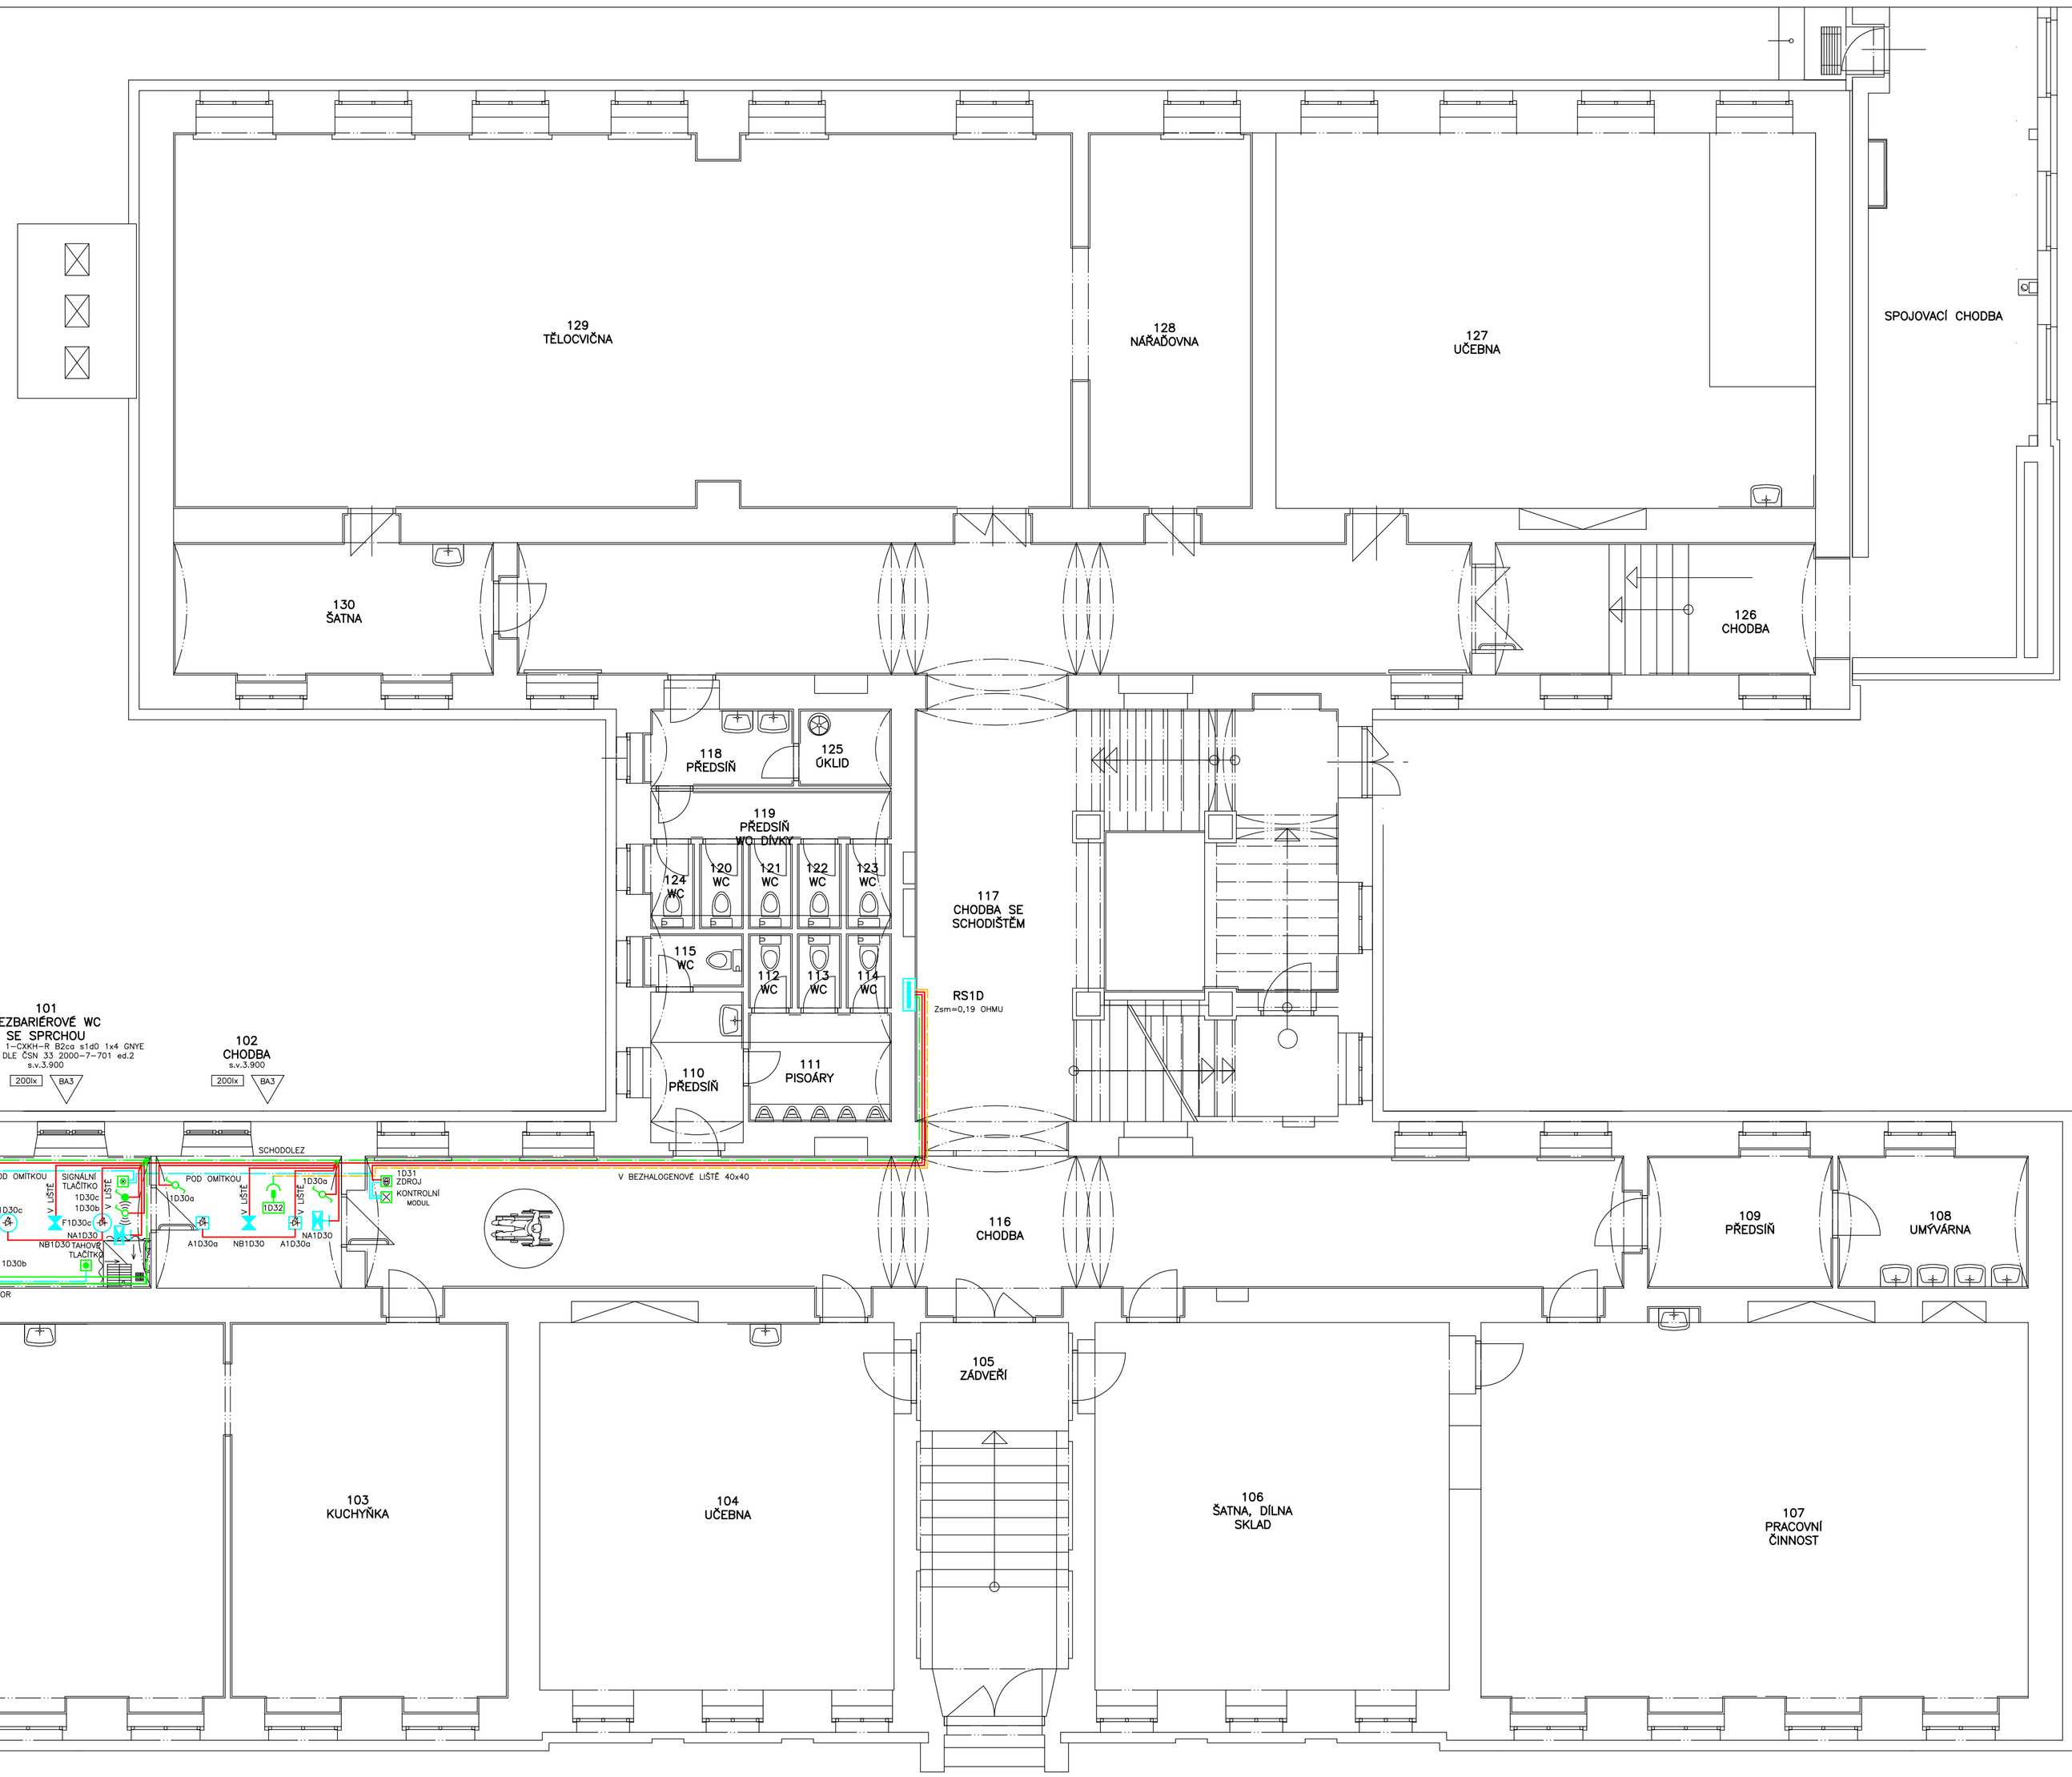

A — Interiérově přisazené LED svítidlo, 1.910 lm, 23W, 4.000K, RA>80, IP20, 232x232x79

FD — Liniové LED svítidlo přisazené, difuzor prismatický, 2.428lm, 20W, 4.000K, RA>80, IP20, 1170x70x75, DALI

FD — Liniové LED svítidlo přisazené, difuzor prismatický, 2.959lm, 24W, 4.000K, RA>80, IP20, 1456x70x75

FH — Liniové LED svítidlo přisazené, difuzor prismatický, 3.642lm, 29W, 4.000K, RA>80, IP20, 1780x70x75

F — Kruhové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, 2.349lm, 25W, 4.000K, RA>80, IP65, D 350mm

H — Asymetrické LED svítidlo na tabule, 4.743lm, 28W, 4.000K, RA>80, IP20, 1420x130x85

NA — Nouzové LED svítidlo s piktogramem, přisazeno na zeď, 330x270x70, 3W, IP20, 1 hodina, autotest

NB — Nouzové LED svítidlo přisazené, pro osvětlení volných prostor, 127x70x127, 177lm, 2W, IP20, 1 hodina, autotest

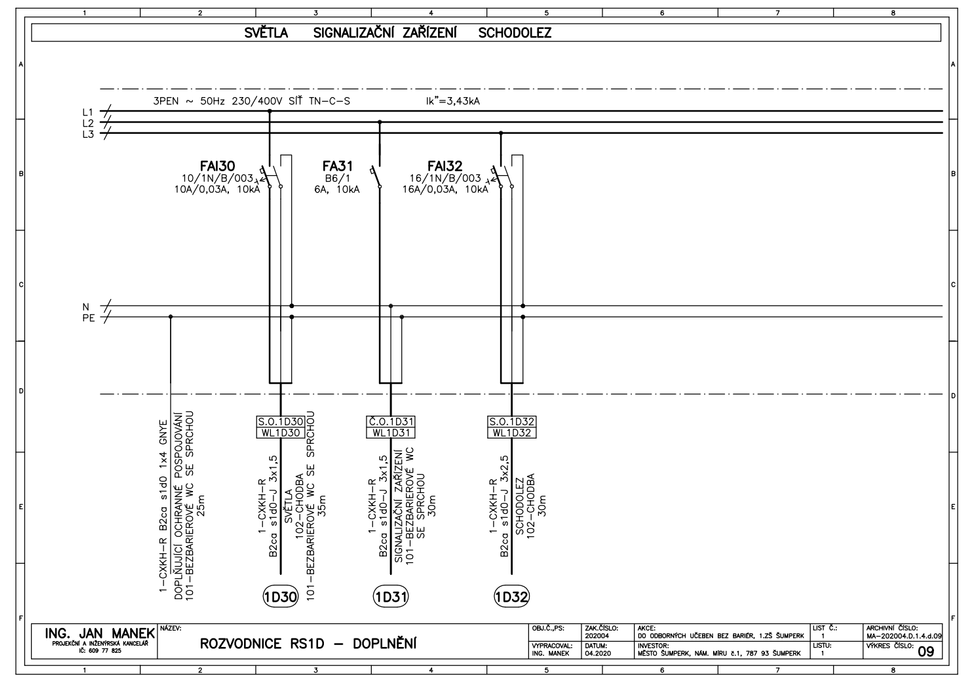

SADA Č.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~ 50Hz 230/400V SÍŤ TN-C-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN
CHRÁNIČI A DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK		
OBEC:	ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ
INVESTOR:	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM. MÍRU č.1, 787 93 ŠUMPERK		

ING. JAN MANEK
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
IČ: 609 77 825
E-MAIL: : jan.manek@elektroprojekty.net
TEL: + 420 777 866 406

STAVBA:	DO ODBORNÝCH UČEBEN BEZ BARIÉR 1.ZŠ ŠUMPERK	FORMÁT	800x460
		DATUM	04.2020
		STUPEŇ	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
OBJEKT:	D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	ARCH.ČÍSLO	MA-202004.D.1.4.g.01
PROFESE:	D.1.4.g – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	ZAK.ČÍSLO	202004
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINSTALACE 1.NP – STARÁ BUDOVA	MĚŘÍTKO: 1:75	ČÍSLO VÝKRESU: 01