


Tabulka místností			
Číslo místnosti	Název místnosti	Světlá	výška
–162a–	WC DÍVKY–PŘEDSÍŇ	S.V.=2,8	(PODHLÉD)
–162b–	WC DÍVKY	S.V.=2,8	(PODHLÉD)
–162c–	WC DÍVKY	S.V.=2,8	(PODHLÉD)
–163–	ÚKLID	S.V.=2,8	(PODHLÉD)
–164a–	WC CHLAPCI–PŘEDSÍŇ	S.V.=2,8	(PODHLÉD)
–164b–	WC CHLAPCI	S.V.=2,8	(PODHLÉD)
–164c–	WC KABINA	S.V.=2,8	(PODHLÉD)

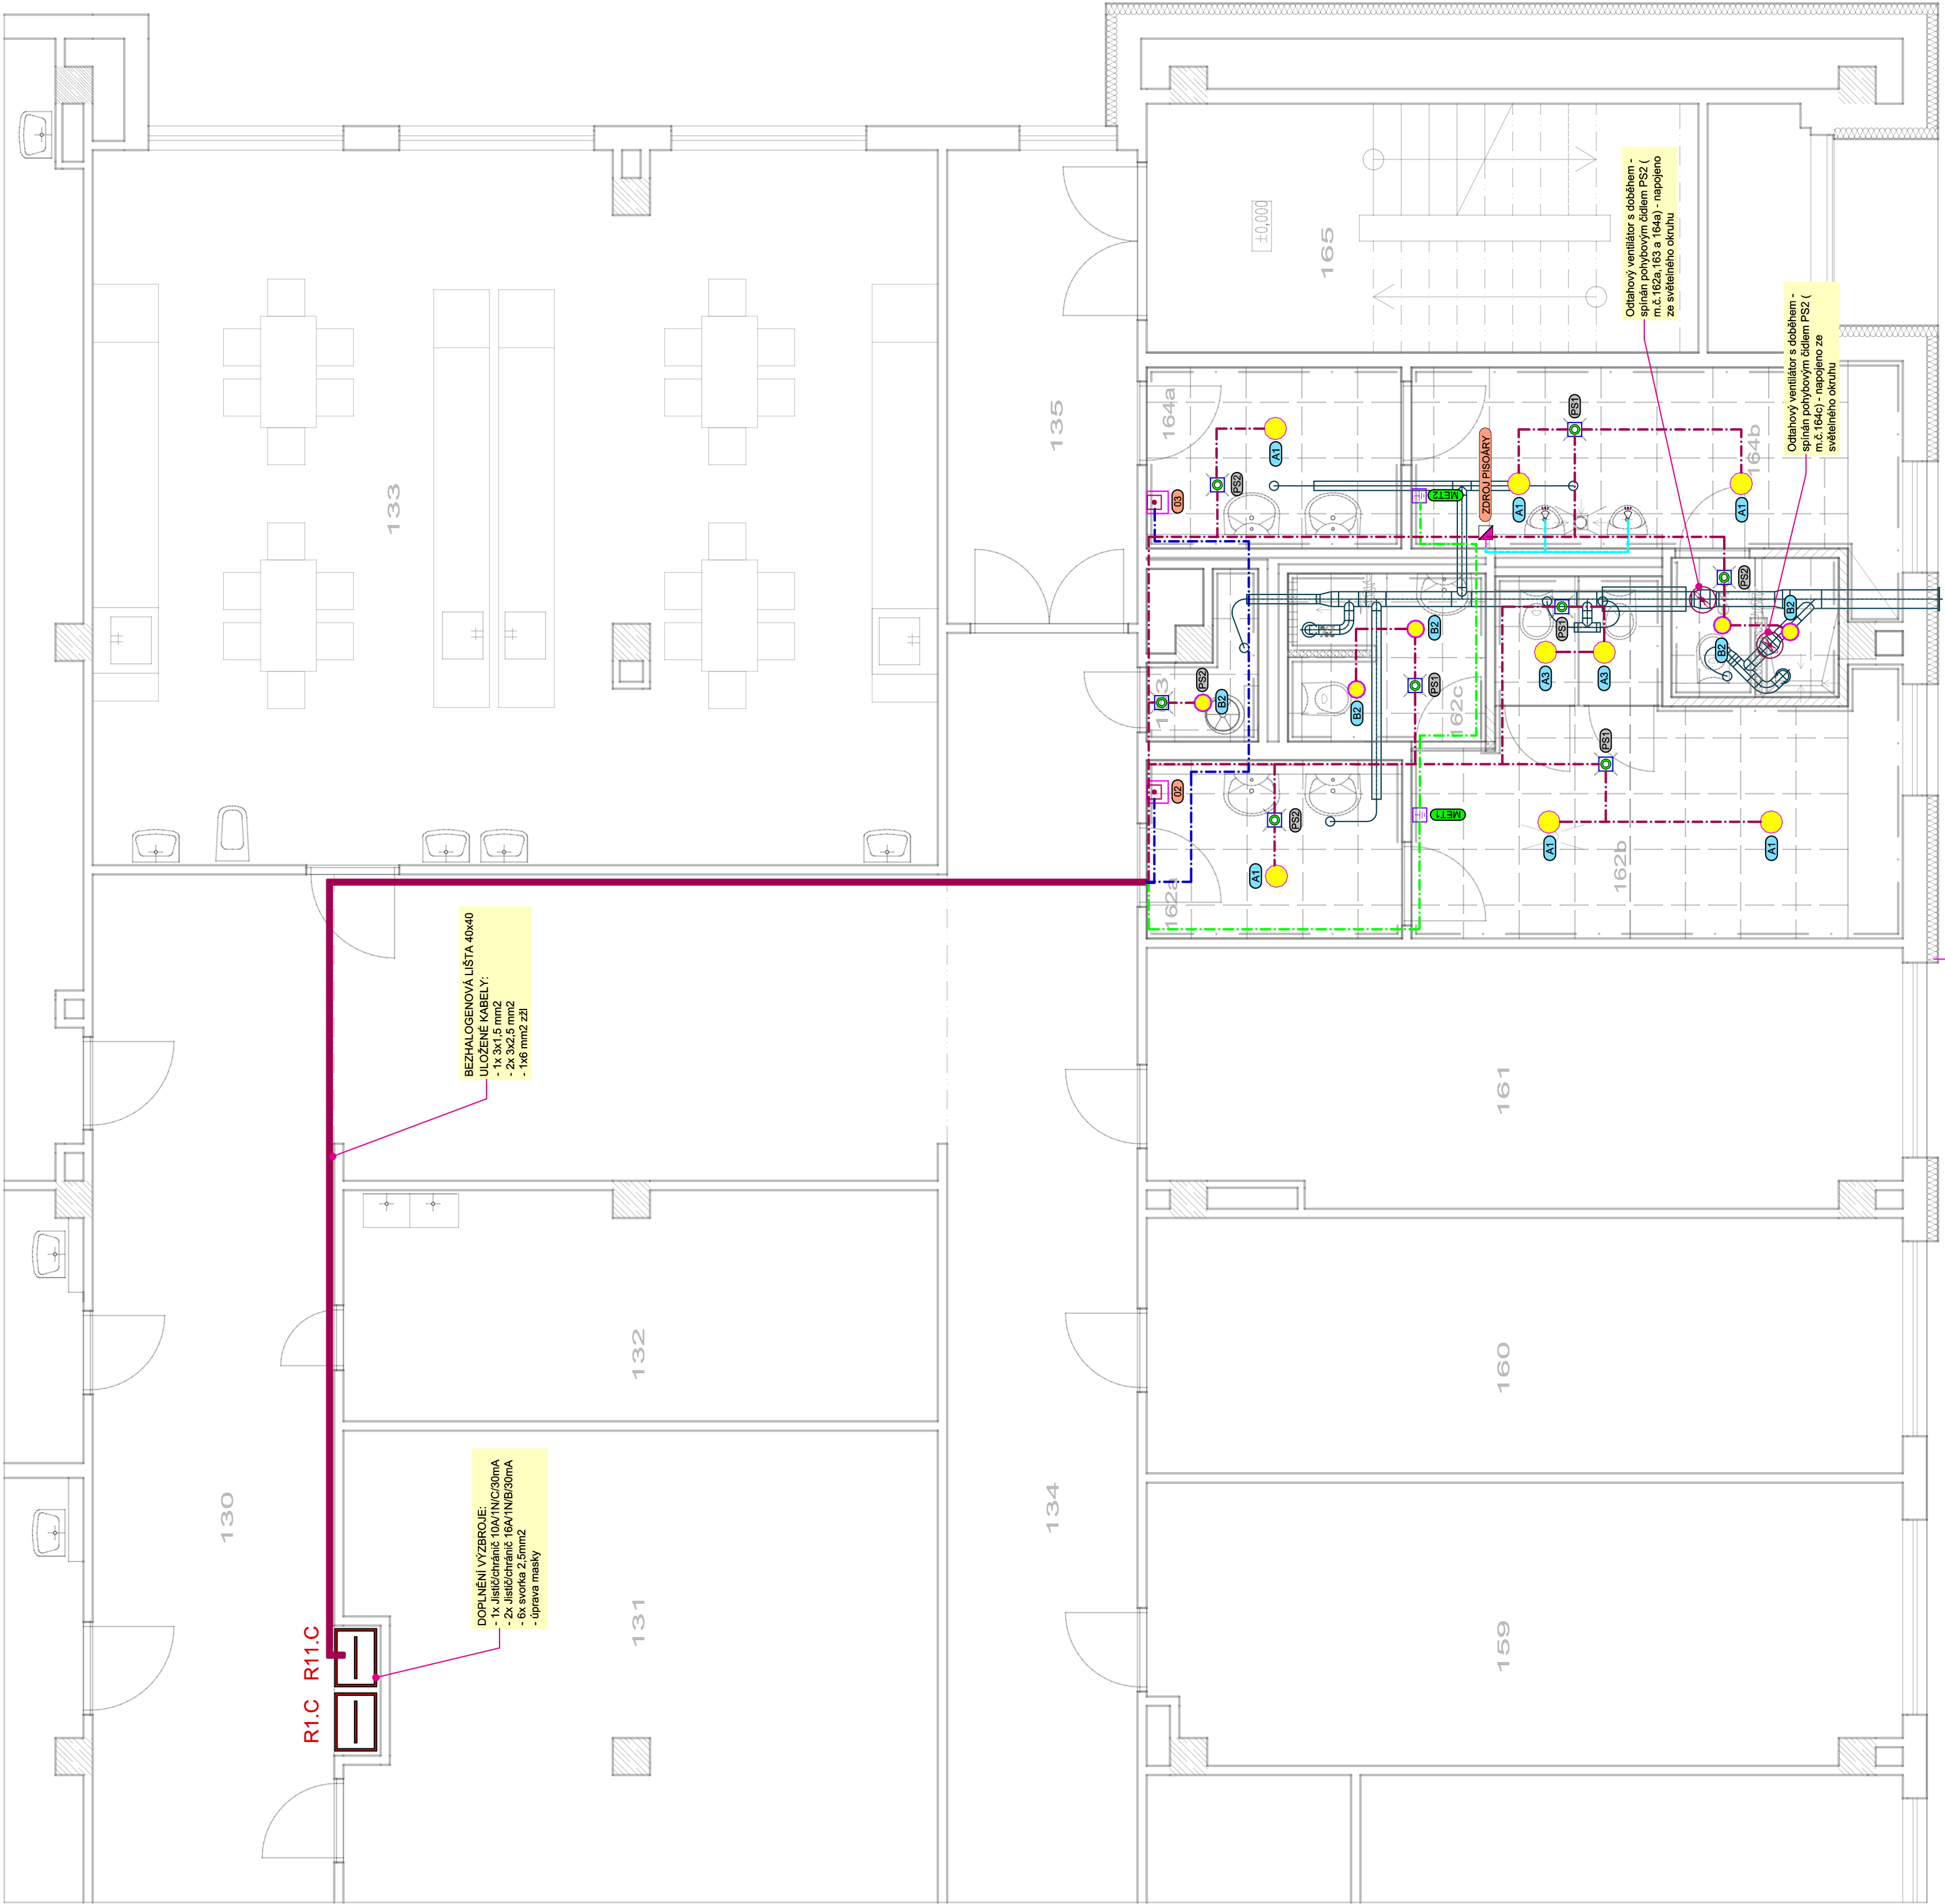

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM Proudem DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		Stavebník		Město Šumperk nám. Míru 1 787 01 Šumperk
Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mali.jiri@frys.cz	Projektant	části	Ing. Pavel Matura Projekce elektro IČ: 06169848 - projekce.matura@seznam.cz
Projektant	části	Hlavní projektant	Zodp. projektant	Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	SUMPERK	Stupeň	Zakázka číslo	DPS 300521_J 05/2021
Název stavby	Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk - I. ETAPA			
Část	D.1.4g - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
Název výkresu	Silnoproudé rozvody - 1.NP	Měřítko:	1:50	Číslo výkresu 03