




1.PP - ROZVADĚČ RÚT

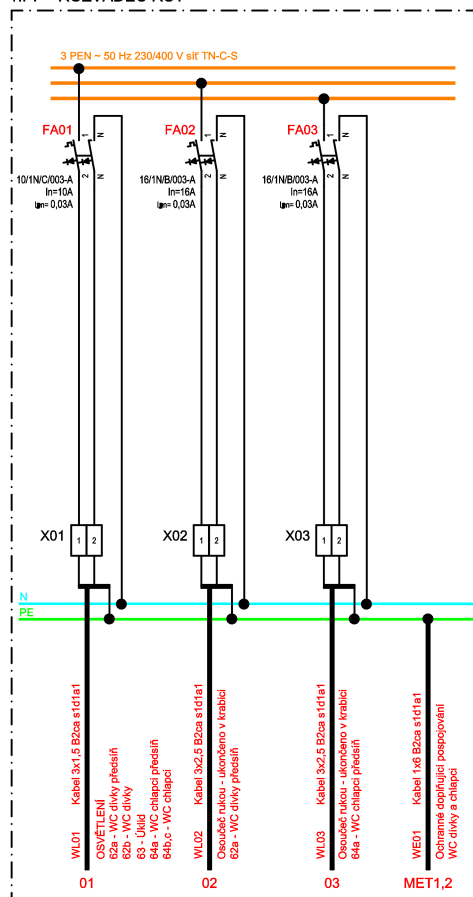

1.NP - ROZVADĚČ R11.C

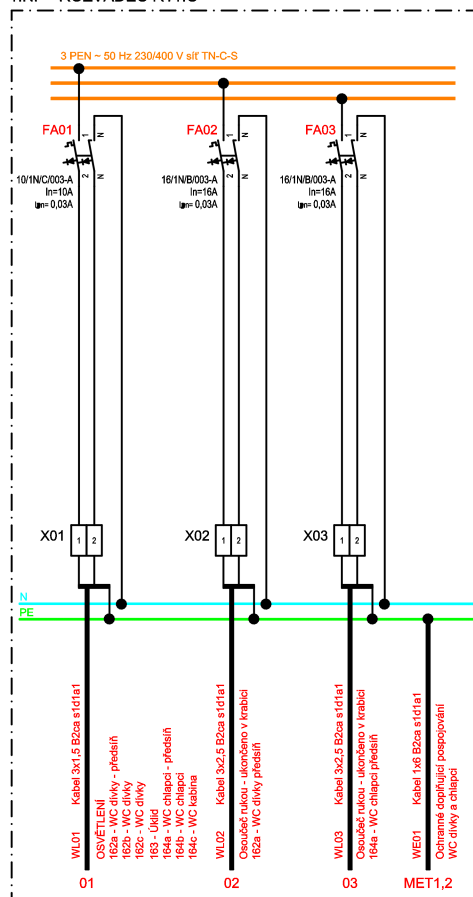

2.NP - ROZVADĚČ R2.B

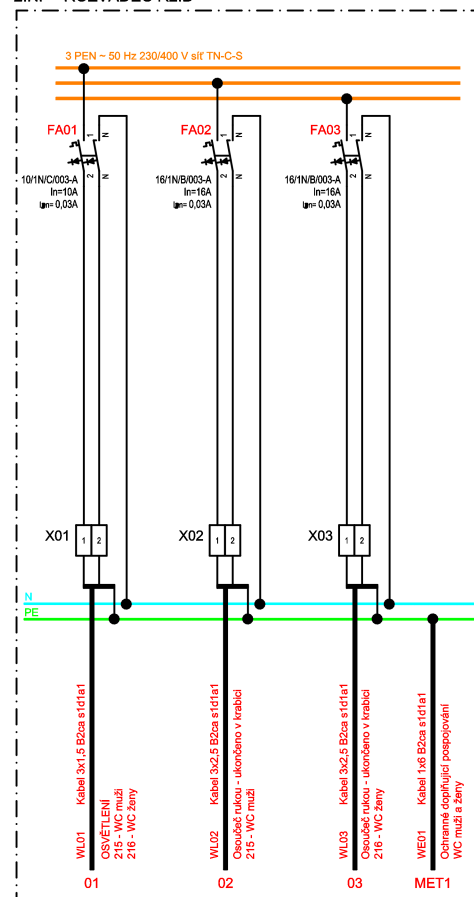

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Generální projektant                  | Jiří Frys - stavební projekce<br>Langrova 12, Šumperk 787 01<br>IČ: 10644334, mail:jiri@frys.cz | Stavebník  | Město Šumperk<br>nám. Míru 1<br>787 01 Šumperk           |
| Projektant části                      | Ing.Pavel Matura<br>Projekce elektro<br>IČ: 06169848, projekce.matura@seznam.cz                 | Hlavní projektant<br>Zodp. projektant<br>Vpracoval | Ing.Pavel Matura<br>Ing.Pavel Matura<br>Ing.Pavel Matura |
| Místo stavby                          | ŠUMPERK   | Stupeň<br>Zakázka číslo<br>Datum                   | DPS<br>300521_I<br>05/2021                               |
| Název stavby                          | Rekonstrukce hygienického zařízení<br>4. ZŠ Šumperk - I. ETAPA                                  |  |  |
| Část                                  | D.1.4g - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky                       |  |  |
| Název výkresu<br>Rozvaděče - doplnění |   | Měřítko:   | Číslo výkresu<br>05                                      |