



MERCON, s.r.o.  
9.května 2839/90  
750 02 Přerov  
Tel.. +420 776 698 226

F26\_001\_MERCON

Firma / zákazník  
Popis projektu  
Číslo výkresu  
Zakázka

Základní škola Šumperk  
Rekonstrukce vytápění  
  
P221478

Zákazník  
Základní škola Šumperk  
Šumavská 21  
787 01  
Šumperk



Výrobce (firma)

MERCON, s.r.o.

Sloupec  
Název projektu  
Výrobek  
Typ  
Místo instalace  
Osoba odpovědná za projekt  
Zvláštnost dílu

C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8\  
ZŠ Šumperk\_vytápění  
  
E  
Šumperk

Koncový zákazník  
Základní škola Šumperk  
Základní škola Šumperk  
  
Šumavská 21  
787 01  
Šumperk  
Česká republika

Vytvořeno dne 18.10.2022  
Zpracováno dne 08.12.2022

od (zkratka) matusinec

Počet stran 32

			Datum	18.10.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Info skupina		P221478 H	Česká republika		Titulní strana			= H	
			Zprac..	matusinec									+	
			Zkontr.											
Změna	Datum	Název	Přív.		Náhrada z	Nahrazeno čím					List	1		
											List	32		

Přiřazení	Stránka	Popis stránek	Datum	Zpracoval
=H	1	Titulní strana	18.10.2022	matusinec
	2	Obsah	28.11.2022	matusinec
	2.a	Obsah	28.11.2022	matusinec
	5	Přehled identifikátorů struktury	28.11.2022	matusinec
	Rozváděč			
=P +R1	6	Napájení	28.11.2022	matusinec
	7	Pohony	28.11.2022	matusinec
	8	Rozváděč R15	07.11.2022	matusinec
=C +R1	Rozváděč			
	10	KOTELNA	28.11.2022	matusinec
	11	Řízení A+B JZ strana	08.11.2022	matusinec
	11.a	Řízení A+B SV strana	08.11.2022	matusinec
	11.d	Řízení C	08.11.2022	matusinec
	12	Řízení D	09.11.2022	matusinec
=1	1	Topologie Ethernet	04.11.2022	matusinec
	2	Napájení 230V	08.11.2022	matusinec
	3	Schéma A, B	09.11.2022	matusinec
	4	Schéma C	09.11.2022	matusinec
	5	Schéma D	07.11.2022	matusinec
	6	Kódování čidel	09.11.2022	matusinec
=B	45	Rozváděč R1 - pohled	28.11.2022	matusinec
=K	1	Kusovník	09.11.2022	matusinec
	2	Kusovník	28.11.2022	matusinec
	3	Kusovník	28.11.2022	matusinec
	4	Kusovník	28.11.2022	matusinec




Přehled identifikátorů struktury

F24\_003

Úplné označení	Popis struktury
Zařízení	
=H	Info skupina
=P	Napájení
=C	Řídicí systém
=1	Společné
=B	Sestavy
=K	Kusovníky
+R1	Rozváděč
+M	Čerpadla
+R15	Rozváděč R15






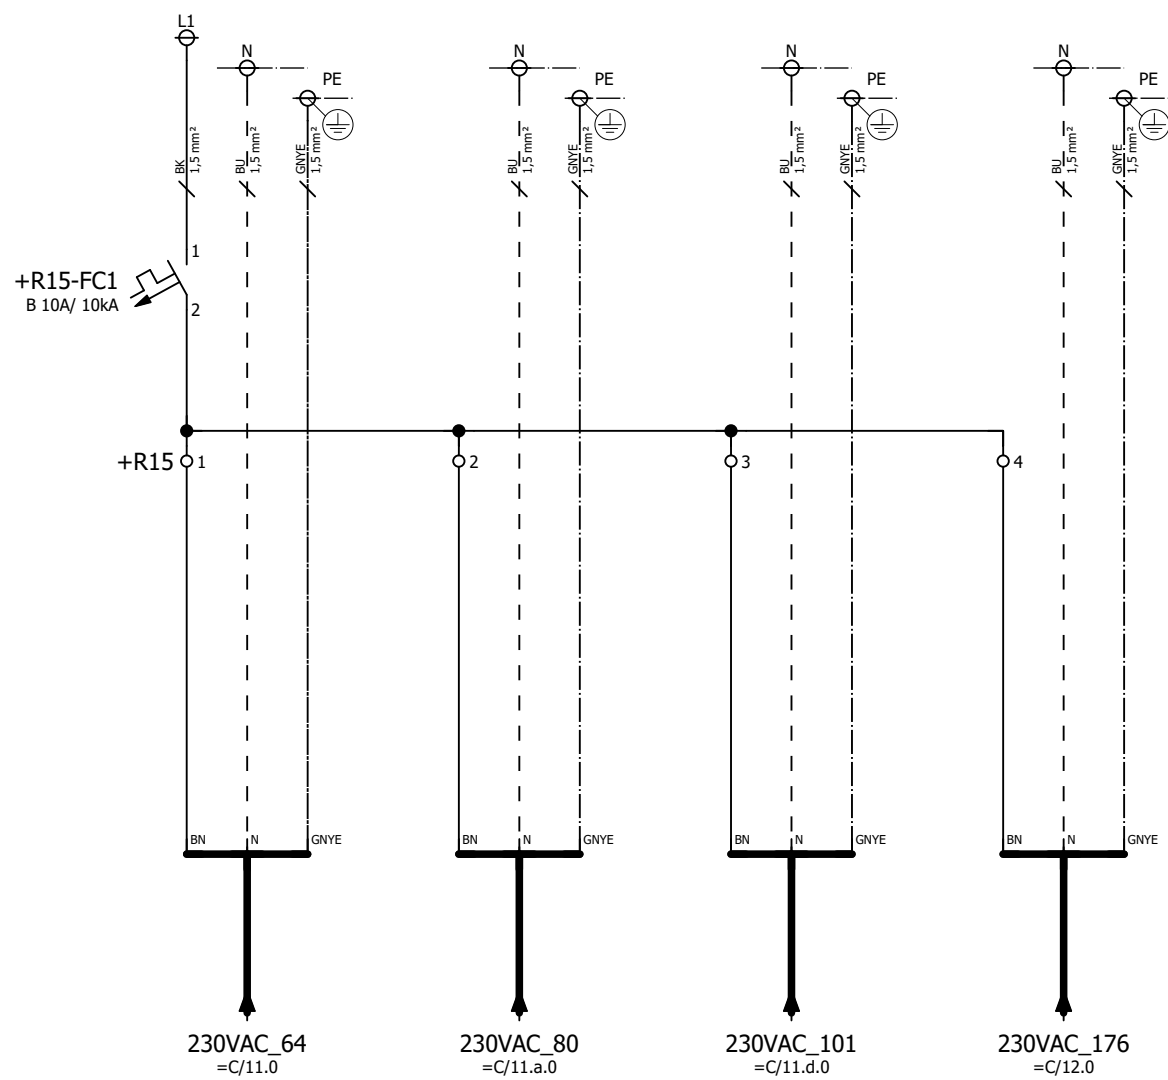


+R15-X = Hlavní ventil


			Datum	07.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Napájení		P221478	MERCON, s.r.o.	Rozváděč R15			= P
			Zprac..	matusinec								+ R1
			Zkontr.									
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím		Česká republika				List 8
												List 32

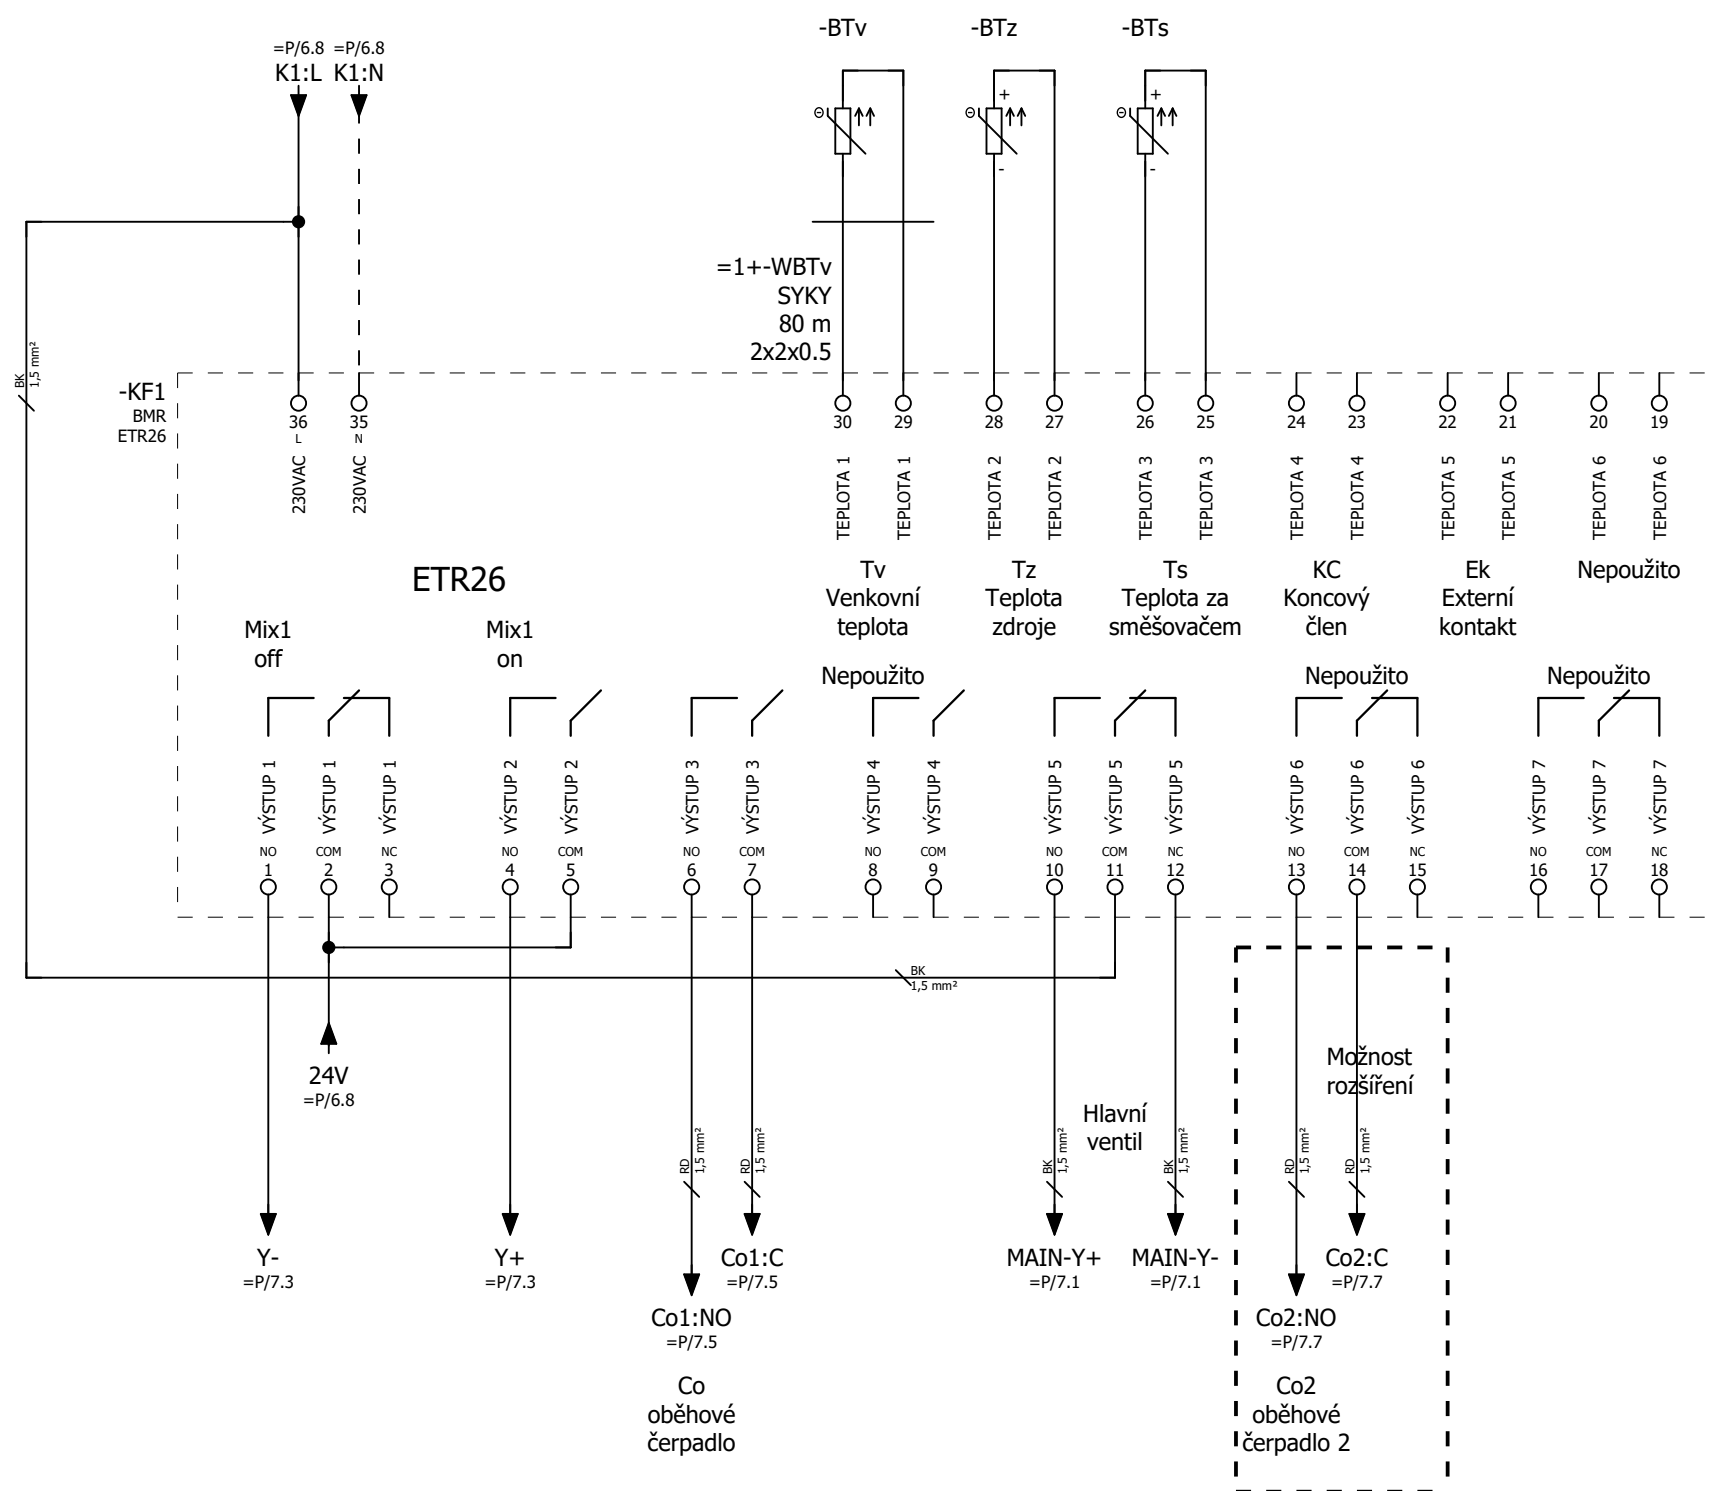





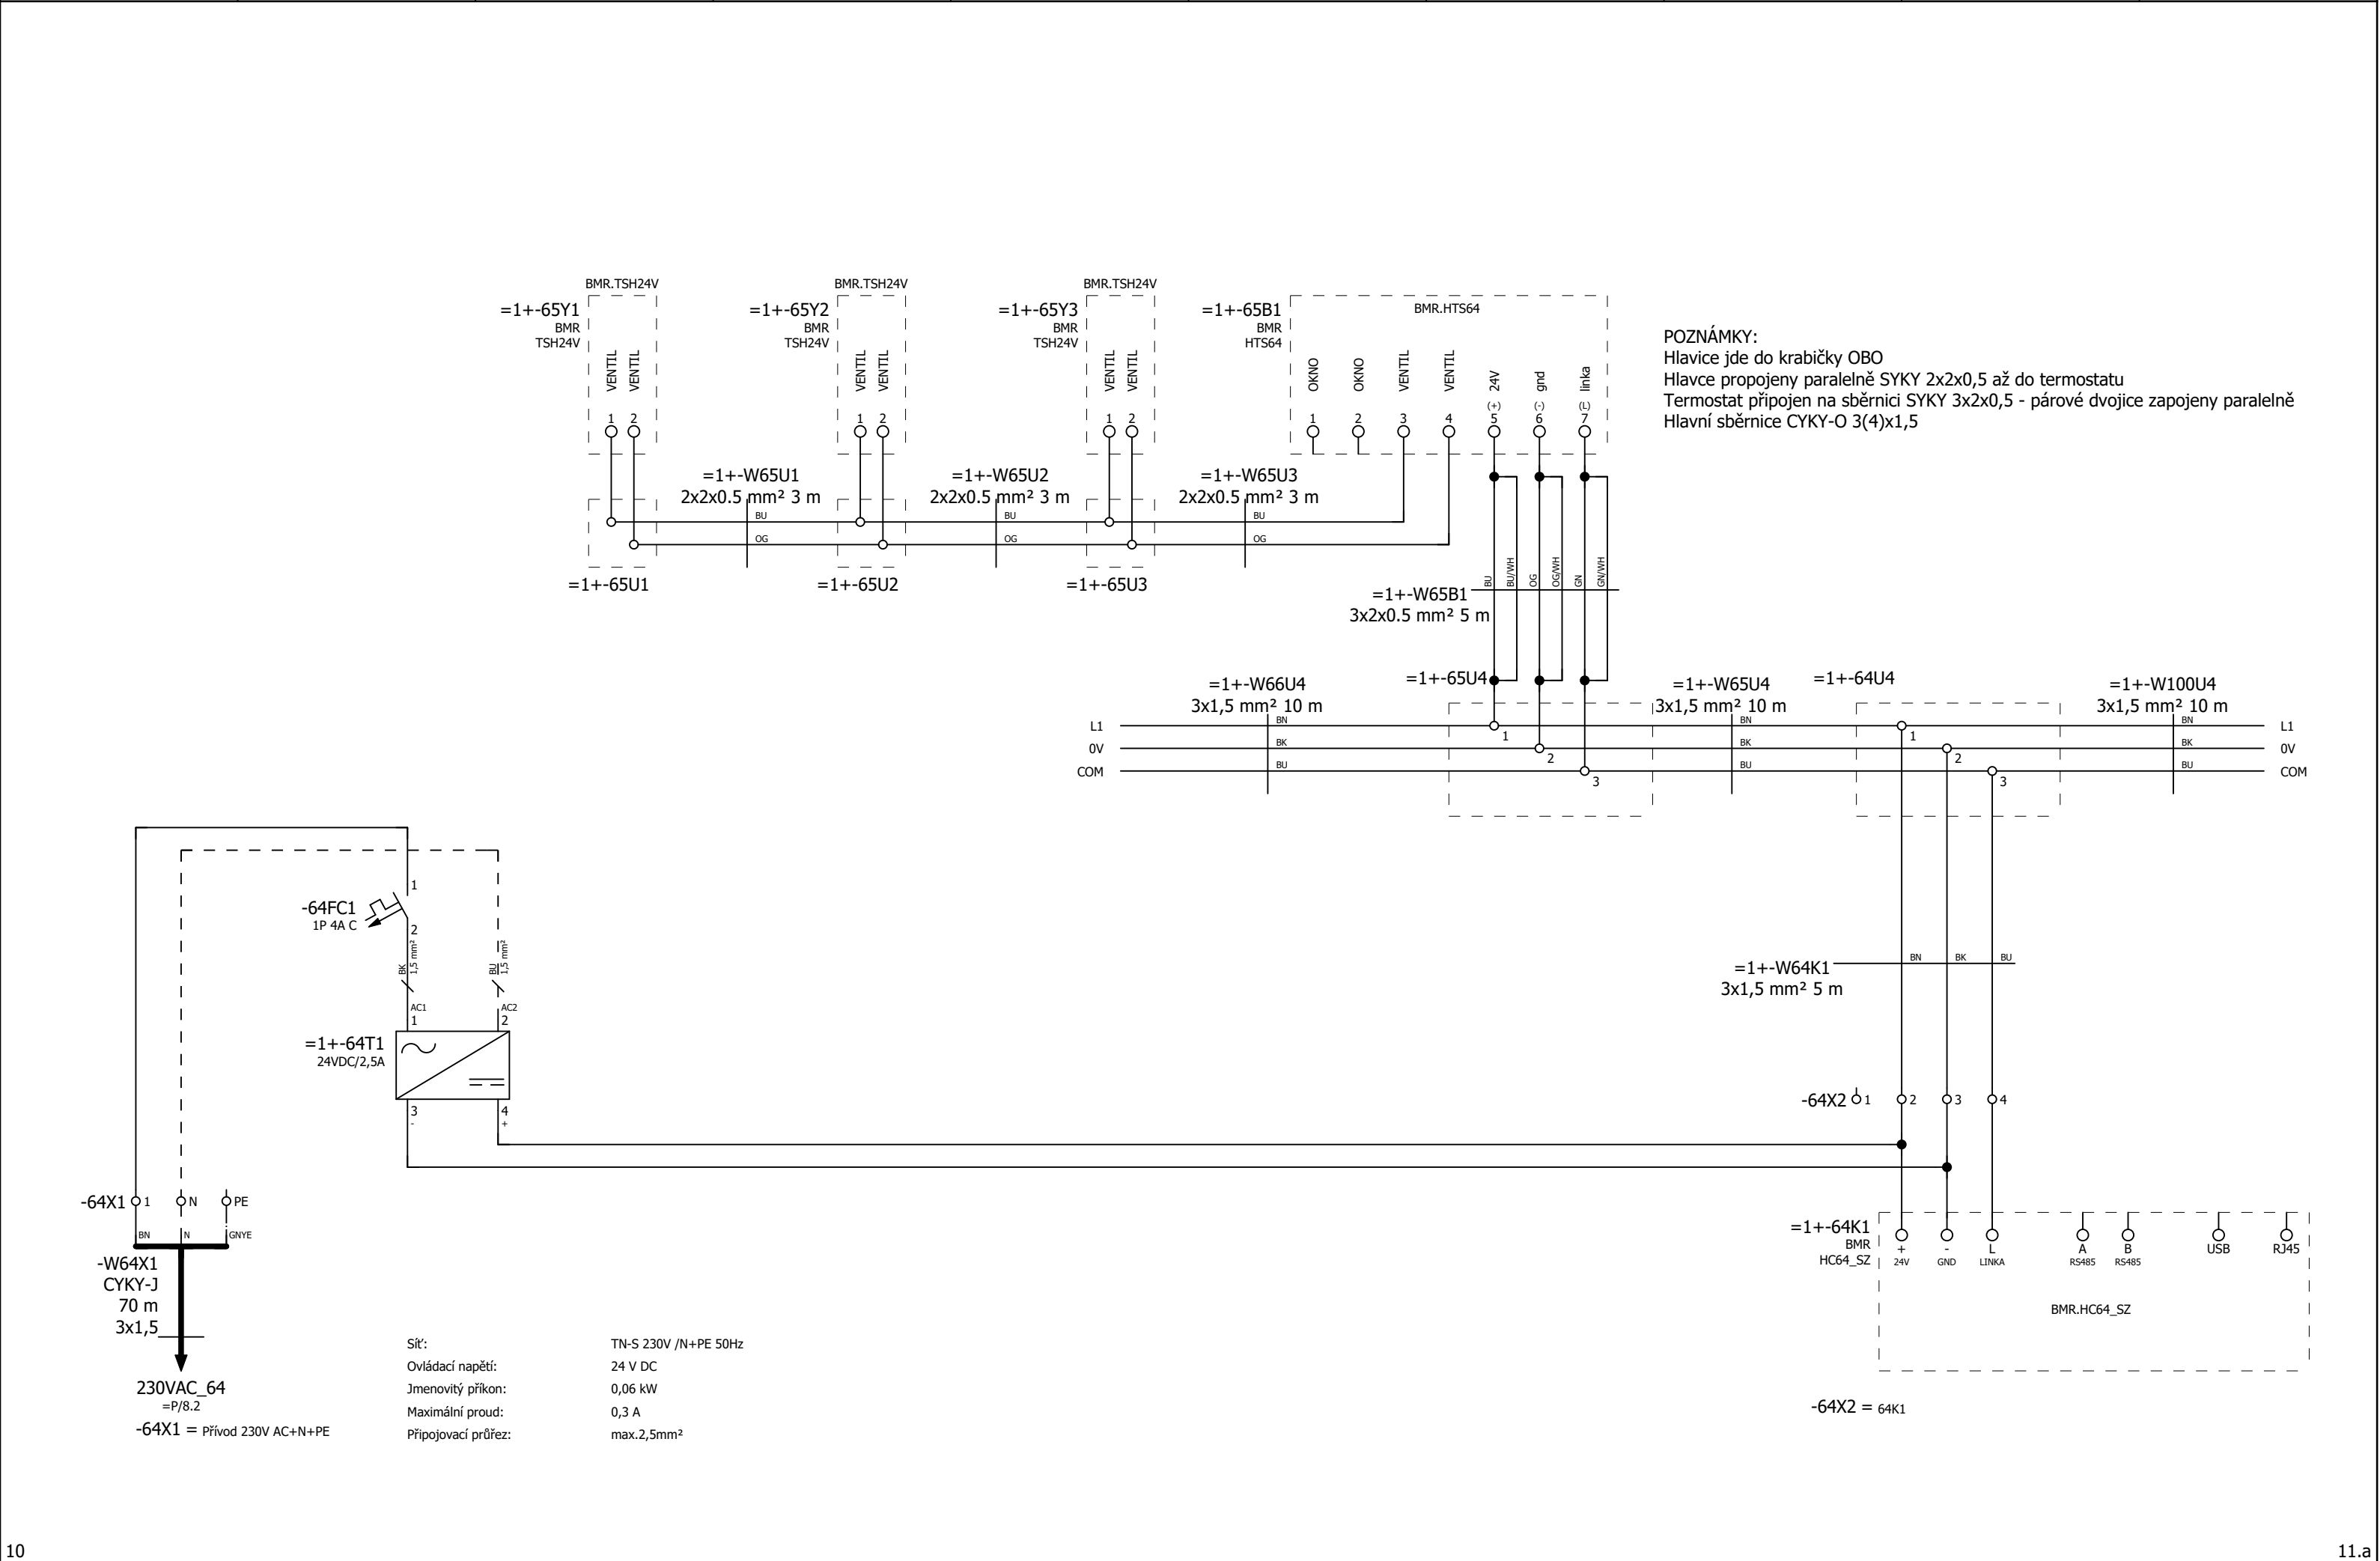

			Datum	08.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Řídicí systém		P221478 C		MERCON, s.r.o. Česká republika		Řízení A+B JZ strana				= C	
			Zprac..	matusinec											+ R1	
			Zkontr.												List	
Změna	Datum	Název	Přv.		Náhrada z	Nahrazeno čím									List	
															32	

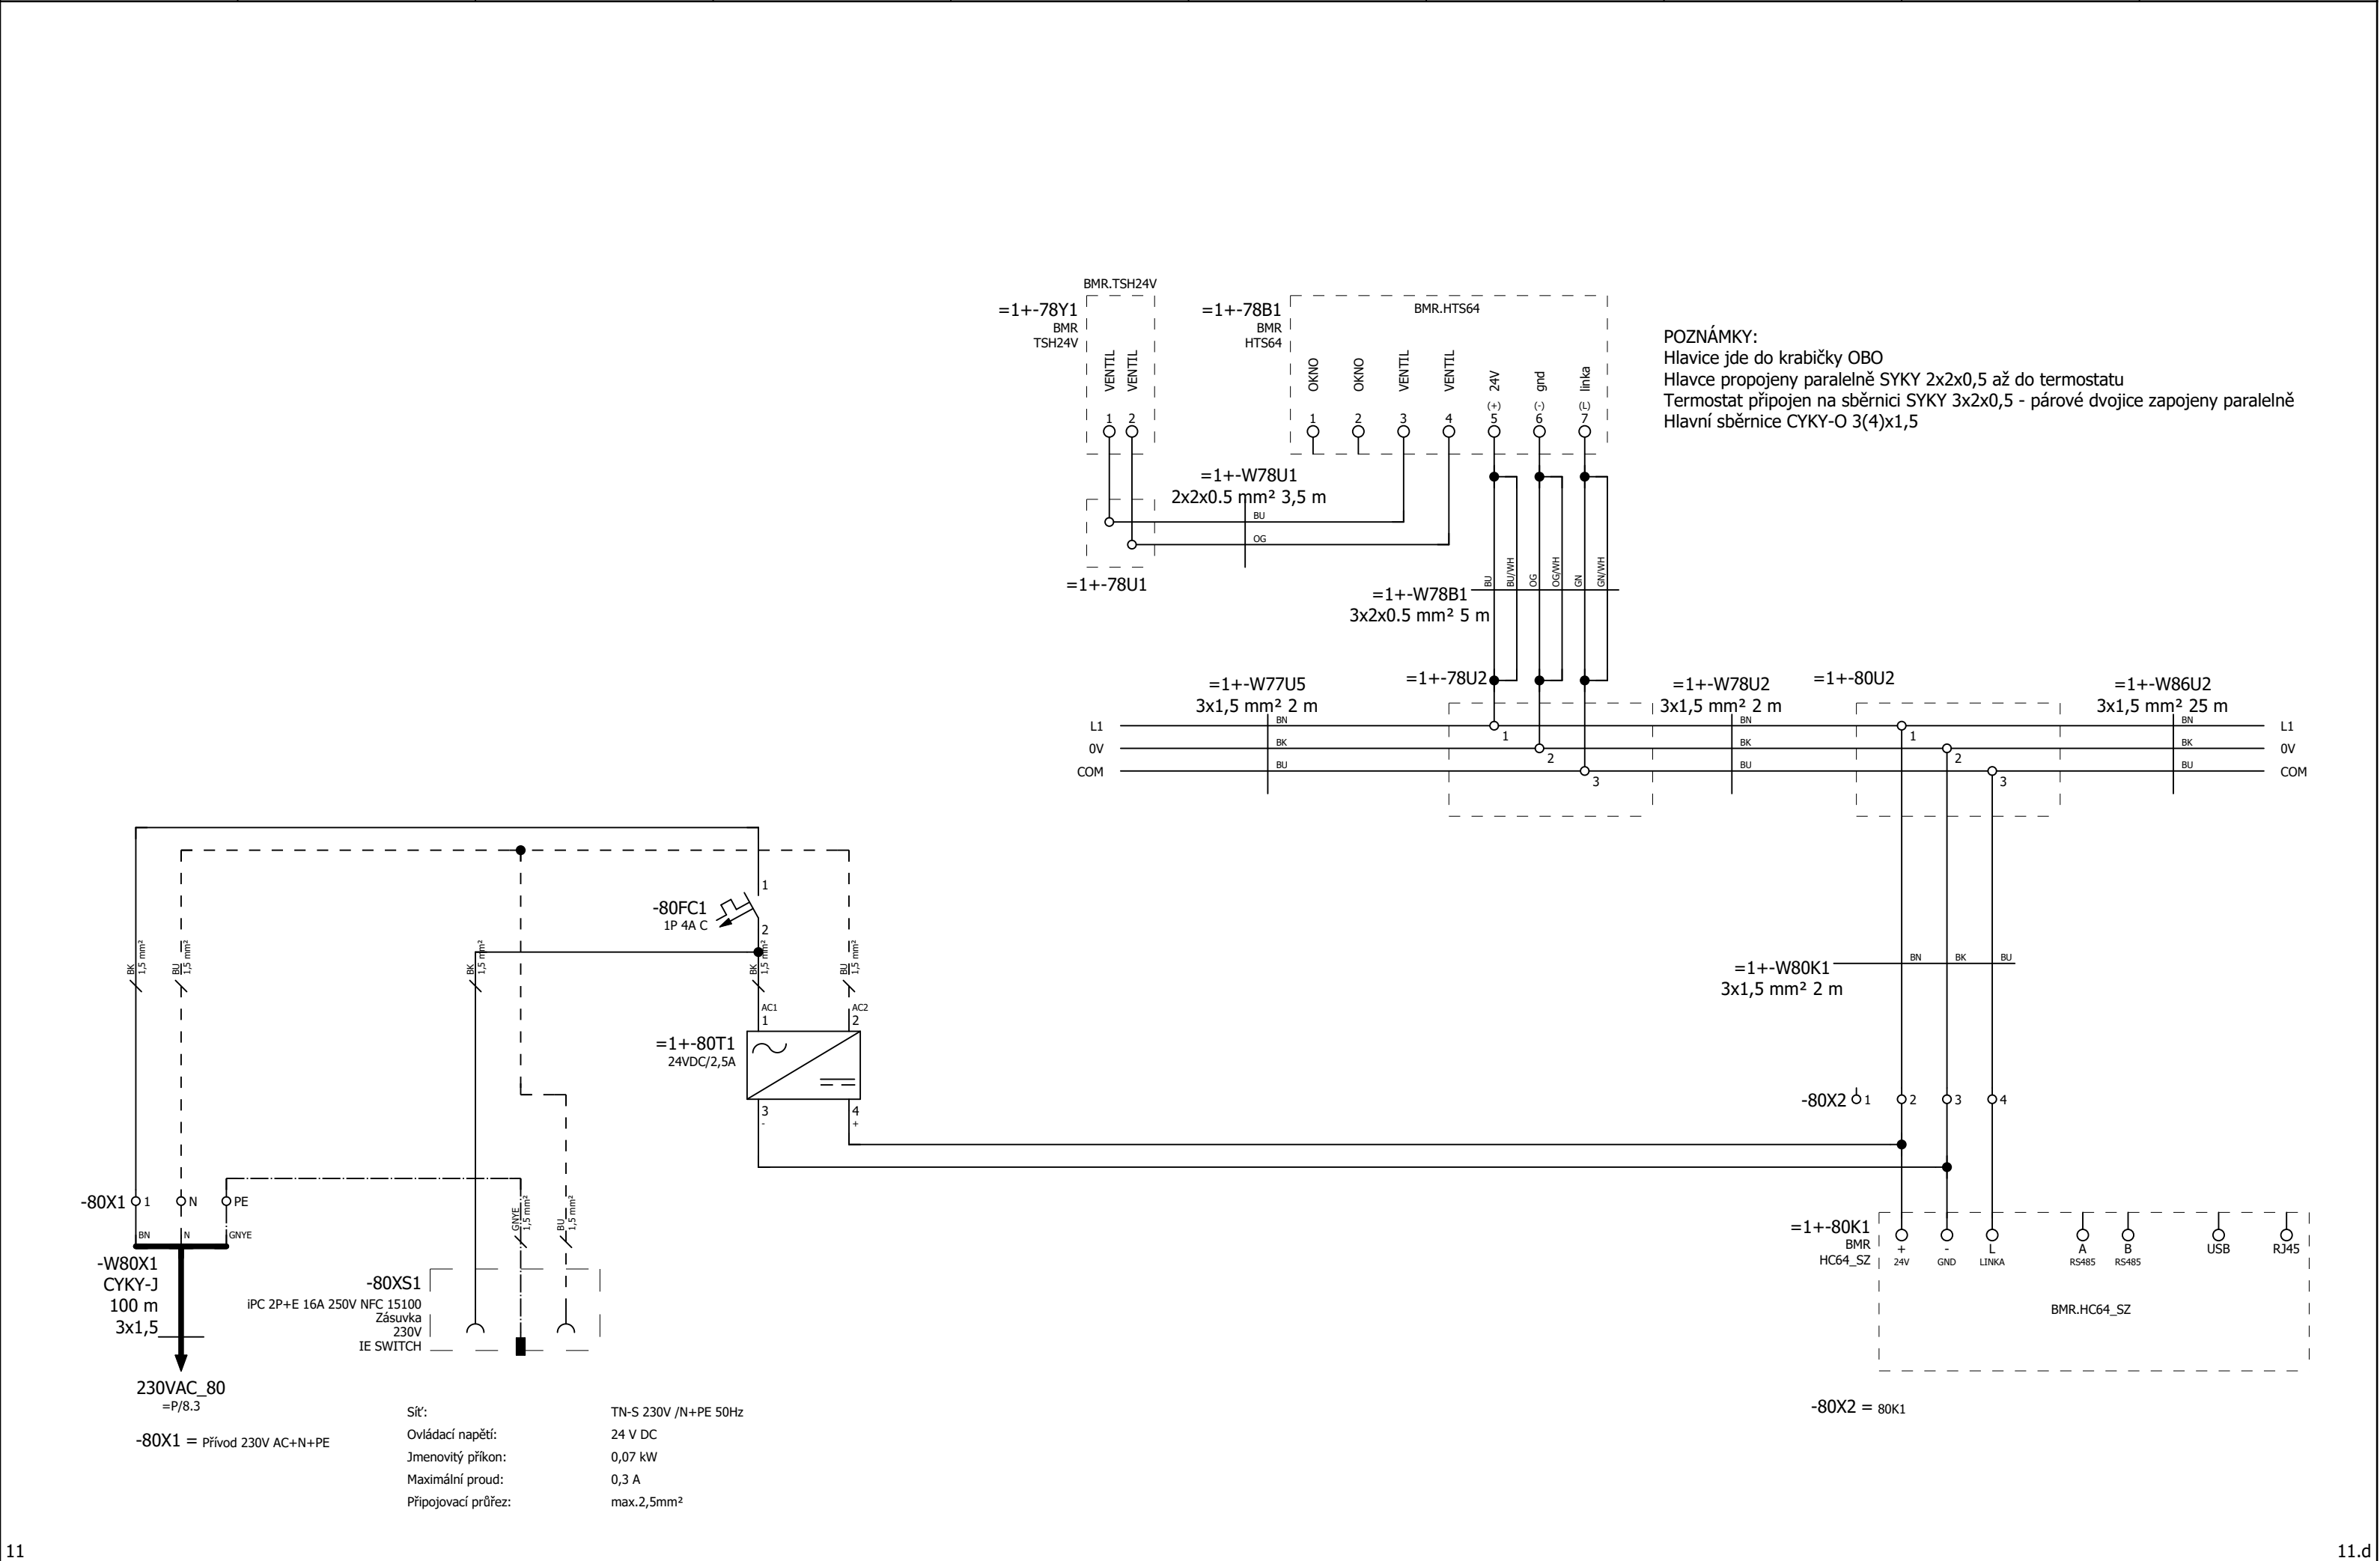


			Datum	08.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Řídicí systém		P221478 C	Česká republika	MERCON, s.r.o. 	Řízení A+B SV strana				= C	
			Zprac..	matusinec										+ R1	
			Zkontr.												
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím							List	11.a	
													List	32	


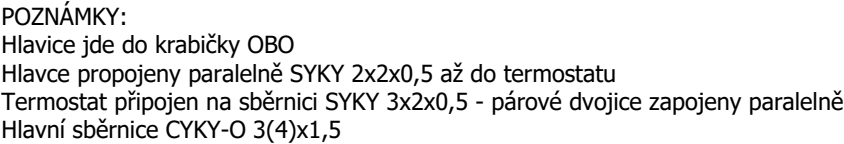


			Datum	08.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Řídicí systém		P221478	MERCON, s.r.o.  Česká republika 	Řízení C				= C
			Zprac..	matusinec			C						+ R1
			Zkontr.							List	11.d		
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím					List	32	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

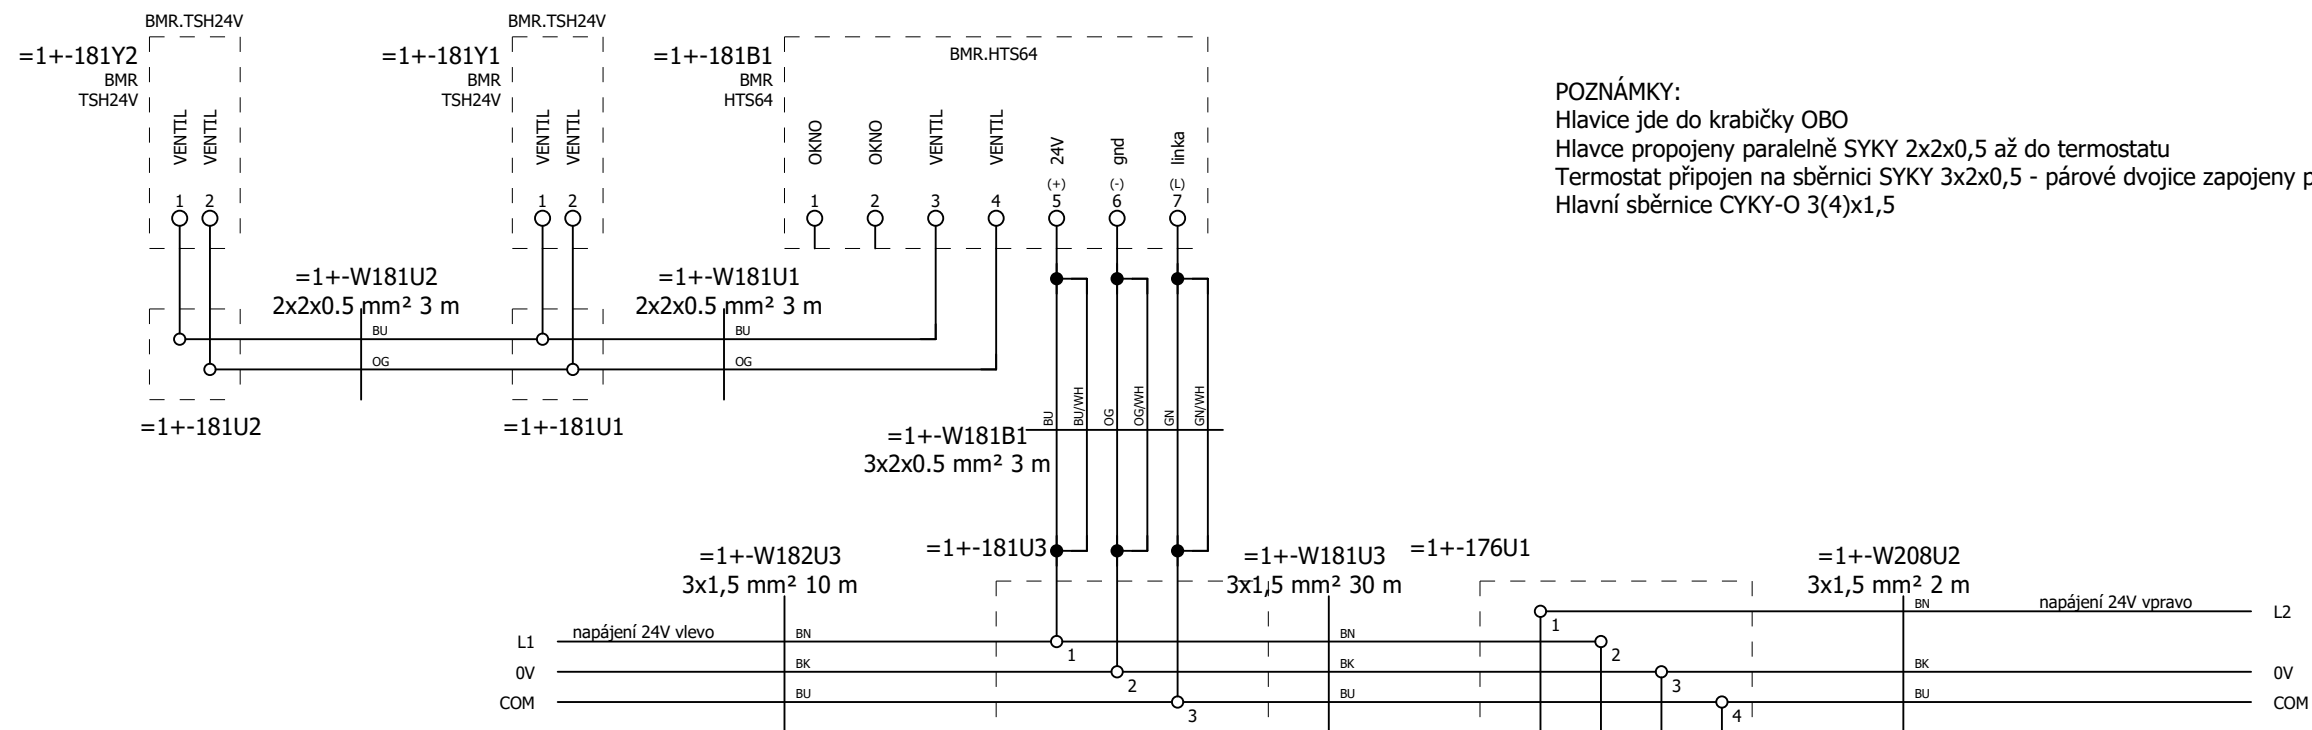

POZNÁMKY:  
Hlavice jde do krabičky OBO  
Hlavce propojeny paralelně SYKY 2x2x0,5 až do termostatu  
Termostat připojen na sběrnici SYKY 3x2x0,5 - párové dvojice zapojeny paralelně  
Hlavní sběrnice CYKY-O 3(4)x1,5

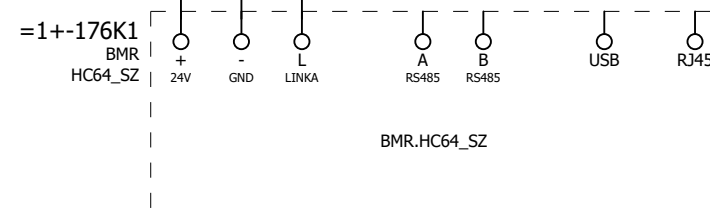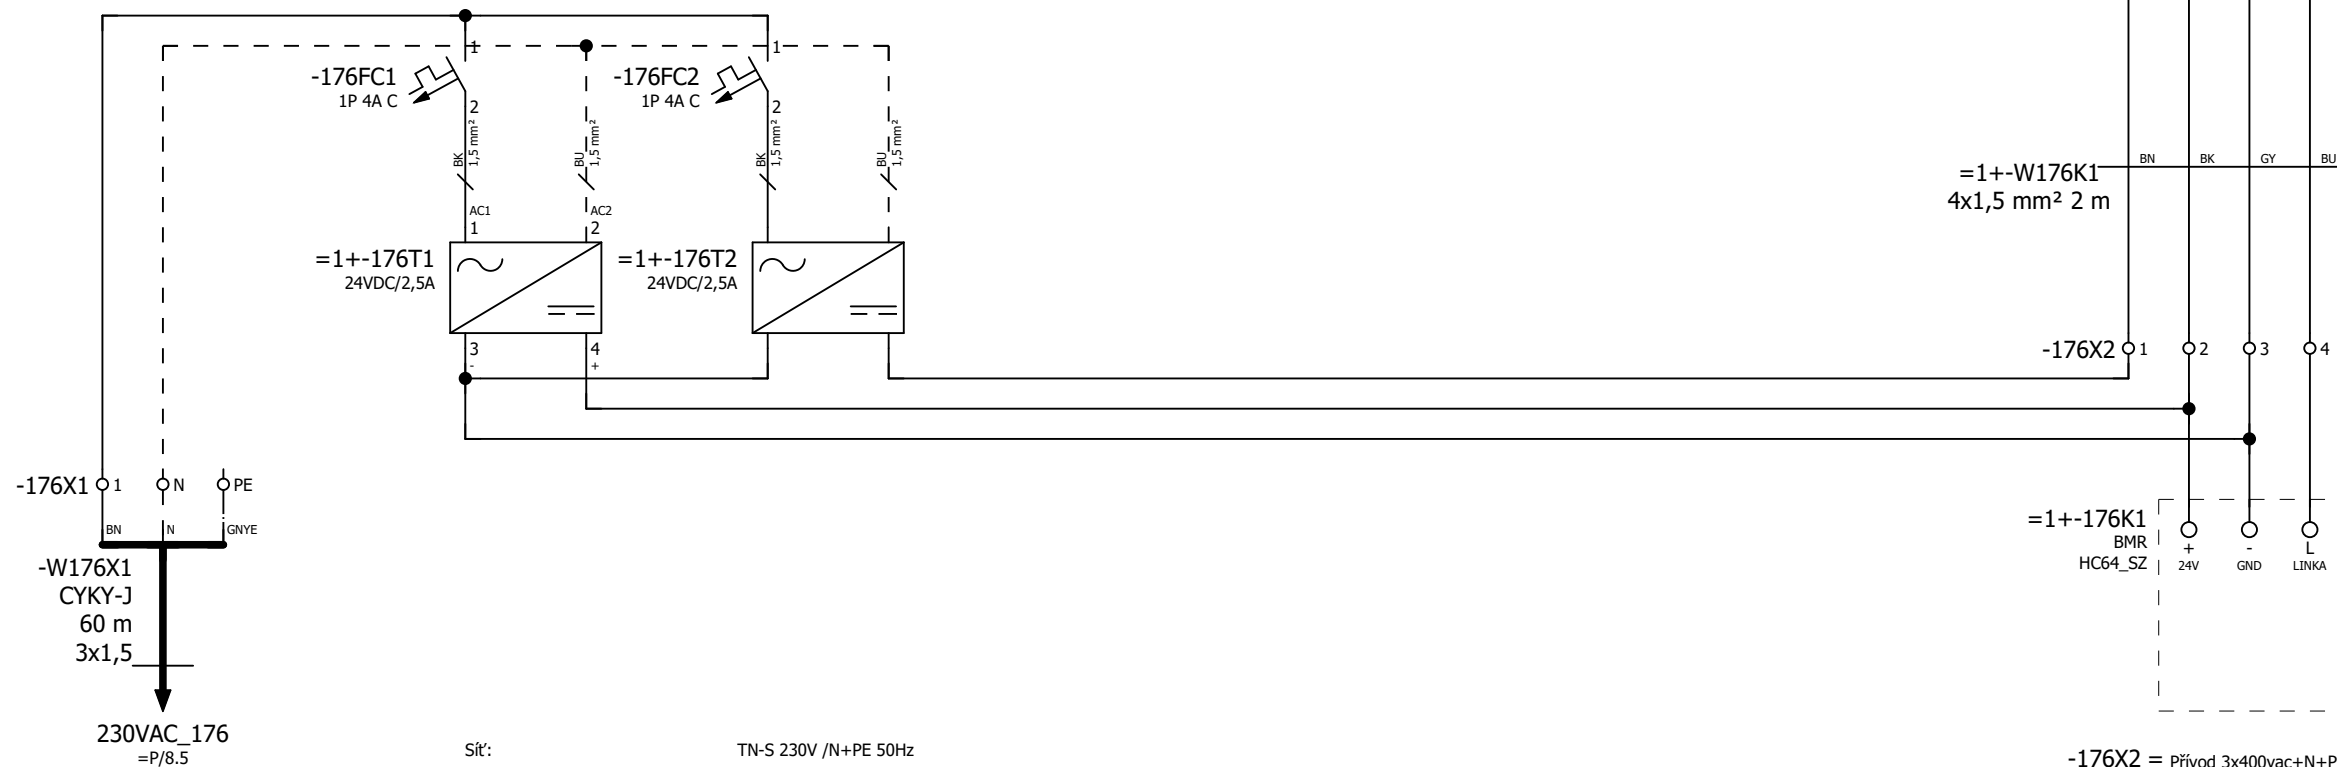

-176X2 = Přívod 3x400vac+N+PE


-176X1 = Přívod 230V AC+N+PE

Sít': TN-S 230V /N+PE 50Hz  
Ovládací napětí: 24 V DC  
Jmenovitý příkon: 0,120 kW  
Maximální proud: 0,6 A  
Připojovací průřez: max.2,5mm²


11.d

=1+/1

			Datum	09.11.2022	Rekonstrukce vytápění		P221478	Česká republika	MERCON, s.r.o.	Řízení D	= C	
			Zprac..	matusinec	Základní škola Šumperk						+ R1	
			Zkontr.		Rídicí systém		C				List	12
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím					List	32

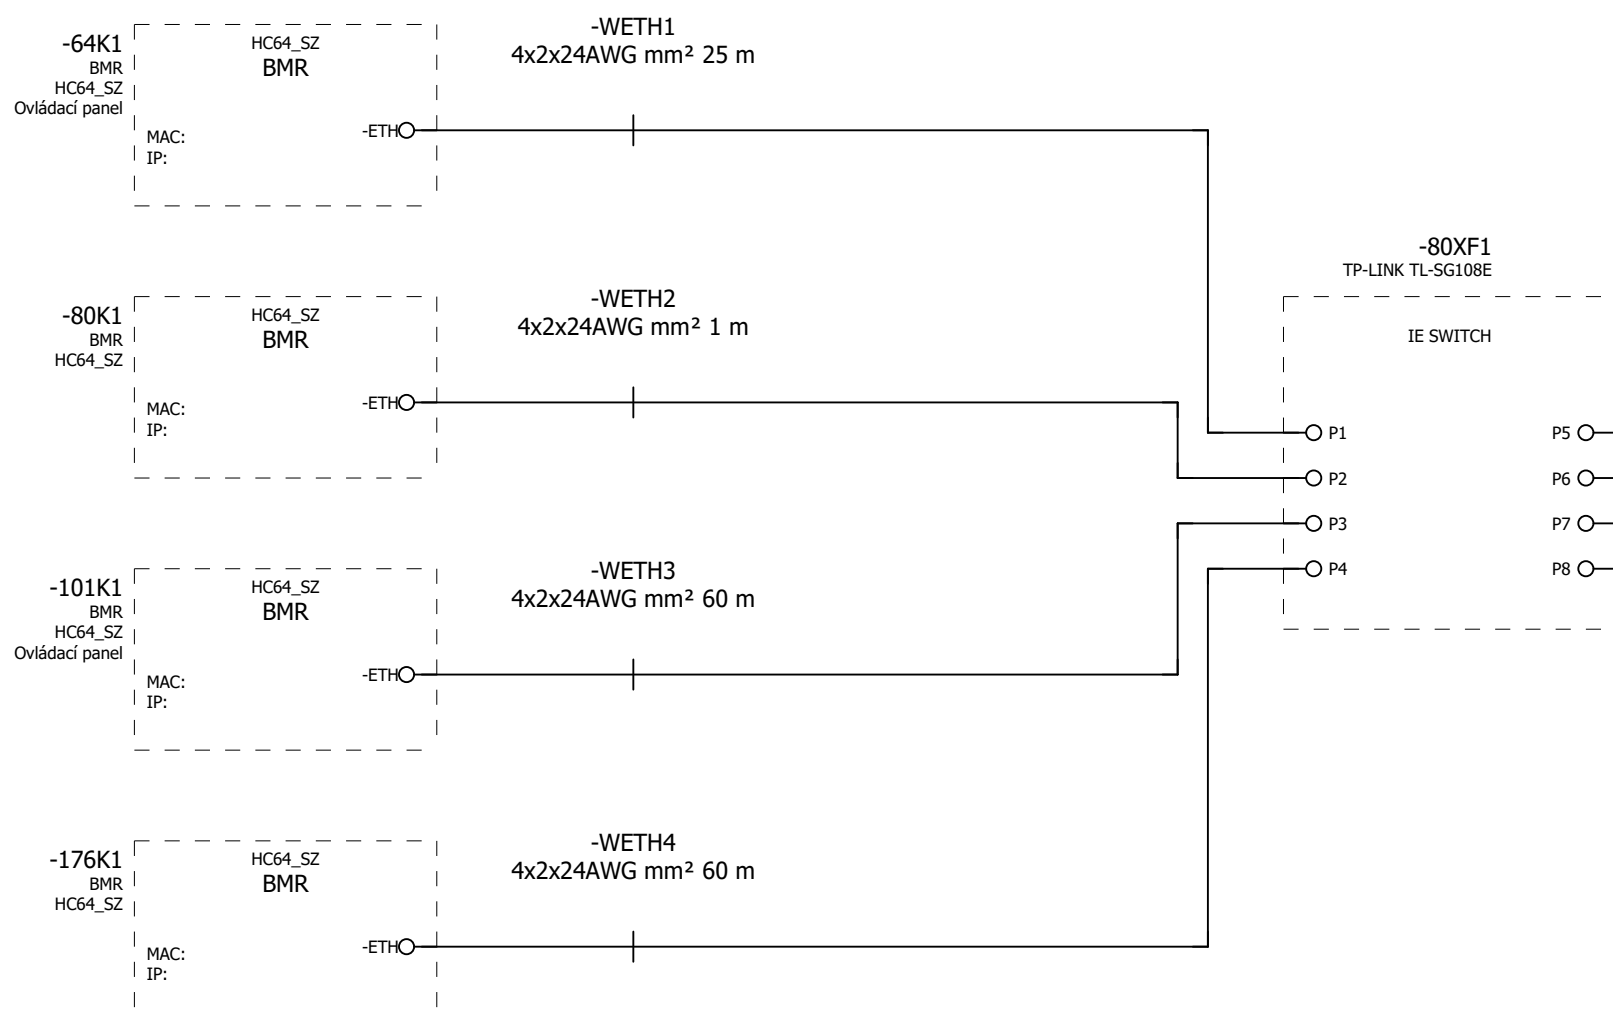


			Datum	04.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Společné		P221478  1	MERCON, s.r.o.  	Topologie Ethernet			= 1
			Zprac..	matusinec								+
			Zkontr.									List
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím	Česká republika				List	32

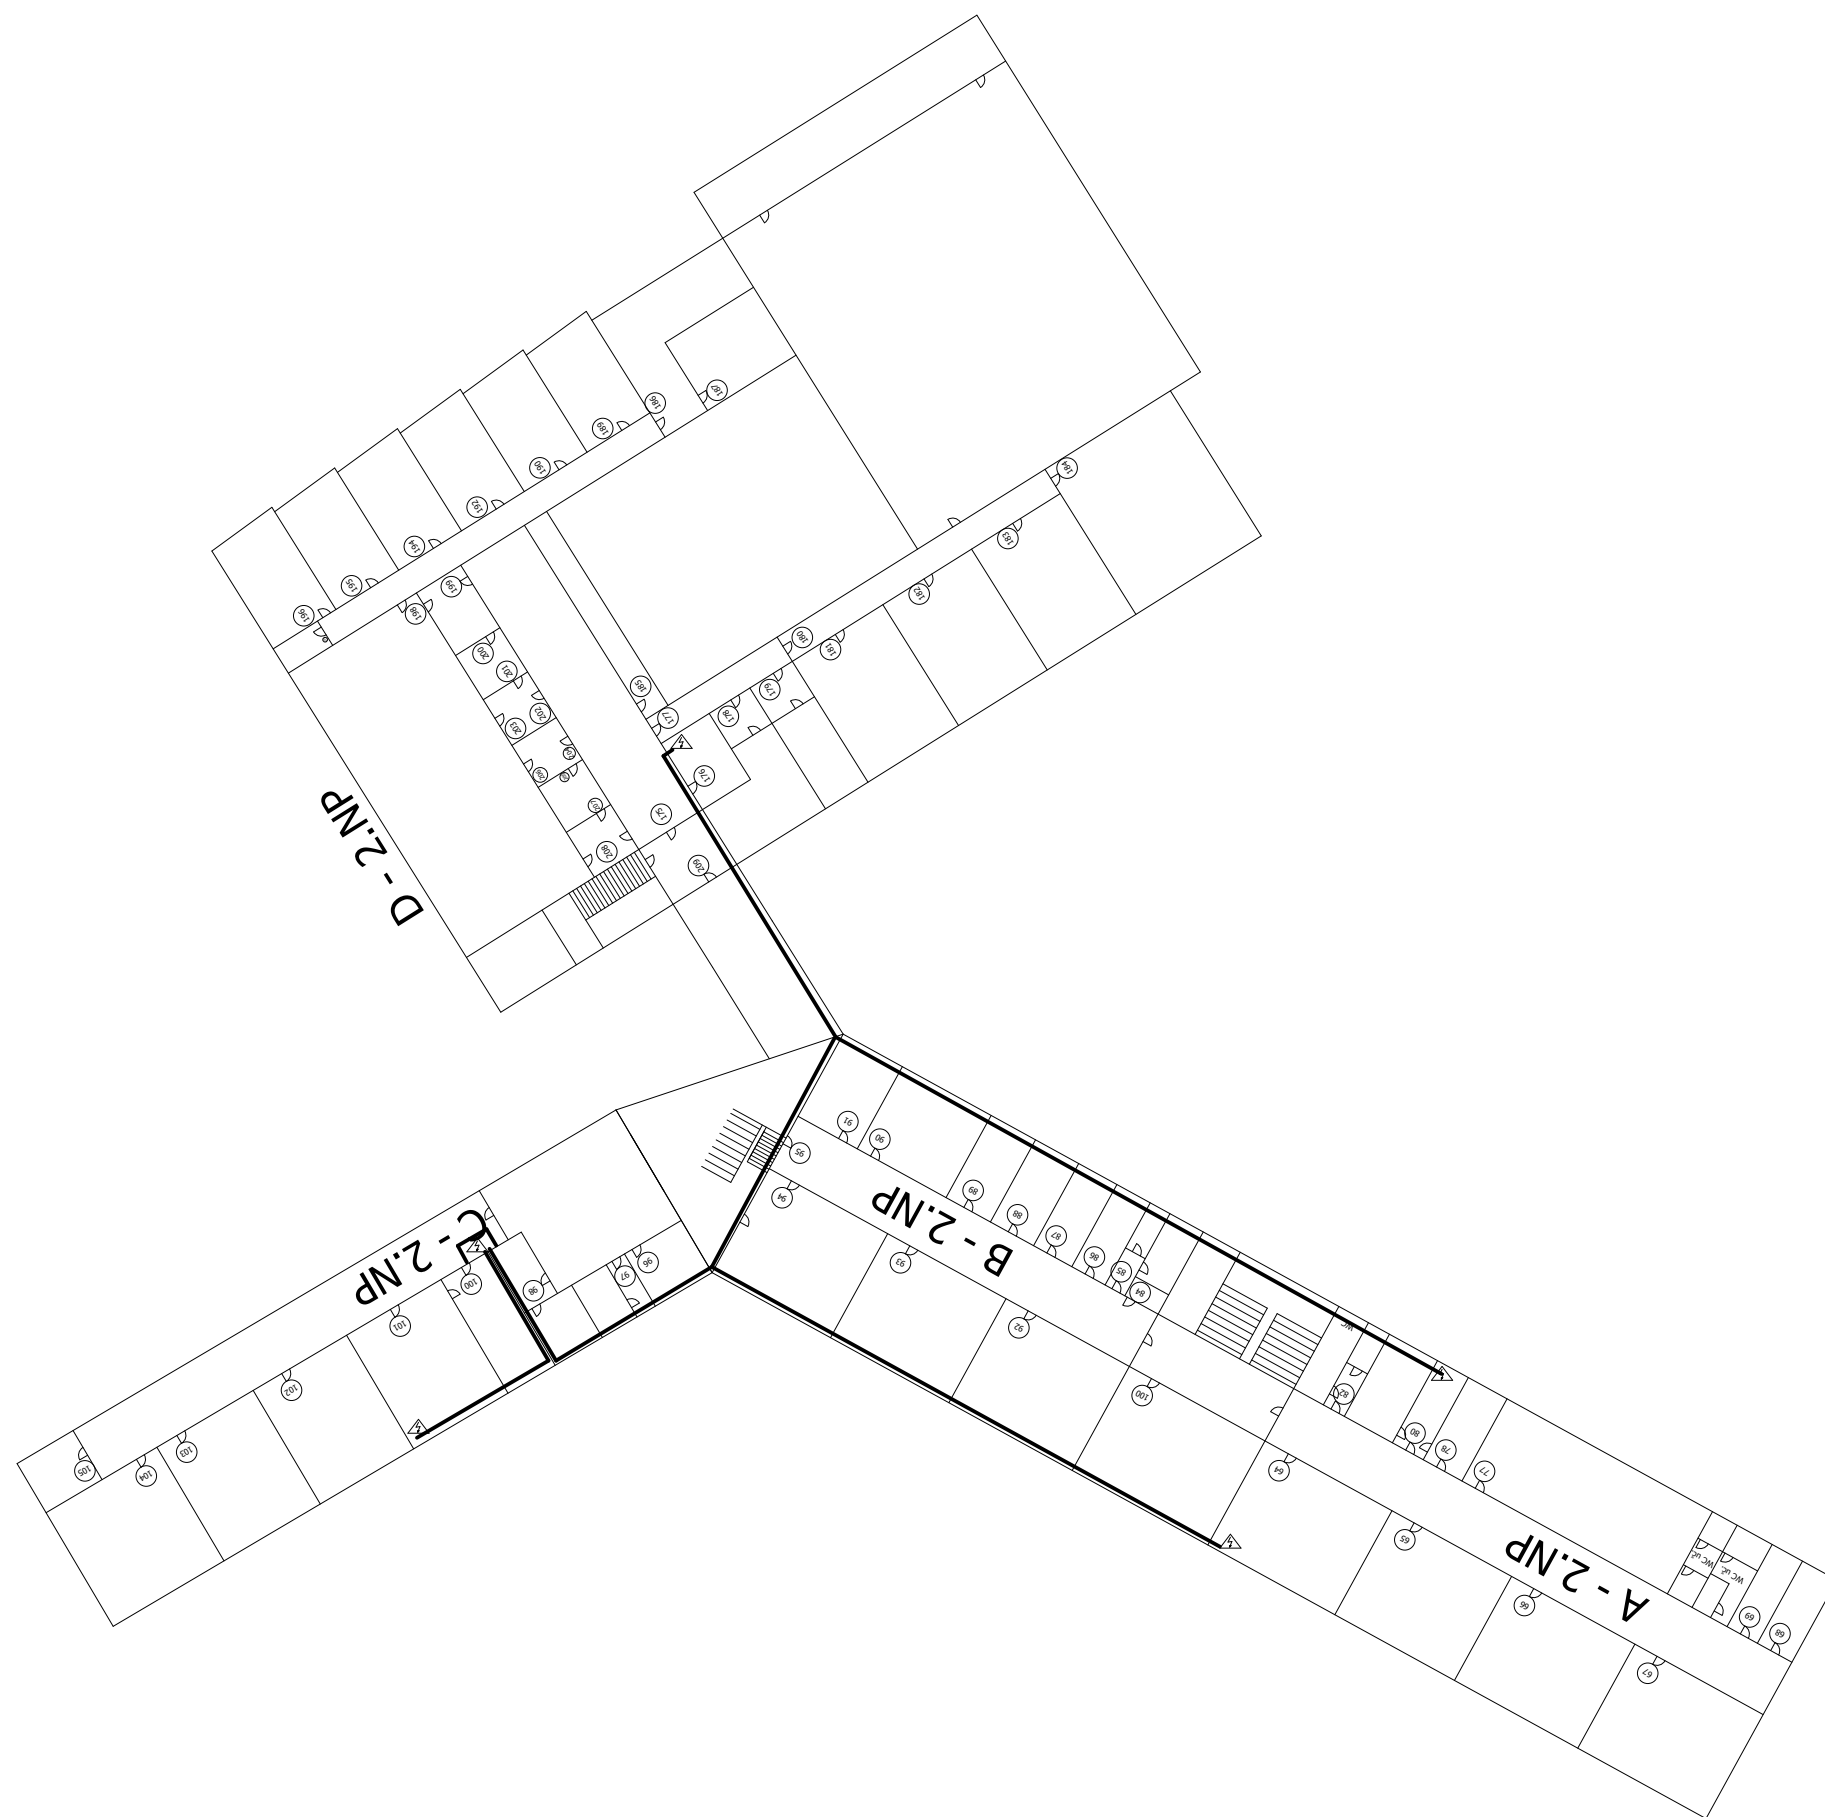


			Datum	08.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Společné		P221478	MERCON, s.r.o.	Napájení 230V				= 1	
			Zprac..	matusinec									+	
			Zkontr.											
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím		Česká republika					List	32



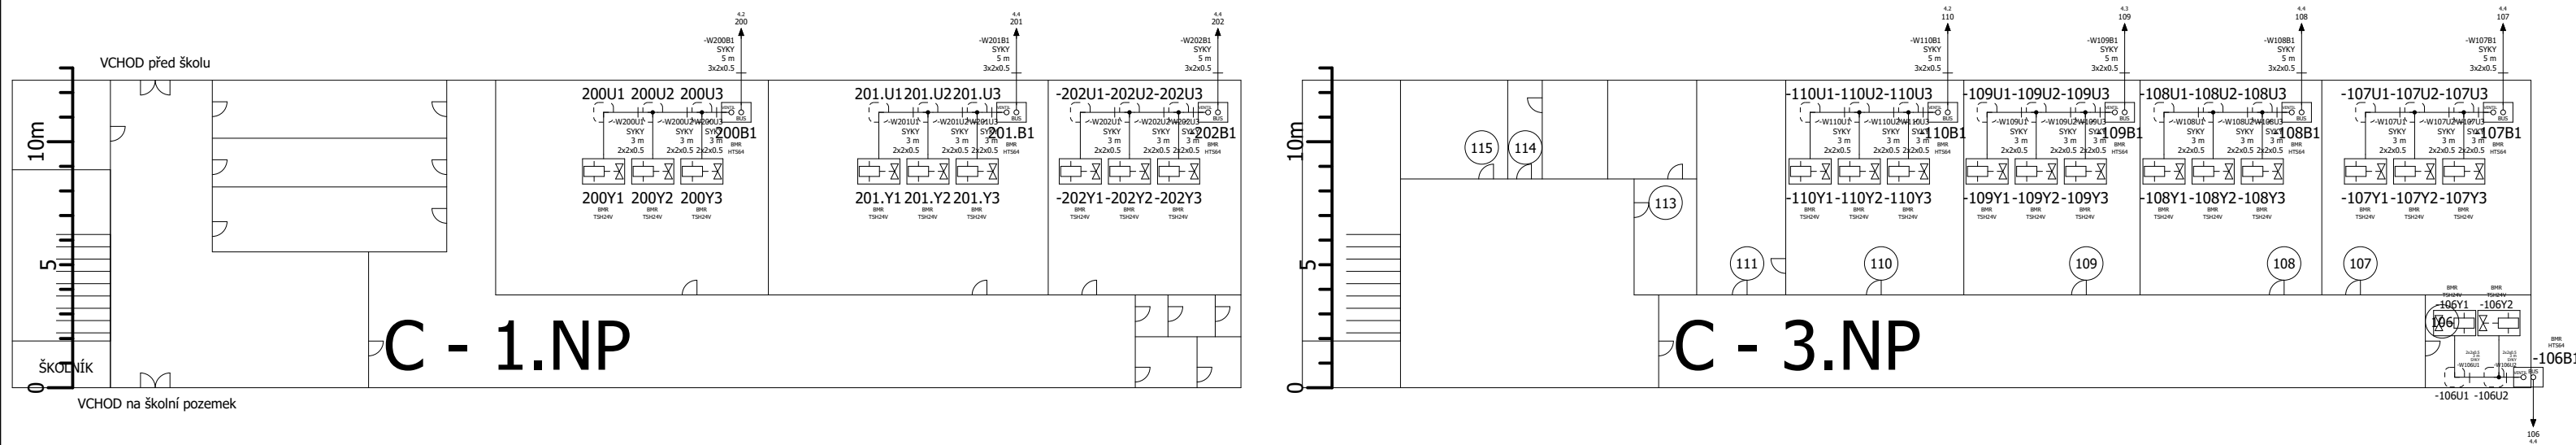




# D - 1.NP

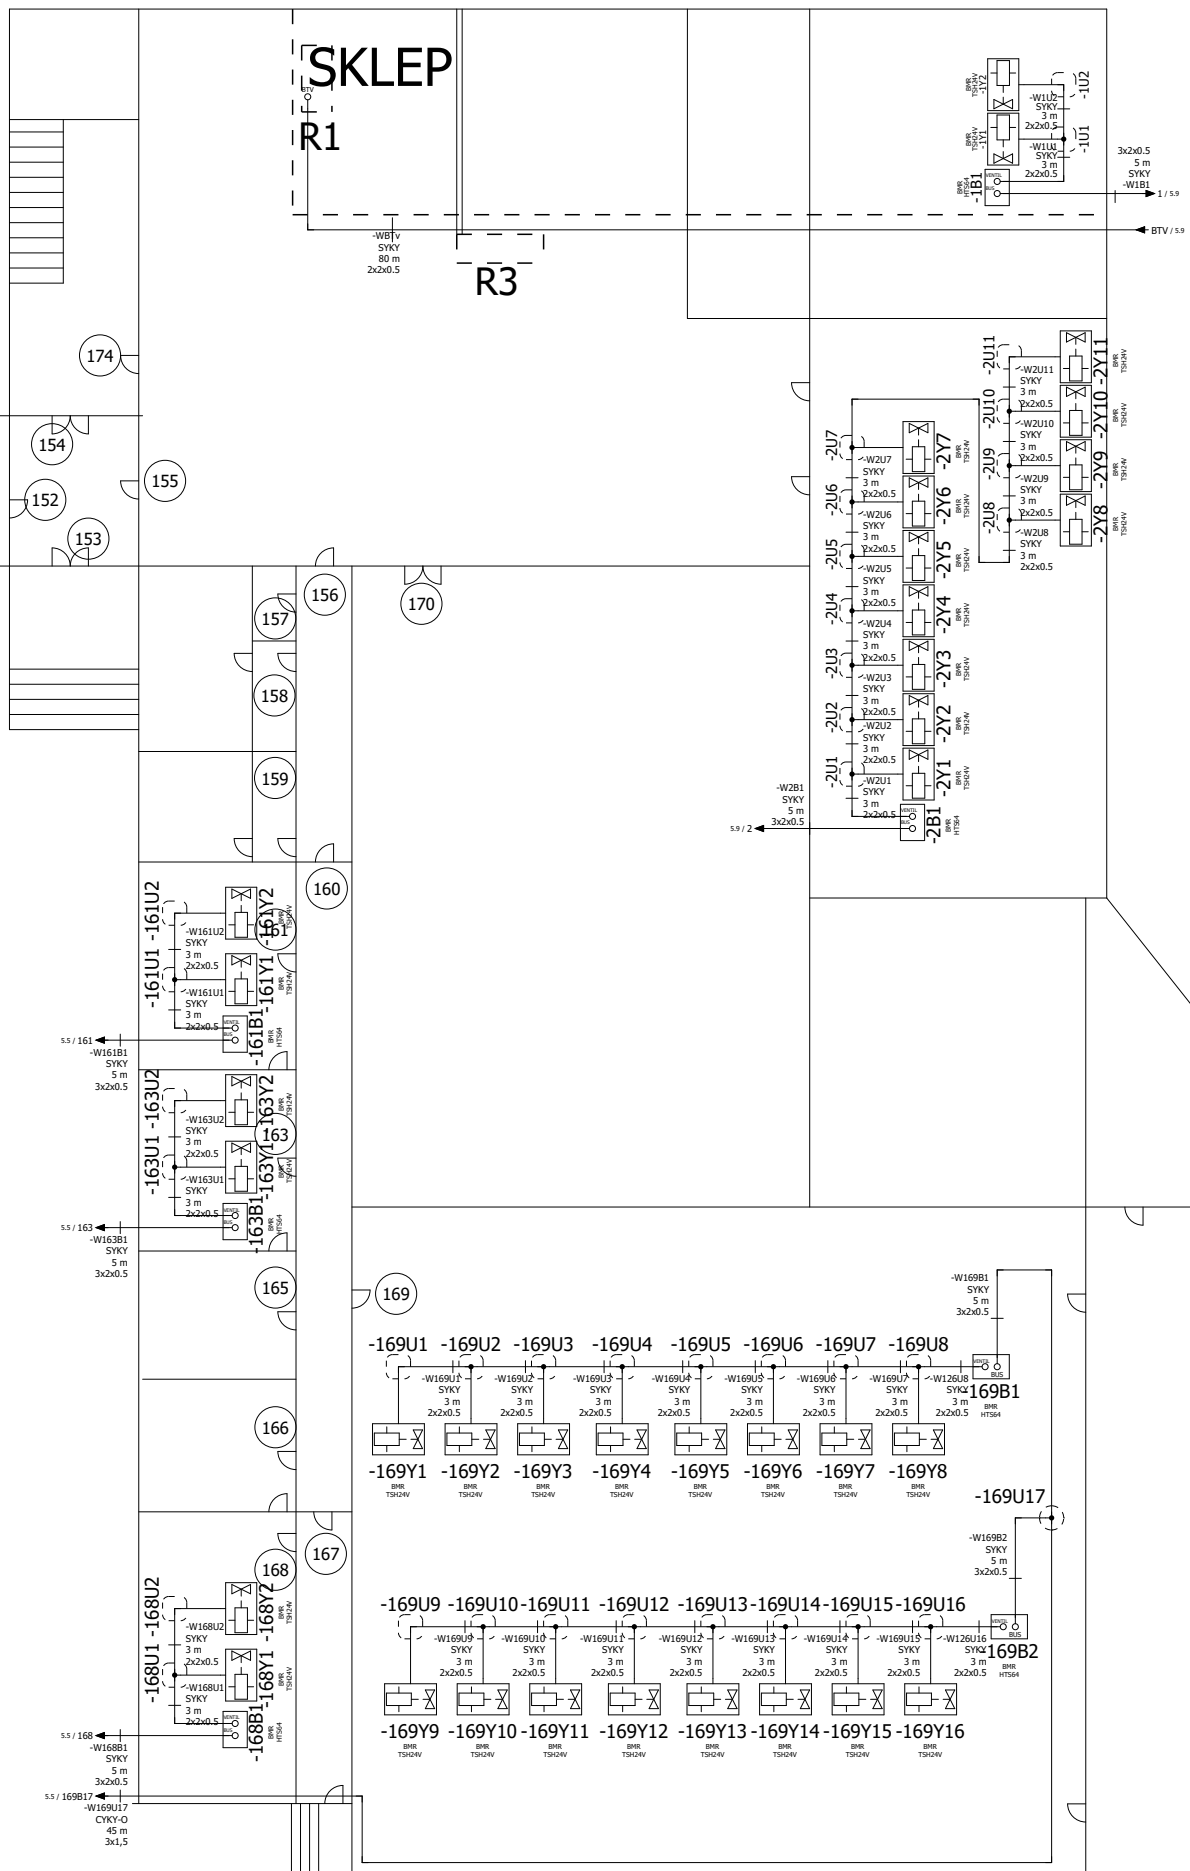

# D - 2.NP

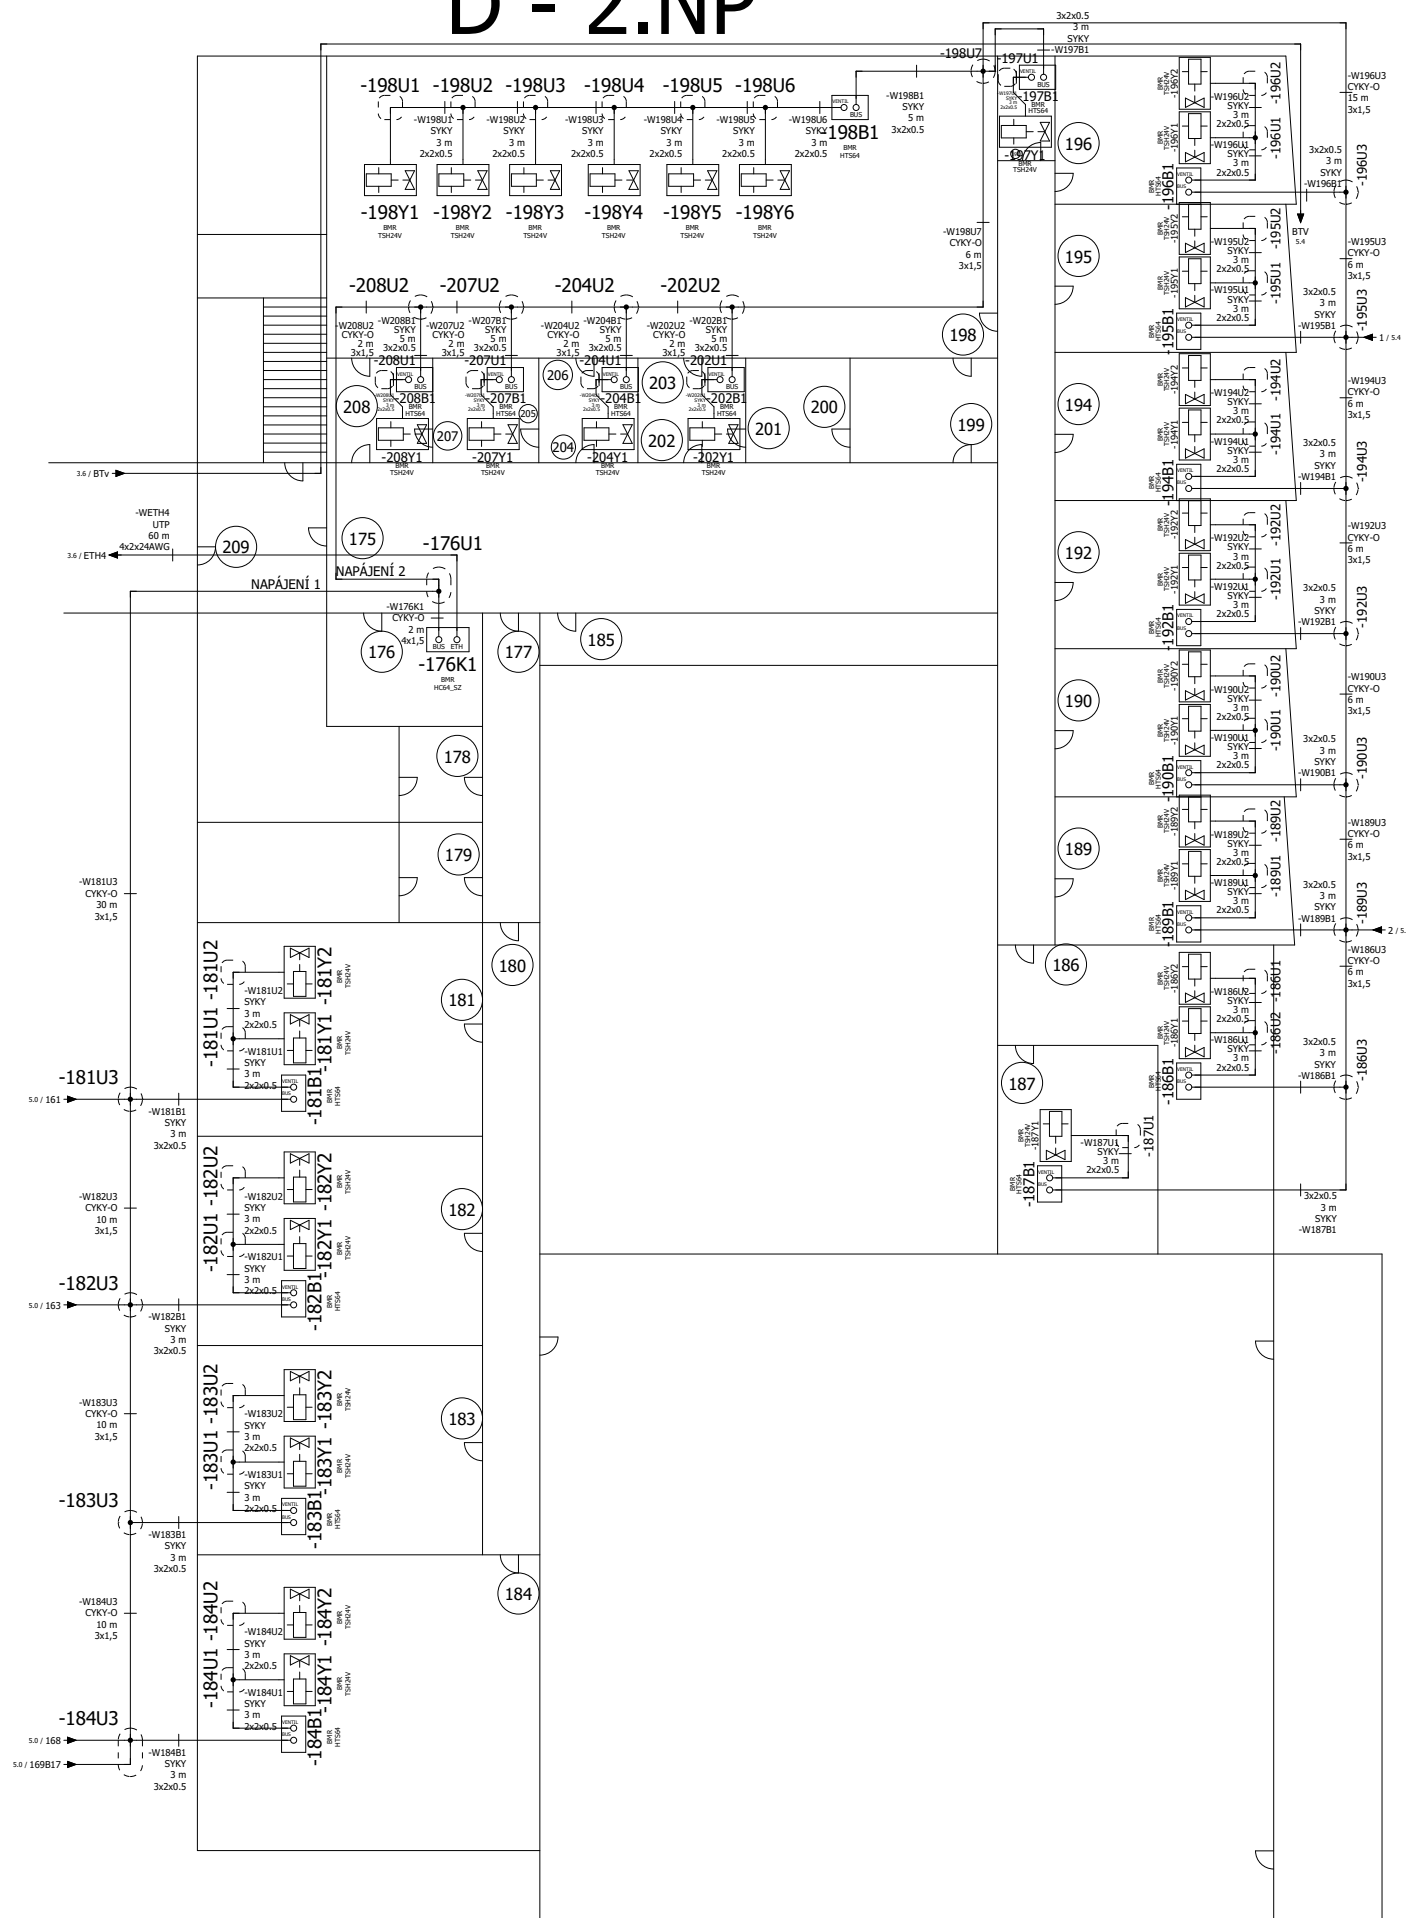


ŘÍDICÍ JEDNOTKA - 80K1					
ADRESA				"BUDOVA -	POČET
TERMOSTATU	TERMOSTAT	POPIS	PODLAŽÍ"	24 V DC	HLAVIC
1	41B1	dílny	A - 1.NP	L	4
2	43B1	kabinet dílen	A - 1.NP	L	2
3	47B1	keramická dílna	A - 1.NP	L	3
4	61B1	ŠD	B - 1.NP	L	3
5	62B1	cvičná kuchyň	B - 1.NP	L	4
6	68B1	výchovný poradce	A - 2.NP	L	1
7	69B1	zást. Ředitele	A - 2.NP	L	1
8	77B1	sborovna	A - 2.NP	L	4
9	78B1	kancelář ekonoma	A - 2.NP	L	1
10	80B1	kancelář	A - 2.NP	L	1
11	81B1	kancelář ředitele	A - 2.NP	L	1
12	86B1	kabinet ČJ	B - 2.NP	L	1
13	87B1	knihovna	B - 2.NP	L	1
14	88B1	šatny	B - 2.NP	L	1
15	89B1	kabinet jazyků	B - 2.NP	L	1
16	90B1	učebna jazyků	B - 2.NP	L	2
17	91B1	kabinet zeměpisu	B - 2.NP	L	1
18	127B1	kabinet přírodopisu	A - 3.NP	L	1
19	129B1	uč. Přírodopisu	A - 3.NP	L	4
20	130B1	uč chemie	A - 3.NP	L	4
21	132B1	kabinet chemie	A - 3.NP	L	1
22	134B1	kabinet dějepisu	A - 3.NP	L	1
23	136B1	kabinet matematiky	B - 3.NP	L	1
24	137B1	uč. Fyziky	B - 3.NP	L	4
25	139B1	kabinet fyziky	B - 3.NP	L	2

ŘÍDICÍ JEDNOTKA - 101K1					
ADRESA			"BUDOVA -		POČET
TERMOSTATU	TERMOSTAT	POPIS	PODLAŽÍ"	24 V DC	HLAVIC
1	200B1	1.A	C - 1.NP	L1	3
2	201B1	1.B	C - 1.NP	L1	3
3	202B1	1.C	C - 1.NP	L1	3
4	101B1	1.D	C - 2.NP	L1	3
5	102B1	4.A	C - 2.NP	L1	3
6	103B1	2.B	C - 2.NP	L1	3
7	104B1	2.A	C - 2.NP	L1	3
8	105B1		C - 2.NP	L1	3
9	106B1		C - 3.NP	L2	2
10	107B1	4.D	C - 3.NP	L2	3
11	108B1	5.B	C - 3.NP	L2	3
12	109B1	4.C	C - 3.NP	L2	3
13	110B1	3.A	C - 3.NP	L2	3
14	140B1		C - 4.NP	L2	2
15	141B1	3.B	C - 4.NP	L2	3
16	142B1	3.C	C - 4.NP	L2	3
17	143B1	4.B	C - 4.NP	L2	3
18	144B1	5.A	C - 4.NP	L2	3

ŘÍDICÍ JEDNOTKA - 176K1					
ADRESA			"BUDOVA -		POČET
TERMOSTATU	TERMOSTAT	POPIS	PODLAŽÍ"	24 V DC	HLAVIC
1	1B1	vývařovna	D - 1.NP	L2	2
2	2B1	jidelna	D - 1.NP	L2	11
3	161B1	šatna	D - 1.NP	L1	2
4	163B1	kabinet TV	D - 1.NP	L1	2
5	168B1	zubní ordinace	D - 1.NP	L1	2
6	169B1	velká tělocvična	D - 1.NP	L1	8
7	169B2	velká tělocvična	D - 1.NP	L1	8
8	181B1	učebna jazyků II	D - 2.NP	L1	2
9	182B1	učebna jazyků III	D - 2.NP	L1	2
10	183B1	herna	D - 2.NP	L1	2
11	184B1	učebna jazyků IV	D - 2.NP	L1	2
12	186B1	ŠD 1	D - 2.NP	L2	2
13	187B1	kancelář ŠD	D - 2.NP	L2	1
14	189B1	ŠD 2	D - 2.NP	L2	2
15	190B1	ŠD 3	D - 2.NP	L2	2
16	192B1	ŠD	D - 2.NP	L2	2
17	194B1	ŠD	D - 2.NP	L2	2
18	195B1	hudebna	D - 2.NP	L2	2
19	196B1	výtvarná výchova	D - 2.NP	L2	2
20	197B1	kab.VV	D - 2.NP	L2	1
21	198B1	malá tělocvična	D - 2.NP	L2	6
22	202B1	šatna	D - 2.NP	L2	1
23	204B1	šatna u	D - 2.NP	L2	1
24	207B1	sprchy	D - 2.NP	L2	1
25	208B1	šatna	D - 2.NP	L2	1

ABB design termostat

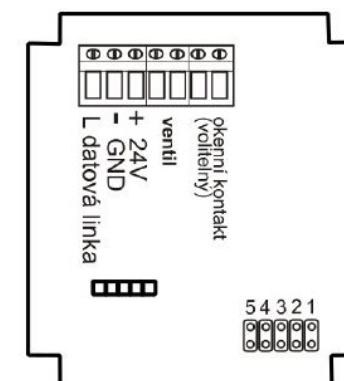


☐ propojka není osazena


**I** propojka je osazena

ID čidla	Nastavení	ID čidla	Nastavení	ID čidla	Nastavení	ID čidla	Nastavení
1		9		17		25	
2		10		18		26	
3		11		19		27	
4		12		20		28	
5		13		21		29	
6		14		22		30	
7		15		23		31	
8		16		24		32	


			Datum	09.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Společné		P221478	MERCON, s.r.o. 	Kódování čidel			= 1		
			Zprac..	matusinec						1		+		
			Zkontr.											
Změna	Datum	Název	Přív.		Náhrada z	Nahrazeno čím	Česká republika				List	6		
											List	32		




+R1-UA1  
SCHRACK  
BK080158  
4x18 modulů

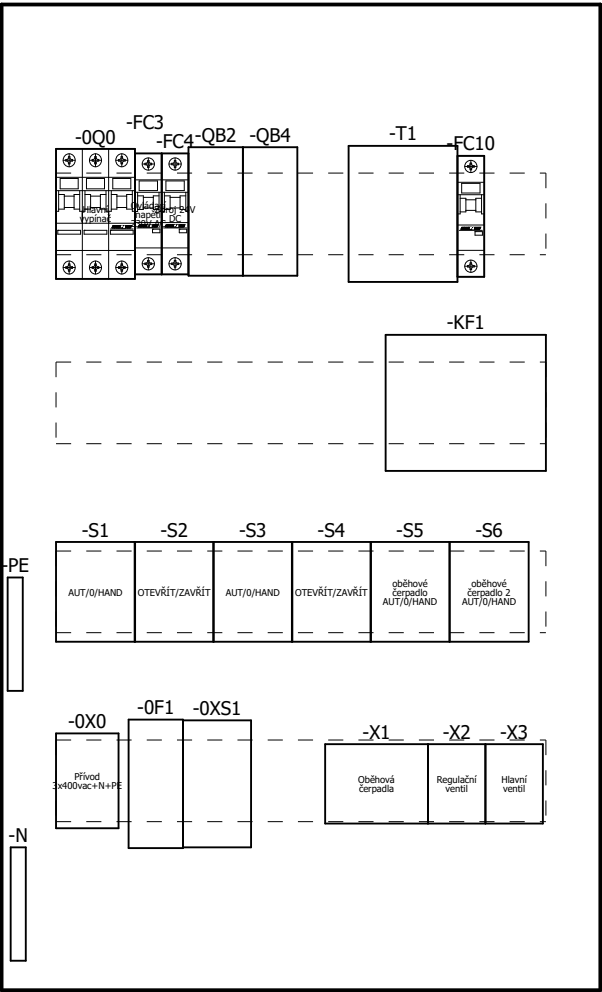


+R1-64UA1

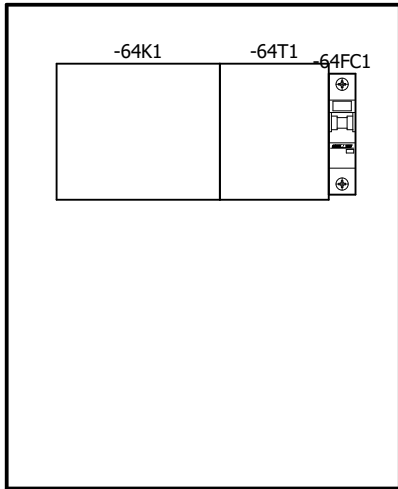


+R1-80UA1

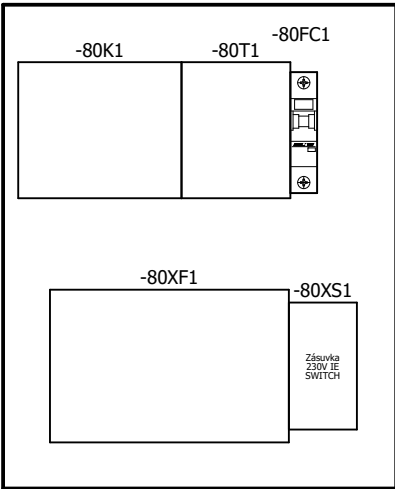

+R1-101UA1

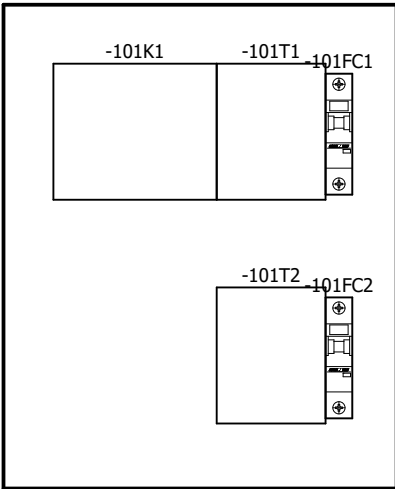

+R1-176UA1

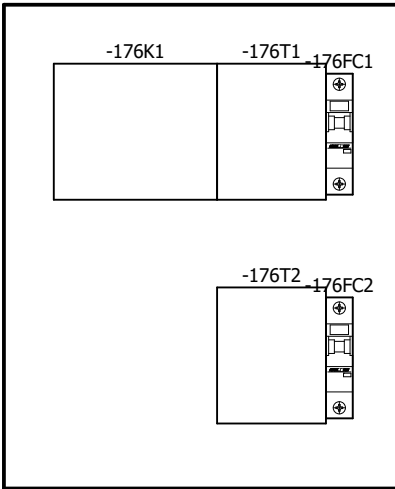

			Datum	28.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Sestavy		P221478 B	
			Zprac..	matusinec				
			Zkontr.					
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím		

# Kusovník artiklů

F01\_001

[illegible]

			Datum	09.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Kusovníky		P221478	MERCON, s.r.o.	Kusovník			= K
			Zprac..	matusinec								+
			Zkontr.									
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím		Česká republika			List	1
											List	32

Kusovník artiklů

F01\_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
=1-140B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-141B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-142B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-143B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-144B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-161B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-163B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-168B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-169B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-169B2	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-181B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-182B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-183B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-184B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-186B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-187B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-189B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-190B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-192B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-194B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-195B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-196B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-197B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-198B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-200B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-201.B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-202B1	2	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-204B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-207B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-208B1	1	Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor	HTS64	BMR	BMR.HTS64
=1-C	170				lišta 15x15
=1-C	50				lišta 30x15
=1-D	220				lišta 15x15
=1-D	150				lišta 30x15
=P+R1-0F1	1	chránič s nadproudovou ochranou iDPN N Vigi - 1P + N - 10A - 30mA třída A	Acti 9: iDPN Vigi	SE	SE.A9D56610
=C+R1-64FC1	1	Jistič C4/1	BM017104--	SCHR	SCHR.BM017104--
=C+R1-80FC1	1	Jistič C4/1	BM017104--	SCHR	SCHR.BM017104--
=C+R1-101FC1	1	Jistič C4/1	BM017104--	SCHR	SCHR.BM017104--
=C+R1-101FC2	1	Jistič C4/1	BM017104--	SCHR	SCHR.BM017104--
=C+R1-176FC1	1	Jistič C4/1	BM017104--	SCHR	SCHR.BM017104--
=C+R1-176FC2	1	Jistič C4/1	BM017104--	SCHR	SCHR.BM017104--
=P+R1-FC3	1	Jistič C4/1	BM017104--	SCHR	SCHR.BM017104--
=P+R1-FC4	1	Jistič C4/1	BM017104--	SCHR	SCHR.BM017104--
=P+R1-FC10	1	Jistič C2/1	BM017102--	SCHR	SCHR.BM017102--
=P+R15-FC1	1	Jistič B10/1	BM018110--	SCHR	SCHR.BM018110--
=1-64K1	1	Řídící jednotka	HC64_SZ	BMR	BMR.HC64_SZ
=1-80K1	1	Řídící jednotka	HC64_SZ	BMR	BMR.HC64_SZ
=1-101K1	1	Řídící jednotka	HC64_SZ	BMR	BMR.HC64_SZ
=1-176K1	1	Řídící jednotka	HC64_SZ	BMR	BMR.HC64_SZ
=C+R1-KF1	1	Ekvitermní regulátor topných zdrojů	ETR26	BMR	BMR.ETR26
=P+R1-N	2	Rozbočovací můstek N upevnění na DIN IP20 8 x 1,5 až 16qmm - modrý	004842	LEGRAND	LEGRA.004842
=P+R1-PE	2	Rozbočovací můstek PE upevnění na DIN IP20 7 x 1,5 až 16qmm - zelený	PE7	SMS	ELE.PE7
=P+R1-0Q0	1	Hlavní vypínač 40A,3-pólový	BZ900243--	SCHR	SCHR.BZ900243--
=P+R1-QB2	1	chránič s nadproudovou ochranou iDPN N Vigi - 1P + N - 10A - 30mA třída A	Acti 9: iDPN Vigi	SE	SE.A9D56610
=P+R1-QB4	1	chránič s nadproudovou ochranou iDPN N Vigi - 1P + N - 10A - 30mA třída A	Acti 9: iDPN Vigi	SE	SE.A9D56610
=P+R1-S1	1	Přepínač 2 pol.(1-0-2), 20A, DIN lišta	IN082004--	SCHR	SCHR.IN082004--

1

3

			Datum	28.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Kusovníky		P221478	MERCON, s.r.o.	Kusovník			= K	
			Zprac..	matusinec								+	
			Zkontr.									List	2
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím		Česká republika				List	32



Kusovník artiklů

F01\_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
=P+R1-S2	1	Přepínač 1 pol.(1-0-2), 20A, DIN lišta	IN082003--	SCHR	SCHR.IN082003--
=P+R1-S3	1	Přepínač 2 pol.(1-0-2), 20A, DIN lišta	IN082004--	SCHR	SCHR.IN082004--
=P+R1-S4	1	Přepínač 1 pol.(1-0-2), 20A, DIN lišta	IN082003--	SCHR	SCHR.IN082003--
=P+R1-S5	1	Přepínač 1 pol.(1-0-2), 20A, DIN lišta	IN082003--	SCHR	SCHR.IN082003--
=P+R1-S6	1	Přepínač 1 pol.(1-0-2), 20A, DIN lišta	IN082003--	SCHR	SCHR.IN082003--
=1-64T1	1	Napájecí zdroj 230VAC/24V/2,5A DC	SZ44001	BMR	BMR.SZ44001
=1-80T1	1	Napájecí zdroj 230VAC/24V/2,5A DC	SZ44001	BMR	BMR.SZ44001
=1-101T1	1	Napájecí zdroj 230VAC/24V/2,5A DC	SZ44001	BMR	BMR.SZ44001
=1-101T2	1	Napájecí zdroj 230VAC/24V/2,5A DC	SZ44001	BMR	BMR.SZ44001
=1-176T1	1	Napájecí zdroj 230VAC/24V/2,5A DC	SZ44001	BMR	BMR.SZ44001
=1-176T2	1	Napájecí zdroj 230VAC/24V/2,5A DC	SZ44001	BMR	BMR.SZ44001
=P+R1-T1	1	Napájecí zdroj 230VAC/24V/2,5A DC	SZ44001	BMR	BMR.SZ44001
=1-1U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-1U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U5	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U6	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U7	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U8	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U9	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U10	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-2U11	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-41U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-41U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-41U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-41U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-43U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-43U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-47U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-47U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-47U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-61U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-61U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-61U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-62U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-62U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-62U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-62U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-64U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-64U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-64U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-64U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-64U4	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-65U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-65U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-65U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-65U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-65U4	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-66U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-66U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-66U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-66U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-66U4	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250

Kusovník artiklů

F01\_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
=1-67U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-67U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-67U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-67U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-67U4	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-68U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-69U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-69U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-69U2	7	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-77U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-77U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-77U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-77U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-77U5	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-77U5	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-77U6	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-77U6	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-78U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-78U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-78U2	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-80U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-80U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-80U2	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-81U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-86U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-86U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-87U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-87U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-87U2	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-88U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-88U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-88U2	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-89U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-89U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-90U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-90U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-90U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-90U4	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-91U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-91U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-91U2	7	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-92U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-92U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-92U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-92U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-92U4	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-93U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-93U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-93U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-93U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-93U4	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-94U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-94U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-94U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-94U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-94U4	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250

Kusovník artiklů

F01\_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
=1-100U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-100U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-100U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-100U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-100U4	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-101U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-101U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-101U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-101U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-101U4	10	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-102U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-102U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-102U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-102U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-102U4	7	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-103U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-103U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-103U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-103U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-103U4	10	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-104U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-104U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-104U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-104U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-104U4	10	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-105U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-105U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-105U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-105U3	7	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-106U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-106U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-107U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-107U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-107U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-108U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-108U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-108U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-109U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-109U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-109U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-110U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-110U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-110U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-117U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-117U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-117U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-118U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-118U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-118U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-119U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-119U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-119U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-121U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-121U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-121U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-123U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11

4

6

			Datum	28.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Kusovníky		P221478 K		MERCON, s.r.o. Česká republika		Kusovník				= K	
			Zprac..	matusinec											+	
			Zkontr.												List	5
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím									List	32



Kusovník artiklů

F01\_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
=1-123U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-123U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-124U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-124U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-124U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-125U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-125U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-125U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-126U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-126U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-126U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-127U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-129U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-129U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-129U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-129U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-130U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-130U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-130U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-130U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-132U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-134U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-136U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-137U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-137U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-137U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-137U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-139U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-139U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-140U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-140U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-141U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-141U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-141U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-142U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-142U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-142U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-143U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-143U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-143U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-144U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-144U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-144U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-161U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-161U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-163U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-163U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-168U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-168U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U5	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U6	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U7	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11

Kusovník artiklů

F01\_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
=1-169U8	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U9	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U10	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U11	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U12	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U13	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U14	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U15	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U16	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-169U17	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-176U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-181U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-181U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-181U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-181U3	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-182U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-182U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-182U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-182U3	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-183U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-183U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-183U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-184U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-184U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-184U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-184U3	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-186U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-186U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-186U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-187U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-189U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-189U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-189U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-189U3	4	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-190U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-190U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-190U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-192U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-192U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-192U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-194U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-194U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-194U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-195U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-195U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-195U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-195U3	6	HACO Revizní dvířka plast 200 x 250 mm	OBI.200x250	OBO	OBI.200x250
=1-196U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-196U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-196U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-197U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-198U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-198U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-198U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-198U4	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-198U5	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11

Kusovník artiklů

F01\_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
=1-198U6	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-198U7	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-200U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-200U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-200U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-201.U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-201.U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-201.U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-202U1	2	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-202U2	2	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-202U3	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-204U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-204U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-207U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-207U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-208U1	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=1-208U2	1	Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí	OBO-A11	OBO	OBO.A11
=B+R1-UA1	1	Rozvodnice nástěnná, 4x18 modulů, IP 40	BK080158--	SCHR	SCHR.BK080158--
=B+R1-64UA1	1				rozdávěč 260x320
=B+R1-80UA1	1				rozdávěč 260x320
=B+R1-101UA1	1				rozdávěč 260x320
=B+R1-176UA1	1				rozdávěč 260x320
=C+R1-64X1	2	Blokovací zarážka	037511	LEGRAND	LEGRA.037511
=C+R1-64X1	1	bocnice-viking-37550-krajni	037550	LEGRAND	LEGRA.037550
=C+R1-64X1	1	šedá řadová svorka 2,5mm VIKING 37160	037160	LEGRAND	LEGRA.037160
=C+R1-64X1	1	modrá řadová svorka 2,5mm VIKING 37100	037100	LEGRAND	LEGRA.037100
=C+R1-64X1	1	GNYE Svorka VIKING 37170 2,5mm řadová	037170	LEGRAND	LEGRA.037170
=C+R1-64X2	2	Blokovací zarážka	037511	LEGRAND	LEGRA.037511
=C+R1-64X2	1	bocnice-viking-37550-krajni	037550	LEGRAND	LEGRA.037550
=C+R1-64X2	4	šedá řadová svorka 2,5mm VIKING 37160	037160	LEGRAND	LEGRA.037160
=C+R1-80X1	2	Blokovací zarážka	037511	LEGRAND	LEGRA.037511
=C+R1-80X1	1	bocnice-viking-37550-krajni	037550	LEGRAND	LEGRA.037550
=C+R1-80X1	1	šedá řadová svorka 2,5mm VIKING 37160	037160	LEGRAND	LEGRA.037160
=C+R1-80X1	1	modrá řadová svorka 2,5mm VIKING 37100	037100	LEGRAND	LEGRA.037100
=C+R1-80X1	1	GNYE Svorka VIKING 37170 2,5mm řadová	037170	LEGRAND	LEGRA.037170
=C+R1-80X2	2	Blokovací zarážka	037511	LEGRAND	LEGRA.037511
=C+R1-80X2	1	bocnice-viking-37550-krajni	037550	LEGRAND	LEGRA.037550
=C+R1-80X2	4	šedá řadová svorka 2,5mm VIKING 37160	037160	LEGRAND	LEGRA.037160
=C+R1-101X1	2	Blokovací zarážka	037511	LEGRAND	LEGRA.037511
=C+R1-101X1	1	bocnice-viking-37550-krajni	037550	LEGRAND	LEGRA.037550
=C+R1-101X1	1	šedá řadová svorka 2,5mm VIKING 37160	037160	LEGRAND	LEGRA.037160
=C+R1-101X1	1	modrá řadová svorka 2,5mm VIKING 37100	037100	LEGRAND	LEGRA.037100
=C+R1-101X1	1	GNYE Svorka VIKING 37170 2,5mm řadová	037170	LEGRAND	LEGRA.037170
=C+R1-101X2	2	Blokovací zarážka	037511	LEGRAND	LEGRA.037511
=C+R1-101X2	1	bocnice-viking-37550-krajni	037550	LEGRAND	LEGRA.037550
=C+R1-101X2	4	šedá řadová svorka 2,5mm VIKING 37160	037160	LEGRAND	LEGRA.037160
=C+R1-176X1	2	Blokovací zarážka	037511	LEGRAND	LEGRA.037511
=C+R1-176X1	1	bocnice-viking-37550-krajni	037550	LEGRAND	LEGRA.037550
=C+R1-176X1	1	šedá řadová svorka 2,5mm VIKING 37160	037160	LEGRAND	LEGRA.037160
=C+R1-176X1	1	modrá řadová svorka 2,5mm VIKING 37100	037100	LEGRAND	LEGRA.037100
=C+R1-176X1	1	GNYE Svorka VIKING 37170 2,5mm řadová	037170	LEGRAND	LEGRA.037170
=C+R1-176X2	2	Blokovací zarážka	037511	LEGRAND	LEGRA.037511
=C+R1-176X2	1	bocnice-viking-37550-krajni	037550	LEGRAND	LEGRA.037550
=C+R1-176X2	4	šedá řadová svorka 2,5mm VIKING 37160	037160	LEGRAND	LEGRA.037160
=P+R1-X1	2	Blokovací zarážka	037511	LEGRAND	LEGRA.037511
=P+R1-X1	1	bocnice-viking-37550-krajni	037550	LEGRAND	LEGRA.037550

F01\_001

			Datum	28.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Kusovníky		P221478	MERCON, s.r.o.		Česká republika	Kusovník			= K
			Zprac..	matusinec										+
			Zkontr.											List
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím						List	32	

Kusovník artiklů

F01\_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
=1-66Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-66Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-67Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-67Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-67Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-68Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-69Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-77Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-77Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-77Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-77Y4	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-78Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-80Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-81Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-86Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-87Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-88Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-89Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-90Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-90Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-91Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-92Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-92Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-92Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-93Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-93Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-93Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-94Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-94Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-94Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-100Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-100Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-100Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-101Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-101Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-101Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-102Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-102Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-102Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-103Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-103Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-103Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-104Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-104Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-104Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-105Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-105Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-106Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-106Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-107Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-107Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-107Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-108Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-108Y2	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-108Y3	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V
=1-109Y1	1	Hlavice s termopohonem	TSH24V	BMR	BMR.TSH24V

			Datum	28.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Kusovníky		P221478 K		Česká republika		Kusovník			= K	
			Zprac...	matusinec										+	
			Zkontr.											List	10
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím								List	32

# Kusovník artiklů

F01\_001

[illegible]

			Datum	28.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Kusovníky		P221478	MERCON, s.r.o.	Kusovník			= K
			Zprac..	matusinec								+
			Zkontr.									
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím		Česká republika			List	11
											List	32



# Kusovník artiklů

F01\_001

[illegible]

			Datum	28.11.2022	Rekonstrukce vytápění Základní škola Šumperk Kusovníky		P221478	MERCON, s.r.o.	Kusovník			= K
			Zprac..	matusinec								+
			Zkontr.									
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím		Česká republika			List	12
											List	32

# Kusovník artiklů

F01\_001

[illegible]