


Výpočet dostatečné vzdálenosti „s„ pro LPS III, km=1, 100kA, smax=56cm

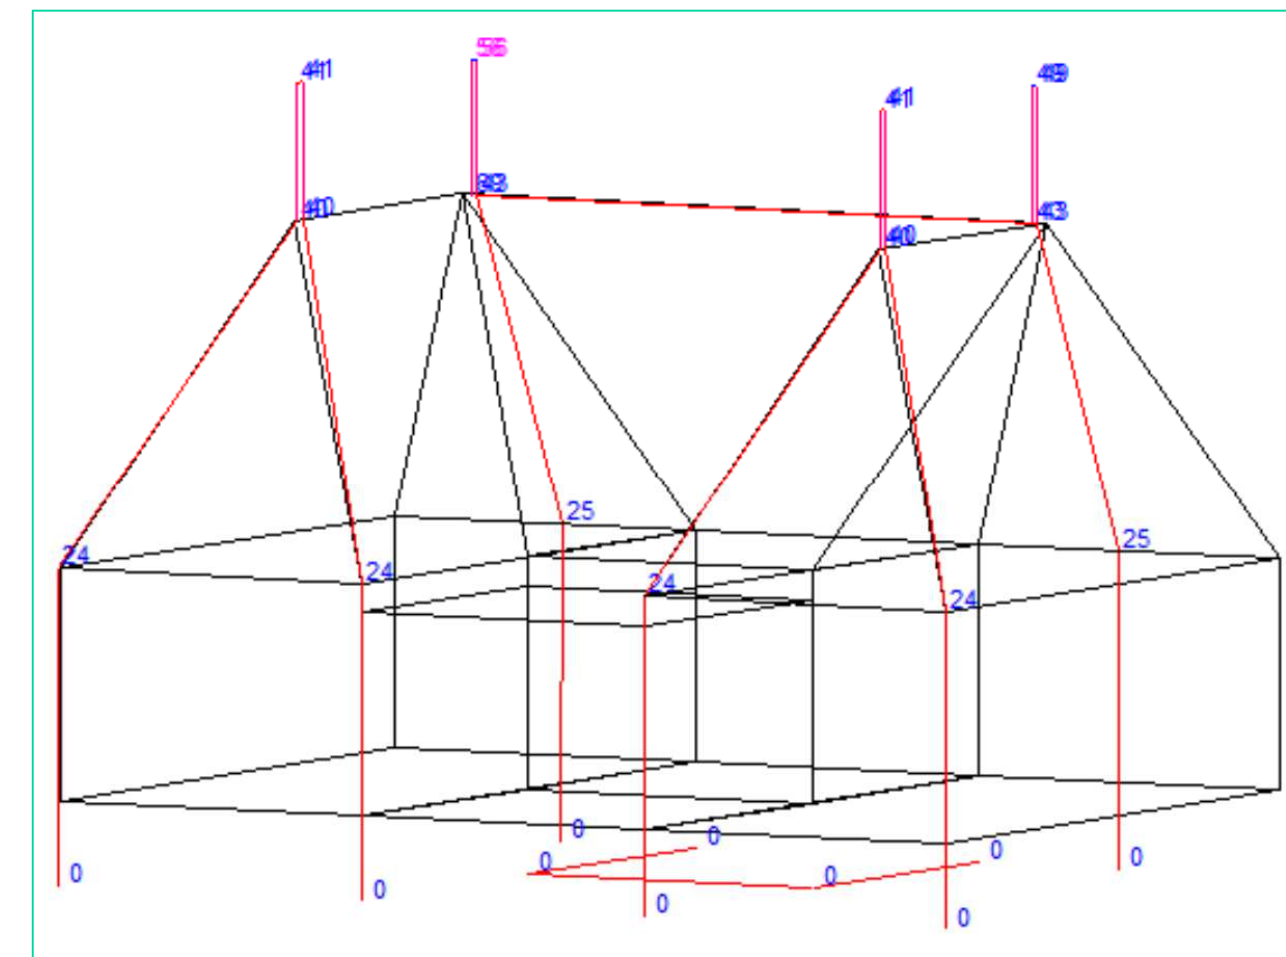

VENKOVNÍ PROSTORY

Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Lamgrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail: jiri@frys.cz	Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 1 787 01 Šumperk
Projektant čísta	Českomoravská distribuční s.r.o. K Lužním 300, 788 13 Vítkovice IČ: 08125333	Hlavní projektant Zodp. projektant Výpracoval	Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	Šumperk	Stupeň Zadáno číslo Datum	DPS 04-06-23 09/2023
Název stavby	Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk		
Část	D.1.4.g.h - Zařízení silno/slaboproudé elektrotechniky,bleskosvod, fotovoltaiika		
Název výkresu	Schéma uzemnění a jímací soustavy		Číslo výkresu
		Měřítko:	1:50
			04