


Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M²	PODLAHA
2.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	22,60	PVC
2.02	ŠATNA DĚTÍ	17,70	PVC
2.03	UMÝVÁRNA A WC DĚTÍ	22,70	PVC+DLAŽBA
2.04	HERNA, LEHÁRNA	74,50	KOBEREC+PVC
2.05	DENNÍ MÍSTNOST	54,70	PVC
2.06	KUCHYŇKA, PŘÍPRAVNA	8,00	PVC
2.07	STROJOVNA VÝTAHU	0,95	PVC
2.08	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,10	
2.09	CHODBA	3,05	PVC
2.10	SKLAD HRAČEK	2,55	PVC
2.11	ŠATNA PERSONÁL	4,50	PVC
2.12	UMÝVÁRNA PERSONÁL	1,60	PVC+DLAŽBA
2.13	WC PERSONÁL	1,60	PVC+DLAŽBA
2.14	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,60	DLAŽBA
2.15	CHODBA	19,90	PVC
2.16	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ		

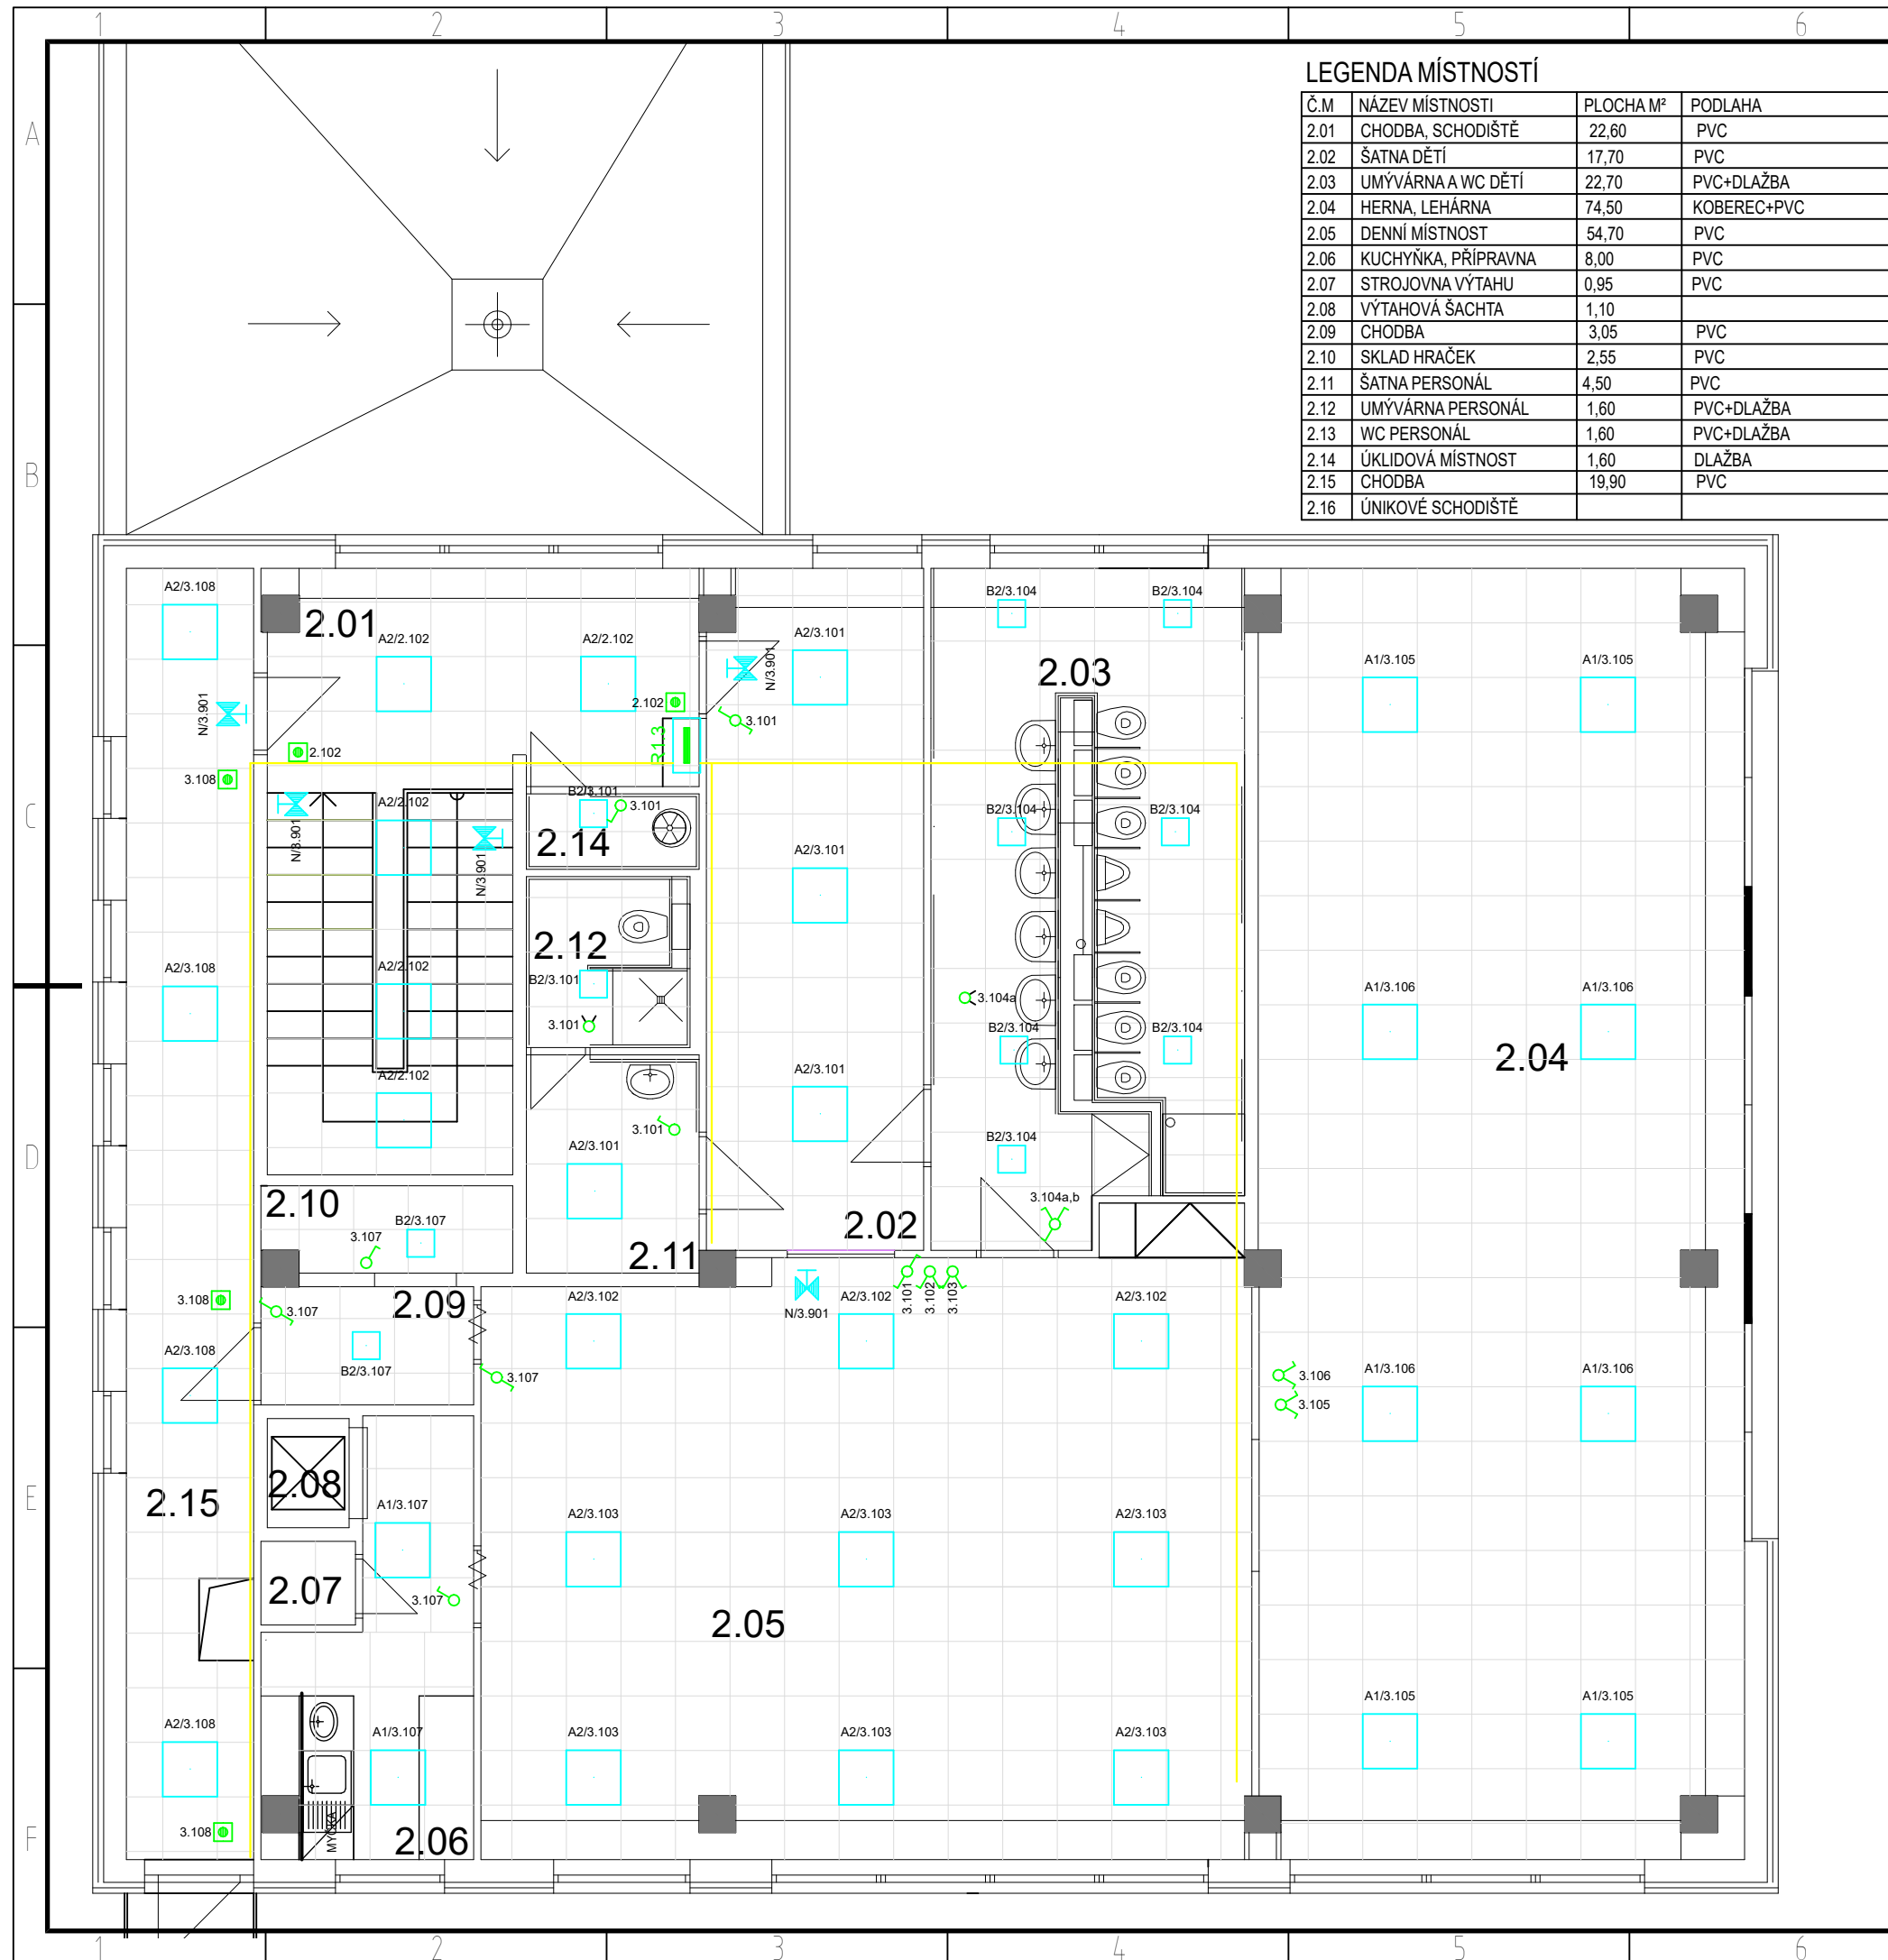

Svitidla dle výpočtu a legendy

Svitidla dle výpočtu a legendy

Spínač jednopólový, střídací, křížový, sériový + zásuvka - 230V

Zásuvka - 230V + přepětová ochrana


Ventilátor - 230V

Rozváděč

Kab. vedení nad podhledem

OP-OCHRANNÁ OPATŘENÍ PODLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2 V UMÝVÁRNÁCH A VE SPRCHÁCH
- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE čl.411 dále pak čl. 411.3.2 v síti TN

Všechny zařizovací předměty musí odpovídat platným ČSN, ČSN EN a požadavkům směrnice 2014/35/EU (NV č.118/2016Sb) a je tudíž schopné bezpečného užívání.



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

 STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 719 00, Ostrava IČ: 27791891 DIČ: CZ 27791891	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 110 035
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Podpis: tel: 728 574 665 Ing. Veronika Černošková	Č. zakázky: 23/131	Objednatel: Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk IČ: 00303461 DIČ: CZ00303461
	Vypracoval: Podpis: Rudolf Paščák	Datum: LEDEN 2024	
	Autorizovaný inženýr projektu: Kontroloval: Ing. Jan Lampa Ing. Jan Lampa	Formát: A4/3x D.1.4.4	
	Stupeň: DSP+DPS ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Část:	
Datum:	Výkres: PŮDORYS 2NP-OSVĚTLENÍ		Měřítko: 1:75 Č.v.: D1.4.4.b-04