


**PÚ P0.03-III.SPB
SKLADY A HUV**

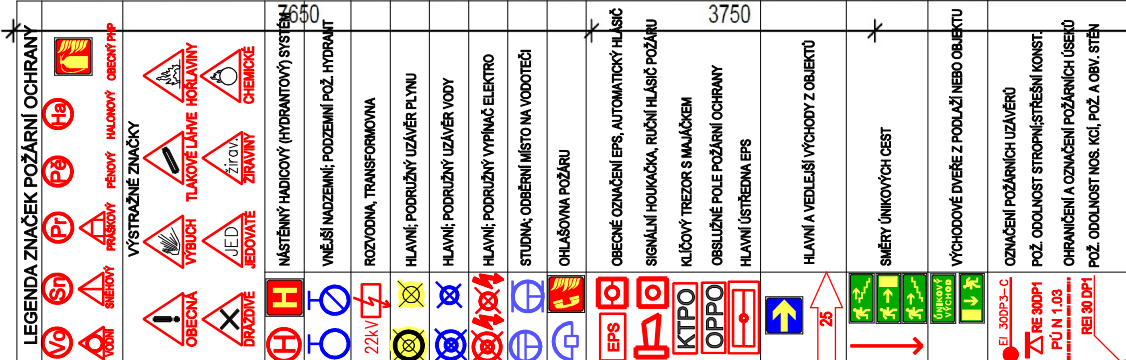

8.3.3 Odchylně od ustanovení ČSN 73 0802 i ČSN 73 0810 nesmí mít objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení skupiny LZ 2 vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenu z materiálů třídy reakce na oheň F až B, a to včetně konstrukcí dodatečných vnějších tepelných izolací.

GRAFICKÁ ČÁST POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1.PP