


PŮDORYS 1.NP

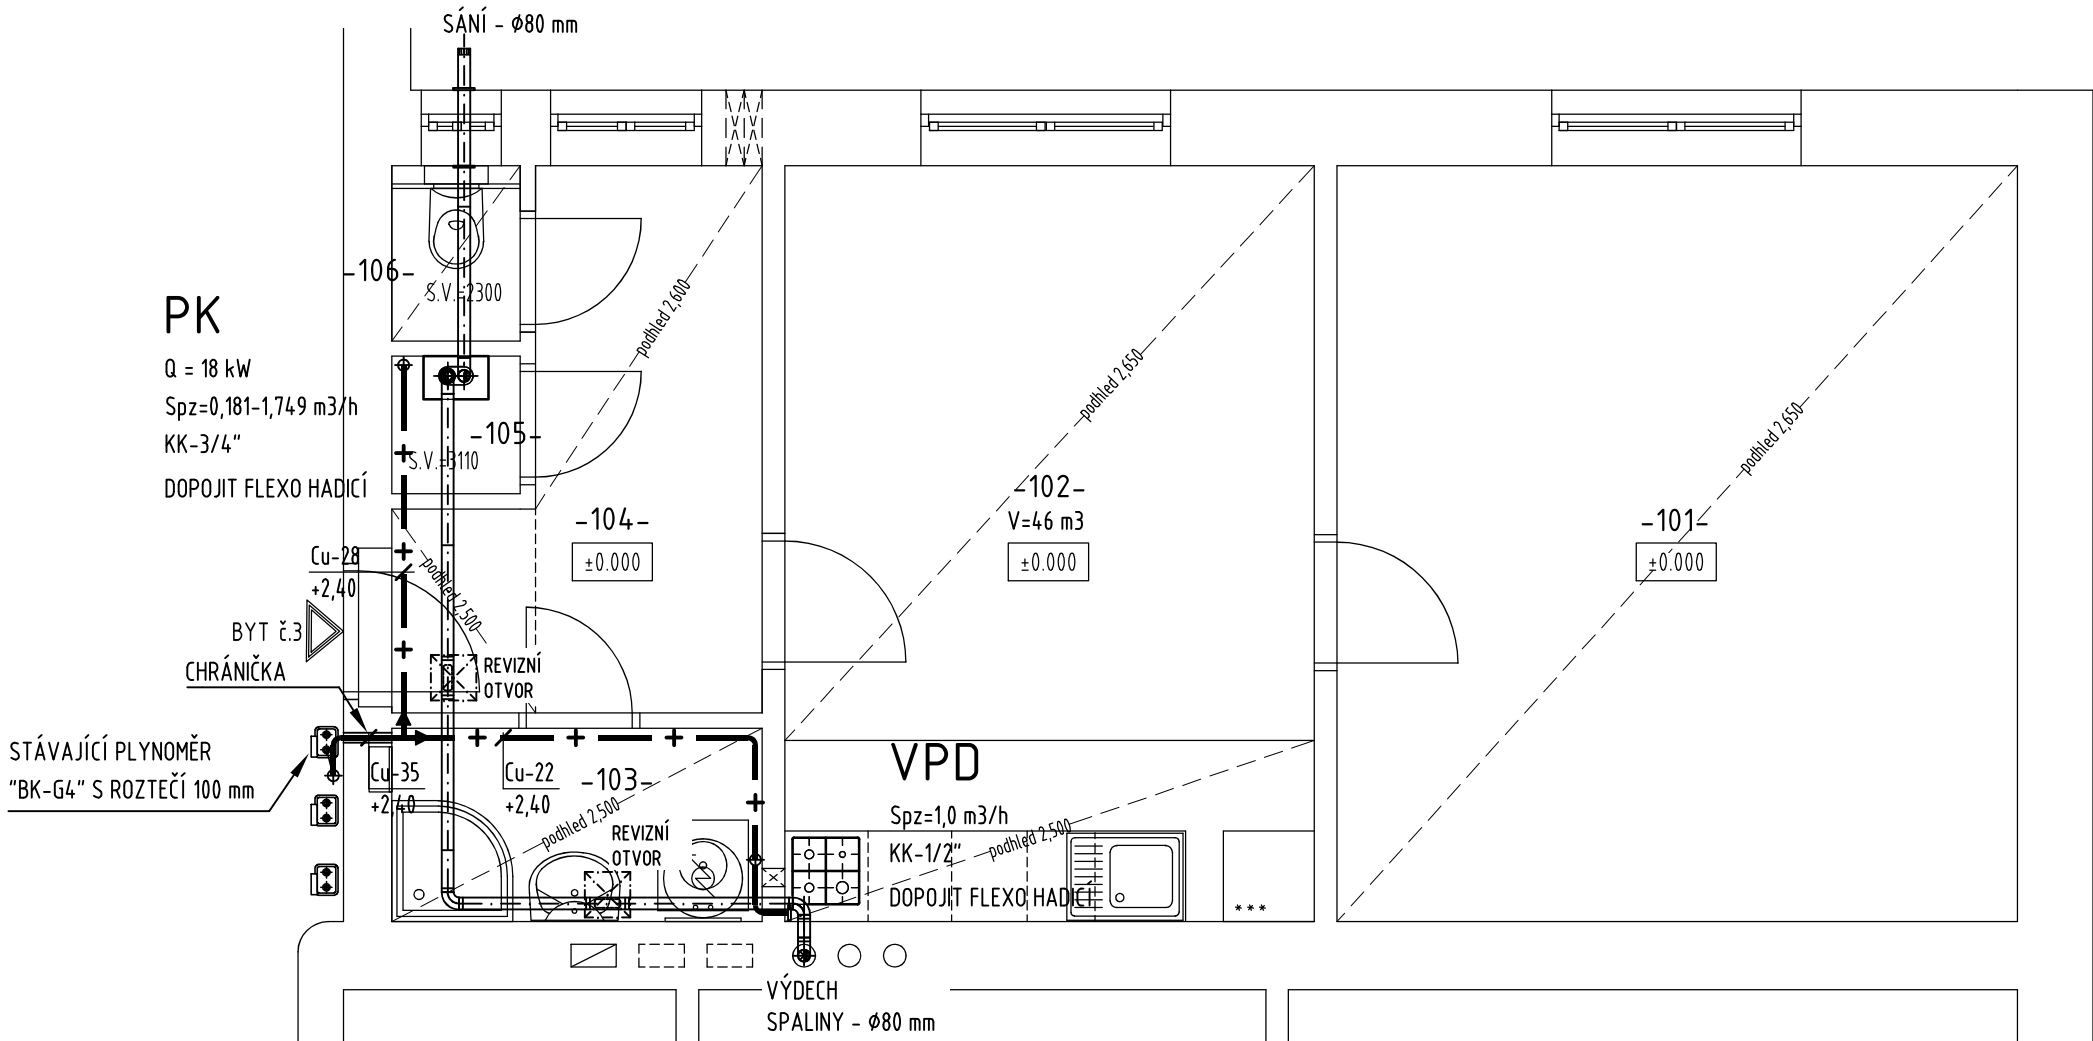


TABULKA MÍSTNOSTÍ (byť č. 3)

MÍSTNOST	ÚČEL
-101-	POKOJ
-102-	POKOJ - V=46 m3
-103-	KOUPELNA
-104-	CHODBA
-105-	KOMORA
-106-	WC

LEGENDA:

- + — + — NAVRŽENÝ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD - 2,1 KPa
- KK KULOVÝ KOHOUT S ATESTEM NA PLYN
- PK NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL THERM 18 KD; 1,8-18 kW (UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ - PROVEDENÍ "C")  
DĚLENÉ ODKOURENÍ 2x80 mm - SÁNÍ/VÝDECH; (PROVOZ NEZÁVISLÝ NA VZDUCHU V MÍSTNOSTI)  
POVOLENÁ MAXIMÁLNÍ DÉLKA ODKOURENÍ JE 2x15 METRŮ
- VPD VARNÁ PLYNOVÁ DESKA

AXONOMETRIE

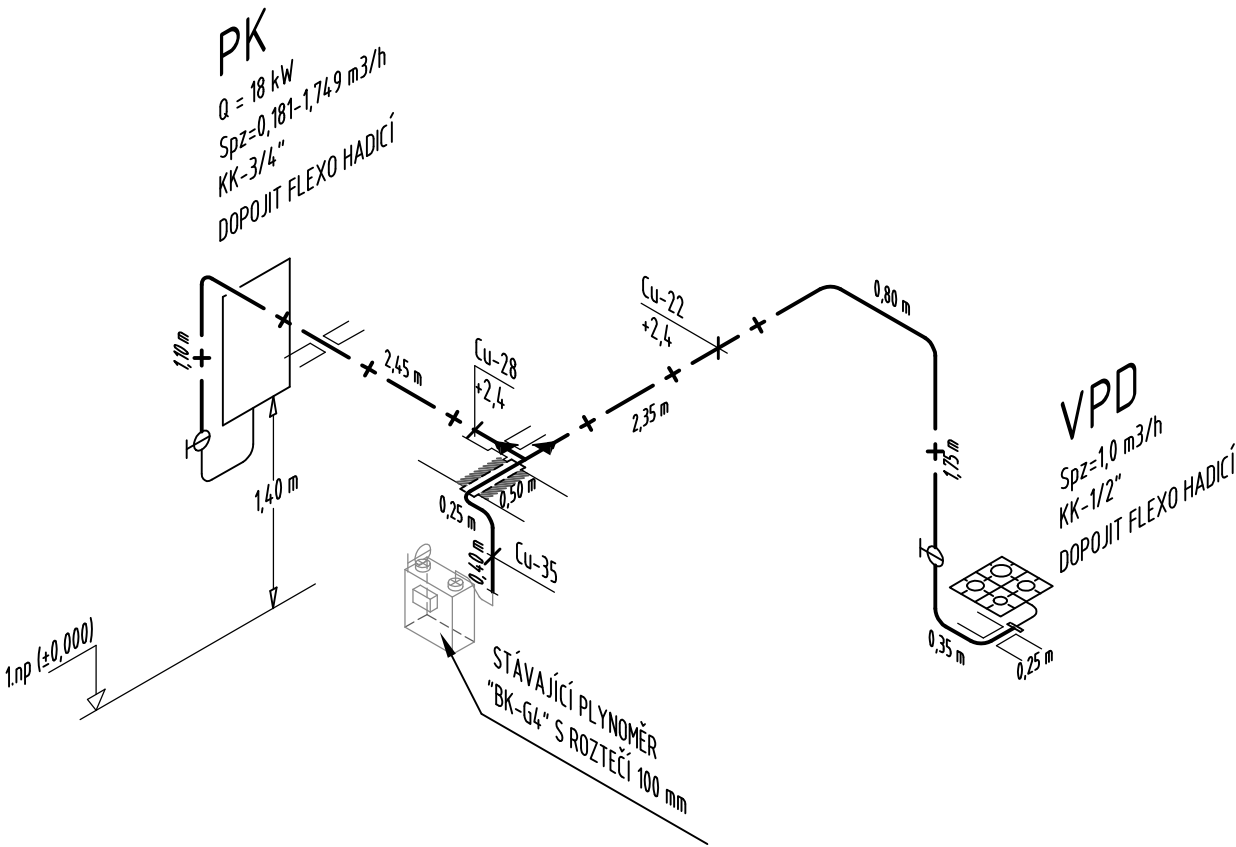

UPOZORNĚNÍ:

KONKRÉTNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKY, AVŠAK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	<b>FRYS</b> STAVEBNÍ PROJEKCE	
Vladimír Schertler	Vladimír Schertler	Vladimír Schertler		
<i>Schert</i>	<i>Schert</i>	<i>Schert</i>		
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk			
Investor: Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk			Formát	4x A4
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.3 v objektu na p. č. st. 1361; k.ú. Šumperk			Měřítko	1:50
			Datum	září 2023
			Účel	DPS
			Číslo zakázky	23/62b
Část: D.1.4.f Technika prostředí staveb PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ			Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP, AXONOMETRIE			P01	