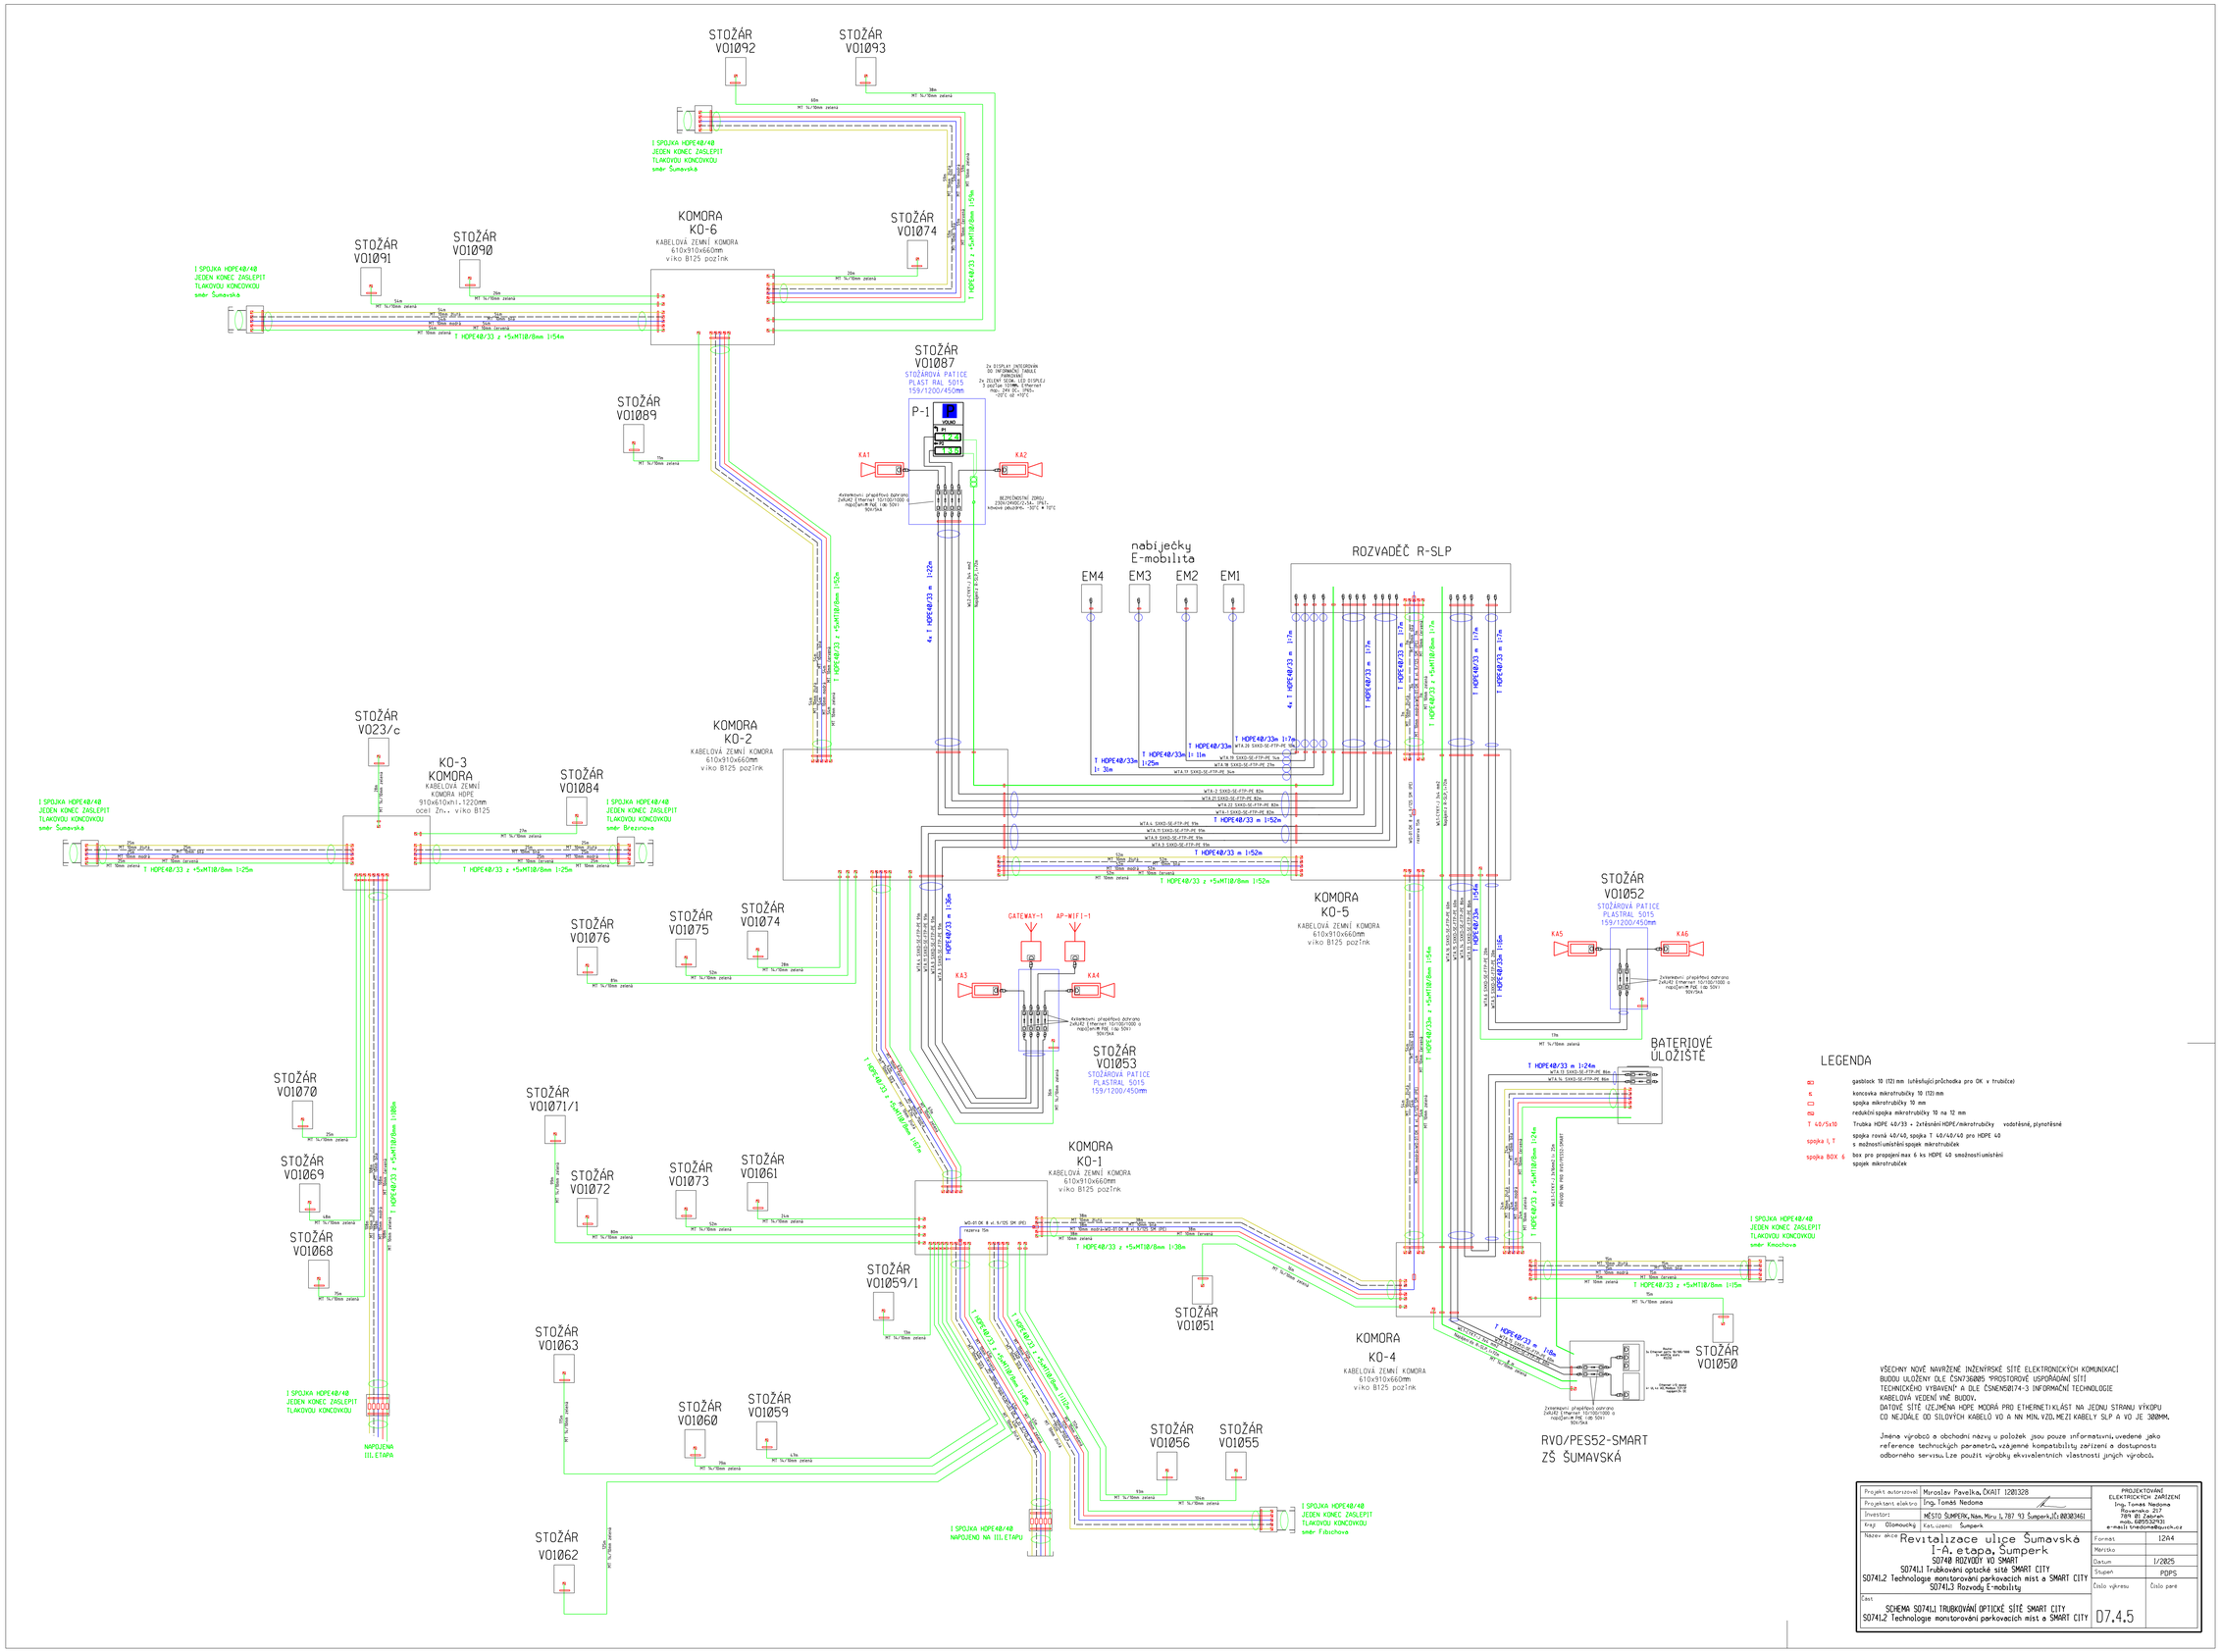
STOŽÁR V01092
STOŽÁR V01093
STOŽÁR V01091
STOŽÁR V01090
KOMORA KO-6
KABELOVÁ ZEMNÍ KOMORA 610x910x660mm víko B125 pozink
STOŽÁR V01074
STOŽÁR V01089
STOŽÁR V01087
STOŽÁROVÁ PATICE PLASTRAL 5015 159/1200/450mm
P-1
KA1
KA2
nabíječky E-mobility
EM4
EM3
EM2
EM1
ROZVADĚČ R-SLP
STOŽÁR V023/c
KO-3 KOMORA
KABELOVÁ ZEMNÍ KOMORA HDPE 910x610vnl.1220mm ocel Zn., víko B125
STOŽÁR V01084
KOMORA KO-2
KABELOVÁ ZEMNÍ KOMORA 610x910x660mm víko B125 pozink
STOŽÁR V01076
STOŽÁR V01075
STOŽÁR V01074
GATEWAY-1
AP-WIFI-1
KA3
KA4
STOŽÁR V01053
STOŽÁROVÁ PATICE PLASTRAL 5015 159/1200/450mm
KOMORA KO-5
KABELOVÁ ZEMNÍ KOMORA 610x910x660mm víko B125 pozink
STOŽÁR V01052
STOŽÁROVÁ PATICE PLASTRAL 5015 159/1200/450mm
KA5
KA6
BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ
STOŽÁR V01070
STOŽÁR V01071/1
STOŽÁR V01069
STOŽÁR V01072
STOŽÁR V01073
STOŽÁR V01061
STOŽÁR V01068
KOMORA KO-1
KABELOVÁ ZEMNÍ KOMORA 610x910x660mm víko B125 pozink
STOŽÁR V01059/1
STOŽÁR V01051
KOMORA KO-4
KABELOVÁ ZEMNÍ KOMORA 610x910x660mm víko B125 pozink
STOŽÁR V01050
STOŽÁR V01063
STOŽÁR V01060
STOŽÁR V01059
STOŽÁR V01056
STOŽÁR V01055
STOŽÁR V01062
NAPOJENO III.ETAPA
RVO/PES52-SMART ZŠ ŠUMAVSKÁ
I SPOJKA HDPE40/40 JEDEN KONEC ZASLEPIT TLAKOVOU KONCOVKOU směr Šumavská
I SPOJKA HDPE40/40 JEDEN KONEC ZASLEPIT TLAKOVOU KONCOVKOU směr Březinova
I SPOJKA HDPE40/40 JEDEN KONEC ZASLEPIT TLAKOVOU KONCOVKOU směr Knochova
I SPOJKA HDPE40/40 JEDEN KONEC ZASLEPIT TLAKOVOU KONCOVKOU směr Fibichova
I SPOJKA HDPE40/40 NAPOJENO NA III.ETAPU
LEGENDA
gasblock 10 (12) mm (utěsňující průchodka pro OK v trubičce)
koncovka mikrotrubičky 10 (12) mm
spojka mikrotrubičky 10 mm
redukční spojka mikrotrubičky 10 na 12 mm
T 40/5x10 Trubka HDPE 40/33 + zvětšenin HDPE/mikrotrubičky vodotěsné, plynotěsné
spojka I, T spojka rovná 40/40, spojka T 40/40/40 pro HDPE 40 s možností umístění spojek mikrotrubiček
spojka BOX 6 box pro propojení max 6 ks HDPE 40 smožností umístění spojek mikrotrubiček
VŠECHNY NOVĚ NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ BUDOU ULOŽENY DLE ČSN736005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ" A DLE ČSNEN50174-3 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE KABELOVÁ VEDENÍ VNĚ BUDOV.
DATOVÉ SÍTĚ IZEJMENA HDPE MODRÁ PRO ETHERNET KLÁST NA JEDNU STRANU VÝKOPU CO NEJDÁLE OD SILOVÝCH KABELŮ VO 6 NN MIN. VZD. MEZI KABELY SLP A VO JE 300MM.
Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.
Projekt autorizoval Mirosla Pavelka, ČKAIT 1201328
Projektant elektro Ing. Tomáš Nedoma
Investor MĚSTO ŠUMPERK, Nám. Míru 1, 787 93 Šumperk,IČ: 00303461
Kraj Olomoucký Kat.území Šumperk
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ing. Tomáš Nedoma Mlýnská 1, 788 03 Zábřeh mob. 605532493 e-mail: tnedoma@quick.cz
Název akce Revitalizace ulice Šumavská I-A. etapa, Šumperk
S0740 ROZVODY VO SMART
S0741.1 Trubkování optické sítě SMART CITY
S0741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
S0741.3 Rozvody E-mobility
Část SCHEMA S0741.1 TRUBKOVÁNÍ OPTICKÉ SÍTĚ SMART CITY
S0741.2 Technologie monitorování parkovacích míst a SMART CITY
D7.4.5
Formát 1Z4
Měřítko
Datum 1/2025
Stupeň PDPS
Číslo výkresu
Číslo paré