


Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: rozvoje území města, investic a komunálních služeb
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

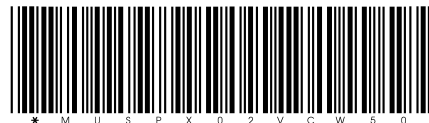

Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 14931/2025
Naše sp. zn.: 11319/2025 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 231
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 5. 2. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Veřejná zakázka: „Stavební úpravy šaten a foyer ZŠ Dr. E. Beneše“

Dotaz č.1:

Požadované decibely u vnějších prvků (okna a dveře) jsou nesplnitelné. Navíc u vstupních dveří se decibely většinou nepožadují, pokud ano, musely by být prvky v hliníku. U oken by měl být požadovaný útlum max. asi 44dB.Uvedených 52dB je většinou u stěn, ne u oken a dveří.

Odpověď:

Je požadováno dodržet normu ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

ČSN 73 0532

Tabulka 4 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi ve školách a vzdělávacích institucích

Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku)					
Řádka	Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku)	Požadavky na zvukovou izolaci			
		Stropy		Stěny	Dveře
		$R'_{w, D_{nT,w}}$ dB	$L'_{n,w}, L'_{nT,w}$ dB	$R'_{w, D_{nT,w}}$ dB	R_w dB
Školy a vzdělávací instituce – učebny, výukové prostory, kabinety učitelů					
1	Učebny, výukové prostory, kabinety	≥ 53	≤ 55	≥ 47	≥ 37
2	Společné prostory, chodby, schodiště	≥ 53	≤ 58	≥ 47	≥ 32 ^a ≥ 27 ^b
3	Hlučné prostory (dílny, jídelny, herny, technická centra) $L_{A,max} \leq 85$ dB	≥ 55	≤ 48	≥ 52	–
4	Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) $L_{A,max} \leq 90$ dB ^c	≥ 60	≤ 48	≥ 57	–
^a Platí pro vstupní dveře přímo do chráněného prostoru. ^b Platí pro vstupní dveře, je-li chráněný prostor oddělen předsíní nebo zádveřím s dalšími dveřmi. ^c Vzhledem k pravděpodobnému výskytu nízkých kmitočtů mohou být nutná i další opatření. Situace obvykle vyžaduje zvláštní posouzení.					

Všechny dotazované prvky byly chybně zařazeny do kategorie "stěny" (jedná se fixní okno v dělicí stěně a prosklené vstupní stěny). Prvky měly být přiřazeny ke dveřím dle řádku 2 a jelikož se nejedná o prvky ústící do chráněného prostoru, mělo by stačit 27 dB. Mimo prosklené stěny ústící do multifunkční místnosti (prvky P3 a P4), tam je požadováno 37 dB. U školníka (prvky P1 a P2) je dostatečný parametr 27 dB.

Dotaz č.2:

Dle informace od subdodavatele na truhlářské prvky - šatny, je zvolené provedení velmi drahé. Také barvy nejsou standardní dle vzorníku. Je možné nacenit prvky v klasickém laminu se stand. provedením barev?

Odpověď:

Zadavatel požaduje takové provedení jaké je definované projektovou dokumentací.

Dotaz č.3:

V technické kvalifikaci ZD je požadavek na rekonstrukce budov v hodnotě jedné stavby 3,5mil.Kč. Můžeme použít i referenci s novostavbou?

Odpověď:

Referenci na novostavbu nelze použít, zadavatel požaduje rekonstrukci.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **19.2.2025 v 10.00 hodin.**

Ing. Jan Hrubý
vedoucí odboru rozvoje území města,
investic a komunálních služeb