
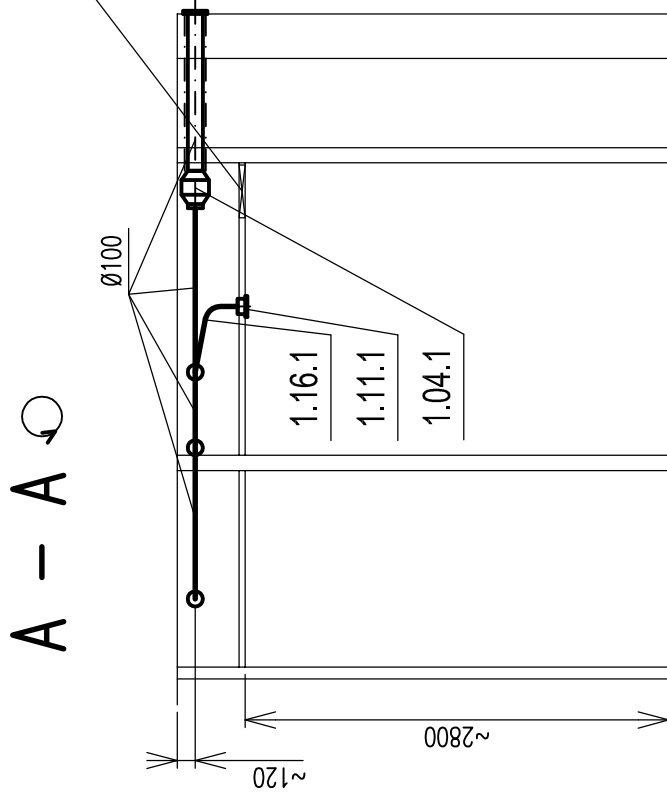


DETAIL - PŮDORYS 1.NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	VSTUP	3,40 m ²
1.02	PŘEDSÍŇ WC HOŠI	1,78 m ²
1.03	WC HOŠI	1,17 m ²
1.04	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	1,62 m ²
1.05	WC DÍVKY	1,62 m ²
1.06	CHODBA	2,78 m ²

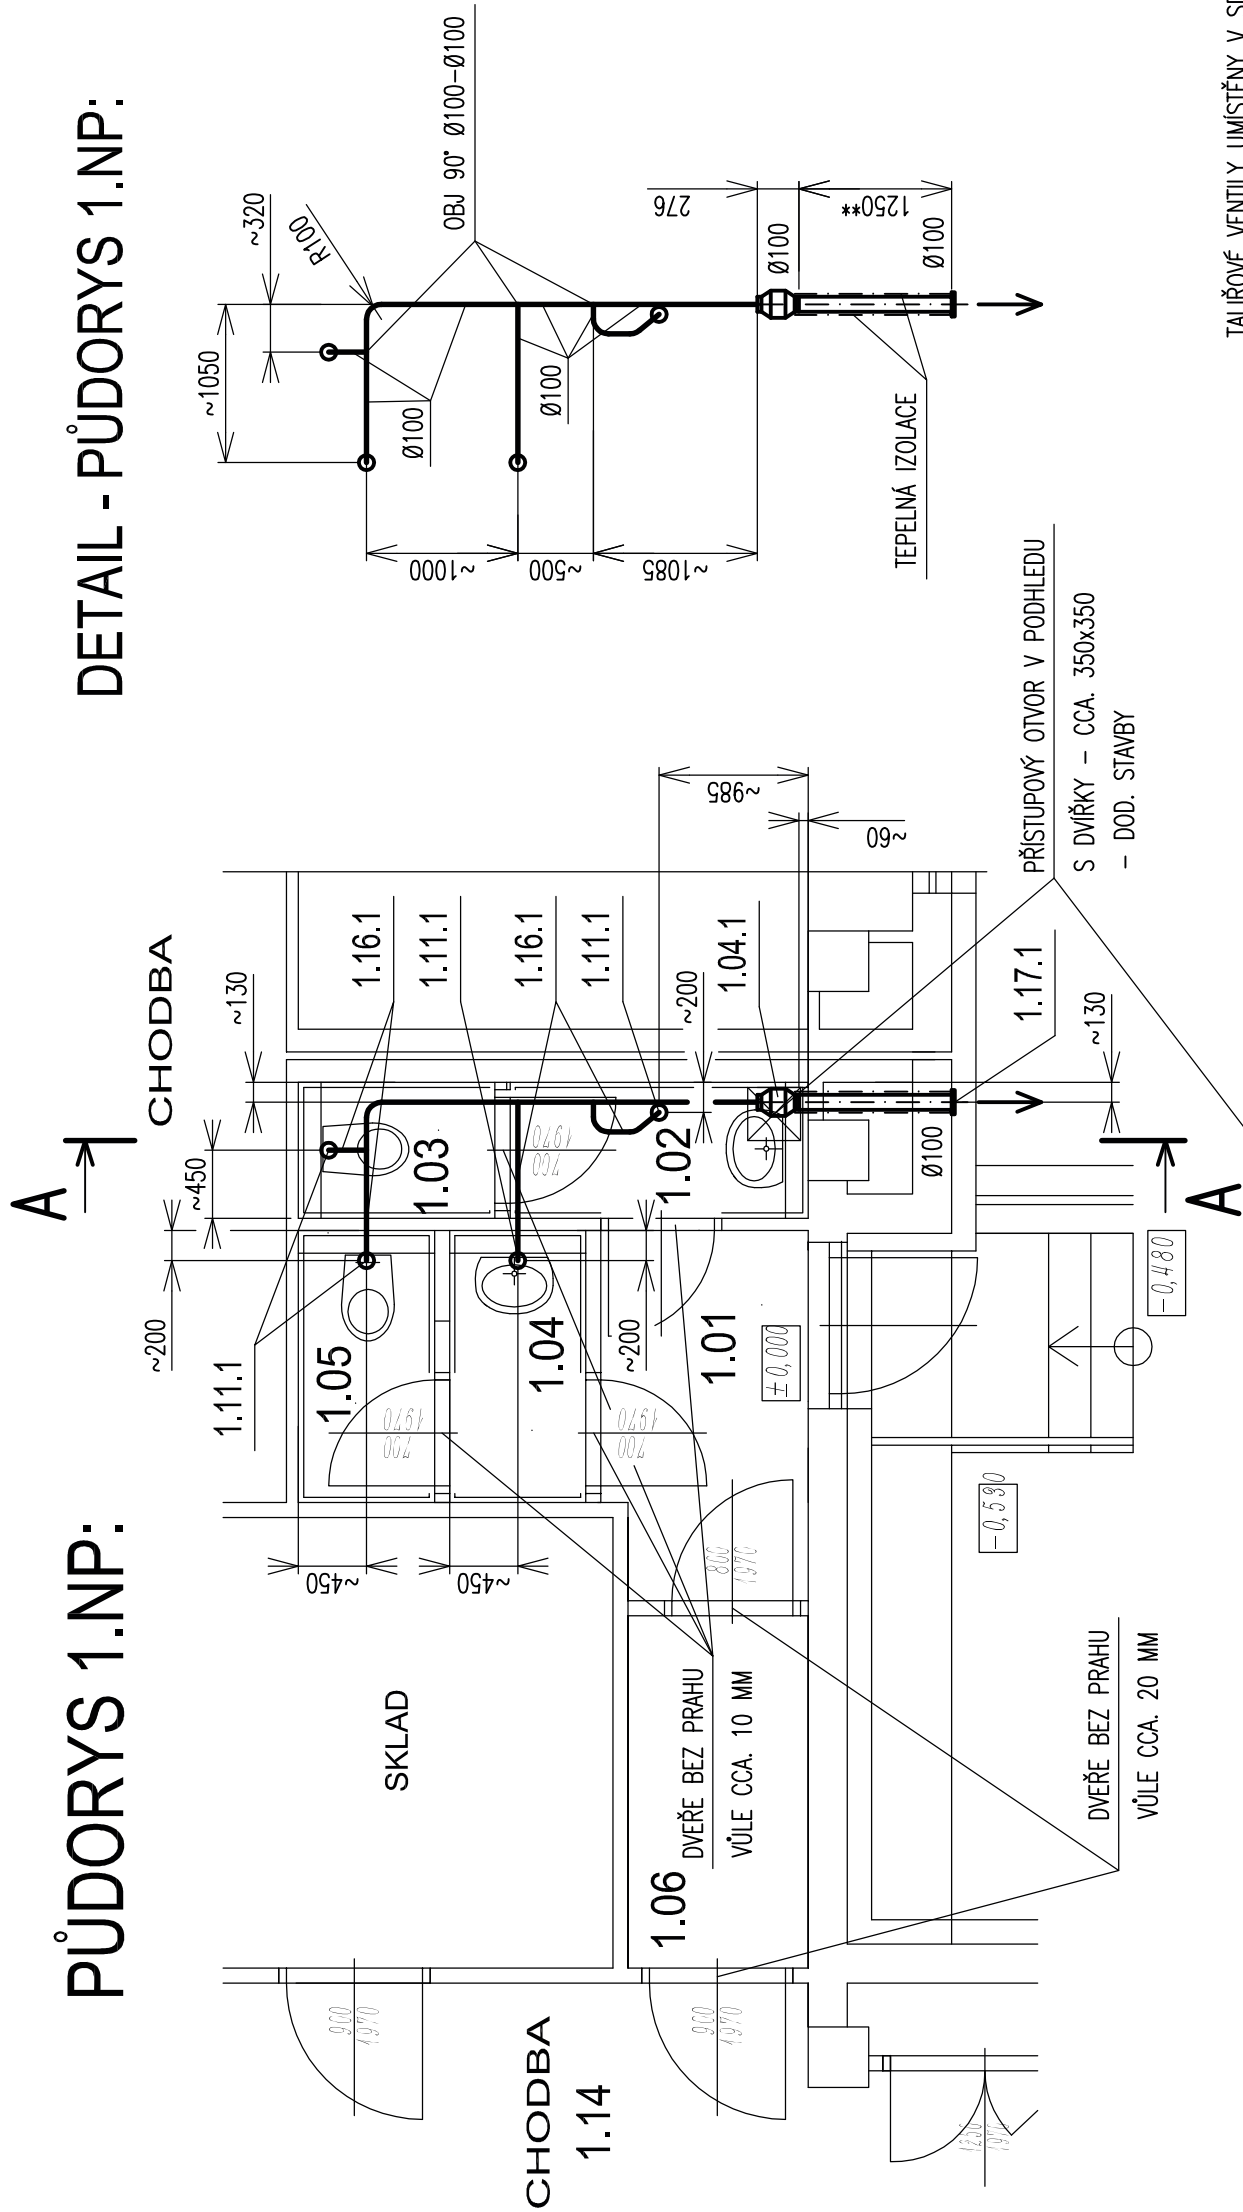

TALIŘOVÉ VENTILY UMÍSTĚNÝ V SDK PODHLEDU, DOPOJENÍ NA POTRUBÍ POMOCÍ OHEB. HADIC

POTRUBÍ TRAS V1 VEDENO POD STROPEM A NAD SDK PODHLEDEM

OTVORY VE STĚNÁCH A PŘÍSTUPOVÝ OTVOR V PODHLEDU DODÁVKOU STAVBY

OTVORY VE STĚNÁCH – PRŮMĚR POTRUBÍ + CCA. 15 MM PRO OBVODU ($\varnothing D+30$)

*** – POTRUBÍ ZHOTOVENO NA MONTÁŽI

* – POTRUBÍ S PŘÍDAVKEM, VOLNÁ PŘÍRUBA

POTRUBÍ (HADICE) PRO ODVOD VZDUCHU

Autorizace: Ing. Růžicka

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO	POČ. A4	2	SVÁZEK
Ing. PEŇÁZ	Ing. PEŇÁZ	Ing. KOTSCH	1:50	DATUM	12/2024	
			STUPEŇ	DPS		
ODBĚRATEL	Město Šumperk, nám. Míru č. 1, 787 01 Šumperk					
STAVBA	OPRAVA ŠATEN A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V BUDOVĚ ZŠ Sluneční Šumperk					
ČÁST	D.1.2.4 TPS - VZDUCHOTECHNIKA					
OBSAH	VÝKRESU PŮDORYS 1.NP A ŘEZ					
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		ČÍSLO VÝKRESU	
			24 - 055		VZ 01	
			ARCHIVNÍ ČÍSLO			
			SG - 3 - 3670			