


PŮDORYS 4.NP:

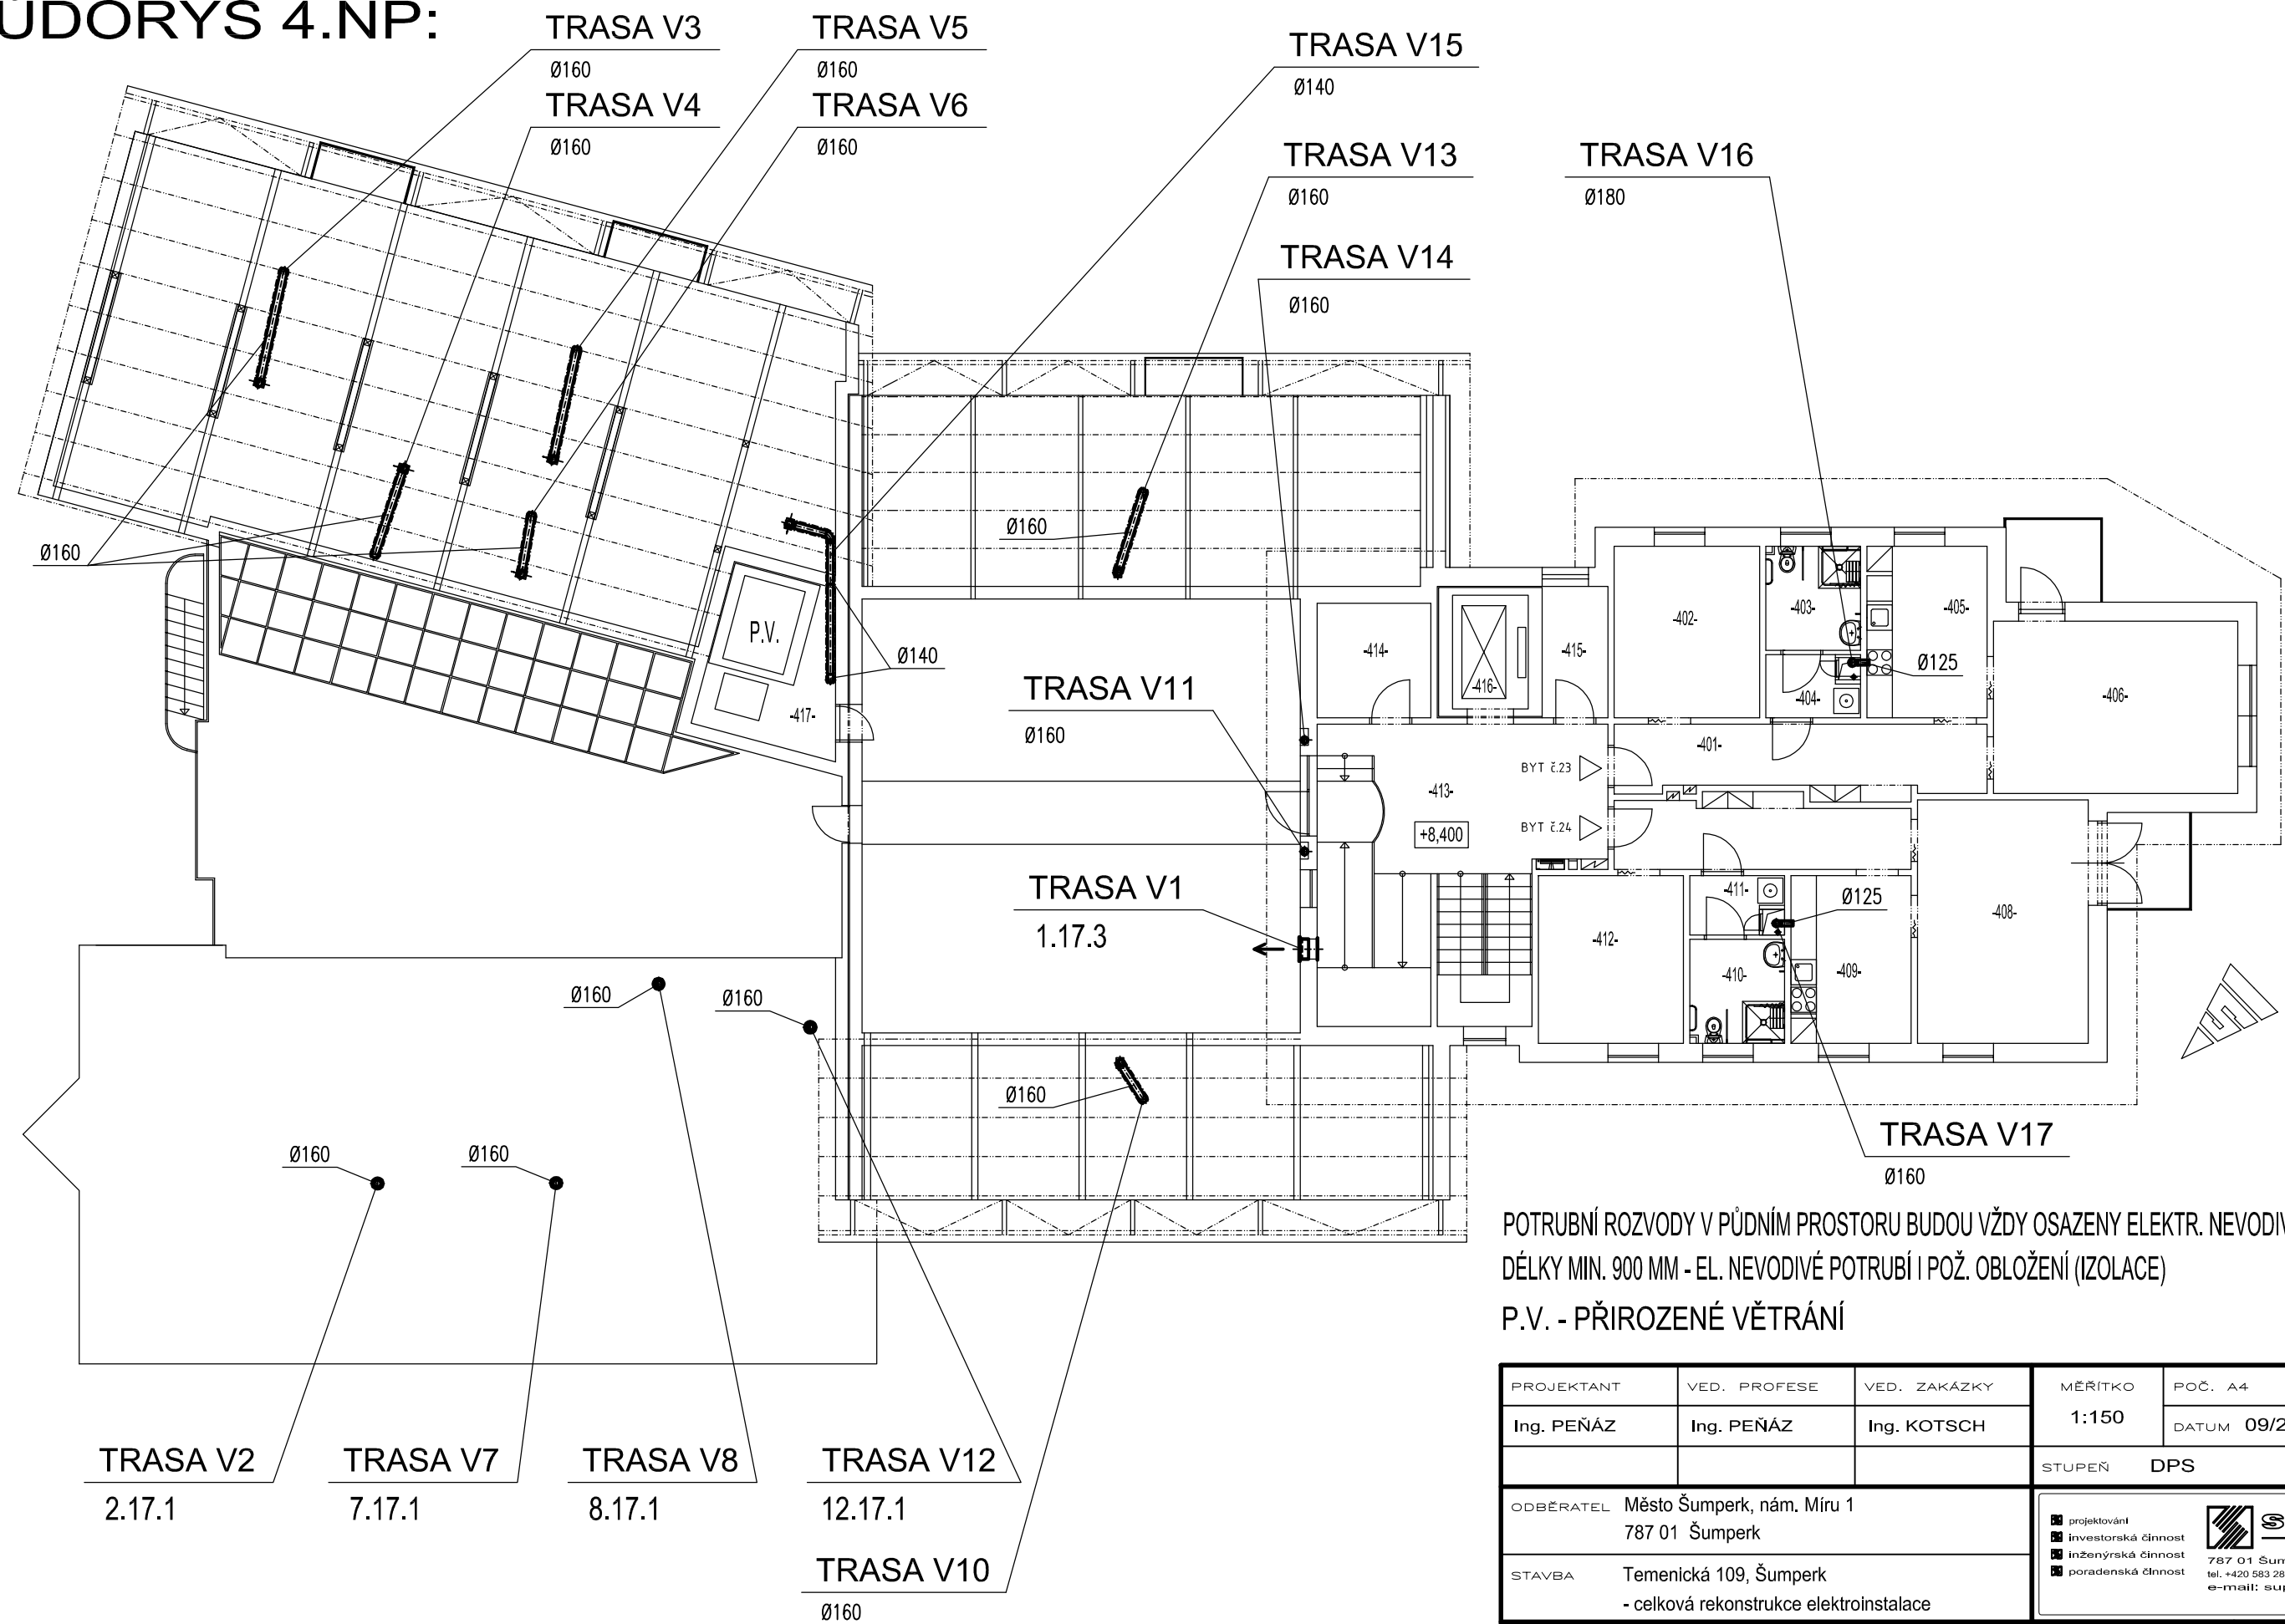

POTRUBNÍ ROZVODY V PŮDNÍM PROSTORU BUDOU VŽDY OSAZENY ELEKTR. NEVODIVÝM ÚSEKEM
DÉLKY MIN. 900 MM - EL. NEVODIVÉ POTRUBÍ I POŽ. OBLOŽENÍ (IZOLACE)
P.V. - PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘITKO		POČ. A4	2	SVAZEK
Ing. PEŇÁZ	Ing. PEŇÁZ	Ing. KOTSCH	1:150		DATUM 09/2019		
			STUPEŇ DPS				
ODBĚRATEL			<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>projektování</div><div>investorská činnost</div><div>inženýrská činnost</div><div>poradenská činnost</div></div></div><div><div> supring spol. s r. o.</div><div>787 01 Šumperk, Jesenická 65 tel. +420 583 280704 fax +420 583 214906 e-mail: supring@supring.cz</div></div></div>				
STAVBA			Temenická 109, Šumperk - celková rekonstrukce elektroinstalace				
ČÁST			D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19 - 041	
OBSAH VÝKRESU			DISPOZICE - PŮDORYS 4.NP			ARCHIVNÍ ČÍSLO SG - 3 - 2344	
							ČÍSLO VÝKRESU VZ 05