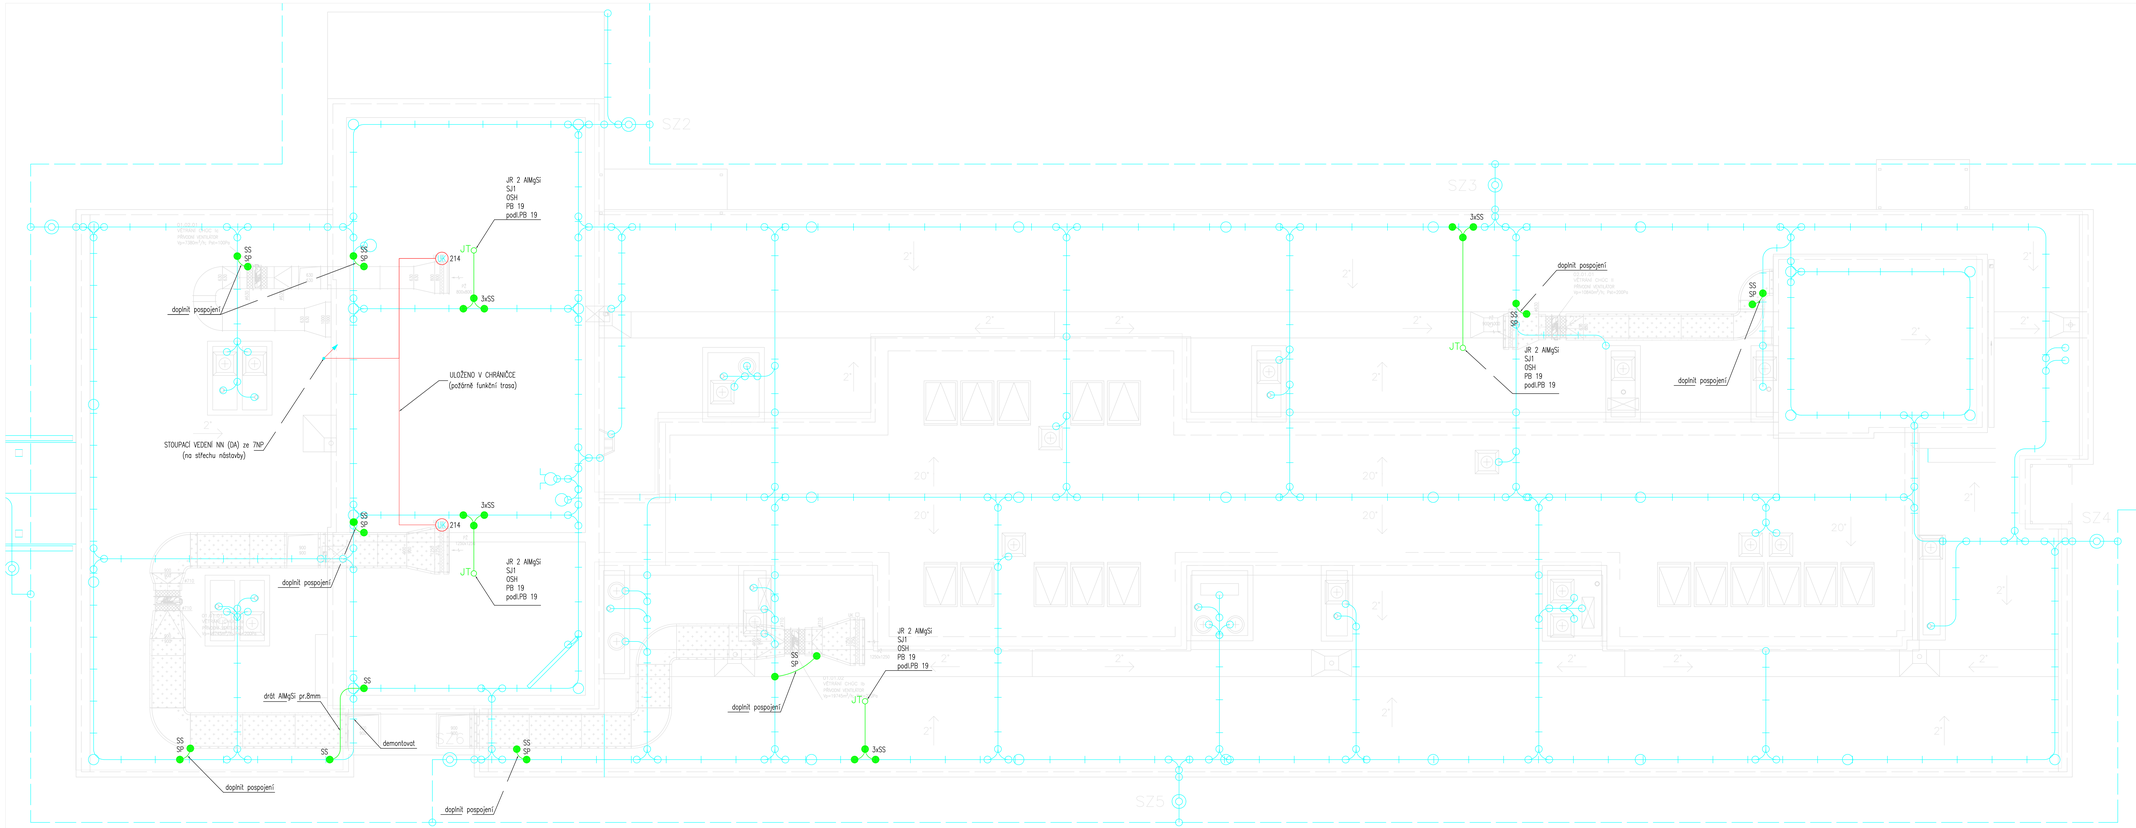

LEGENDA HROMOSVODU A UZEMNĚNÍ:

- Drát AlMgSi pr.8mm
- Pásek FeZn 30x4mm
- Svorka SS/SP/SU
- Tyč jímací
- Svorka zkušební
- Ochranný úhelník
- Svod hromosvodu – propojení jímacího vedení přes ZS s vývodem uzem. soustavy
- Vedení uzem.drátu FeZn 10 nad úroveň terénu ke ZS svorce vč. antikorozní ochrany
- Vedení uzem.drátu FeZn 8 nad úroveň terénu k ekvipot. k ekvipot. svorce vč. antikorozní ochrany
- Prvky a části stávající jímací soustavy

SPOJE A NÁTĚRY:
1. POVRCHOVÁ ÚPRAVA VODIČŮ FeZn–ŽÁROVÉ POZINK. 250g/m2.
2. SPOJE PÁSKŮ FeZn 30x4mm: SVÁR l=100mm (PO CELÉM OBV.)
   tl.=3mm PŘED SVAŘENÍM PÁSEK PŘEPLÁTOVAT l=100mm MIN
3. VŠECHNY SPOJE (SVÁREM, SVORKOU) ULOŽENÉ POD POVRCHEM
   OPATŘIT PROTIKOROZNÍ OCHRANOU: 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR
   V DÉLCE cca 400mm
4. VYVODY VODIČŮ FeZn Z PODLAHY NUTNO OPATŘIT PROTIKOROZNÍ
   OCHRANOU PŘI PŘECHODU
   BETON–VZDUCH: 2xASFALTOVÝ NÁTĚR 0,2m–BETON, 0,3m–VZDUCH
   BETON–ZEMĚ: 2xASFALTOVÝ NÁTĚR 0,3m–BETON, 1m–ZEMĚ
   ZEMĚ–VZDUCH: 2xASFALTOVÝ NÁTĚR 0,3m–ZEMĚ, 0,2m–VZDUCH

– KOPÍROVÁNÍ A NÁSLEDNÉ UŽITÍ OBSAHU TOHOTO NÁVRHU OMEZUJÍ A PODMIŇUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA
– PŘEDÁNÍ TOHOTO NÁVRHU TŘETÍ OSOBĚ NEBO JEHO ZVEŘEJNĚNÍ BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA
– PŘED TECHNICKÉ PŘEVZETÍ STAVBY VEDENÍ PLYNÉ DO OBJEKTU, ZŘÍ A ZKOUŠKY BEZPEČNOSTI PRACÍ
– U PRACÍ V PRŮMYSLU NEVYKLÁDÁNÍ PŘÍSNÉ SPOLEHLIVÉ JE NUTNÉ JEJICH DODRŽOVÁNÍ PROJEKTANTEM
– PŘI PRACÍCH V PRŮMYSLU NEVYKLÁDÁNÍ PŘÍSNÉ SPOLEHLIVÉ JE NUTNÉ JEJICH DODRŽOVÁNÍ PROJEKTANTEM
– PŘI ROZPOČTU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PLOT Z NUDOVÁ ZKUŠENOST A PLATNOST TOTO PŘÍKAZ
– V PŘÍPADNÉ DOKUMENTACE, Z TECHNICKÁ ZPRÁVA, Z ČÁSTEM PŘÍLOH A TABULEK A VÝKAZ PRÁCE
– KOPÍROVÁNÍ NEBO DOKUMENTACE SE SMÍCHEM VŠECHNA BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO

PROJEKT:
REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY BUDOVA B
Nemocnice Šumperk a.s.
k.ú. Šumperk, parcel.č. 5383

OBJEDNATEL:
Nemocnice Šumperk a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
LACHMAN
LACHMAN ST16, s.r.o.
FOJTŮ 1808/3
150 00 PRAHA 5

ARCHITEKTI:
4DS
4 DS spol. s r. o. PRAHA
NAD MOTOLSKOU NÁDR. 19
PRAHA 6, +420 602 608 845
4 DS spol. s r. o. Č. BUDĚJOVICE
ZÁMOSTÍ 12
Č. BUDĚJOVICE, +420387718307

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
EBA
EBA Praha s.r.o.
Čestmírova 25
190 12 Praha 9

AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT:
Ladislav Stalka

STUPEŇ PD:
DSP + DPS

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.4.D – ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:
TECHNOLOGICKÉ ROZVODY A HROMOSVOD STŘECHA

Č. VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATUM	DATA V PC	FARE
D.1.4D–06	1:50	11/2023	370_sum	