PŮDORYS 7.NP – STŘECHA

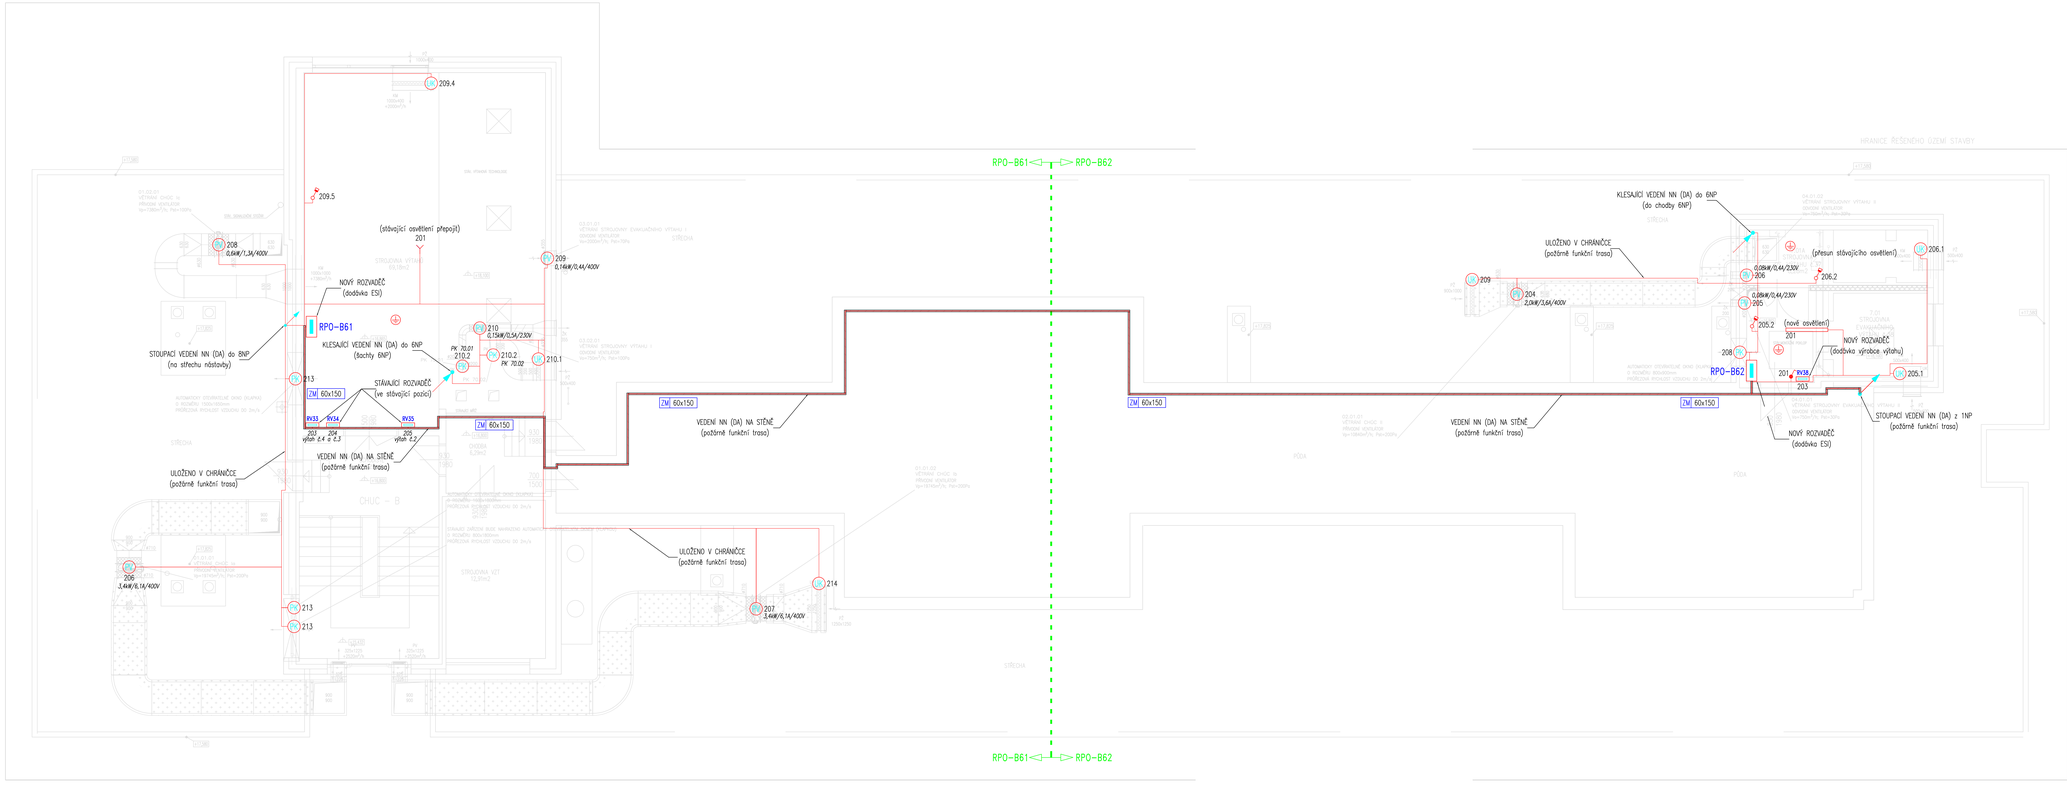

LEGENDA SILNOPROUDU:

- Termostat
- Jednopólový vypínač / vyšší krytí řazení: 1
- Průmyslové svítidlo PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840, 1x6400lm, IP66
- PK — Požární klapka
- UK — Uzavírací klapka
- PV — Požární ventilátor
- ÚSTŘEDNA EPS — Ústředna EPS
- Vývod jednofázový/trojfázový (všeobecně)
- Ochranné pospojení
- Tlačítko pro nouzové vypnutí (Central, TotalSTOP)
- Stoupací žebřík
- Rozvaděč silnoproudu (dodávka silnoproudu)
- Rozvaděč technologie (dodávka technologie)
- Kabelová trasa silnoproudu – vedeno v kabelovém žlabu: ZM 100x100 – m/žlabu (šířka x výška)
- Kabelová trasa silnoproudu – hlavní
- Podružná kabelová trasa silnoproudu
- Rxx — Stoupací vedení (hlavní / podružná trasa)
- Rxx — Rozhraní napájených oblastí

POZNÁMKY:
1. Proudová soustava a napětí:
   - 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN–C–S
2. Umístění vývodů pro spotřebiče a zařízení bude řešeno v souladu s koordinačním výkresem dodavatelů technologie (pozice koncových prvků jsou orientační).

- KONTROLUJTE A KLADOVÉ ÚDAJE OVĚŘTE PŘED NEBO SPOLEČNĚ S PROJEKTANTEM
- PŘI ZJIŠTĚNÍ NESROVNALOSTÍ NEBO CHYB NEBO NEJASNOSTÍ NÁS UPOZORNĚTE
- PŘI TECHNICKÉ PŘEHLÍDCE ZVLÁŠŤ VEŘEJNÝCH PLOCH ZHL. ZÁKON. ZÁP. O ZÁSAH VEŘEJNÝCH PRACÍ
- U PRACÍ V PŘÍMÉ NÁVAZNOSTI PŘEDÉ ZPRACUJE JE NUTNÉ JEJICH ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM
- PŘI ZMĚNÁCH OPROTI PROJEKTU NEBO PŘI NEJASNOSTECH NÁS UPOZORNĚTE
- PŘI ROZPORECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PLATÍ Z HLEDISKA ZÁVAZNOSTI A PLATNOSTI TATO POŘADÍ:
  1. VYKRESOVÁ DOKUMENTACE, 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA, 3. ČÍSELNÉ PŘEDPISY A TABULKY, 4. VÝKAZ VÝMĚR
- KOPÍROVÁNÍ VYŽÍTÍ DOKUMENTACE ČI JAKÉKOLIV JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO

PROJEKT:	REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY BUDOVA B Nemocnice Šumperk a.s. k.ú. Šumperk, parcelní č. 5383
OBJEDNATEL:	Nemocnice Šumperk a.s.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	LACHMAN STŘ. s.r.o. FOJTŮVO NÁMĚSTÍ 1808/3 130 00 PRAHA 3
ARCHITEKTI:	4 DS spol. s r. o. PRAHA NAD MOTOLSKÝ NEMOCNICÍ 19 PRAHA 6, +420 602 608 845 4 DS spol. s r. o. Č. BUDĚJOVICE ZÁMOSTÍ 12 Č. BUDĚJOVICE, +420387718307
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	EBA Praha s.r.o. Zweigenthalská 25 190 12 Praha 9
AUTORIZACE:	
ZODP. PROJEKTANT:	Ladislav Stalika
STUPEŇ PD:	DSP + DPS
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4.D – ELEKTROINSTALACE
NÁZEV VÝKRESU:	TECHNOLOGICKÉ ROZVODY 7.NP

Č. VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATUM	DATA V PC	FARE
D.1.4D–05	1:50	11/2023	370_sum	