

LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ NA POVRCH, ŘAZENÍ Č.1, IP44
- XC.. DOMOVNÍ ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ, 230V/16A, IP44
- SB81 STOP TLAČÍTKO
- SK81 KVITOVACÍ TLAČÍTKO (NA DVEŘÍCH ROZVADĚČE)
- BT81 PROSTOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY NTC 1000 Ω
- TH81 ČIDLO TEPLOTY SYSTÉMU (PŘÍLOŽNÉ) NTC 1000 Ω
- BP81 SONDA TLAKU 0-0,6 MPa / 0-10V, IP65, G1/4"
- AQ81 SNÍMAČ ZAPLAVENÍ
- YV81 ELEKTROVENTIL HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU
- UG81 DETEKTOR ÚNIKU HOŘLAVÝCH PLYNŮ / 2 STUPNĚ/
- CO81 DETEKTOR ÚNIKU CO
- HL81 VÝSTRAŽNÉ SVÍTIDLO PORUCHOVÉHO STAVU
- MaR REGULACE KOTLŮ (DODÁVKA S KOTLI)
- RK ROZVADĚČ KOTELNY, NÁSTĚNNÝ, IP55/20
- DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB 60/60

PRVKY ZABEZPEČENÍ KOTELNY

UG81

PLYN

DETEKTOR ÚNIKU HOŘLAVÝCH PLYNŮ CH4-METAN

CO81

CO

DETEKTOR ÚNIKU OXIDU UHELNATÉHO CO

AQ81

SNÍMAČ ZAPLAVENÍ KOTELNY

SB81

STOP TLAČÍTKO KOTELNY

BT81

PROSTOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY V KOTELNĚ

HL81

ALARM/PORUCHA


BP81

TLAK VODY V SYSTÉMU

YV81

BAP

PROSTOR KOTELNY - rozhodnutí viz PouVV

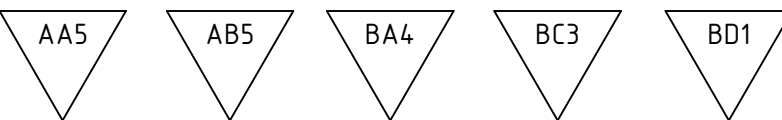

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3/N/PE ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VYPRACOVAL		ODP.PROJ.PROFESE		PODPIS		ODP.PROJ.STAVBY		ING. PAVEL MATURA PROJEKCE ELEKTRO, ČKAIT: 1202535 IČ: 06169848, tel: +420 608 176 406 e-mail: projekce.matura@seznam.cz Závořická 550, Poštármov 78969			
ING. PAVEL MATURA		ING. PAVEL MATURA									
OBEC:		ŠUMPERK		KRAJ:		OLOMOUCKÝ					
INVESTOR:		Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk									
STAVBA:		Stavební úpravy budovy 17.listopadu 630/6, Šumperk VÝMĚNA KOTLŮ						FORMÁT		A2	
								DATUM		06/2025	
								STUPEŇ		DPS	
OBJEKT:								ARCH.ČÍSLO		MA-22-25-D.1.2.5-03	
PROFESE:		D.1.2.5 - TPS - SILNOPROUD						ZAK.ČÍSLO		22-25	
OBSAH VÝKRESU:								MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		SCHÉMA ROZVODŮ - KOTELNA						1:25		03	