Půdorys 1.NP - část "A"
1:50

PŮDORYS PAVLAČE 1NP - ÚROVEŇ PVC FOLIE

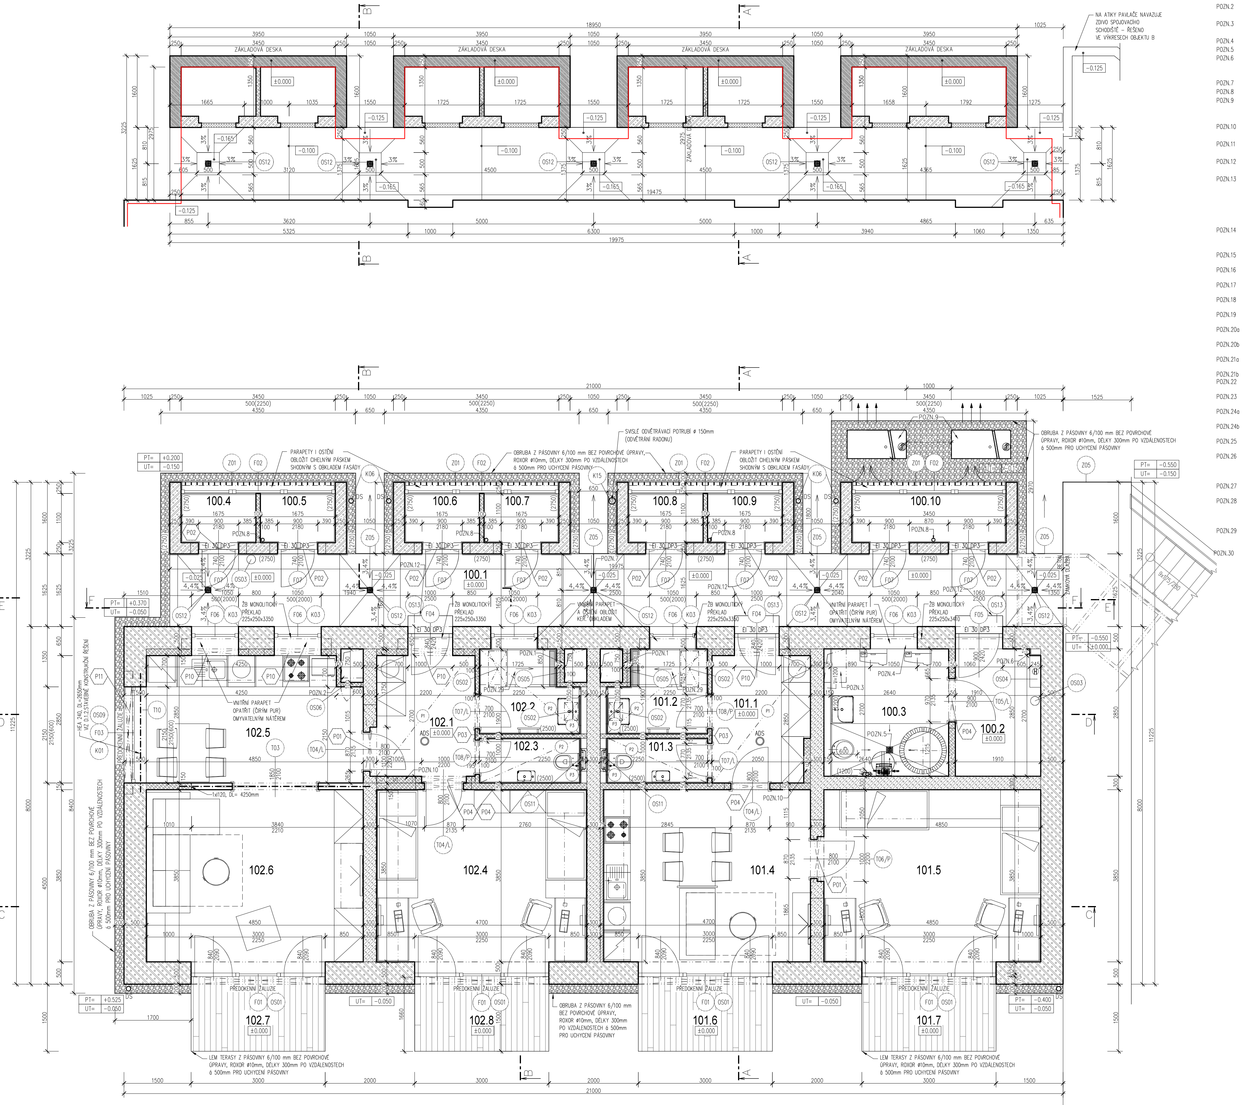

LEGENDA POZNÁMEK

P02N.1 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 500/750 mm, PROSTUP VE STROPNÍ K-CI 500/750 mm

P02N.2 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 500/750 mm, PROSTUP VE STROPNÍ K-CI 500/650 mm
DVOUDÍLNÁ DVEŘNÍ KLAPKA PROTIPOŽÁRNÍ

P02N.3 – PROSTUP VE STROPNÍ K-CI 500/750 mm
DVOUDÍLNÁ DVEŘNÍ KLAPKA PROTIPOŽÁRNÍ

P02N.4 – PARAPET TECHNICKÁ MÍSTNOST – DOBETONOVÁNÍ + PŘEDTĚROVÁNÍ LEPIDLEM, PU LAK ČIRÝ

P02N.5 – SPÁDOVÁNÍ PODLAHY V PROSTORU TECHNOLOGIE, SPÁD 0,5% DO VPUSTI

P02N.6 – KAPOTAŽ 245/150 mm VYSOKOPEVNOSTNÍ SÁDROKARTONOVOU PROTIPOŽÁRNÍ A IMPREGNOVANOU DESKOU, 1x DFRHO1 (DLE ČSN EN520) tl. 12,5 mm, RÍŠ NA ČISTÍCÍ KUS KANALIZACE

P02N.7 – DILATAČNÍ SPÁRA, UZAVŘÍT PU TMELEM ŠEDÉ BARVY

P02N.8 – STŘEŠNÍ SVOD PŘEVNANÝ, HT DN70 – VIZ. D.1.4. ZTI

P02N.9 – VNĚJŠÍ JEDNOTKY TEPELNÝCH ČERPADEL, OSAZENY NA ZÁKLAD.
KOLEM STŘEŠKOVÁ PLOCHA, POD STŘEŠKEM UMÍSTĚNA OZOTEPLITELNÁ PROTI PROKÝSTANÍ TRAVY.
PODROBNĚ VIZ. VÝKRES D.1.1.2.06A – TEPELNÉ ČERPADLO – UMÍSTĚNÍ

P02N.10 – ZEĎNÁ PŘÍZDIVKA tl. 150 mm NA PLNOU VÝŠKU m=3000 mm.
V PŘÍZEVCE OSAZEN ROZDĚLOVAČ P.T.

P02N.11 – ZEĎNÁ PŘÍZDIVKA tl. 250 mm PO K-CI SCHODIŠTĚ v=cca 2390–2500 mm.
V PŘÍZEVCE OSAZEN ROZDĚLOVAČ P.T.

P02N.12 – ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA 1000x400 mm, VIZ. PRVEK PSV 05/13.
ODVODNĚNÁ – 1.NP DO PODLOŽÍ ZÁKLADOVÉ DESKY, 2.NP PŘES STROPNÍ K-CI

P02N.13 – 1.STUPEŇ SCHODIŠTĚ
BETONOVÝ PRŮTA POVRCH NUTNO PŘÍPADNĚ VYSPRAVIT JEMNOU "FINÁLNÍ" REPROFILAČNÍ MALTOU NA BÁZI CEMENTU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD, PRO SLIU NA NÁŠENÉ VRSTVY 1–5 mm.
VYSPRAVIT VČETNĚ ČELA 1. A 2. STUPNĚ.
NÁSLEDNĚ OŠETŘENO OCHRANNÝM MATEŘEM, ČIŘÍM, MATNÝM, NA SILIKÁTOVÉ BÁZI PRO ZACHOVÁNÍ CHARAKTERU BETON. POVRCHU.

P02N.14 – OSB DESKA t. 15 mm PRO OSAZENÍ UKONČOVACÍHO KVH PRVKU NADKROKOVÉ IZOLACE.
PRUH DESKY Š. 300 mm, PO CELÉ DÉLCE ŠIKMÉ STROPNÍ K-CE STŘECHY. KOTVENO DO TÉTO K-CE.
VYLOŽENÍ 150 mm.

P02N.15 – – VYPLNĚNÍ DOŘEZŮ Z T.I. – PIR DESKA, λ_d=0,023 W/m*K,
DOŘEZ Z DESKY tl. 120 mm, v=320 mm, PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.

P02N.16 – – VYPLNĚNÍ DOŘEZŮ Z T.I. – PIR DESKA, λ_d=0,023 W/m*K,
DOŘEZ Z DESKY tl. 120 mm, v=390 mm. PROKOTÁT DO ŽB K-CE. PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.

P02N.17 – – KVH 80/185 mm. ZAKLADAČ PRVEK PRO NADKROKOVOU T.I.
KOTVENO DO OSB DESKY. PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.

P02N.18 – T.I. ZA BOKEM ŽALUZIE 1.NP + 2.NP – PIR DESKA, λ_d=0,023 W/m*K
tl. 80 mm, v=250 mm, NA DÉLKU BOKU ŽALUZIE

P02N.19 – T.I. NAD BOKEM ŽALUZIE 1.NP – PIR DESKA, λ_d=0,023 W/m*K
tl. 130 mm, š. 150 mm, NA DÉLKU BOKU ŽALUZIE

P02N.20a – DOTEPLENÍ ŽB K-CE PŘEKLADU 1.NP / 2.NP T.I.– PIR DESKA, λ_d=0,023 W/m*K
tl. 120 mm, v=500 mm, NA DÉLKU ŽB MONOLIT PŘEKLADU

P02N.20b – DOTEPLENÍ ŽB K-CE PŘEKLADU 2.NP, T.I. – PIR DESKA, λ_d=0,023 W/m*K
tl. 120 mm, v=250 mm, NA DÉLKU ŽB MONOLIT PŘEKLADU

P02N.21a – – T.I. NAD BOKEM ŽALUZIE 2.NP – PIR DESKA, λ_d=0,023 W/m*K
tl. 100 mm, š. 130 mm, NA DÉLKU BOKU ŽALUZIE

P02N.21b – DOPLNĚNÍ PU PĚNOU VNĚJŠÍCH PRO INTERIÉR I EXTERIÉR (S VYSOKOU ZVUKOVOU IZOLACÍ AŽ 63dB).

P02N.22 – – VYPLNĚNÍ DOŘEZŮ Z T.I. – PIR DESKA, λ_d=0,023 W/m*K
DOŘEZ Z DESKY tl. 120 mm, v=220 mm. PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.

P02N.23 – – DOTEPLENÍ ŽB K-CE ŠIKMÉ STŘECHY, T.I. – PIR DESKA, λ_d=0,023 W/m*K
tl. 120 mm, v=635 mm, NA DÉLKU ŠÍŘKU PROKOTÁT DO ŽB K-CE.

P02N.24a – – PODELNÝ ÚTĚŽ NA GRIDNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE.
PORBOBETONOVÁ VÝNCOVKA 125/250, tl. 50 mm S INTEGROVANOU IZOLACI EPS GRAFIT tl. 75 mm.

P02N.24b – – PODELNÝ ÚTĚŽ NA GRIDNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE – DOPLŇOVAČKA T.I. ZA VÝNCOVKOU tl. 70 mm
PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS 70F, λ_d=0,038 W/m*K

P02N.25 – – MALBA V PROSTORU SCHODIŠTĚ A NA ZEĎNÁCH ZÁRADLÍ.
PLNÉ OMYVATELNÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR, MATNÝ VZHLED.

P02N.26 – – ZASTŘEŠNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBJEKTU – XPS POLYSTYREN min. λ_d=0,036 W/m*K,
NALEPENO V tl. 100 mm TAK, ABY POVRCH LICOVAL SE ZDIVEM.
VÝŠKA IZOLANTU 1250 MM, ZATAŽENO min. 1,0 m POD U.T.
PŘED ZASYPEM CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ – HDPE NOPOVÁ FOLIE S NOPEM m=8 mm.

P02N.27 – SVISLÁ HYDROIZOLACE NA TEPELNOIZOLAČNÍM PODKLADOVÉM PROFILU VYPLNĚ OTVORU
SAMOLEPÍCÍ ASF. PÁS 2 SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU tl. 3 mm. NOSNÁ V., ZE SKELNÉ TKANINY.

P02N.28 – – TEPELNÁ IZOLACE NAD VSTUPNÍM DVEŘMI A OKNEM (1.NP) / SZTAVOU OKNA A DVEŘÍ (2.NP).
NAD RÁMEM PRVKU VYLEPIT EPS POLYSTYREN tl. 120 mm PŘED MONTÁŽÍ OKEN/DVEŘÍ.
PO MONTÁŽI VYPLNIT OTVORU DOLEPIT PU IZOLANTEM EPS tl. 150 mm DO LICE STĚNY.
POUŽÍT PU LEPIDLO NA VNĚJŠÍ NA LEPENÍ EPS, PROKOTÁT AŽ DO ŽB PODKLADU.

P02N.29 – – SPÁDOVANÁ PODLAHA VE SPRCHOVÝCH KOUTECH – SPÁD 2% DO ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBU.
LEMOVANÁ PODEL ROVNÉ PODLAHY KOUPELNY NEREZOVÝM SPÁDOVÝM PRVKEM.
SPÁDOVANÁ PLOCHA – 1.NP dl. 1,1 m, 2.NP ČÁLY SPRCH KOUT.

P02N.30 – – T.I. ZA BOKEM ŽALUZIE 2.NP – PIR DESKA, λ_d=0,023 W/m*K
tl. 70 mm, v=320 mm, NA DÉLKU BOKU ŽALUZIE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

A.100 – Společné prostory

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Uzn	Strop	Stěny
100.1	KRYTÁ PAVLAČ	32,97	BETON	C1	POHLEDOVÝ BETON	OMÍTKA SÁDROVÁ,OBKLAD
100.2	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,68	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
100.3	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,67	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.4	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.5	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.6	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.7	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.8	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.9	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.10	KOMORA (SKLAD)	4,22	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ

Celková plocha bytu [m²]: 62,84

A.101 – Byt 2+kk

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Uzn	Strop	Stěny
101.1	CHODBA	6,71	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A1	SDK PODHLED	OMÍTKA SÁDROVÁ
101.2	KOUPELNA	3,85	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A1,A2	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
101.3	WC	2,25	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A1	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
101.4	OBÝVACÍ POKOJ + KK	18,85	VINYLOVÉ DÍLCE	B1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
101.5	POKOJ	19,59	VINYLOVÉ DÍLCE	B1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
101.6	TERASA	5,00	TERASOVÁ PRKNA	D1	– – –	OMÍTKA FASÁDNÍ
101.7	TERASA	5,00	TERASOVÁ PRKNA	D1	– – –	OMÍTKA FASÁDNÍ

Celková plocha bytu [m²]: 61,25

A.102 – 2+1

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Uzn	Strop	Stěny
102.1	CHODBA	7,00	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A1	SDK PODHLED	OMÍTKA SÁDROVÁ
102.2	KOUPELNA	3,85	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A1,A2	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
102.3	WC	2,25	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A1	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
102.4	POKOJ	18,85	VINYLOVÉ DÍLCE	B1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
102.5	KUCHYŇ	13,84	VINYLOVÉ DÍLCE	B1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
102.6	OBÝVACÍ POKOJ	19,55	VINYLOVÉ DÍLCE	B1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
102.7	TERASA	5,00	TERASOVÁ PRKNA	D1	– – –	OMÍTKA FASÁDNÍ
102.8	TERASA	5,00	TERASOVÁ PRKNA	D1	– – –	OMÍTKA FASÁDNÍ

Celková plocha bytu [m²]: 75,34

Plocha celkem [m²]: 199,43

LEGENDA LEHKÝCH /SDK/ KONSTRUKCÍ

P1 – SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED OPLÁŠTĚNÝ SÁDROKARTONOVOU DESKOU 1x RBI(A) tl. 12,5 mm,
NA KOVOVÉ DVOUROVŇOVÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CD, ROZTEČ MONTÁŽNÍCH PROFILŮ 500 mm,
BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, /POZŮSTAVUJE SYSTÉM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ DO JEDNOHO DODAVATELE/

P2 – SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED OPLÁŠTĚNÝ SÁDROKARTONOVOU IMPREG DESKOU 1x RBH(H2) tl. 12,5 mm,
NA KOVOVÉ DVOUROVŇOVÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CD, ROZTEČ MONTÁŽNÍCH PROFILŮ 500 mm,
BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, /POZŮSTAVUJE SYSTÉM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ DO JEDNOHO DODAVATELE/

P3 – SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKOVÁ – PŘÍČKA/ZENA STĚNA tl. 150 mm JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍ SÁDROKARTONOVOU PROTIPOŽÁRNÁ A IMPREGNOVANOU DESKOU 1x DFRIO (DLE ČSN EN520) tl. 12,5 mm,
NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z PROFILŮ R-CW 100 ti 31mm/ BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE,
/POUŽÍT UCELENÝ SYSTÉM OD JEDNOHO DODAVATELE/

HYDROIZOLACE, PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCI

GEOTEXTILIE, PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU VIZ. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCI

HLÁSIČ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE – VIZ D.1.3.POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

EI 30 DP3 – POŽÁRNÍ UZAVÍŘKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – VIZ D.1.3.POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ODOLNÉ NOSNÍKY

LEGENDA - OBECNÁ POZNÁMKA

1. V PRŮBĚHU STAVBY MŮŽE DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NEPOKRAČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRACI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
2. ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA, STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA A PROJEKTANTA, PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
3. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVÉST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, (VČ. STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA), DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZMĚNĚ.
4. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVANÉ NA GRIDNÍ STAVEBNÍMU POVOLENÍ A NÁSLEDNÉ. ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM. PROSTUPY KONSTRUKCEMI BUDOU UTĚSNĚNY DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. ODVODŇOVÉ, NOSNÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU SPŘÍKAVÝ POŽADAVKŮM POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO PBŘ – BUDE DOLOŽENO NEJPOZDĚJI KE KOLAUDACI DOKLADEM VÝROBCE NEBO DODAVATELE POUŽITÝCH VÝROBKŮ.
5. NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVANY A JSOU CERTIFIKOVANY.
6. ODVODOVÉ ZDIVO BUDE VYZDĚNO DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL – SPECIFIKACE VIZ LEGENDA MATERIÁLŮ.
7. PŘÍČKY BUDOU VYZDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL.
8. SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL. ŘEZIVÍ DVŘKA POPŘÍPADĚ MONTAŽNÍ OTVORY DLE SPRÁVNÉHO POSTUPU PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZT, UT, ELEKTRO. PŘÍPADNÉ POZNÁMKY.
9. DRÁŽKY A VYSEKÁNÍ BUDOU PROVEDENY VE ZDIVU DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL. DRÁŽKY NEBUDOU VE ZDIVU SEKANÝ, ALE VYFREZOVÁNY. ZÁSADNĚ NEBUDOU ŽÁDNÉ DRÁŽKY PROVÁDĚNY V NOSNÉ KONSTRUKCI. POKUD BUDE NUTNO DRÁŽKU PROVÉST JE NUTNO KONTAKTOVAT STATIKA.
10. PŘED REALIZACÍ STROPNÍ K-CE NUTNO UMÍSTIT PROSTUPY PRO INSTALACI ZT, VZT, UT, ELEKTRO
11. DO ŽB KONSTRUKCÍ (VČNĚZ. ŽB RÁMY, PŘÍDLAHY) NUTNO OSADIT CHRÁNIČKY V MÍSTECH PROSTUPŮ PRO INSTALACE (UT, ZT, VZT, EL). POLOHY NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. PROSTUPY PRO INSTALACE NEJSOU VE STATICKÉ ČÁSTI – VLIMA PROSTUPŮ PRO VZT
12. PROSTUPY PRO UT, ZT VZT VEDENÉ ŽB KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT OSAZENY CHRÁNIČKAMI
13. VEŠKERÉ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE (NENOSNÉ DĚLÍCÍ ZDIVO A PŘÍČKY) BUDOU VE ZHLAVÍ ODDILATOVÁNY OD STROPNÍ K-CE A UTĚSNĚNY PUR PĚNOU.
14. BETONOVÉ PRVKY SOUVISEJÍCÍ S NOSNOU K-CI JSOU SOUČÁSTÍ ČÁSTI PD D.1.2. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ
16. STAVEBNÍ OTVORY PRO DVEŘE BUDOU VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH PROVEDENY DLE STANDARDU PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ – ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ. ROZMĚRY DVEŘÍ A TL. ZDIVA A PŘÍČEK JSOU UVEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH PŮDORYSECH PODLAŽÍ.
17. STAVEBNÍ OTVORY PRO DVEŘE BUDOU VE ZDIVU PROVEDENY VŽDY DLE VYKOTOVANÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA VÝKRESE. ŠÍŘKA BUDE VĚTŠÍ O 70 MM A VÝŠKA O 35 MM – OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ. KOORDINOVAT DLE PŘÍSLUŠNÉHO DODAVATELE ZÁRUBNÍ !!
18. ROZHRANÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ POVRCHŮ POHLEDY V MÍSTĚ DVEŘÍ JE STUDOVÁNO NA PODZLONOU OSU SVĚTLÉHO VÝŘEZU, JE ŘEŠENO PŘÍSLUŠNOVOU LIŠTOU NEBO PRAHEM.
19. NEOBSAZENO
20. U PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ KOLEM STĚN NUTNO VKLÁDT DILATAČNÍ PÁSEK NA CELOU VÝŠKU PODLAHY. DILATACE JE NEZBYTNÉ NUTNÁ VE VŠECH MÍSTECH A U VŠECH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ, KDE SE PODLAHA DOTÝKÁ STĚN, Č. JINÝCH PEVNÉ S PODKLADEM SPOJENÝCH DETAILŮ. DILATACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI PODLAHY A NELZE JI OPOMENOUT.
21. SPRCHOVÉ KOUTY BUDOU ZDĚNÉ BEZ SPRCHOVACÍCH VANIČEK. STĚNY BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU PROVEDENOU POD OBKLADY. STĚRKA BUDE VE VAZBĚ NA PODLAHU UKONČENA TĚSNÍCÍ PÁSKOU (BANDÁŽ). STĚRKA BUDE MIN. DO VÝŠKY 2000 MM.
22. OBKLADY BUDE SPÁROVANÝ VODĚODOLNOU SPÁROVACÍ HMOTOU. HRANY OBKLADŮ BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVÝMI "L" LIŠTAMI.
23. KONSTRUKCE PODHLEDŮ JSOU ZAVĚŠENÝ ZE STROPNÍ KONSTRUKCE. SPECIFIKACE VIZ OZNAČENÍ PODHLEDŮ. PODHLEDY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY. VEŠKERÉ PODHLEDY BUDOU PROVEDENY VE VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH UVEDENÝCH NA VÝKRESECH.
24. VEŠKERÉ PRACE SOUVISEJÍCÍ S BETONAŽÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, OSAZOVÁNÍM DILATACÍ A DILATACÍ V NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAH V PASTRU KVEM BUDOU KONZULTOVÁNY A KOORDINOVÁNY S DODAVATELI, KTERÉ TYTO PRACE BUDOU PROVÁDĚT. OSAZENÍ VŠECH DILATACÍ BUDE V RÝMCI S DLAŽBOU A OSTATNÍM PODLAHOVÝM KONSTRUKCEMI.
25. ROZMĚRY SKŘÍNÍ ELEKTRO NEJSOU SPECIFIKOVÁNY, POLOHA A ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY DLE DODÁVKY SKŘÍNÍ NA STAVBU. ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT PODLE ZVOLENÉHO DODAVATELE.
26. VEŠKERÉ PROSTUPY DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PRO UT, EL, ZT JSOU OBSAŽENY PROJEKTU A ROZPOČTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. V ROZPOČTECH TĚCHTO PROFESÍ JSOU ZAHRNUTY VEŠKERÉ NAKÁŽKY POTŘEBNÉ PRO PROSTUPY. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ BUDE PROVEDENA KONZULTACE NA STAVBĚ.
27. KONSTRUKCE STŘECHY MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 731901,NAVRHOVÁNÍ STŘECHY, ČSN 733610,NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ; ČSN EN ISO 13788 (730544) TEPELNÉ VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH OLCÍ A STAVEBNÍCH PRVKŮ.
28. ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH BUDE PROVEDENO VNITŘNÍMI SVODY, STŘEŠNÍ VTOK VYHŘÍVANÝ, VČETNĚ PŘÍPOJEK NA PAROSTOKOU ZÁBRANU A DALŠÍ DOPLŇKY.
29. PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VE SPODNÍ STAVBĚ JE NUTNO ZAJISTIT VODOTĚSNÉ A PLYNOTĚSNÉ.
30. VÝPLNĚ – OKNA, DVEŘE ODVODOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU NAVRŽENY A POVRCHOVĚ UPRAVENY, VČETNĚ PRVNÍ PSV.
31. HASÍCÍ PŘÍSTROJE (HP) MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY TAK, ABY RUKOJEŤ BYLA MAX. 1500MM NAD PODLAHOU.
HYDRANTY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,1 AŽ 1,3 M NAD PODLAHOU (MĚŘENO KE SŘÍŽKU ZAŘÍZENÍ) A BUDOU OZNAČENY BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A TABULKAMI DLE ČSN ISO 386. ČÍSLOVÁNÍ HYDRANTŮ JE ZAVŘENÉ NA POUŽITÝCH HYDRANTOVÝCH SKŘÍNCH.

LEGENDA ZNAČEK

A-E – D.1.1.2.15. SKLADBY KONSTRUKCÍ – PODLAHY A STROPY

S – D.1.1.2.15. SKLADBY KONSTRUKCÍ – STŘECHA A STROPY

F – D.1.1.2.16 VÝPIS PRVKŮ PSV – A) FASÁDNÍ PRVKY

T/P/L – D.1.1.2.16 VÝPIS PRVKŮ PSV – B) TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

K – D.1.1.2.16 VÝPIS PRVKŮ PSV – C) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Z – D.1.1.2.16 VÝPIS PRVKŮ PSV – D) ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OS – D.1.1.2.16 VÝPIS PRVKŮ PSV – E) OSTATNÍ PRVKY

P – VIZ. TABULKA PŘEKLADŮ

LEGENDA OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

Tabulka překladů

Označení:	Popis:	Rozměr: (mm)	Počet: (ks)	Poznámka:
P01	NOSNÝ PŘEKLAD	1750x300x249	2	–
P02	NOSNÝ PŘEKLAD	1250x250x249	8	–
P03	NENOSNÝ PŘEKLAD	2500x100x249	2	–
P04	NENOSNÝ PŘEKLAD	1250x150x249	8	–
P05	NENOSNÝ PŘEKLAD	990x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 1250mm
P06	NENOSNÝ PŘEKLAD	2200x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P07	NENOSNÝ PŘEKLAD	1945x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P08	PLOCHÝ PŘEKLAD	2250x150x125	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P09	NENOSNÝ PŘEKLAD	1250x100x249	4	–
P10	NENOSNÝ PŘEKLAD	1500x150x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P11	NOSNÝ PŘEKLAD	2750x200x249	1	–

LEGENDA HMOT

NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO JEDNOVRSTVÉ TEPELNĚOZOLAČNÍ – TVÁRNICE TL. 500mm Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU S DVOJITÝM PEREM, DRÁŽKOU A ÚDOLNÝM KAPSAMI, OBJEMOVÁ HMOTNOST 300 kg/m³, λ_d=0,077 W/m*K, R_d=2,60m²K/W,
ROZMĚRY 499x500x249mm, PEVNOSTI V TLAKU 2,2 MPa, NA CELOPLOŠNÉ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–6),
VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 1,25 MPa

SOKLOVÉ NOSNÉ ZDIVO – TVÁRNICE TL. 375mm Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU S DVOJITÝM PEREM, DRÁŽKOU A ÚDOLNÝM KAPSAMI, OBJEMOVÁ HMOTNOST 550 kg/m³, λ_d=0,140 W/m*K, R_d=1,68m²K/W,
ROZMĚRU 599x375x249mm, PEVNOSTI V TLAKU 3,5 MPa, I. ŘADA NA TEPELNĚOZOLAČNÍ ZALOŽADLÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 10–40mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–6), II. ŘADA NA CELOPLOŠNÉ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa,
VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 2,32 MPa

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO /MEZIBYTOVÉ STĚNY/ – TL. 300mm Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC S PEREM A DRÁŽKOU, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1800 kg/m³,
λ_d=0,99 W/m*K, R_d=0,16m²K/W,
ROZMĚRU 248x300x248mm, PEVNOSTI V TLAKU 12MPa, NA CELOPLOŠNÉ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–2),
VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 6,61 MPa

NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO SKLEPNÍCH KCE / A VNITŘNÍ ZDIVO POD SCHODIŠTĚ/ – TL. 250mm /A 200mm/ Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU S PEREM A DRÁŽKOU, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³, λ_d=0,140 W/m*K,
ROZMĚRU 599x250x249mm /A 599x200x249mm/, PEVNOSTI V TLAKU 3,5 MPa, NA CELOPLOŠNÉ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–4), VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 2,32 MPa

VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO – TL. 100 /A 150mm/ Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU, HLADKÉ, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³, λ_d=37dB / 41dB/,
ROZMĚRU 599x249x100mm /599x249x150mm/, NA CELOPLOŠNÉ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–4)

VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO PŘÍČKOVÝCH ŠACHET – TL. 50mm /A 75mm/ Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU, HLADKÉ, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³,
ROZMĚRU 599x50x249mm /599x249x75mm/, NA CELOPLOŠNÉ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–4)

NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU A VÝZTUŽE – VIZ D.1.2.STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCI

NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, BETONOVÉ, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU – VIZ D.1.2.STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCI

KARTÁČOVANÝ (ČESANÝ) BETON VE SPÁDU 1% BETON C30/37 XC4 XF3 VÝZTUŽENÝ KARI SÍŤ 100/100/8 mm

VIBROLISOVANÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ O ROZMĚRU 250x250x