Půdorys 1.NP - část "B"
1:50

PŮDORYS PAVLAČE 1NP - ÚROVEŇ PVC FOLIE

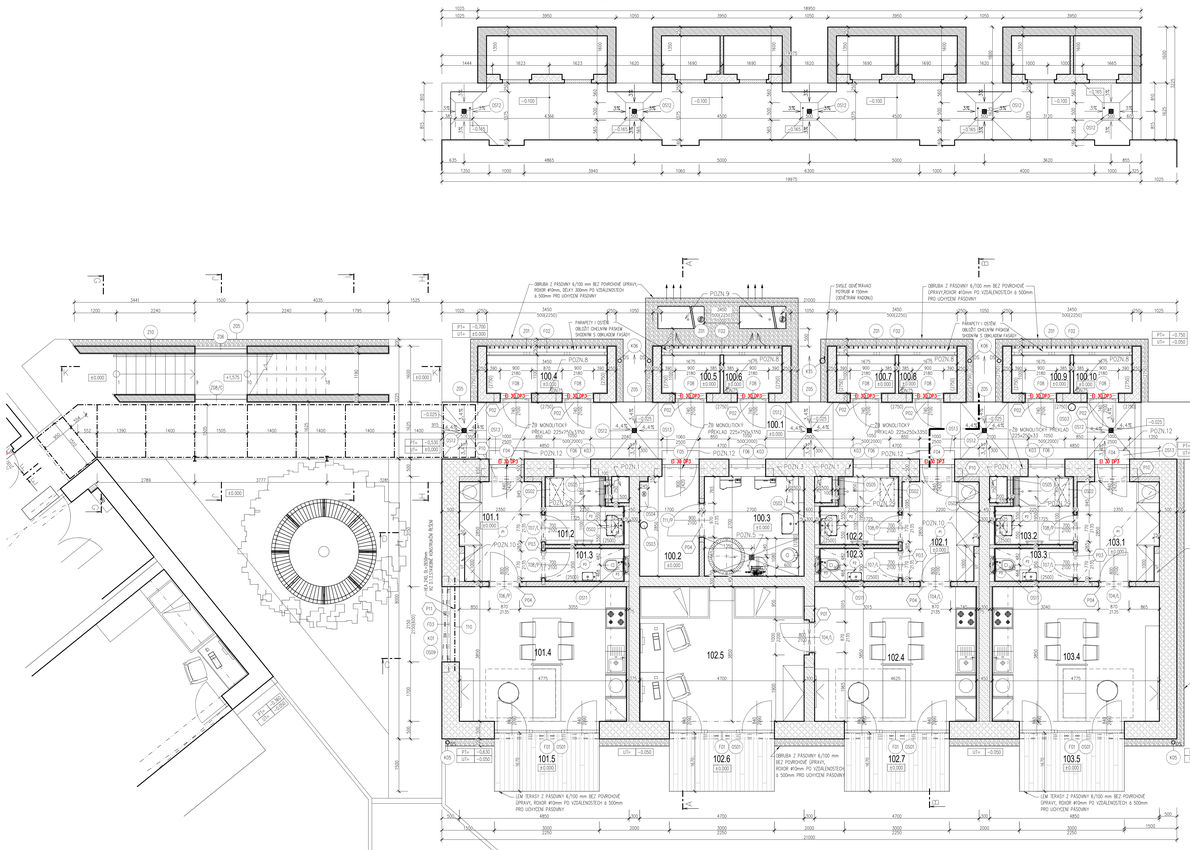

LEGENDA POZNÁMEK

POZN.1 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 500/750 mm, PROSTUP SE STROPEM K=0.500/750 mm
POZNÁMKA UDÁVÁNÍ ZÁ 1x, VŽT 2x, VT 2x – SDRUŽENÁ VELIKOST POTRUBÍ

POZN.2 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 500/500 mm, PROSTUP SE STROPEM K=0.500/500 mm
POZNÁMKA UDÁVÁNÍ ZÁ 1x, VŽT 2x, VT 2x – SDRUŽENÁ VELIKOST POTRUBÍ

POZN.3 – SVISLÉ ODVODNĚNÍ STŘECHY – DIMENZOVÁNÍ DLE ČSN EN 12056-3
POZNÁMKA UDÁVÁNÍ VŽT 2x VT 2x PŘÍSLUŠNOST

POZN.4 – PARAPET TECHNICKÁ MEZINÁSTŘEŠÍ – ZDOBE/ZDIVOVÁNÍ + PŘEVZDUŠNĚNÝM LEPIDLEM, PU LAK ČÍRÝ

POZN.5 – SPADOVÁNÍ PODLAHY V PROSTORU TECHNOLOGIE, SPÁD 0,5% DO VPUSTI

POZN.6 – KAPOTAŽ ZÁKLADNÍ DESKY, VYSOKOPEVNOSTNÍ SADROVLÁKNITÁ PROTIPOŽÁRNÍ A IMPREGNOVANÁ DESKOU, SV DVÍŘKO (DLE ČSN EN 13501) H= 12,5 mm, RF 15A ČÍSTO KUS KANALIZACE

POZN.7 – DILATAČNÍ SPÁRA, UZAVŘENÍ PU TMELEM ŠEDÉ BARVY

POZN.8 – SYSTÉM SVOD PŘÍRUBNÝ, H = VIZ. ŘEZY

POZN.9 – VAČOŠ JEDNOKRÝ TEPELNĚNÝ ČTVERCOVÝ, , ODVZDUŠNĚNÍ NA ZÁKLAD.

POZN.10 – KOLEM STĚNOVÉHO PLOTOVÉHO DÍLCE ZÁSOBNÍK VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PROPOJENÍ TRAVY. PODROBNĚ VIZ. VÝKRES Č. ZÁPLNĚ

POZN.11 – ZDIVO PŘEDSTĚNY H. 150 mm NA PLNOU VÝŠKU m=3000 mm.
V PŘÍZEMÍ ZDIVOA ROZDĚLOVAČ P.1.

POZN.12 – ZDIVO PŘEDSTĚNY H. 150 mm PO 0,5 NADSTAVBY m=cca 1960–2170 mm.
V PŘÍZEMÍ ZDIVOA ROZDĚLOVAČ P.1.

POZN.13 – ZAPUŠTĚNÁ ČÁSTEČNÁ ZDOBA PŘEDSTĚNY 150 mm, VČ. PRVEK PRV ZDIVOVÉ. ODVODNĚNÍ – 1.NP DO PODLOŽÍ ZÁKLADOVÉ DESKY, 2.NP PŘES STROPNÍ K.=D

POZN.14 – 1.STUPEŇ SCHODIŠTĚ
BETONOVÝ PRSTŘ PODPORU NUTNO PŘÍKAZNĚ VYSPRAVIT ZÁMKOU "TRALKA" REPROFILAČNÍ MALTOU NA BÁZI CEMENTU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD, PRO SILU NA NAŠEDNÉ HRDOVÝ 1–5 mm.
VYSPRAVIT VČETNĚ ČELA 1. A 2. STUPNĚ.
NÁSLEDNÉ OŠETŘENÍ ZDRAVENÍM NÁTĚROVÁ, ČÍPNÁ, MATNÝM, NA SILIKÁTOVÉ BÁZI PRO ZACHOVÁNÍ CHARAKTERU BETON. POVRCH.

POZN.15 – ZDIVO PŘEDSTĚNY H. 150 mm NA PLNOU VÝŠKU m=3000 mm.
PRVA ŘÍDKÝ 5. 300 mm, PO OLIČ DELCE ŠÍŘKE STROPNÍ K.=ZE STŘEDU. KOTVENO DO TETO K.=ZE, DOBRÉ 2 ŘÍDKY.

POZN.16 – VYPLŇOVÁ ZDĚRCEM Z TI. – PŘÍ ZDĚVA, λ=0,023 W/m²K,
DOBŘÍ Z ŘÍDKÝ 10. 120 mm, m=200 mm, PO OLIČ DELCE OBJEKTU.

POZN.17 – VYPLŇOVÁ ZDĚRCEM Z TI. – PŘÍ ZDĚVA, λ=0,023 W/m²K,
DOBŘÍ Z ŘÍDKÝ 10. 120 mm, m=360 mm. PROKOTVIT DO ŽB K.=D, PO OLIČ DELCE OBJEKTU.

POZN.18 – KVH 80/180 mm, ZAKLÁDÁNÍ PŘÍKAZ NA NADKROKEVNÍ TI.
KOTVENÍ DO ZHB ŘÍDKÝ PO OLIČ DELCE OBJEKTU.

POZN.19 – TI. NAD BOKEM ZÁKLADOVÉ PATKY, λ=0,023 W/m²K
V. 90 mm, m=250 mm, NA ZDĚLKU BOKU ZÁKLADU.

POZN.19 – TI. NAD BOKEM ZÁKLADOVÉ 1.NP – PŘÍ ZDĚVA, λ=0,023 W/m²K
V. 100 mm, V. 150 mm, NA ZDĚLKU BOKU ZÁKLADU.

POZN.20a – DOSTĚLENÍ ZÁ K=CZ PŘEDKLADU 1.NP, TI. – PŘÍ ZDĚVA, λ=0,023 W/m²K
V. 100 mm, V. 120 mm, NA ZDĚLKU BOKU ZÁKLADU.

POZN.20a – DOSTĚLENÍ ZÁ K=CZ PŘEDKLADU 2.NP, TI.+ – PŘÍ ZDĚVA, λ=0,023 W/m²K
V. 120 mm, m=250 mm, NA ZDĚLKU ZÁ MONOLIT PŘEDKLADU.

POZN.20a – TI. NAD BOKEM ZÁKLADOVÉ 2.NP – PŘÍ ZDĚVA, λ=0,023 W/m²K
V. 100 mm, V. 120 mm, NA ZDĚLKU BOKU ZÁKLADU.

POZN.21 – ZDIVO PŘEDSTĚNY H. 150 mm PO 0,5 NADSTAVBY m=cca 1960–2170 mm.
V PŘÍZEMÍ ZDIVOA ROZDĚLOVAČ P.1.

POZN.22 – ZDIVO PŘEDSTĚNY H. 150 mm PO 0,5 NADSTAVBY m=cca 1960–2170 mm.
V PŘÍZEMÍ ZDIVOA ROZDĚLOVAČ P.1.

POZN.23 – ZDIVO PŘEDSTĚNY H. 150 mm PO 0,5 NADSTAVBY m=cca 1960–2170 mm.
V PŘÍZEMÍ ZDIVOA ROZDĚLOVAČ P.1.

POZN.24 – PODSYP BĚHU NA SBROSE STUPŇOVÉ KONSTRUKCE.
POKROČITOVÁNÍ VÝHLOŽKA 125/250, SI. 50 mm S INTUDRAINAGU UZLAZ CPS GRANIT SI. 25 mm.

POZN.24a – PODSYP BĚHU NA SBROSE STUPŇOVÉ KONSTRUKCE. 1.NP – PŘÍ ZDĚVA/TI. 2.A ZÁKLADOVÁ SI. 70 mm
PŘÍVOVÝ CEMENTOVÝ POLYSTYRÉN CPS 20, λ=0,039 W/m²K

POZN.25 – MALBA V PROSTORU SCHODIŠTĚ A NA ZEDNÍM ZÁBRADLÍ.
PVC OMYVATELNÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR, BARVY DLE VÝBĚRU.

POZN.26 – ZATĚLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBJEKTU – XPS DLE FOTOTRON. min, λ=0,026 W/m²K,
NAJETÉNÍ DO ŠÍŘKY 1000 mm, NA ZDĚLKU BOKU ZÁKLADU. PŘED ZATĚLENÍM ZÁKLADOVÉ ZDIVO.

POZN.27 – PŘED ZATĚLENÍM ZÁKLADOVÉ ZDIVO PENETRACE + HDPE NOPOVÁ FÓLIE S NOPEM m=8 mm.

POZN.28 – SVISLÁ HYDROIZOLACE NA TEPELNĚIZOLAČNÍM POVLAKOVÁNÍM PROFILU HYPALIT STAVEBNÍ SAMOLEPÍCÍ SBP. PASY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SI. 3 mm, NOSNÁ VL. Z SKELNÉ TKANINY.

POZN.29 – TEPELNÁ IZOLACE NAD VSTUPNÍM ZAŘÍZENÍ A ZAMÍ (1.NP) / ZESTAVBU ZAMÍ A ÚVĚR (2.NP). NAD RÁMEM PRVKU. VYLEPIT EPS POLYSTYRÉN SI. 120 mm PŘÍD MONTÁŽÍ ZAKOLUJEŠEK.

POZN.30 – PODLAHA NA ZEMINĚ – SKLADBA PODLAHY NA ZEMINĚ. 1.NP – PŘÍ ZDĚVA/TI.
PODLOŽÍ PU IZOLACE NA ASFALTU NA LITÉM EPS. PROKOTVIT AŽ DO ŽB PODKLADU.

POZN.31 – SPADOVÁNÍ PODLAHA VE SPROVODOVÝCH KOUTECH – SPÁD 2% DO ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBU. LEMOVÁNO PODEL ROHNÉ PODLAHY KOUPELEN HORIZONTÁLNÍM SPRÁVNÝM PRVKEM.
SPADOVANÁ PLOCHA – 1.NP SI. 1.1 m, 2.NP CELÝ SPROV. KOUT.

POZN.32 – TI. ZA BOKEM ZÁKLADE 2.NP – PŘÍ ZDĚVA, λ=0,023 W/m²K
V. 70 mm, m=200 mm, NA ZDĚLKU BOKU ZÁKLADE.

LEGENDA LEHKÝCH /SDK/ KONSTRUKCÍ

P1 – SADROKARTONOVÝ PODHLED – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED OPLÁŠTĚNÝ SADROKARTONOVOU DESKOU 1x PRKNO 15, 12,5 mm, NA KOVOVÉ DVOJGORNOVÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R=CD, ROZTEČ MONTÁŽNÍCH PROFILŮ 500 mm.
BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, „PROTI VEDLEJŠÍ SYSTÉM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ DO JEDNOHO DODAVATELE/

P2 – SADROKARTONOVÝ PODHLED – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED OPLÁŠTĚNÝ SADROKARTONOVOU MPREE DESKOU 1x PRKNO 15, 12,5 mm, NA KOVOVÉ DVOJGORNOVÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R=CD, ROZTEČ MONTÁŽNÍCH PROFILŮ 500 mm.
BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, „PROTI VEDLEJŠÍ SYSTÉM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ DO JEDNOHO DODAVATELE/

P3 – SADROKARTONOVÁ PŘÍČKOVÁ – PŘÍČKOVÁ STĚNA H. 150 mm JEDNOOBLOŽ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍ SADROVLÁKNITOU DESKOU A IMPREGNOVANOU DESKOU 1x DVÍŘKO (DLE ČSN EN 13501) H. 12,5 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z PROFILŮ R=CW 100 A 313mm BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, „PROTI VEDLEJŠÍ SYSTÉM DO JEDNOHO DODAVATELE/

LEGENDA ZNAČEK

A–E – 0.11.2.15 SKLADBY KONSTRUKCE – PODLAHY A STROPY
S – 0.11.2.15 SKLADBY KONSTRUKCE – STŘECHA A STROPY
Z – 0.11.2.15 SKLADBY KONSTRUKCE – ZDIVO
F – 0.11.2.16 VÝPIS PRVKŮ PSV – A) FASÁDNÍ PRVKY
O,P,Q – 0.11.2.16 VÝPIS PRVKŮ PSV – B) TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
K – 0.11.2.16 VÝPIS PRVKŮ PSV – C) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
L – 0.11.2.16 VÝPIS PRVKŮ PSV – D) ZÁMEČNICKÉ PRVKY
OS – 0.11.2.16 VÝPIS PRVKŮ PSV – E) OSTATNÍ PRVKY
P – VIZ. TABULKA PŘEKLADŮ

B.100 – Společné prostory

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Obv.	Strop	Stěny
100.1	KRYTÁ PAVLAČ	32,97	BETON	C1	POHLEDOVÝ BETON	OMÍTKA FASÁDNÍ OBKLAD
100.2	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,68	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
100.3	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,67	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
100.4	KOMORA (SKLAD)	4,22	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.5	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.6	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.7	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.8	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.9	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ
100.10	KOMORA (SKLAD)	2,05	BETON	C2	POHLEDOVÝ BETON	OBKLAD, OMÍTKA SÁDROVÁ

Celková plocha bytu [m²]: 62,84
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

B.101 – Byt 1 + KK

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Obv.	Strop	Stěny
101.1	CHODBA	6,96	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1	SDK PODHLED	OMÍTKA SÁDROVÁ
101.2	KOUPELNA	3,94	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1,A2	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
101.3	WC	2,14	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
101.4	OBÝVACÍ POKOJ + KK	19,71	VINYLOVÉ DÍLCE	B1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
101.5	TERASA	5,00	TERASOVÁ PRKNA	D1	– – –	OMÍTKA FASÁDNÍ

Celková plocha bytu [m²]: 37,75
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

B.102 – Byt 2 + KK

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Obv.	Strop	Stěny
102.1	CHODBA	8,53	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1	SDK PODHLED	OMÍTKA SÁDROVÁ
102.2	KOUPELNA	3,94	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1,A2	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
102.3	WC	2,14	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
102.4	OBÝVACÍ POKOJ + KK	18,56	VINYLOVÉ DÍLCE	B1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
102.5	POKOJ	19,00	VINYLOVÉ DÍLCE	B1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
102.6	TERASA	5,00	TERASOVÁ PRKNA	D1	– – –	OMÍTKA FASÁDNÍ
102.7	TERASA	5,00	TERASOVÁ PRKNA	D1	– – –	OMÍTKA FASÁDNÍ

Celková plocha bytu [m²]: 60,17
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

B.103 – Byt 1 + KK

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Obv.	Strop	Stěny
103.1	CHODBA	6,96	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1	SDK PODHLED	OMÍTKA SÁDROVÁ
103.2	KOUPELNA	3,94	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1,A2	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
103.3	WC	2,14	EPOXIDOVÁ SITŘKA	A1	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
103.4	OBÝVACÍ POKOJ + KK	19,71	VINYLOVÉ DÍLCE	B1	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
103.5	TERASA	5,00	TERASOVÁ PRKNA	D1	– – –	OMÍTKA FASÁDNÍ

Celková plocha bytu [m²]: 37,75
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0
Celková plocha místností [m²]: 198,51
Celková plocha místností dle NV 366/2013 [m²]: 0

Tabulka překladů

Označení	Popis	Rozměr (mm)	Počet (ks)	Poznámka
P01	NOSNÝ PŘEKLAD	1750x300x249	1	–
P02	NOSNÝ PŘEKLAD	1250x250x249	8	–
P03	NENOSNÝ PŘEKLAD	2500x100x249	3	–
P04	NENOSNÝ PŘEKLAD	1250x150x249	8	–
P05	NENOSNÝ PŘEKLAD	990x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 1250mm
P06	NENOSNÝ PŘEKLAD	2200x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P07	NENOSNÝ PŘEKLAD	1945x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P08	PLOCHÝ PŘEKLAD	2250x150x125	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P09	NENOSNÝ PŘEKLAD	1250x100x249	4	–
P10	NENOSNÝ PŘEKLAD	1500x150x249	3	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P11	NOSNÝ PŘEKLAD	2750x200x249	1	–

LEGENDA - OBECNÁ POZNÁMKA

1. V PRŮBĚHU STAVBY MŮŽE DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN KONTROLOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NIC V PŘÍSLUŠNÉ PRACI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
2. NÁVRH STAVBY SPROSTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA, STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA A PROJEKTANTA, PODLE PLATNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
3. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVÉST PRVOTNÍ SOUŠENÍ ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, (VČ. STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA), DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZMĚNÁM.
4. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVANÉ NA ODDÍLNÉ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NÁSLEDNÉ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM PODSTATNÝ KONTROLNÍCH BUDOU UŽIVATELNÝ DLE POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ. OBVODOVÉ, NOSNÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU SPLŇOVAT POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PŘÍSLUŠNÉHO POŽÁR – BUDE DOLOŽENO NEJPOZDĚJI AT VE FÁZI DOKLADŮ NOBO DODAVATELSKÉ POUŽITÉHO VÝROBKU.
5. NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
6. OBVODOVÉ ZDIVO BUDE VYZDĚNO DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL – SPECIFIKACE VZ LEDNÍCH MATERIÁLŮ.
7. PŘÍČKY BUDOU VYZDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL.
8. SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL, ŘEŠENÍ ŠVÁRKA POPŘÍPADĚ MONTÁŽEM STAVBY DLE SPECIFIKACE, ZEDNÍCKÝCH PROFESÍ ZT, UT, ZU, PŘÍPADNĚ POZNÁMEK.
9. ŽELEZÁRY A VYBÍRAN BUDOU PROVEDENY VČ. ZDVU DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL, ZMĚNY NEBUDOU VE ZDVU SCHVÁLY, KE VYPRACOVÁNÍ. ZMĚNĚ NEBUDOU ŽÁDNÉ ZMĚNY V PROVEDENÍ V NOSNÉ KONSTRUKCI. POKUD BUDE NUTNO ZMĚNU PROVÉST JE NUTNÉ KONZULTOVAT S STATIKA.
10. PŘED REALIZACÍ STROPNÍ K.=CZ NUTNÉ UMÍSTIT PROSTUPY PRO INSTALACI ZT, UT, UT, ELEKTRO.
11. PŘI ZA KONSTRUKCÍ LIŠKOU, ZA PŘÍPADNÝ NUTNÉ ÚSKOPY DRÁŽKOVÝCH V MÍSTECH PROSTUPŮ PRO INSTALACE ZUT, ZT, VZT, ELT, POLOHY NUTNO KOORDINOVAT S ZEDNICKÝMI PROFESEMI. PROSTUPY PRO INSTALACE NEZDOU VE STATICE ČASTI – VYBAN PROSTUPŮ PRV VT.
12. PROSTUPY PRO VT, ZT, VZT NESMÍ ZŮ KONSTRUKCEMI MÍSTY BYT ČÁSTEČNÝ OHŘÍVÁNÍM!
13. NÁVRHEM SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE (NENOSNÉ ČÁSTI ZDIVO A PŘÍČKY) BUDOU ZE ZNÁMÝCH ODDAVATELŮ DO STROPNÍ K.=CZ A UTĚŽENÝM PUR PĚNOU.
14. BETONOVÉ PRVKY DODAVATELŮ S NOSNOU K.=D ZDU SOUČÁSTÍ ČÁSTÍ PD D.1.2. STAVEBNÍ KONSTRUKCEMI ŘEŠENÍ
15. STAVEBNÍ OTVORY PRO DVEŘE BUDOU VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH PROVEDENY DLE STANDARDU PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ. ZÁRUBNĚ PRO DODAVATELEM MONTÁŽ. ROZMĚRY DVEŘÍ S. ZÁVA A PŘÍČKA ZDIVO STAVEBNÍCH PRACÍ.
16. STAVEBNÍ OTVORY PRO DVEŘE BUDOU VE PRVU PROVEDENY VČETNĚ VŠECH VYBÍRAVKY, VČETNĚ PŘÍPOJEK NA PŘÍSLUŠNOU ZÁBRANU A DALŠÍ DOPLŇKY.
17. STAVEBNÍ OTVORY PRO OKNA BUDOU VE PRVU PROVEDENY VČETNĚ VŠECH VYBÍRAVKY, VČETNĚ PŘÍPOJEK NA PŘÍSLUŠNOU ZÁBRANU A DALŠÍ DOPLŇKY.
18. NOSNÉ ZDIVO BUDE KČTŘ O 70 MM A VÝŠKA O 25 MM – ODSLEHČ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ. KOORDINOVAT SE PŘÍSLUŠNÝMI DODAVATELI. ZÁRUBNĚ.
19. MINIMÁLNÍ ROZMĚRY MATERIÁLŮ POHYBOU PROLEHLÝ V MÍSTĚ DVEŘÍ JE STUDOVÁNO NA PODZNOU OSU DVEŘNÍHO KŘÍDLA, JE ŘEŠENO PŘEDVÍDOVOU ZĚTKU NOBO PRVKEM.
20. U PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ KOLEM STĚN NUTNO KLÍŽŤ DILATAČNÍ PÁSEK NA CELOU VÝŠKU PODLAHY.
21. SPROVODNÉ KOUTY BUDOU ZDĚNÉ BEZ SPROVODOVÝCH VANIČEK. STĚNY BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU PROVEDENOU POD OBKLADY. STĚRKA BUDE JE VAZBĚ NA PODLAHU (MINIMÁLNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU (BANDAŽ).
22. OBKLAD BUDE SPRAVOVAT VODĚODOLNOU SPAROVACÍ HMOTOU. HRANY OBKLADŮ BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVÝMI "L" ČI"HL
23. KONSTRUKCE PODHLEDŮ JSOU ZAVĚŠENY ZE STROPNÍ KONSTRUKCE. SPECIFIKACE VČ. DÍLČÍCH PODKLADŮ. PODHLEDY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO „DOKOLÍKE MATERIÁL. VČEHNĚ PODHLEDY BUDOU PROVEDENY VE VYŠKOVÝCH ÚROVNÍCH UVEDENÝCH NA VÝKRESECH.
24. – VEŠKERÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S BETONOVÝ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, OSAZOVÁNÍM DILATACE A DILATACÍ V NÁVAZNÉ VRSTVĚ PODLAH V RÁMCI ČINNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY A KOORDINOVÁNY S DODAVATELI, KTERÉ TYTO PRÁCE PROVÁDÍ. ZHOTOVITEL ODSTAVÍ VŠECH DILATAČNÍCH SPÁR A ROHNÉ S DODÁVKOU A DOSTATNÝM PODKLADNÍM KONSTRUKCEM.
25. – ROZMĚRY SPÁRU ELEKTRO NEJSOU SPECIFIKOVÁNY, POLOHA A ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY DLE ODDÍLNÝCH SPECIFIKACÍ A VÝKRESŮ. ROZMĚRY VZ MOHOU LIŠIT PODLE ZVOLENÉHO DODAVATELE.
26. VEŠKERÉ PROSTUPY DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PRO VZT, ÚT, ÚT, ZT, ZDU, STŘEŠNÍ PROJEKTU A ROZPOČTŮ ZEDNICKÝCH PROFESÍ V ROZPOČTECH ŘÍDÍCÍCH PROFESÍ ZDU ZAHRNUTÍ VEŠKERÉ NÁKLADY PŘEPOKLÁDÁ PRO PŘÍPRAVU NEJNOVĚJŠÍ BUDE PROVEDENA KONZULTACE NA STAVBĚ.
27. – KONSTRUKCE STŘEŠNÍCH NOSŮ BYT V SOULADU S ČSN 73 0601/NAVRHOVÁNÍ STŘECHY, ČSN 73 0610/NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, ČSN EN ISO 11058 (121044) STŘECHY, KLIMATICKÉ ZÁTĚŽE DLE ČSN EN 1991-1-4: ZÍMA A PŘÍVOL ZÍMA STAVEBNÍCH PRACÍ.
28. DODAVATEL POLOHOVÝCH ŠÍŘEK BUDE PROVEDENO VNITŘNÍM SVODU. SVĚŘÍM VÝSK. VYHOVÍVAJÍCÍ VŽDY PŘÍPOJKÁ NA PŘÍSLUŠNOU ZÁBRANU A DALŠÍ DOPLŇKY.
29. – PROSTUPY INSTALAČNÍCH SVT SE SPODNÍ STAVBĚ JE NUTNO ZAJISTIT HODOTĚSNÉ A PLYNOTĚSNÉ.
30. – VÝPLŇ – DVEŘE DRŽKOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU NAVRŽENY A PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY VE VÝPISU PRVKŮ PSV.
31. – VASKÍ PŘÍSTROJE (PRVŮ MUSÍ BYT UMÝVÁNÍ TAK, ABY PRAKLÉT BYLA MAX. 150MM NAD PODLAHOU. HYDRANTY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,1 AŽ 1,3 M NAD PODLAHOU (MĚŘENO VE STŘEDU UMÝVÁNÍ A BUDOU OZNAČENY BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A TABULKAMI DLE ČSN ISO 386. OSAZEN HYDRANTŮ JE ZAVISLÉ NA POŽÁRNÍCH HYDRANTECH SPÍŠNICH.

LEGENDA HMOT

- NOSNÉ SENDVIČOVÉ ZDIVO JEDNOVRSTVÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ – TVÁRNICE TI. 500mm Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU S OTVORNÝM KAPSÁNÍM, OBJEMOVÁ HMOTNOST 300 kg/m³, λ=0,077 W/m²K, Rₙ=6,5MŠ.
- ROZMĚRU 499x500x249mm, PEVNOSTÍ V TLAKU 2,5 MPa, NA CELOPLOŠNÉ NANÁŠENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTÍ 5MPa (DLE ČN 771–4), V TŘÍDĚ PŘESNOSTI ZÁKLADNÍ A SVISLÝ MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 1,25 MPa
- SENDVIČOVÉ ZDIVO – TVÁRNICE TI. 375mm Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU S OTVORNÝM KAPSÁNÍM, OBJEMOVÁ HMOTNOST 550 kg/m³, λ=0,140 W/m²K, Rₙ=4MŠ.
- ROZMĚRU 599x375x249mm, PEVNOSTÍ V TLAKU 3,5 MPa, ŘADA NA TEPELNĚIZOLAČNÍ ZALEPENÉ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTÍ 5MPa (DLE ČN 771–4), V TŘÍDĚ NA CELOPLOŠNÉ NANÁŠENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTÍ 5MPa (DLE ČN 771–4), V TŘÍDĚ PŘESNOSTI ZÁKLADNÍ A SVISLÝ MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 3,33 MPa
- VNĚJŠÍ NOSNÉ ZDIVO „NEZBYTNÉ STĚNY" – TL. 300mm Z VAPOROPROPOUŠTNÝCH TVÁRNIC S PÓROVÁ STRUKTURA, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1800 kg/m³, λ=0,65W/m²K, Rₙ=0,19MŠ.
- ROZMĚRU 249x300x249mm, PEVNOSTÍ V TLAKU 12MPa, NA CELOPLOŠNÉ NANÁŠENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTÍ 5MPa (DLE ČN 771–4), V TŘÍDĚ PŘESNOSTI ZÁKLADNÍ A SVISLÝ MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 5,01 MPa
- NOSNÉ SENDVIČOVÉ ZDIVO SKLEPNÍCH KCE „A VNĚJŠÍ ZDIVO PRO SOUSEDSTVÍ – TL. 250mm „A 200mm/ Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU S PĚRNÝ A DRÁŽKOU, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³, λ=0,140 W/m²K,
- ROZMĚRU 599x250x249mm „A 599x200x249mm/, PEVNOSTÍ V TLAKU 3,5 MPa, NA CELOPLOŠNÉ NANÁŠENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTÍ 5MPa (DLE ČN 771–4), V TŘÍDĚ PŘESNOSTI ZÁKLADNÍ A SVISLÝ MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 3,33 MPa
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO „PŘÍČKOVÉ STĚNY" – TL. 100 /A 150mm/ Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU, HLADKÉ, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³, Rₙ=3MŠ /R=8/, ROZMĚRU 599x150/100mm /599x249x150mm/, NA CELOPLOŠNÉ NANÁŠENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTÍ 5MPa (DLE ČN 771–4), V TŘÍDĚ PŘESNOSTI ZÁKLADNÍ A SVISLÝ MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 5,01 MPa
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO PŘÍČKOVÉ ŠACHET – TL. 50mm /A 75mm/ Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU, HLADKÉ, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³, ROZMĚRU 599x150/100mm /599x249x150mm/, NA CELOPLOŠNÉ NANÁŠENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTÍ 5MPa (DLE ČN 771–4), V TŘÍDĚ PŘESNOSTI ZÁKLADNÍ A SVISLÝ MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 5,01 MPa
- NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU + VÝZTUŽ – VIZ D.1.2.13/STAVEBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠENÍ, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VČ. VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU – VIZ D.1.2.13/STAVEBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠENÍ, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VČ. VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- VIBROLISOVAN