Půdorys 2.NP - část "A"
1:50

PŮDORYS PAVLAČE 2NP - ÚROVEŇ PVC FOLIE

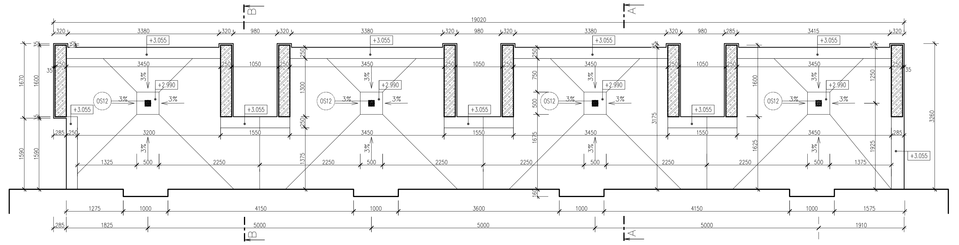

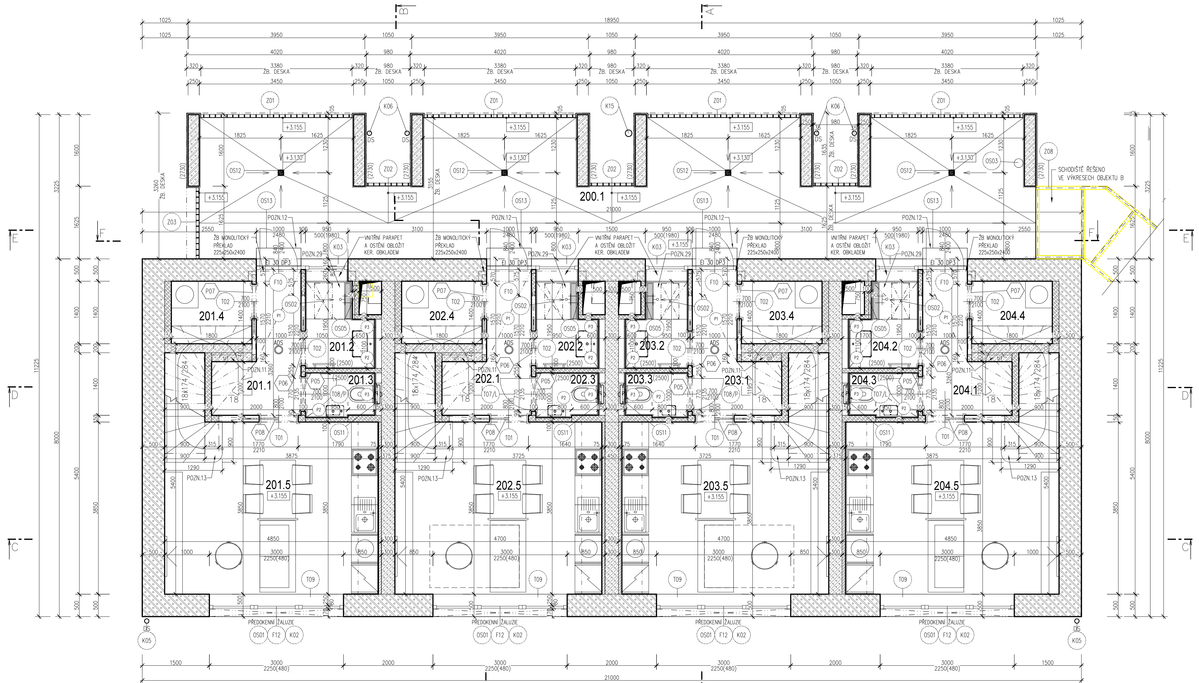

LEGENDA POZNÁMEK

P02N.1 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 500/750 mm, PROSTUP VE STROPNÍ K-CI 500/750 mm
P02N.2 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 500/750 mm, PROSTUP VE STROPNÍ K-CI 500/650 mm
P02N.3 – PROSTUP VE STROPNÍ K-CI 500/750 mm
P02N.4 – PARAPET TECHNICKÁ MEZINÁSTŘEŠÍ – DOBETONOVÁNÍ + PŘESTŘIKOVÁNÍ LEPIDLEM, PU LAK ČIRÝ
P02N.5 – SPÁDOVÁNÍ PODLAHY K PROSTORU TECHNOLOGIE, SPÁD 0,5% DO VPUSTI
P02N.6 – KAPOTAŽ 245/150 mm VYSOKOPEVNOSTNÍ SÁDROKARTONOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ A IMPREGNOVANÉ DESKOU, 1x DFRKI2 (DLE ČSN EN520) tl. 12,5 mm, RŠ NA ČISTÉ KUS KANALIZACE
P02N.7 – DILATAČNÍ SPÁRA, UZAVŘÍT PU TMELEM ŠEDÉ BARVY
P02N.8 – STŘEŠNÍ SVOD PŘÍVALNÝ, HT DN75 – VIZ. D.1.4. ZTI
P02N.9 – VAŇUŠ JEDNOKRY TEPELNÝCH ČERPADEL, OSAZENY NA ZÁKLAD. KOLEM STĚNOVÁ PLOCHÁ PUDA, POD STĚNOU UMÍSTĚNA IZOLETAILE PROTI PROROSTÁNÍ TRÁVY. PODROBNÉ VIZ. VÝKRES Č. D.1.1.2.06A – TEPELNÉ ČERPADLO – UMÍSTĚNÍ
P02N.10 – ZDĚNÁ PŘÍZVAKA tl. 150 mm NA PLNOU VÝŠKU m=3000 mm. V PŘÍZVICE OSAZEN ROZDĚLOVAČ P-T.
P02N.11 – ZDĚNÁ PŘÍZVAKA tl. 200 mm PO K-CI SCHODIŠTĚ v=cca 2390–2500 mm. V PŘÍZVICE OSAZEN ROZDĚLOVAČ P-T.
P02N.12 – ZAPUŠTĚNÁ ČISTÁ ZÓNA 1000x400 mm, VIZ. PRVEK PSV 05/1.3. ODVODNĚNÁ – 1.NP DO PODLOŽ ZÁKLADOVÉ DESKY, 2.NP PŘES STROPNÍ K-CI
P02N.13 – 1.STUPEŇ SCHODIŠTĚ BETONOVÝ PŘEFA POVRCH NUTNO PŘÍPADNĚ VYSPRAVIT JEMNOU "FINÁLNÍ" REPROFILAČNÍ MALTOU NA BÁZI CEMENTU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD, PRO SÍLU NA NÁŠLNÉ VRSTVY 1–5 mm. VYSPRAVIT VČETNĚ ČELA 1. A 2. STUPNĚ! NÁSLEDNĚ OŠETŘENO OCHRANNÝM NÁTĚRem, ČIŘÍM, MATNÝM, NA SILIKÁTOVÉ BÁZI PRO ZACHOVÁNÍ CHARAKTERU BETON. POHLEDU.
P02N.14 – OSB DESKA tl. 15 mm PRO OSAZENÍ UKONČOVACÍHO KVH PRVKU NAD/KOLEM IZOLACE. PRVÁ DESKY Š. 300 mm, PO CELÉ DÉLCE ŠIKMÉ STROPNÍ K-CE STŘECHY. KOTVENO DO TEIO K-CE. VYLOŽENÍ 150 mm.
P02N.15 – VYPLNĚNÍ DOŘEZEM Z 1.t. – PIR DESKA, λ_D=0,023 W/m*K DOŘEZ Z DESKY tl. 120 mm, w=220 mm, PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.
P02N.16 – VYPLNĚNÍ DOŘEZEM Z 1.t. – PIR DESKA, λ_D=0,023 W/m*K, DOŘEZ Z DESKY tl. 120 mm, w=390 mm. PROKOTIT DO ŽB K-CE. PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.
P02N.17 – KVH 80/180 mm. ZAKLADAČ PRVEK PRO NADKROKEVNÍ T.I. KOTVENO DO OSB DESKY. PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.
P02N.18 – T.I. ZA BOKEM ŽALUZIE 1.NP I 2.NP – PIR DESKA, λ_D=0,023 W/m*K tl. 80 mm, w=250 mm. NA DÉLKU BOKU ŽALUZIE
P02N.19 – T.I. NAD BOKEM ŽALUZIE 1.NP – PIR DESKA, λ_D=0,023 W/m*K tl. 130 mm, š. 150 mm, NA DÉLKU BOKU ŽALUZIE
P02N.20a – DOTEPLENÍ ZB K-CE PŘÍVLAKU 1.NP I 2.NP T.I.– PIR DESKA, λ_D=0,023 W/m*K tl. 120 mm, w=500 mm, NA DÉLKU ŽB MONOLIT PŘÍVLAKU.
P02N.20b – DOTEPLENÍ ZB K-CE PŘÍVLAKU 2.NP, T.I. – PIR DESKA, λ_D=0,023 W/m*K tl. 120 mm, w=250 mm, NA DÉLKU ŽB MONOLIT PŘÍVLAKU.
P02N.21a – T.I. NAD BOKEM ŽALUZIE 2.NP – PIR DESKA, λ_D=0,023 W/m*K tl. 100 mm, š. 130 mm, NA DÉLKU BOKU ŽALUZIE
P02N.21b – DOPLNĚNÍ PU PĚNOU MEZIKROKVÍ PRO INTERIÉR I EXTERIÉR (S VYSOKOU ZVUKOVOU IZOLACÍ AŽ 63dB).
P02N.22 – VYPLNĚNÍ DOŘEZEM Z T.I. – PIR DESKA, λ_D=0,023 W/m*K DOŘEZ Z DESKY tl. 120 mm, w=220 mm. PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.
P02N.23 – DOTEPLENÍ ZB K-CE ŠIKMÉ STŘECHY, T.I. – PIR DESKA, λ_D=0,023 W/m*K tl. 120 mm, w=635 mm, NA DÉLKU ŽITÚ, PROKOTIT DO ŽB K-CE.
P02N.24a – PODELNÝ VĚNEC NA OBVODU STROPNÍ KONSTRUKCE. PORoBETONOVÁ VĚNCOVKA 125/250, tl. 50 mm S INTEGROVANOU IZOLACÍ EPS GRAFIT tl. 75 mm.
P02N.24b – PODELNÝ VĚNEC NA OBVODU STROPNÍ KONSTRUKCE – DOPLŇOVACÍ T.I. ZA VĚNCOVKOU tl. 70 mm PĚNOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS 70F, λ_D=0,039 W/m*K
P02N.25 – MALBA V PROSTORU SCHODIŠTĚ A NA ZDĚNÉM ZÁBRADLÍ. PUNĚ OMYVATELNÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR, MATNÝ, KOHLER.
P02N.26 – ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBJEKTU – XPS POLYSTYREN min. λ_D=0,036 W/m*K, NALEPENO V tl. 100 mm TMK, KRÝ POVRCH LICOVÁ, SE ZDVOJM. VÝŠKA IZOLANTU 1250 MM, ZATAŽENO min. 1,0 m POD U.T.. PŘED ZASYPEM CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ – HDPE NOPOVÁ FOLIE S NOPEM m=8 mm.
P02N.27 – SVISLÁ HYDROIZOLACE NA TEPELNĚIZOLAČNÍM PODKLADOVÝM PROFILU VYPLNĚ OTVORU. SAMOLEPÍCÍ ASF. PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU tl. 3 mm. NOSNÁ VL. ZE SKELNÉ TKANINY.
P02N.28 – TEPELNÁ IZOLACE NAD VSTUPNÍM DVEŘMA A OKNEM (1.NP) / SESTAVOU OKNA A DVEŘÍ (2.NP). NAD RÁMEM PRVKU VYLEPIT CPE POLYSTYREN tl. 120 mm PŘED MONTÁŽÍ OKEN/DVEŘÍ. PO MONTÁŽI VYPLNĚ OTVORU DOLEPIT PU IZOLANTEM EPS tl. 150 mm DO LICE STĚNY. POUŽÍT PU LEPIDLO NA VNĚJŠÍ POVRCH A LEPENÍ EPS. PROKOTIT AŽ DO ŽB PODKLADU.
P02N.29 – SPÁDOVANÁ PODLAHA VE SPROVOVÝCH KOUTECH – SPÁD 2% DO ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBU. LEMOVÁNO PODÉL ROVNÉ PODLAHY KOUPELNY NEREZOVÝM SPÁDOVÝM PRVKEM. SPÁDOVANÁ PLOCHA – 1.NP: d. 1,1 m, 2.NP: CELÝ SPRCH.KOUT.
P02N.30 – T.I. ZA BOKEM ŽALUZIE 3.NP – PIR DESKA, λ_D=0,023 W/m*K tl. 70 mm, w=320 mm, NA DÉLKU BOKU ŽALUZIE

LEGENDA - OBECNÁ POZNÁMKA

1. V PRŮBĚHU STAVBY MŮŽE DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU, V TAKOVÝCH PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NEPOKRAČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
2. ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA, STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA A PROJEKTANTA, PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
3. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVÉST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, ÚVČ. STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚČŮ.
4. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY (PRACOVNÉ NA GROVNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NÁSLEDNÉ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM. PROSTUPY KONSTRUKCEMI BUDOU UTĚSNĚNY DLE POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ. OBVODOVÉ, NOSNÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU SPLŇOVAT POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PŘÍLUŠNÉHO PSV – BUDE DOLOŽENO NEJPOZDĚJI KE KOLAUDACI DOKLADEM VYROBCE NEBO DODAVATELE POUŽITÉHO VÝROBKU.
5. NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVANY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
6. OBVODOVÉ ZDIVO BUDE VYZDĚNO DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL – SPECIFIKACE VIZ LEGENDA MATERIÁLŮ.
7. PŘÍČKY BUDOU VYZDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL.
8. SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL. REVIZNÍ DVÍŘKA POPŘÍPADĚ MONTAŽNÍ OTVORY DLE SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZT, UT, ZL), PŘÍPADNÉ POZNÁMEK.
9. DRÁŽKY A VYBÍRÁNÍ BUDOU PROVEDENY VE ZDIVU DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL. DRÁŽKY NEBUDOU VE ZDIVU SEKÁNY, ALE VYFREZOVÁNY. ZASAZNÉ NEBUDOU ŽÁDNÉ DRÁŽKY PROVÁDĚNÝ V NOSNÉ KONSTRUKCI. POKUD BUDE NUTNO DRÁŽKU PROVÉST JE NUTNO KONTAKTOVAT STATIKA.
10. PŘED REALIZACI STROPNÍ K-CE NUTNO UMÍSTIT PROSTUPY PRO INSTALACI ZT, VZT, UT, ELEKTRO
11. DO ŽB KONSTRUKCE (VĚNCE, ŽB RÁMY, PODLAHY) NUTNO OSADIT CHRÁNIČKY V MÍSTECH PROSTUPŮ PRO INSTALACE (ZT, ZT, VZT, ELI). POLOHY NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. PROSTUPY PRO INSTALACE NEJSOU VE STATICKÉ ČÁSTI – VYJMA PROSTUPŮ PRO VZT
12. PROSTUPY PRO UT, ZT VZT VEDENÉ ŽB KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT OSAZENY CHRÁNIČKAMI
13. VEŠKERÉ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE (NENOSNÉ DĚLÍCÍ ZDIVO A PŘÍČKY) BUDOU VE ZVLNĚNÍ ODDILATOVANY OD STROPNÍ K-CE A UTĚSNĚNY PUR PĚNOU.
14. BETONOVÉ PRVKY SOUVISEJÍCÍ S NOSNOU K-CÍ JSOU SOUČÁSTÍ ČÁSTÍ PD D.1.2. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
16. STAVEBNÍ OTVORY PRO DVEŘE BUDOU VE ZDIVÝCH PŘÍČKÁCH PROVEDENY DLE STANDARDU PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ – ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ. ROZMĚRY DVEŘÍ A TL. ZDIVA A PŘÍČEK JSOU UVEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH PODPŮRNÝCH PODLAŽÍ.
17. STAVEBNÍ OTVORY PRO DVEŘE BUDOU VE ZDIVU PROVEDENY VŽDY DLE VYKOTOVANÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA VÝKRESE. ŠÍŘKA BUDE VĚTŠÍ O 70 MM A VÝŠKA O 35 MM – OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ. KOORDINOVAT DLE PŘÍSLUŠNÝCH DODAVATELSKÉ ZÁRUBNĚ !!
18. ROZMĚRY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PODROBNÝCH PODLAHY V MÍSTĚ DVEŘÍ SE SITUOVÁNO NA PODÉLNOU OSU DVEŘNÍHO KŘÍDLA, JE ŘEŠENO PŘECHODOVOU LIŠTOU NEBO PRAHEM.
19. NEOBSAZENO
20. U PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ KOLEM STĚN NUTNO VLOŽIT DILATAČNÍ PÁSEK NA CELOU VÝŠKU PODLAHY. DILATACE JE NEZBYTNÉ NUTNÁ VE VŠECH MÍSTECH A U VŠECH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ, KDE SE PODLAHA DOTÝKÁ STĚN, Ů JEDNOTLIVÝCH PLOCHÉ S PODKLADEM SPOJENÝCH DETAILŮ. DILATACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI PODLAHY A NELZE JI OPOMENOUT.
21. SPROVODNÉ KOUTY BUDOU ZDĚNÉ BEZ SPROVKOVACÍCH VANIČEK. STĚNY BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU PROVEDENOU POD OBKLADY. STĚRKA BUDE VE VAZBĚ NA PODLAHU UKONČENA TĚSNÍCÍ PÁSKOU (BANDÁŽÍ). STĚRKA BUDE MIN. DO VÝŠKY 2000 MM.
22. OBKLADY BUDE SPÁROVÁNY VODĚODOLNOU SPÁROVACÍ HMOTOU. HRANY OBKLADŮ BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVÝM "L" LIŠTAMI.
23. KONSTRUKCE PODHLEDŮ JSOU ZAVĚŠENY ZE STROPNÍ KONSTRUKCE. SPECIFIKACE VIZ OZNAČENÍ PODHLEDŮ. PODHLEDY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY. VEŠKERÉ PODHLEDY BUDOU PROVEDENY VE VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH UVEDENÝCH NA VÝKRESECH.
24. VEŠKERÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S BETONOVÝMI PODLAHOVÉ KONSTRUKCEMI, OSAZOVÁNÍM DILATACÍ A DILATAČ V NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAH V RASTRU 6×6M BUDOU KONZULTOVÁNY A KOORDINOVÁNY S DODAVATELI, KTERÉ TYTO PRÁCE BUDOU PROVÁDĚT. OSAZENÍ VŠECH DILATACÍ BUDE V ROVNÉ S DLAŽBOU A OSTATNÍM PODLAHOVÝM KONSTRUKCEMI.
25. ROZMĚRY SKŘÍNÍ ELEKTRO NEJSOU SPECIFIKOVÁNY, POLOHA A ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY DLE DODÁVKY SKŘÍNÍ NA STAVBU. ROZMĚRY SE VŽDY UDÍLÍ PODLE ZVOLENÉHO DODAVATELE.
26. VEŠKERÉ PROSTUPY DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PRO VZT, ÚT, ZL, ZT JSOU OBSAŽENY PROJEKTŮ A ROZPOČTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. V ROZPOČTECH TĚCHTO PROFESÍ JSOU ZAHRNUTY VEŠKERÉ MANŽETY POTŘEBNÉ PRO PROSTUPY. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ BUDE PROVEDENA KONZULTACE NA STAVBĚ.
27. KONSTRUKCE STŘECHY MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 731901/NAVRHOVÁNÍ STŘECH,/ ČSN 733410/NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ,/ ČSN EN ISO 13788 (730544) TEPELNÉ VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH DÍLCŮ A STAVEBNÍCH PRVKŮ.
28. ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH BUDE PROVEDENO VNITŘNÍM SVODY. STŘEŠNÍ VTOK VYHŘÍVANÉ, VČETNĚ PŘÍPOJENÍ NA PAROTĚSNOU ZÁBRANU A DALŠÍ DOPLŇKY.
29. PROSTUPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VE SPODNÍ STAVBĚ JE NUTNO ZAJISTIT VODOTĚSNÉ A PLYNOTĚSNÉ.
30. VÝPLNĚ – OKNA, DVEŘE OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU NAVRŽENY A PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY VE VÝPISU PRVKŮ PSV.
31. HASIČSKÁ PŘÍSTUPOVÁ (PHP) MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY TAK, ABY RUKOJEŤ BYLA MAX. 1500MM NAD PODLAHOU. HYDRANTY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,1 AŽ 1,3 M NAD PODLAHOU (MĚŘENO KE STŘEDU ZAŘÍZENÍ) A BUDOU OZNAČENY BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A TABULKAMI DLE ČSN ISO 386. OSAZENÍ HYDRANTŮ JE ZÁVISLÉ NA POUŽITÝCH HYDRANTOVÝCH SKŘÍNCÍCH.

LEGENDA LEHKÝCH /SDK/ KONSTRUKCÍ

F1 – SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED OPLÁŠTĚNÝ SÁDROKARTONOVOU DESKOU 1x RB(A) tl. 12,5 mm, NA KOVOVÉ DVOUÚROVŇOVÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CD, ROZTEČ MONTÁŽNÍCH PROFILŮ 500 mm, BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, /POUŽÍT UCELENÝ SYSTÉM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ OD JEDNOHO DODAVATELE/

F2 – SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED OPLÁŠTĚNÝ SÁDROKARTONOVOU IMPREG. DESKOU 1x RB(H2) tl. 12,5 mm, NA KOVOVÉ DVOUÚROVŇOVÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CD, ROZTEČ MONTÁŽNÍCH PROFILŮ 500 mm, BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, /POUŽÍT UCELENÝ SYSTÉM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ OD JEDNOHO DODAVATELE/

F3 – SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA – PŘÍSADNÁ STĚNA tl. 150 mm JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍ SÁDROKARTONOVOU PROTIPOŽÁRNÍ A IMPREGNOVANOU DESKOU 1x DFRKI2 (DLE ČSN EN520) tl. 12,5 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z PROFILŮ R-CW 100 A 313mm BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, /POUŽÍT UCELENÝ SYSTÉM OD JEDNOHO DODAVATELE/

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

A.200 – Společné prostory

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Dzm	Strop	Stěny
200.1	KRYTÁ PAVLAČ	54,56	BETON	C3	POHLEDOVÝ BETON	KERAMICKÝ OBKLAD

Celková plocha bytu [m²]: 54,56

A.201 – Byt 3+kk

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Dzm	Strop	Stěny
201.1	CHODBA	4,68	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	OMÍTKA SÁDROVÁ
201.2	KOUPELNA	2,63	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3,A4	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
201.3	WC	1,52	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
201.4	KOMORA	2,56	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
201.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK	17,30	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
201.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU	5,78	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
201.7	POKOJ	12,23	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
201.8	POKOJ	14,55	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ

Celková plocha bytu [m²]: 61,25

A.202 – Byt 2+kk

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Dzm	Strop	Stěny
202.1	CHODBA	4,60	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	OMÍTKA SÁDROVÁ
202.2	KOUPELNA	2,38	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3,A4	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
202.3	WC	1,44	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
202.4	KOMORA	2,56	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
202.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK	16,72	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
202.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU	5,78	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
202.7	POKOJ	14,10	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
202.8	POKOJ	11,70	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA FASÁDNÍ

Celková plocha bytu [m²]: 59,28

A.203 – Byt 2+kk

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Dzm	Strop	Stěny
203.1	CHODBA	4,60	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	OMÍTKA SÁDROVÁ
203.2	KOUPELNA	2,38	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3,A4	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
203.3	WC	1,44	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
203.4	KOMORA	2,56	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
203.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK	16,72	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
203.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU	5,78	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
203.7	OBÝVACÍ POKOJ + KK	14,10	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
203.8	POKOJ	11,70	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA FASÁDNÍ

Celková plocha bytu [m²]: 59,28

A.204 – Byt 3+kk

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Dzm	Strop	Stěny
204.1	CHODBA	4,68	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	OMÍTKA SÁDROVÁ
204.2	KOUPELNA	2,63	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3,A4	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
204.3	WC	1,52	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
204.4	KOMORA	2,56	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
204.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK	17,30	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
204.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU	5,78	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
204.7	POKOJ	12,23	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
204.8	POKOJ	14,55	VINYLOVÉ DÍLCE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ

Celková plocha bytu [m²]: 61,25
Plocha celkem [m²]: 241,06

LEGENDA OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

Tabulka překladů

Označení:	Popis:	Rozměr: (mm)	Počet: (ks)	Poznámka:
P01	NOSNÝ PŘEKLAD	1750x300x249	2	–
P02	NOSNÝ PŘEKLAD	1250x250x249	8	–
P03	NENOSNÝ PŘEKLAD	2500x100x249	2	–
P04	NENOSNÝ PŘEKLAD	1250x150x249	8	–
P05	NENOSNÝ PŘEKLAD	990x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 1250mm
P06	NENOSNÝ PŘEKLAD	2200x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P07	NENOSNÝ PŘEKLAD	1945x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P08	PLOCHÝ PŘEKLAD	2250x150x125	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P09	NENOSNÝ PŘEKLAD	1250x100x249	4	–
P10	NENOSNÝ PŘEKLAD	1500x150x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P11	NOSNÝ PŘEKLAD	2750x200x249	1	–

LEGENDA HMOT

- NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO JEDNOVRSTVÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ – TVÁRNICE Tl. 500mm Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU S DVOJITÝM PEREM, DRÁŽKOU A OCHOPOVÝM KAPSAMI, OBJEMOVÁ HMOTNOST 300 kg/m³, λ_D=0,077 W/m*K, R_d=5048). ROZMĚRU 499x500x249mm, PEVNOSTI V TLAKU 2,2 MPa, NA CELOPLOŠNĚ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–4), VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 1,25 MPa
- SOKLOVÉ NOSNÉ ZDIVO – TVÁRNICE Tl. 375mm Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU S DVOJITÝM PEREM, DRÁŽKOU A OCHOPOVÝM KAPSAMI, OBJEMOVÁ HMOTNOST 550 kg/m³, λ_D=0,140 W/m*K, R_d=4848). ROZMĚRU 599x375x249mm, PEVNOSTI V TLAKU 3,5 MPa, I. ŘADA NA TEPELNĚIZOLAČNÍ ZAKLADAČ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 10–40mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–4), Š. ŘADA NA CELOPLOŠNĚ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa, VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 2,22 MPa
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO /MEZIBYTOVÉ STĚNY/ – TL. 300mm Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC S PEREM A DRÁŽKOU, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1800 kg/m³, λ_D=0,99 W/m*K, R_d=57dB). ROZMĚRU 248x300x248mm, PEVNOSTI V TLAKU 12MPa, NA CELOPLOŠNĚ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–2), VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 6,81 MPa
- NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO SKLENĚNÝCH HŠÁ /A VNITŘNÍ ZDIVO POD SCHODIŠTĚ/ – TL. 250mm /A 200mm/ Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU S PEREM A DRÁŽKOU, OBJEMOVÁ HMOTNOST 550 kg/m³, λ_D=0,140 W/m*K, ROZMĚRU 599x250x249mm /A 599x200x249mm/, PEVNOSTI V TLAKU 3,5 MPa, NA CELOPLOŠNĚ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–4), VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 2,22 MPa
- VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO – TL. 100 /A 150mm/ Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU, HLADKÉ, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³, R_d=35dB /41dB/, ROZMĚRU 599x249x100mm /599x249x150mm/, NA CELOPLOŠNĚ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–4)
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO PŘÍZVIEK ŠACHET – TL. 50mm /A 75mm/ Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU, HLADKÉ, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³, ROZMĚRU 599x249x50mm /599x249x75mm/, NA CELOPLOŠNĚ NANESENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE EN 771–4)
- NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU – VIZ D.1.2.STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, POPŘ. DLE SPECIFIKACE VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ
- NOSNÉ STAVEBNÍ KONST