Půdorys 2.NP - část "B"
1:50

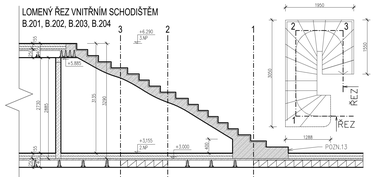

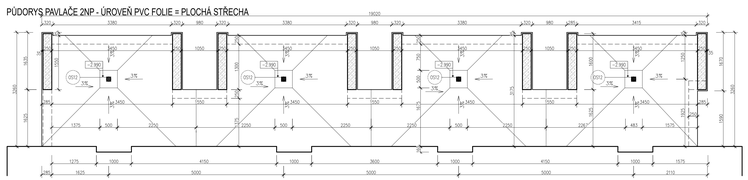

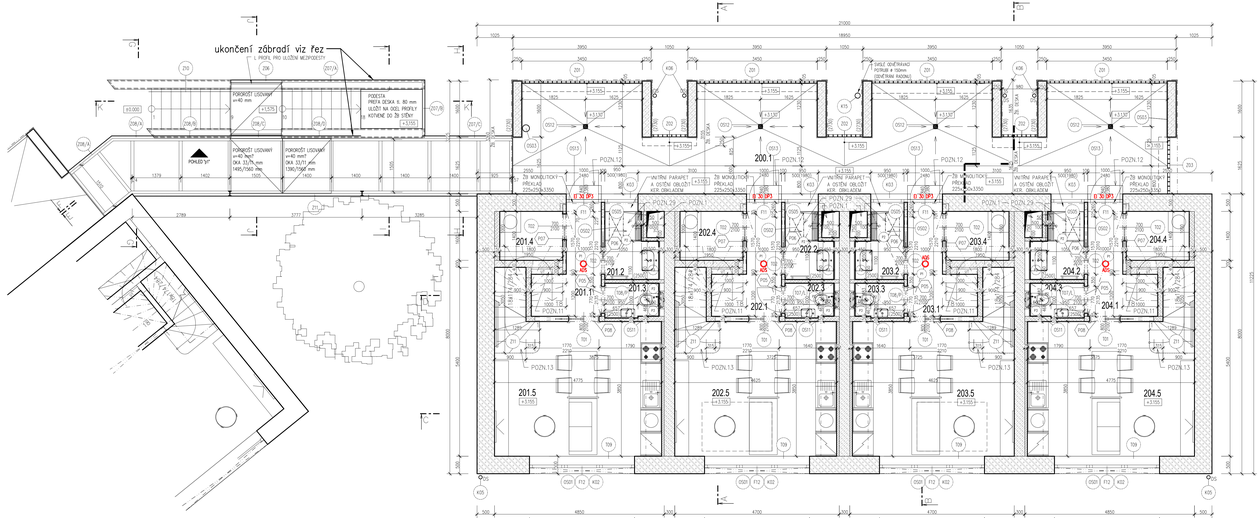

LEGENDA POZNÁMEK

POZN.1 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 500/750 mm, PROSTUP SE STROPEM K=D 500/750 mm
POZN.2 – POŽÁRNÍ UZÁVĚRY EI 1x, VÝŠ 2x, UT 2x – DOPLNIT VELIKOSTI POTRUBÍ
POZN.3 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 500/500 mm, PROSTUP SE STROPEM K=D 500/500 mm
POZN.4 – POŽÁRNÍ UZÁVĚRY – OTTO VIZ PŘÍSLUŠNÍ
POZN.5 – PROSTUP SE STROPEM K=D 500/750 mm
POZN.6 – POŽÁRNÍ UZÁVĚRY – DITTO VIZ PŘÍSLUŠNÍ
POZN.7 – PARAPET TECHNICKÉ MEZINÁRODNÍ – OBKROUZENÍM A PŘEVYŠENÍM LEPIDLEM, PU LAK ČIRÝ
POZN.8 – SPADOVÉ PODLAHY V PROSTORU TECHNOLOGIE, SPÁD 0,5% DO VPUSTI
POZN.9 – KAPOVÉ 24/150 mm VYSOKOPEVNOSTNÍ SAMONOSNÉ/NOSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ A MRAZUVZDORNÉ DESKOVÉ, % DYNAMIC (DLE ČSN ENS205) 15, 12,5 mm, MÍT NA ČISTÉ KUS KANALIZACE
POZN.10 – OLATOVÁ SPÁRA, LOUVRY PO TABULCE ŠEDÉ BARVY
POZN.11 – SPĚDNÁ SVOD PRŮMĚRU MÍT DVOTY – KÚ, 314,16
POZN.12 – VAŘEČ JEDNOTKY TEPELNÝCH ČERPADEL, OSAZENÍ NA ZÁKLADY
– KOLEM TĚCHTO PLOCHA PRO STĚNOVÁ MEZINÁRODNÍ ODSTUPNÉ, PROTI PROMĚSTÁNÍ TRAVY. PODROBNĚ VIZ VÝKRES Č. DOPLNIT
POZN.13 – ZELENÁ PŘÍSTAVA EL 150 mm NA PLNOU VÝŠKU od 3000 mm.
V PŘÍSTAVCI OSAZEN ROZDĚLOVAČ P.
POZN.14 – ZELENÁ PŘÍSTAVA EL 200 mm PRO K=D SCHODIŠTĚ cca 1960–2170 mm.
V PŘÍSTAVCI OSAZEN ROZDĚLOVAČ P.
POZN.15 – ZAPUŠTĚNÁ ČÁSTEČNÁ ZEMNÍ ZÁSUVKA 400 mm, VČ. PŘÍVOD PRO ZEPNUTÍ.
– DEVIDENNÁ – 1 SAP DO POLOLEŽ ZAKLADOVÉ DESKY, 2 SAP PŘES STROPNÍ K=D
POZN.16 – BETONOVÝ PRŮTAH KLIDNÉ PŘÍPRAVNÉ VYPOTŘEBÍ, ZÁKRSU "TRIMLET" ROTRIFOLÁRNÍ MALTOU NA BAZI CEMENTU A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD, PRO SÍLU NA NAŠENÉ VRSTVY 1–5 mm.
VYSPÁDAT VŠECHNY ČÁSTI V A 2 % SMĚRU
NASLEDNĚ OŠETŘENO DOPRAVNÍMI MATĚRIEM, ČIPEM, MATRIMI, NA SUKATOVÉ BÁZI PRO ZACHOVÁNÍ CHARAKTERU BETON. POVRCHU.
POZN.17 – OSB DESKA V. 15 mm PRO OSAZENÍ (ZKONČOVACÍHO KVŮLI PŘÍVOJ NADROKOVÉHO OZLOUCE.
PRUH DESKY Š. 300 mm, PO CELÉ DÉLCE ŠANÉ STROPNÍ K=D STŘECHY, KOTVENO DO TETO K=DZ.
VLOŽENA 150 mm.
POZN.18 – VYPLŇOVÁ ZDIVOLNA Z TJ. – PŘÍ DESKA, λ=0,023 W/m*K,
DOPLŇ Z DESKY Š. 120 mm, ve 220 mm, PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.
POZN.19 – SAMOLEPÍCÍ ŠPÁRA – PŘÍ DESKA, λ=0,023 W/m*K,
DOPLŇ Z DESKY Š. 120 mm, ve 220 mm, PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.
POZN.20a – KVM BOČNÍ MM, ZAKLADNÍ PRVKY PRO NADROKOVÉ 72.
KOTVENO DO OSB DESKY PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.
POZN.20b – T. 1X ZA BODEM ŽALUZIE 1 SAP – PŘÍ DESKA, λ=0,023 W/m*K
– Š. 80 mm, ve 250 mm, NA DÉLKU BODU ŽALUZIE
POZN.21 – T. 1 NAD BODEM ŽALUZIE 1 SAP – PŘÍ DESKA, λ=0,023 W/m*K
– Š. 120 mm, ve 250 mm, NA DÉLKU ŽE MONOLIT PŘÍČNÁLU
POZN.22a – T. 1 – OSTŘEDNÍM ZA PŘÍČNÁLU 1 SAP, TJ. – PŘÍ DESKA, λ=0,023 W/m*K
– Š. 120 mm, ve 250 mm, NA DÉLKU ŽE MONOLIT PŘÍČNÁLU
POZN.22b – T. 1 – OSTŘEDNÍM ZA PŘÍČNÁLU 1 SAP, TJ. – PŘÍ DESKA, λ=0,023 W/m*K
– Š. 120 mm, ve 140 mm, NA DÉLKU BODU ŽALUZIE
POZN.23 – ZAPUŠTĚNÍ PRO PŘÍVOD VNĚJŠÍHO PRO INTERIÉR V EXTERIÉR (S VYSOKOU ZVUKOVOU IZOLACÍ AŽ 63dB).
POZN.24 – VYPLŇOVÁ ZDIVOLNA Z TJ. – PŘÍ DESKA, λ=0,023 W/m*K
DOPLŇ Z DESKY Š. 120 mm, ve 220 mm, PO CELÉ DÉLCE OBJEKTU.
– OSTŘEDNÍM ZA K=DZ. ŠANÉ STROPNÍ, TJ. – PŘÍ DESKA, λ=0,023 W/m*K
– Š. 120 mm, ve 625 mm, NA DÉLKU ŠTÍTU. PŘEKRYTÍ DO ZB K=DZ.
– Š. 120 mm, ve 250 mm, NA DÉLKU ŠTÍTU.
PODROBNĚJŠÍ VÝŠKOVÁ ÚZLOVOU, TJ. 50 mm S INTERVENČNÍ OZLUCÍ EPS GRAFIT S. 75 mm.
– PODDAJNÝ VÝNOS NA GROUNI STROPNÍ KONSTRUKCE – DOPLŇOVÁ TJ. ZA VÝKONOVOU Š. 70 mm
PŘÍVOD EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EPS 70F, λ=0,035 W/m*K
POZN.25 – MALBA V PROSTORU SCHODIŠTĚ A NA ZEDNÉM ZÁBRADLÍ
POZN.26 – ZA OMÍTKOVÝ ŽEBŘÍK SOKLOVÝ, NAPŘ. SOKLOVÝ PROFIL
– ZA OMÍTKOVÝ ŽEBŘÍK SOKLOVÝ, NAPŘ. SOKLOVÝ PROFIL, λ=0,036 W/m*K,
NALEPENÝ V Š. 100 mm. TML, BEZ POMOCI ZÁMKU, SE ZÁVOBOU
PŘÍČKA ZELENÁ TJ. 100 MM, ZÁTAŽNÁ min. 1,0 m POD U.T.
POZN.27 – PŘÍVOD ČERPADEL PRO MECHANICKOU PŘÍVODNÍ – HDPE KOPOHA ETAGE S NOPEM v=8 mm.
– SVISLÁ HYDROIZOLACE NA TEPELNĚIZOLAČNÍM PODKLADOVÉM PROFILU STĚNOVÉ STAVBY.
SAMOLEPÍCÍ KÝŽ TYPU Z DBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S 2 mm NOSNÁ VL. ZE SKELNÉ TKANINY.
POZN.28 – PŘÍVOD ČERPADEL PRO MECHANICKOU PŘÍVODNÍ – HDPE KOPOHA ETAGE S NOPEM v=8 mm.
NAD RÁMEM PŘÍVOD VELKÝ EPS POLYSTYRÉN TL. 120 mm PŘÍ MONOLIT ZKOVLOVÁN.
PO MONTÁŽI VYPLNĚ STVORNÍ SOUTĚŽ PU IZOLANTEM EPS Š. 120 mm DO LIC STĚNY.
POUŽÍT PU LEPIDLO NA VNĚJŠÍ NA LEPENÍ EPS. PŘEKRYTÍ DO ZB PROVEDENÍ.
POZN.29 – SPÁDOVANÁ PODLAHA VE SPROCHOVÝCH KOUTECH – SPÁD 2% DO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU.
– ODVODŇOVACÍ PROFIL PRO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE – DOPLNIT DO SPADOVÝM PRVKEM.
– SPÁDOVÁNÍ DO PODLAHOVÉ VPUSTI, SPÁD 0,5% DO VPUSTI
POZN.30 – T. 1X ZA BODEM ŽALUZIE 1 SAP – PŘÍ DESKA, λ=0,023 W/m*K
– Š. 70 mm, ve 250 mm, NA DÉLKU BODU ŽALUZIE

LEGENDA LEHKÝCH /SDK/ KONSTRUKCÍ

W – SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED DPLNĚNÝMI SÁDROKARTONOVOU DESKOU 1x 49(K) tl. 12,5 mm, NA KOVOVÉ DVOUÚROVŇOVÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CD, RUZNÉ MONTÁŽNÍCH PROFILŮ 500 mm.
BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, „POZŮ VOLUNÝ SYSTÉM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ DO JEDNOHO DODAVATELE.“

W1 – SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED DPLNĚNÝMI SÁDROKARTONOVOU MPREG. DESKOU 1x 49(K)D tl. 12,5 mm, NA KOVOVÉ DVOUÚROVŇOVÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CD, RUZNÉ MONTÁŽNÍCH PROFILŮ 500 mm.
BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, „POZŮ VOLUNÝ SYSTÉM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ DO JEDNOHO DODAVATELE.“

W2 – SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA – PŘÍČKOVÁ STĚNA tl. 150 mm JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍ SÁDROKARTONOVOU PROTIPOŽÁRNÍ A MRAZUVZDORNOU DESKOU % DYNAMIC (DLE ČSN ENS205) tl. 12,5 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z PROFILŮ R-CW 100 A 312mm BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, „POUŽÍT VOLUVNÝ SYSTÉM DO JEDNOHO DODAVATELE.“

LEGENDA ZNAČEK

A-E – D.1.1.2 / S – SKLADBY KONSTRUKCÍ – PODLAHY A STROPY
S – D.1.1.2 / S – SKLADBY KONSTRUKCÍ – STŘECHA A STROPY
Z – D.1.1.2 / S – SKLADBY KONSTRUKCÍ – ZDIVO
F – D.1.1.2 / K – VÝPIS PRVKŮ PSV – A) FASÁDNÍ PRVKY
TP1 – D.1.1.2 / K – VÝPIS PRVKŮ PSV – B) TRIKAPÁRSKÉ PRVKY
K – D.1.1.2 / K – VÝPIS PRVKŮ PSV – C) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
Z – D.1.1.2 / K – VÝPIS PRVKŮ PSV – D) ZÁMEČNICKÉ PRVKY
SS – D.1.1.2 / K – VÝPIS PRVKŮ PSV – E) OSTATNÍ PRVKY
P – VIZ. TABULKA PŘEKLADŮ

B.200 – Společenské prostory

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Stěny
200.1	KRYTÁ PAVLAČ	54,08	BETON	POHLEDOVÝ BETON	KERAMICKÝ OBKLAD	

Celková plocha bytu [m²] 54,08

B.201 – 3 + KK

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Zdi	Strop	Stěny
201.1	CHODBA	4,68	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	CMITKA SÁDROVÁ
201.2	KOUPELNA	2,63	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3,A4	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
201.3	WC	1,52	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
201.4	KOMORA	2,52	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
201.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK	17,30	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
201.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU	5,78	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
201.7	POKOJ	12,23	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
201.8	POKOJ	14,55	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ

Celková plocha bytu [m²] 61,21

B.202 – 2 + KK

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Zdi	Strop	Stěny
202.1	CHODBA	4,6	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	CMITKA SÁDROVÁ
202.2	KOUPELNA	2,63	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3,A4	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
202.3	WC	1,52	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
202.4	KOMORA	2,56	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
202.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK	16,72	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
202.6	SCHODIŠTĚ	5,78	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
202.7	POKOJ	14,10	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
202.8	POKOJ	11,70	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ

Celková plocha bytu [m²] 59,61

B.203 – 2 + KK

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Zdi	Strop	Stěny
203.1	CHODBA	4,6	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	CMITKA SÁDROVÁ
203.2	KOUPELNA	2,63	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3,A4	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
203.3	WC	1,52	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
203.4	KOMORA	2,56	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
203.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK	16,72	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
203.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU	5,78	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
203.7	POKOJ	14,10	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
203.8	POKOJ	11,70	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ

Celková plocha bytu [m²] 59,61

B.204 – 3 + KK

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Zdi	Strop	Stěny
204.1	CHODBA	4,68	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	CMITKA SÁDROVÁ
204.2	KOUPELNA	2,63	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3,A4	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
204.3	WC	1,52	EPOXIDOVÁ STĚRKA	A3	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD
204.4	KOMORA	2,52	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
204.5	OBÝVACÍ POKOJ + KK	17,30	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
204.6	SCHODIŠTĚ S PODESTOU	5,78	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
204.7	POKOJ	12,23	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ
204.8	POKOJ	14,55	VINYLOVÉ DLICE	B2	OMÍTKA SÁDROVÁ	OMÍTKA SÁDROVÁ

Celková plocha bytu [m²] 61,21
Celková plocha místností [m²] 295,72

Tabulka překladů

Označení:	Popis:	Rozměr: (mm)	Počet: (ks)	Poznámka:
P01	NOSNÝ PŘEKLAD	1750x300x249	1	–
P02	NOSNÝ PŘEKLAD	1250x250x249	8	–
P03	NENOSNÝ PŘEKLAD	2500x100x249	3	–
P04	NENOSNÝ PŘEKLAD	1250x150x249	8	–
P05	NENOSNÝ PŘEKLAD	990x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 1250mm
P06	NENOSNÝ PŘEKLAD	2200x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P07	NENOSNÝ PŘEKLAD	1945x100x249	4	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P08	NOSNÝ PŘEKLAD	2750x150x125	1	–
P09	NENOSNÝ PŘEKLAD	1250x100x249	4	–
P10	NENOSNÝ PŘEKLAD	1500x150x249	3	ZKRÁCENÝ Z DÉLKY 2500mm
P11	NOSNÝ PŘEKLAD	2750x200x249	1	–

LEGENDA - OBECNÁ POZNÁMKA

1. V PRŮBĚHU STAVBY MŮŽE DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN SPOLEČNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NAVRHNOUT S PŘÍSLUŠNÉ PRACI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
2. ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA, STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA A PROJEKTANTA, POUZE PŘÍSNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
3. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ A NUTNÉ PROVEDENÍ PRACÍNÍ SONDÁŽÍ ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, ČI. STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA), ODSHAVÍDLE A PROJEKTANTA V CELÉM VYJASNĚNÍ VŠECH SOUVISLOSTÍ.
4. DODAVATEL ZODPOVÍDÁ PRO REALIZACI STAVBY A PŘÍSLUŠNÝ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ZPRACOVANÉ NA GRONN STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NAVAZUJÍCÍ ZÁKONA STAVBY PŘÍSLUŠNÝCH PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ.
BUDOU UŘČENÝCH V POZNÁMKU ŘEŠENÍ, ČEHOŽ ČÁSTI BUDOU ŘEŠENÍ STAVEBNÍ POZNÁMKOU
POZNÁMKY ODDAVATEL DLE PŘÍSLUŠNÉHO ZNĚNÍ – BUDE ZAJIŠTĚNO NEJPOZDĚJI 45 POLEDNÍCH DOKLADNÝCH VÝROBCE. NEBO ODBAVATELEM PŘEDLOŽENÉ VÝROBKY.
5. NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
6. – DODAVATEL STAVBY BUDE VYŽÁDOVAT DOKLADY PROKAZUJÍCÍ POUŽITÍ MATERIÁL – SPECIFIKACE VIZ LEGENDA MATERIÁLŮ.
7. – PŘÍSLUŠNÝ ROZSAH VYZDÍVÁ DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL.
8. – ŠEK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL, REVIZNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍPRAVNÉ MONTÁŽNÍ STAVBY DLE SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ČI. ST. ČI. PŘÍPADNÉ POZNÁMEK.
9. – ZHOTOVITEL PŘI PROVÁDĚNÍ VE ZDIVU DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO DANÝ MATERIÁL ZAJIŠTÍ NEBOUŘENÍ VE ZDIVU SCHNÝ, ALE PŘÍPRAVNÉ ZAŘÍZENÍ ZAJIŠTÍ ZNAČNÉ ZPŘÍSNĚNÍ PROVEDENÍ V NOVÉ KONSTRUKCI. POKUD BUDE NUTNO DRÁŽKU PROVEST JE NUTNO KONTAKTOVAT STATIKA.
10. – PŘED REALIZACÍ STROPNÍ K=DZ NUTNO UMÍSTIT PROSTUPY PRO INSTALACE ZT. VZT, ČÍT. ELEKTRO
11. – DO ZB KONSTRUKCE (VČNĚZ. ZB NUTNÉ, PŘÍČNÁLY) NUTNO OSAZIT CHRÁNIČKY V MÍSTECH PROSTUPŮ PRO INSTALACE (ZT, ZT, VZT, ČÍ). POLOHY NUTNO KOORDINOVAT S ZODPOVĚDNÝM PROFESEM. PROSTUPY PRO INSTALACE NEJSOU VE STATICKÉ ČÁSTI – VYJMA PROSTUPŮ PRO VZT.
12. – PROSTUPY PRO VZ, ZT VZT VEDENÉ ZB KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT OSAZENY CHRÁNIČKAMI
13. – MÍSTOVÉ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE (NENOSNÉ DĚLÍCÍ ZDIVA A PŘÍČKY) BUDOU VE ZKLAD ZEDIVATELSKÝMI DO STROPNÍ K=DZ A UTĚSNĚNÝ PUR PĚNOU.
14. – BETONOVÝ PRVKY SOUSLEDÍCÍ S NOSNOU K=D ZDOU SOUČÁSTÍ ČÁSTÍ PO D.1.2. STAVEBNÍ KONSTRUKCEN ŘEŠENÍ
16. – STAVEBNÍ OTVORY PRO DVEŘE BUDOU VE ZDIVU PŘEKLADY PROVEDENY DLE STANDARDU PRO OSAZENÍ OBLOUZOVÝCH ZÁRUBNÍ – ZÁRUBNĚ PRO ZDIVO DODAVATELEM MUSÍ ROZMĚRY DVĚŘ A 1L. ZDIVA A PŘEKL ZDIV. LVEDENÉ V ZEMSLOVÝCH PODOBNÝCH PODLAŽ.
17. – STAVEBNÍ OTVORY PRO DVEŘE BUDOU VE ZDIVU PROVEDENY VŽDY DLE VYKOTOVANÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA VNITŘNÍ STRANA BUDE VĚTŠÍ O 70 MM A VÝŠKA O 25 MM – OSTLOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ.
– NEDOPORUČUJI ZAJ PŘEDPĚNĚNÉ DODAVATELEM ZÁRUBNĚ !!!
18. – ROZMĚRY ROZVODU MATERIÁLŮ PODOBNÝ A MÍSTĚ DVĚŘÍ JE STOUPAVÁ NA PODKLADU OSU PŘÍČKY NEBO ZDIVA – PŘESNÉ PŘEDKLADOVÍ LÍSTKU NEBO PŘÍMĚR.
19. – NEBOUŘENÍ
20. U PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ KOLEM STĚN NUTNO VLOŽIT DILATAČNÍ PÁSEK NA CELOU VÝŠKU PODLAHY. DILATACE JE NUTNÉ VE VŠECH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH, KDE SE PODLAHA DOTÝKÁ STĚN, ČI JINÝCH HRAN S PODKLADEM SPOJENÝCH DETAILŮ. DILATACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI PODLAHY A NELZE JI OPOMENOUT.
21. – SPRÁVCOVÉ KOUTY BUDOU ZIDNÉ BEZ SPROCHOVACÍCH VANIČEK, STĚNY BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM DO VÝŠKY 2000 MM.
STĚNKU PROVEDENÍ DO OBKLADU STĚNA BUDE VE NIŽŠÍ PODLAHOVÉ VÝŠCE 2000 MM.
22. – OBKLADY BUDOU SPÁROVÁNY VODOODOLNOU SPÁROVACÍ HMOTOU, HRANY OBKLADŮ BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVÝM "L" LIŠTAMI.
23. – KONSTRUKCE PODKLADŮ ZDIVA ZAVĚŠENÝCH ZE STROPNÍ KONSTRUKCE. SPECIFIKACE VIZ DENNÍCH PODKLADŮ. PODKLADY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY. KEŽDÉ PODKLADY BUDOU PROVEDENY VE VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH UVEDENÝCH NA VÝKRESECH.
24. – VEŠKERÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S BETONOVÝ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, OSAZOVÁNÍM DILATACE A DILATACE V NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAHY V RASTRU ÁHLN BUDOU KONZULTOVÁNY A KOORDINOVÁNY S DODAVATELI, KTERÉ TYTO PRÁCE BUDOU PROVÁDĚT. OSAZENÍ VŠECH DILATACÍ BUDE V SOUVISLOSTI A DILATACE A OSTATNÍM PODLAHOVÝM KONSTRUKCEMI.
25. – ROZMĚRY ŠÍŘKU DLEVÝCH NEJSOU SPECIFIKOVÁNY, POLOHA A ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY DLE ODDAVKY SNĚNÍ NA STAVBU. ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT PODLE ZVOLENÉHO DODAVATELE.
26. – VEŠKERÉ PROSTUPY DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PRO VZT, ÚT, ČÍ, ZT ZDOJ ODSAVEM PROJEKTŮ A ROZPOČTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ V ROZPOČTECH ČÍSLO PROFESE ZDOJ ZAHRNUTÝ VEŠKERÉ MANIŽTY POTŘEBNÉ PRO PROSTUPY. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ BUDE PROVEDENA KONZULTACE NA STAVBĚ.
27. – KONSTRUKCE STŘEŠNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 731901(NAVRHOVÁNÍ STŘECH), ČSN 731610(NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KYVOVKU). ČSN EN ISO 12056 (73094). STŘEŠNÍ KONSTRU OVANÁ STAVEBNÍCH DÍLŮ A STAVEBNÍCH PRACÍ.
28. – ODVODNĚNÍ POJEDNÝCH STŘECH BUDE PROVEDENO VNITŘNÍMI SVODY. STŘECHY VTOK VYHŘÍVANÉ, VČETNĚ PŘÍPOJEK NA PAROTĚSNOU ZÁBRANU A DALŠÍ DOPLŇKY.
29. – PROTISPÁDY KOTVENÝCH STŘECH BUDE PROVEDENO VNITŘNÍMI SVODY. STŘECHY VTOK VYHŘÍVANÉ, VČETNĚ PŘÍPOJEK NA PAROTĚSNOU ZÁBRANU A DALŠÍ DOPLŇKY.
30. – VÝPLNĚ – DVNA, DVEŘNÍ OKNODVEŘOVÉ KONSTRUKCE ZODP NAVRŽENÝ A PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY VE VÝPISU PRVKŮ PSV.
31. – VŠECI PŘEDSTAVĚ SPADY MUSÍ BÝT SMĚROVÝ TAK, ABY KAPALNÉ ZPLA MAL TEKUTINA NEBO POLEHLIVÉ KLEMPÍŘSKÝCH KYVOVKU). ČSN EN ISO 12056 (73094). STŘECHY. KONSTRU OVANÉ STAVEBNÍCH DÍLŮ A STAVEBNÍCH PRACÍ.
32. – VŠECHNY PŘÍSTUPOVÉ OTVORY BUDOU OPATŘENY SYSTÉMEM PROTI PÁDU OSOB. ČSN EN 795. OSAZENÍ HYDRANTŮ A ZAVLAŽ NA POŽÍTKO HYDRANTOVÝCH SKŘÍNEK.

LEGENDA HMOT

- P.01 – NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO JEDNOVRSTVÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ – TVÁRNICE TL. 500mm Z AUTOKLÁVOVANÉHO PORobETONU S OVÁLNÝM PÓRAL DRÁŽKOU A EXCENTRICKÝM KAPSAMI, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³, λ=0,077 W/m*K, Rw=50dB.
ROZMĚRU 499x250x249mm, PEVNOSTI V TLAKU 2,3 MPa. NA CELOPLOŠNÉ NANÁŠENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE ČS 771–4). VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MÍT MINIMÁLNĚ 1,25 MPa
- P.02 – SOKLOVÉ NOSNÉ ZDIVO – TVÁRNICE TL. 375mm Z AUTOKLÁVOVÉHO PORobETONU S OVÁLNÝM PÓRAL DRÁŽKOU A EXCENTRICKÝM KAPSAMI, OBJEMOVÁ HMOTNOST 550 kg/m³, λ=0,140 W/m*K, Rw=48dB.
ROZMĚRU 599x250x249mm, PEVNOSTI V TLAKU 3,0 MPa. S. ŘADA NA TEPELNĚIZOLAČNÍ ZALOŽENÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 10–40mm PEVNOSTI 5MPa (DLE ČS 771–4) E. ŘADA NA CELOPLOŠNÉ NANÁŠENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa. VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 2,03 MPa
- P.03 – VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO JMZ/BYTOVÉ STĚNY/ – TL. 300mm Z VAPENOPÓRÉZOVÝCH TVÁRNIC S PÓREM A DRÁŽKOU, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1800 kg/m³, λ=0,99 W/m*K, Rw=58dB.
ROZMĚRU 249x500x249mm, PEVNOSTI V TLAKU 12MPa. NA CELOPLOŠNÉ NANÁŠENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE ČS 771–4). VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 3,83 MPa
- P.04 – NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO SKLOPENÉ KCJI /A VAPENNÝ ZDIVO POD SOKOLEM/ – TL. 250mm /A 200mm/ Z AUTOKLÁVOVÉHO PORobETONU S PÓREM A DRÁŽKOU, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500 kg/m³, λ=0,140 W/m*K, Rw=48dB.
ROZMĚRU 599x250x249mm /A 599x200x249mm/, PEVNOSTI V TLAKU 3,5 MPa. NA CELOPLOŠNÉ NANÁŠENOU MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 1–3mm PEVNOSTI 5MPa (DLE ČS 771–4). VYSLEDNÁ CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA V TLAKU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 2,92 MPa
- P.05 – VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO – TL. 100 /A 150mm/ Z AUTOKLÁVOVÉHO PORobETONU, O