


POHLED NA ROZVÁDĚČ

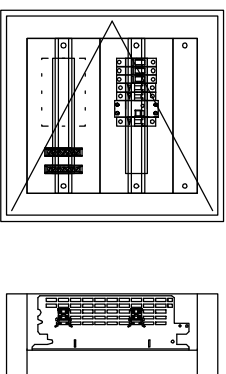

ROZVÁDĚČ POD OMÍTKU

KRYTÍ IP30, PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP20

ROZMĚRY VÝKLENKU 410x435x180mm

VÝSTRAŽNÁ TABULKA : 0101 – POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ


BARVA RAL 7035

ŠTÍTEK : HLAVNÍ VYPÍNAČ

KABELY V ROZVODNICI OZNAČIT


ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~ 50Hz 230/400V SÍŤ TN-C-S
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍŤI TN

VYPRACOVAN		ODP. PROJ./PROFES	KONTROLOVAL	ODP. PROJ./STAVBY
ING. JAN MANEK		ING. JAN MANEK		
OBC:		ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ
INVESTOR:		ZAKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, Dr. E. BENEŠE 1, ŠUMPERK		
STAVBA:		REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE UČEBEN		
		ZAKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, Dr. E. BENEŠE 1, ŠUMPERK		
OBJEKT:				
PROFES:		A.3.7 - ZAŘÍZENÍ SLNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		
OBSAH VÝKRESU:				
ROZVODNICE		RU 1		
UNI-EKO s.r.o., PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK TEL./FX: 583 213 862 E-MAIL: manek@uneko.cz				
FORMÁT		3x A3		
DATUM		11.2012		
STUPĚN		DPS		
ARCH.ČÍSLO		UE-121053.A.3.7.05		
ZAK.ČÍSLO		121053		
MĚŘITKO:		ČÍSLO VÝKRESU:		
NENÍ		05		



ARCHIVNI ČÍSLO: UE-121051.F.1.4.g.05	VÝKRES ČÍSLO: 05
---	----------------------------

TECHNOLOGICKÝ POPIS

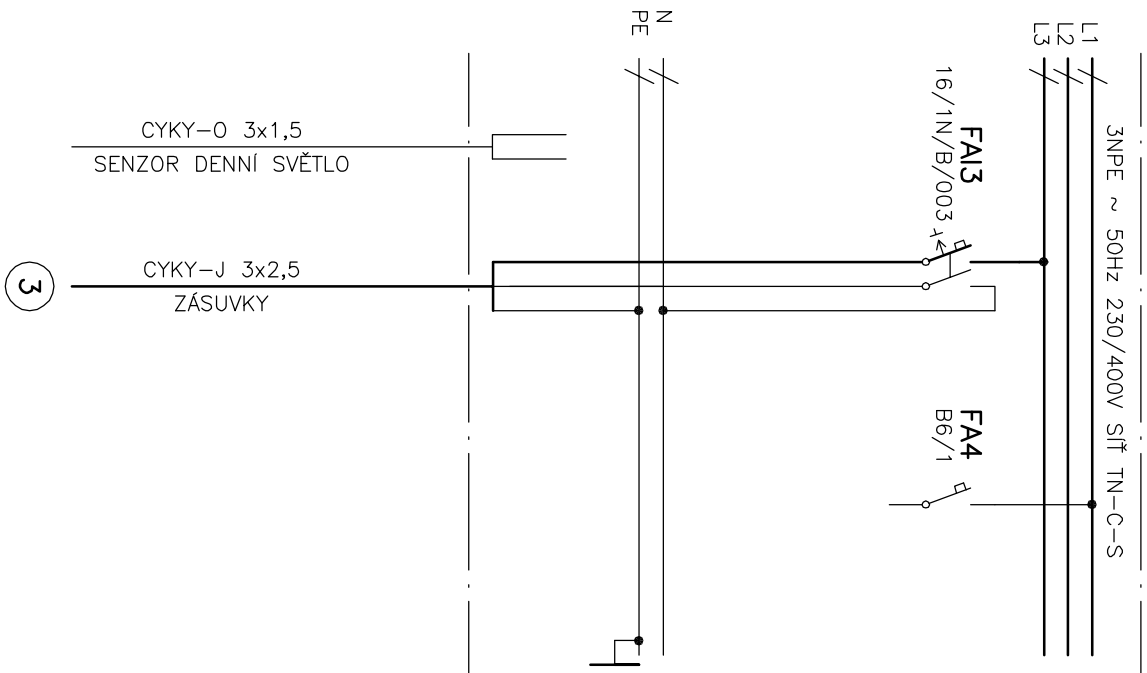

UNI-EKO s.r.o.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK

NAZEV:

ROZVODNICE RU1

OBR.Č.,PS:

ZAK.ČÍSLO:

AKCE:

LIST Č.:

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

PROVEDL:
ING. MANEK

DATUM:
2012.11

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE UČEBEN
INVESTOR:
ZAKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, DR. E. BENEŠE 1

LISTU:
3

UE-121051.F.1.4.g.05
VÝKRES ČÍSLO:
05