



POHLED NA ROZVADĚČ

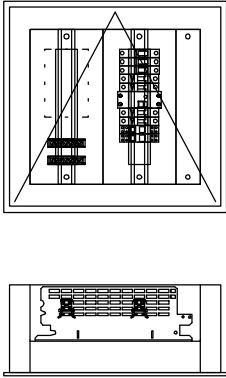

ROZVADĚČ POD OMÍTKU  
KRYTÍ IP30, PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP20  
ROZMĚRY VÝKLENKU 410x435x180mm  
VÝSTRAŽNÁ TABULKA : 0101 – POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ  
BARVA RAL 7035  
ŠTÍTEK : HLAVNÍ VYPÍNAČ  
KABELY V ROZVODNICI OZNAČIT


ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~ 50Hz 230/400V SÍŤ TN–C–S  
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍŤI TN

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROJESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	UNI-EKO s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK TEL./FAX: 583 213 862 E-MAIL: monek@uni-eko.cz
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK			
OBEČ:	ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ	
INVESTOR:	ZAKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, DR. E. BENEŠE 1, ŠUMPERK			
STAVBA:	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE UČEBEN ZAKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, DR. E. BENEŠE 1, ŠUMPERK	FORMÁT	3x A3	
OBJEKT:		DATUM	11.2012	
PROJESE:	A.3.7-ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	STUPEŇ	DPS	
OBSAH VÝKRESU:		ARCH.ČÍSLO	UE-121053.A.3.7.06	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
		NENÍ	06	

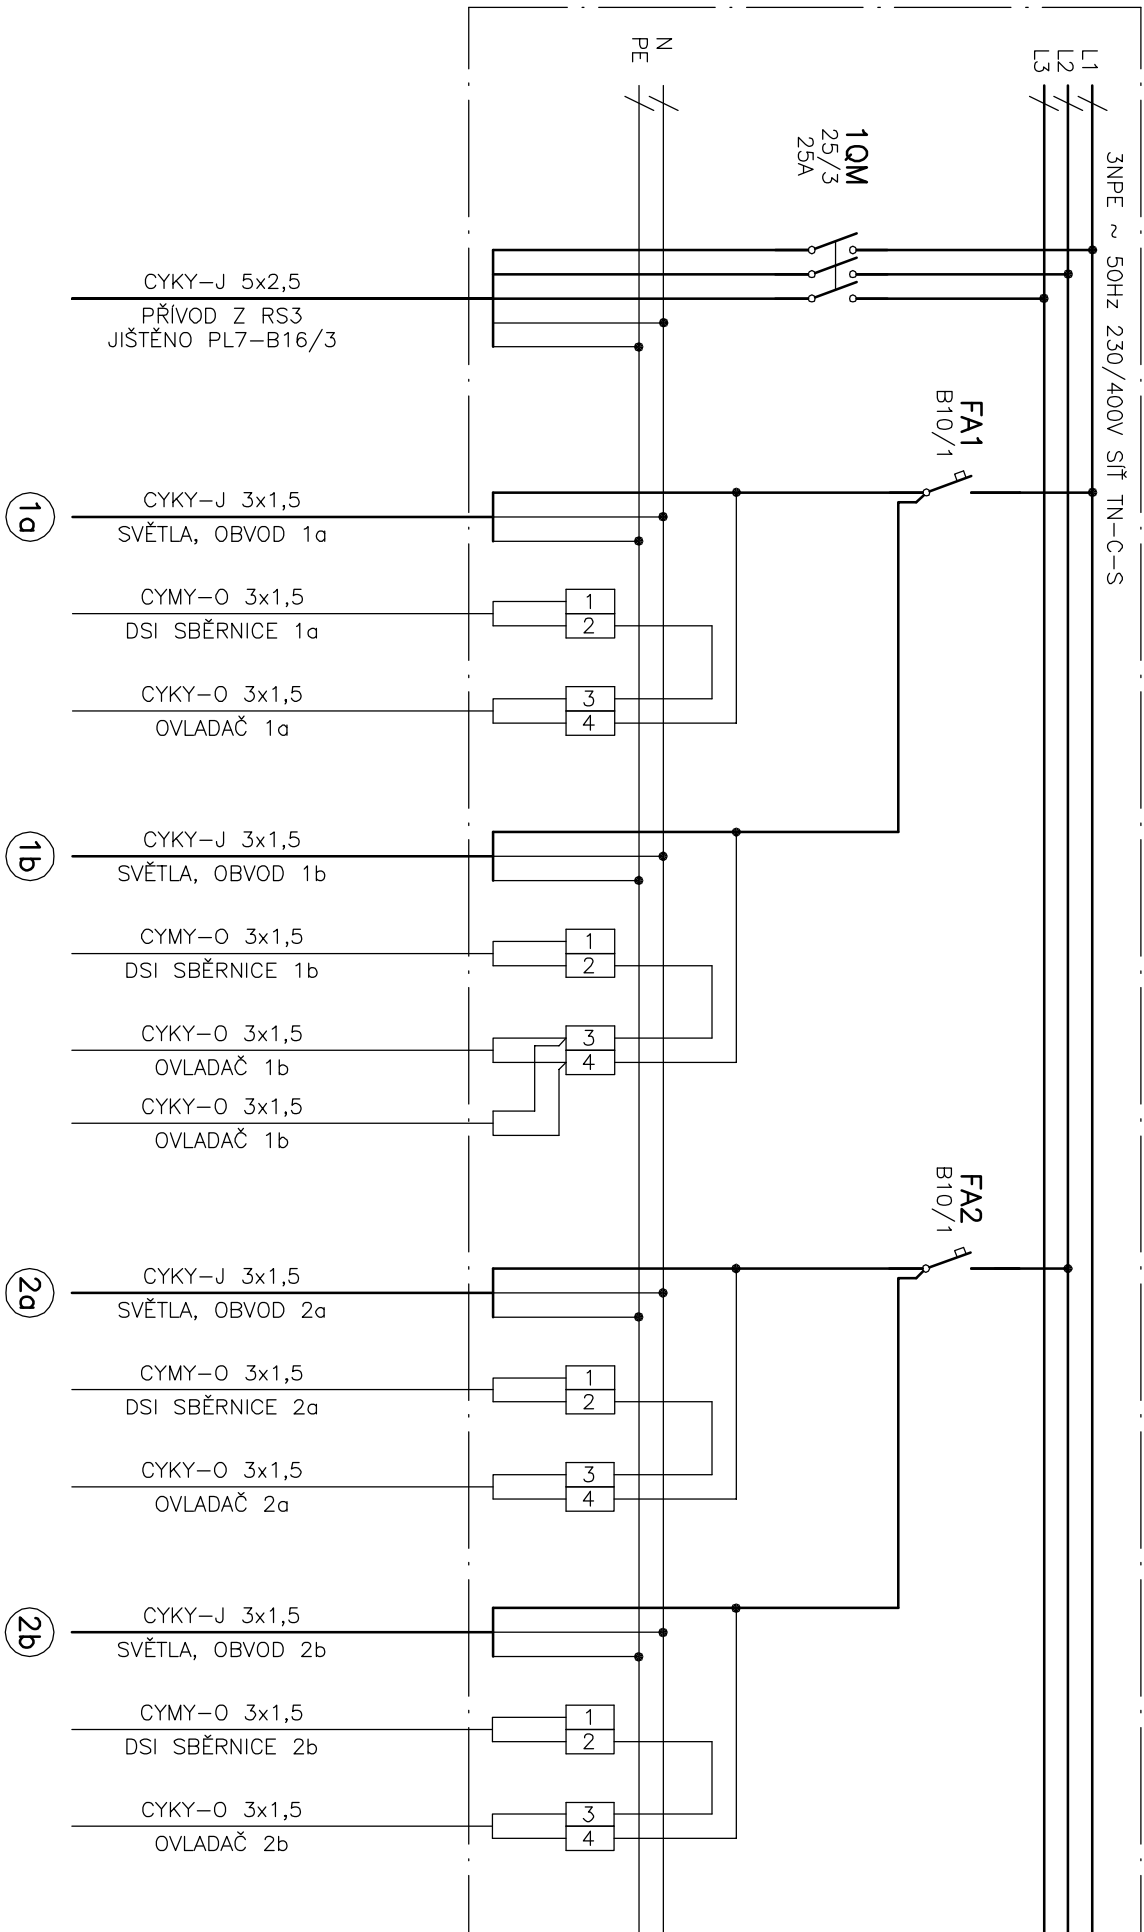

UNÍ-EKO s.r.o.		NAZEV:	
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ		ROZVODNICE RUZ	
BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK			
OBJ.Č.:PS:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	LIST Č.:
PROVEDL:	121053	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE UČEBEN	2
ING. MANEK	DATUM:	INVESTOR:	LISTU:
	2012.11	ZAKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, DR. E. BENEŠE 1	3
			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
			UE-121051.F.1.4.g.06
			06

TECHNOLOGICKÝ POPIS

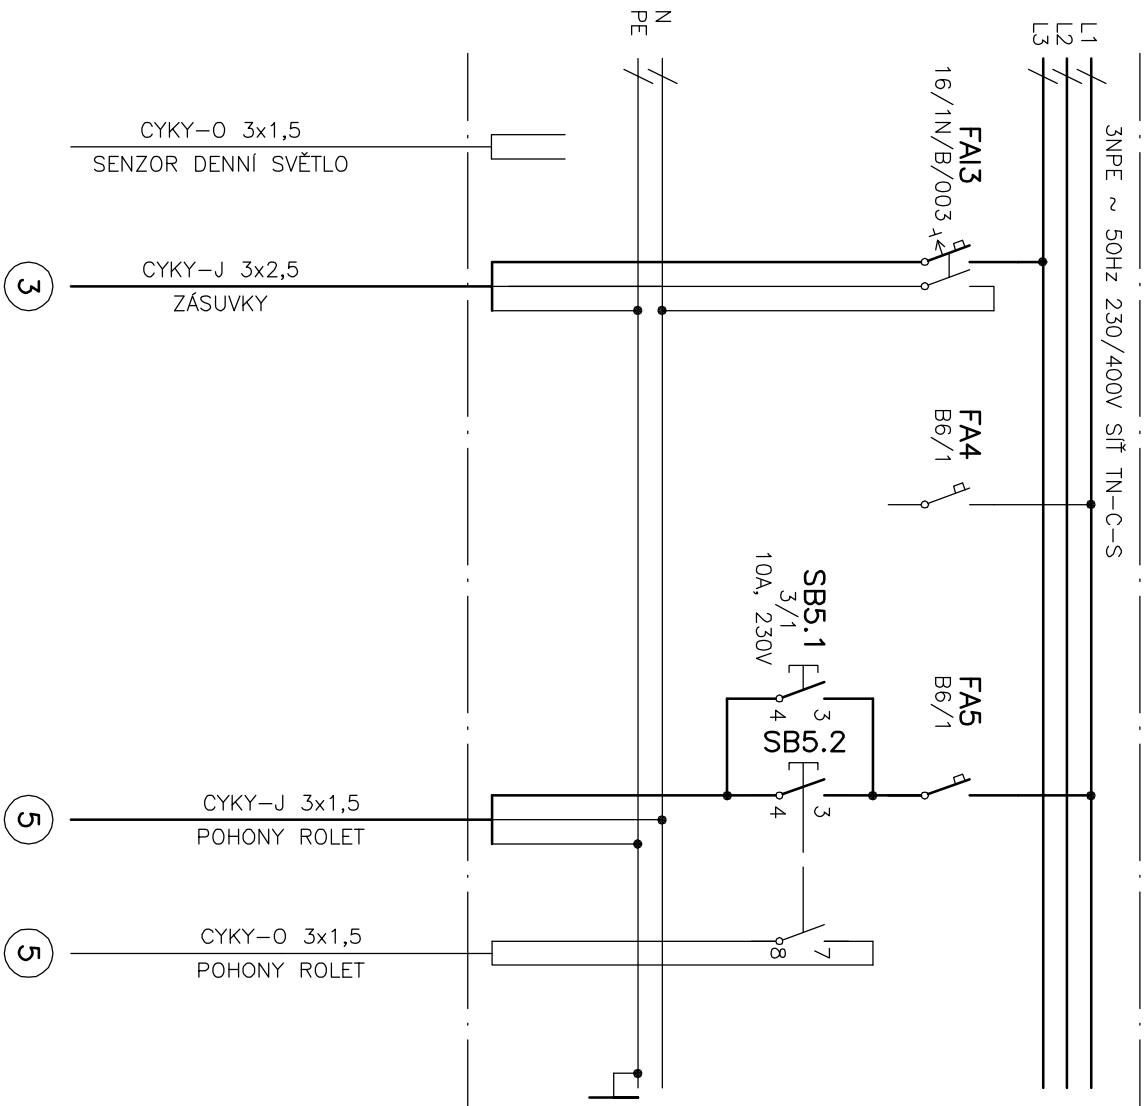

UNI-EKO s.r.o.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
BLUDOVSKÁ 12. ŠUMPERK

NAZEV:

ROZVODNICE RUZ

OBJ.Č.,PS:

PROVEDL:  
ING. MANEK

ZAK.ČÍSLO:

DATUM:  
2012.11

AKCE:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE UČEBEN  
INVESTOR:  
ZAKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, DR. E. BENEŠE 1

LIST Č.:

3  
LISTU:

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

UE-121051.F.1.4.g.06  
VÝKRES ČÍSLO: 06