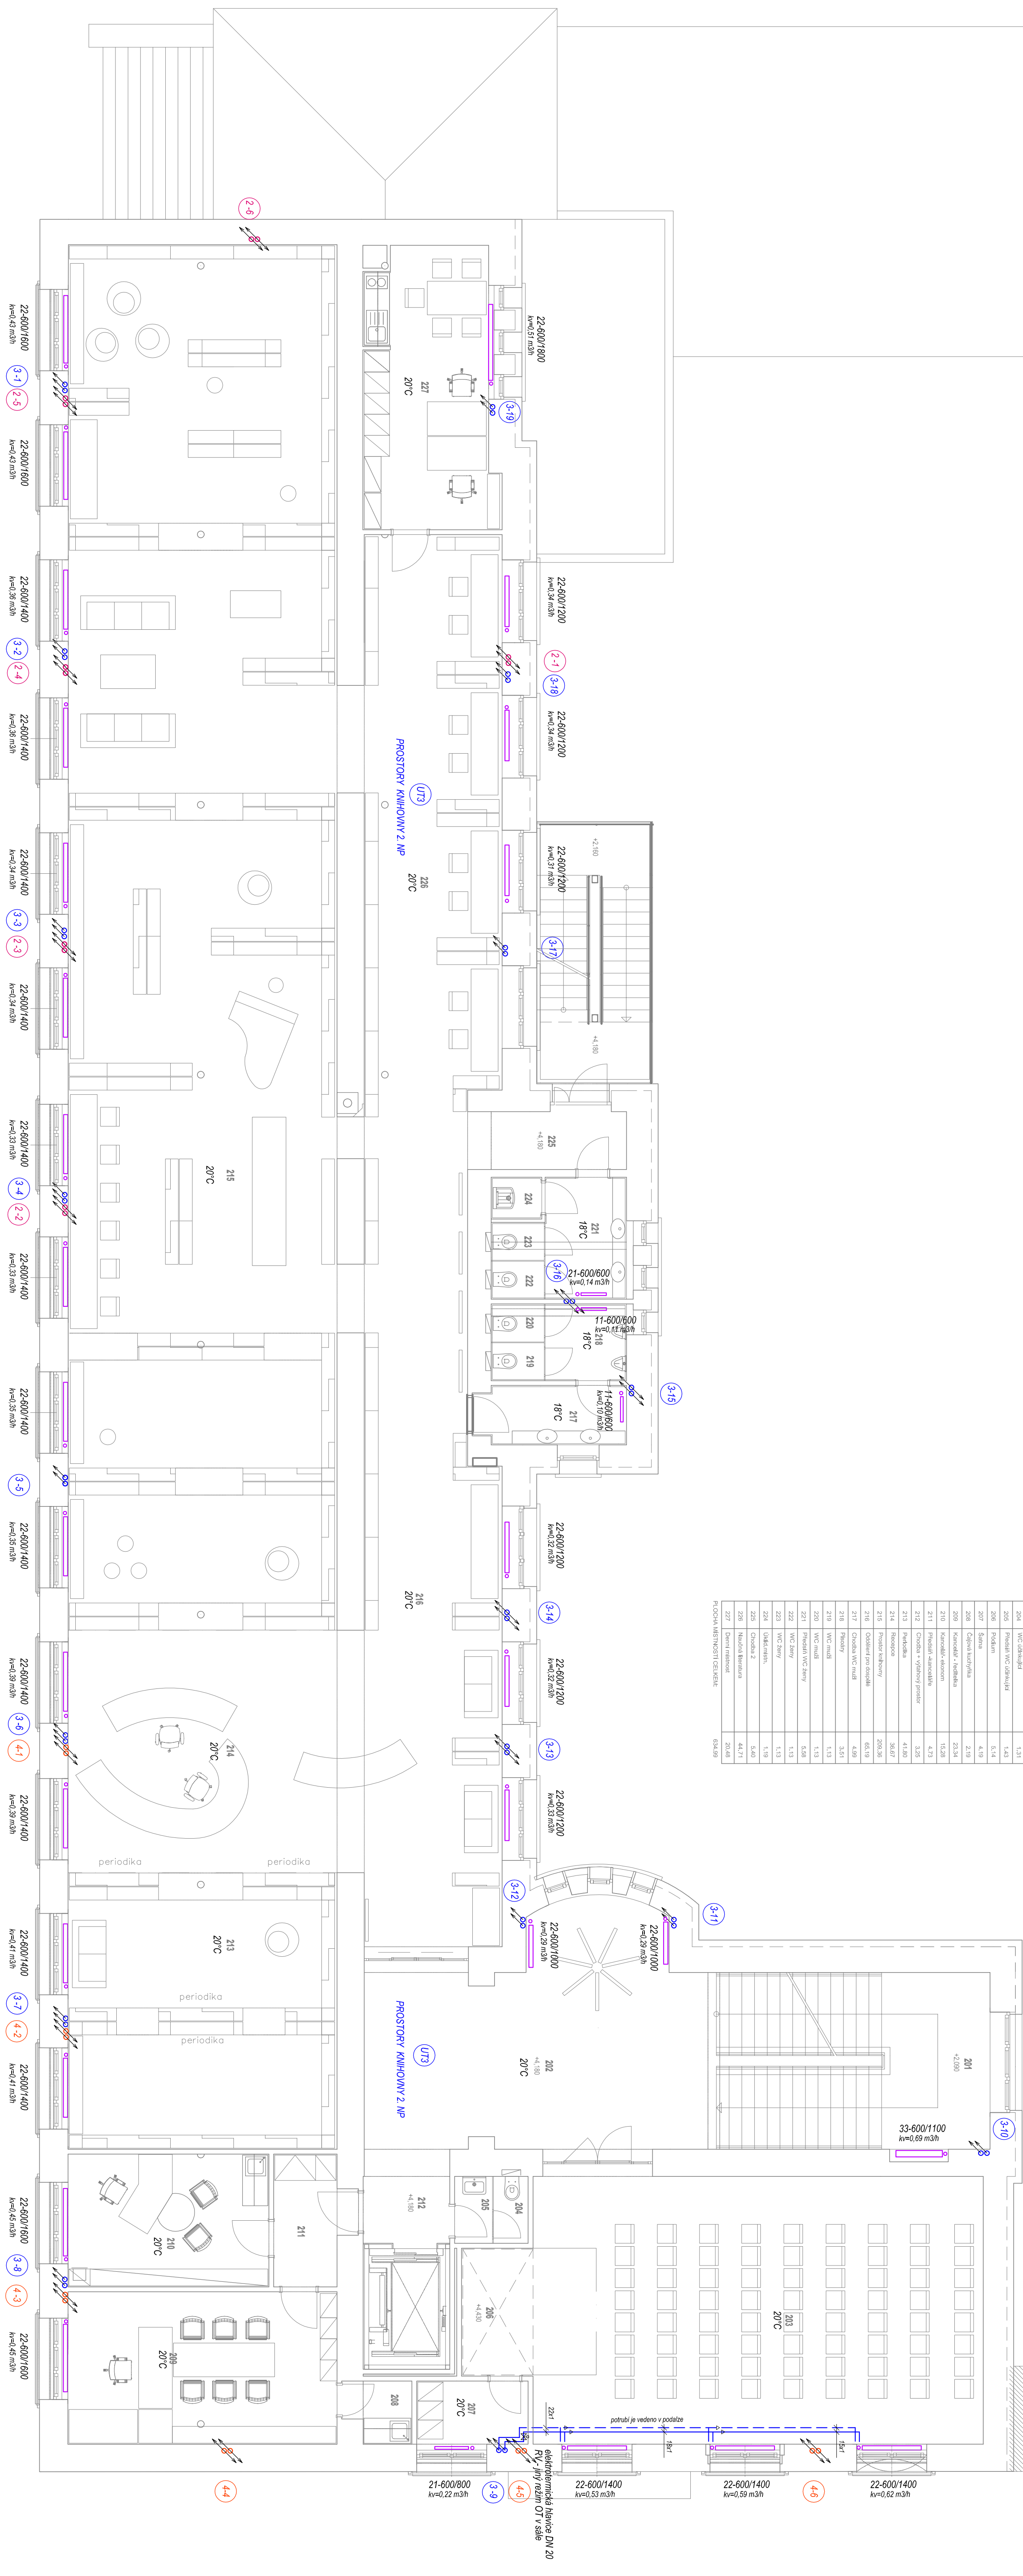


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

[illegible]

LEGENDA POTRUBÍ:

OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ

- radiátorový ventil přímý DN 15
uzavíratelně regulovatelně radiátorové šroubení
TRH.....termostatická hlavice
Kv.....přetokové množství m3/hod na ventil

PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES BUDE PROVEDENO POTRUBÍM Cu 15x1 ZE ZDI.

Přesné osazení otopných těles pod oknem a barva budou definovány projektem interiéru

Kóty vyvedení potrubí UT ze zdi pro napojení otopných těles a způsob napojení bude stanoven

PŘESNĚ dle požadavků architekta na umístění otopných těles před realizací.

Po realizaci bude soustava hydraulicky vyregulována.

LEGENDA POTRUBÍ:


- okruh č. 1 - *pořadí* UT - *prostory* VSB 1. NP
- okruh č. 2 - *pořadí* UT - *prostory* sálů 3. NP
- okruh č. 3 - *pořadí* UT - *prostory* knihovny
- okruh č. 4 - *pořadí* UT - *prostory* VSB 3. NP
- okruh č. 5 - *pořadí* UT - *komerční prostory* 1. PP

4-2

Uchycení zařízení je součástí jejich dodávky

10211

Kompenzace délkové roztažnosti provést vedením potrubí.

	Ing. Kateřina Juránková		Žadatel projektu Vlastník Investor
	Na Bořně 94, 789 01 Boudov Tel.: 283219132, SSN 723455580 jpurankova@volny.cz		
Stavba	STAVEBNÍ PRÁCE BUDOVY 28. KLASA 1 PRO MÍSTNOSTI ANIMOVANOU SOUŠÍ-SMĚRNÉ PRÁCE S JAKOSTÍ VOZIDLA NA MÍSTNOSTI MIMOŠKOLNÍ SMĚRNÉ Účel: D1.1.4 ZÁŘEŽNÍ PRO VÝTĚHLOVÝ STÁVEB		Nákladová středna MČ JAROMÍRA VETŘNÍ MČ JAROMÍRA VETŘNÍ MČ JAROMÍRA VETŘNÍ MČ ŠUMPERSK, NÁM. MÍRO 1, 787 01 ŠUMPERSK
Název výzvy	PLOŠNOST 2. NP		
Datum Číslo směrnice Předst. MČ		07/2018 EPS 30/2014 8	
Účinnost 1:75		Číslo výzvy 3	