


PŮDORYS 1.PP

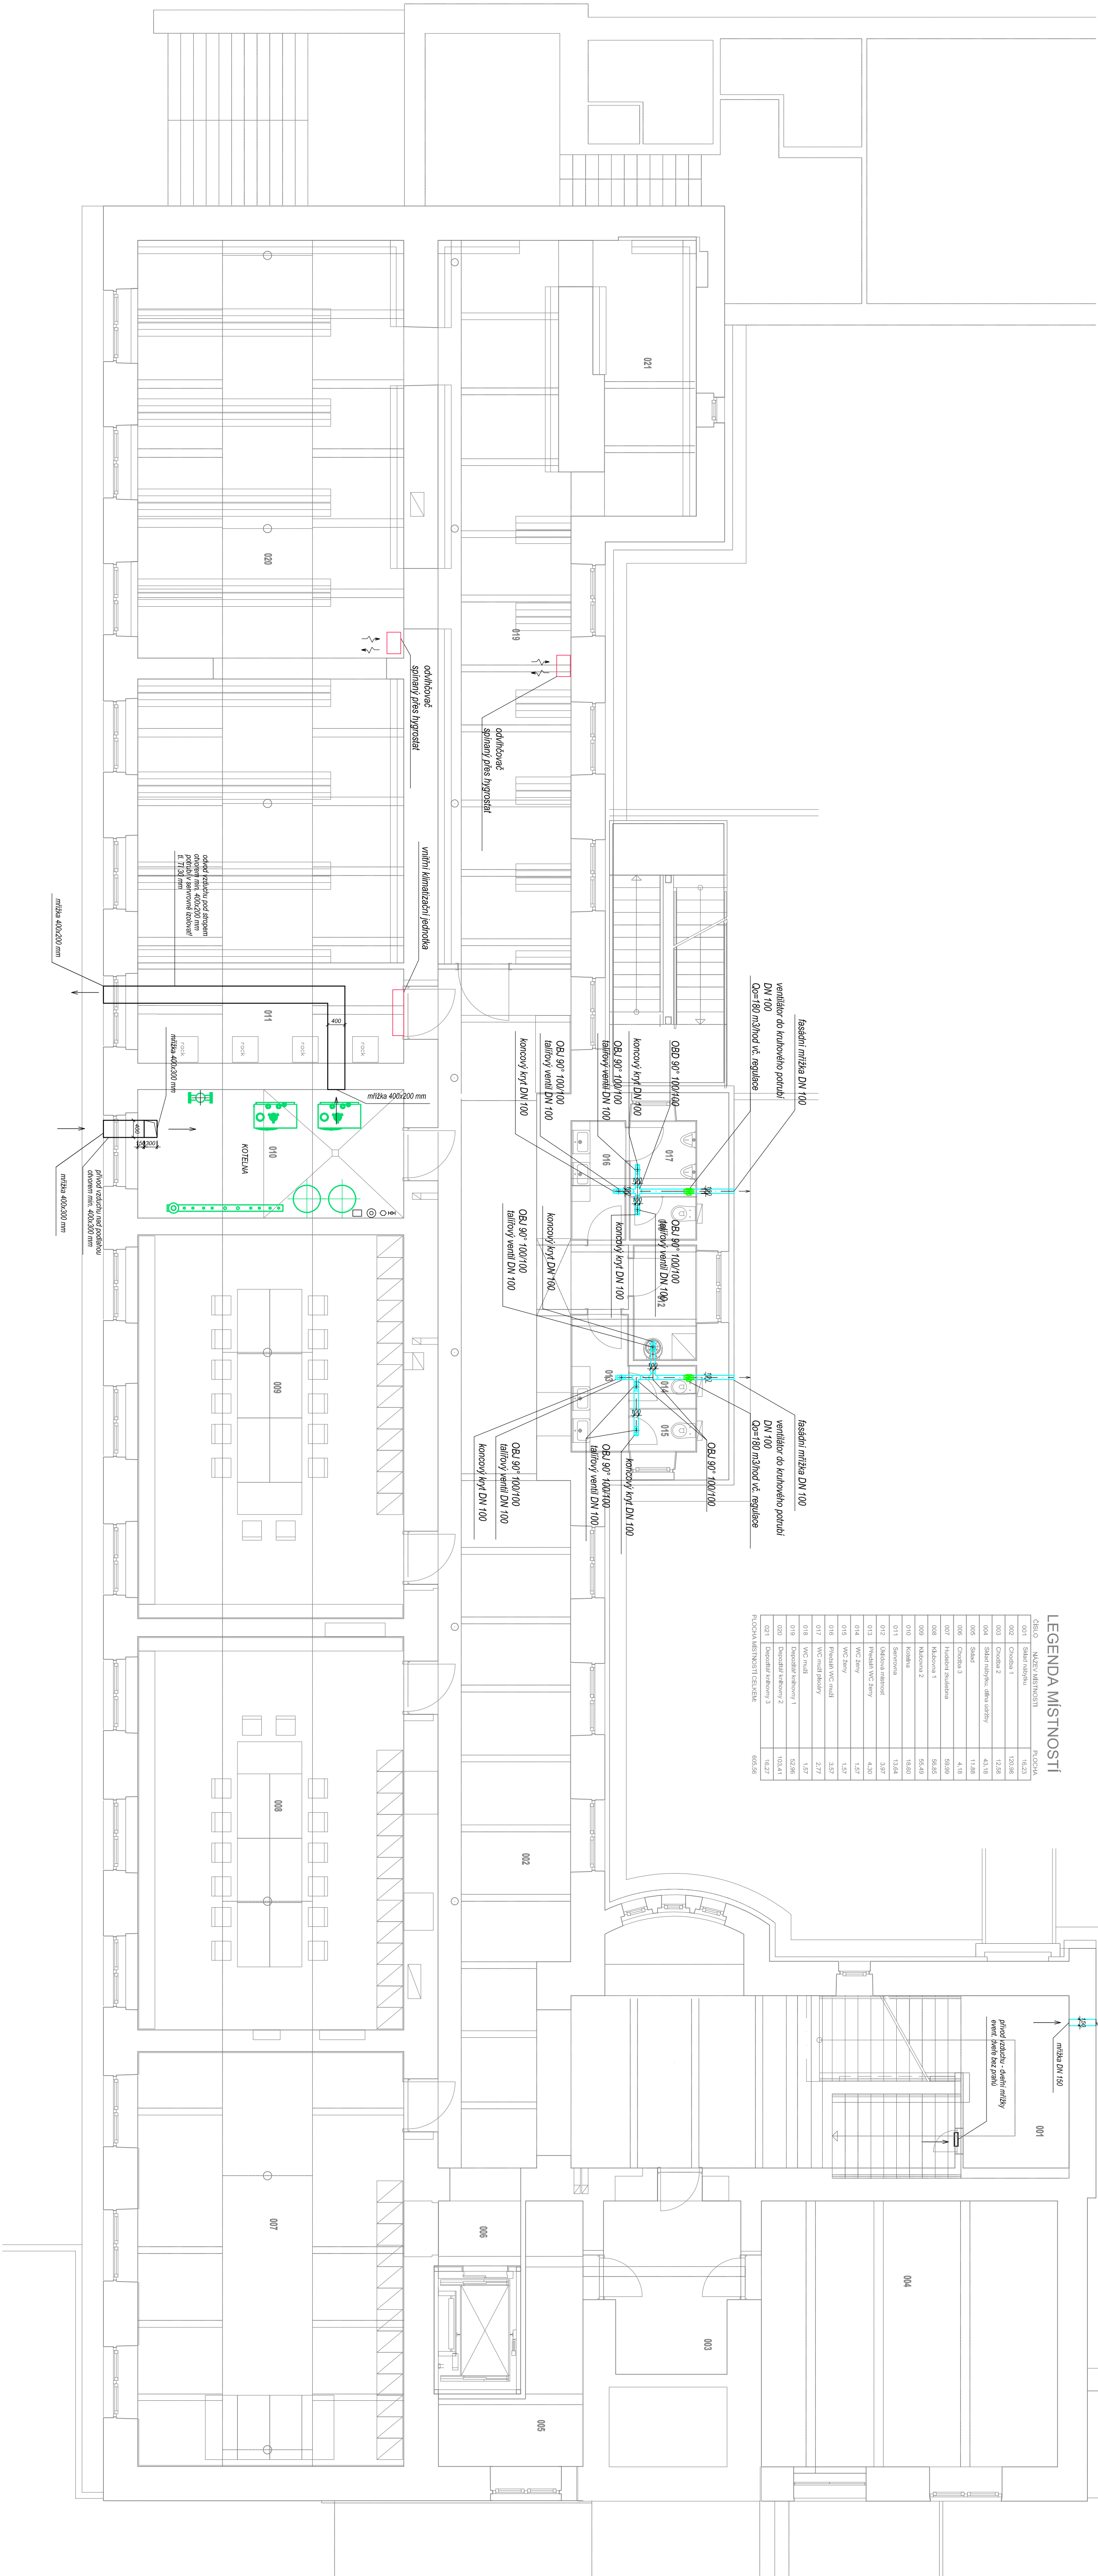


LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI
001	Salon vstupní
002	Chodba 1
003	Chodba 2
004	Salon obývací, dle zadání
005	Salon
006	Chodba 3
007	Chodba 4
008	Chodba 5
009	Chodba 6
010	Chodba 7
011	Chodba 8
012	Chodba 9
013	Chodba 10
014	Chodba 11
015	Chodba 12
016	Chodba 13
017	Chodba 14
018	Chodba 15
019	Chodba 16
020	Chodba 17
021	Chodba 18

LEGENDA :

- VZT potrubí stříhané ocelové pozinkované
- VZT SPPO potrubí vedené volně pod stropem
- taškové ventily odvodní - provedení kov

Rozvod VZT je třeba provést v souladu s požadavky PRK a ČSN 730872.
Do odstraňovacího prostoru je nutné zajistit přívod vzduchu.
Do vnitřních prostor hygienického zázemí bude zajištěn přívod vzduchu osazením dveří bez prahu event. dvířních mřížek.

Umístění a přesné provedení prvků vnitřních v interiéru je nutno před realizací odsouhlasit s architektem
KOTELNU JE TŘEBA PROVÉST DLE ČSN 080830, EN 12828, ČSN 070703 A TPG 908 02
VĚTRÁNÍ KOTELNY PROVÉST V SOULADU S TPG 908 02



Ing. Kateřina Juránková
No Boreň 94, 799 01 Blatná
juran.kateřina@sezim.cz

Stavba: STAVĚNÍ PRÁVNÍ BUDOVY 28. ŘÁDA 1 PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU
SO 01-STAVĚNÍ PRÁVNÍ BUDOVY 28. ŘÁDA 1 PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU ŠUMPERK
Číslo: 01.4.4. ZÁŘEŽNÍ VZDUŠNOSTECHNICKÝ

Název výkresu: PŮDORYS 1. PP – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Zpracovatel: ING. JARÁNKOVÁ KATEŘINA
Vypracoval: ING. JARÁNKOVÁ KATEŘINA
Kreslil: ING. JARÁNKOVÁ KATEŘINA
Investor: MĚSTO ŠUMPERK, NÁM. MÍROU 1, 791 01 ŠUMPERK

Datum: 07/2016
Stupeň: 3/5
Číslo zadání: 8
Číslo výkresu: 06