



Napěťové soustavy	Ochrana před nebezpečným dotykem
1+PE+N 50 Hz 230V – TN–S	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Typ rozváděče	PLASTOVÁ SKŘÍŇ OEZ RNG–1P8 NA ZEĎ		
Počet polí	–	Uložení	NA POVRCH
Krytí–zavřený	IP40	Krytí–otevřený	IP00
Přívod	ZHORA	Vývody	NAHORU
Nádrž	–	Počet listů	2

POPIS ŠTÍTKŮ			
E1	AGREGÁTOROVÝ CHOD, PRAVÁ STRANA		
E2	PORUCHA OSVĚTLENÍ PRAVÁ STRANA		
E3	PORUCHA ZÁSUVKY, PRAVÁ STRANA		
E4	PORUCHA DŮLEŽITÉ OBVODY PRAVÁ STRANA		
E5	AGREGÁTOROVÝ CHOD, LEVÁ STRANA		
E6	PORUCHA OSVĚTLENÍ LEVÁ STRANA		
E7	PORUCHA ZÁSUVKY, LEVÁ STRANA		
E8	PORUCHA DŮLEŽITÉ OBVODY LEVÁ STRANA		

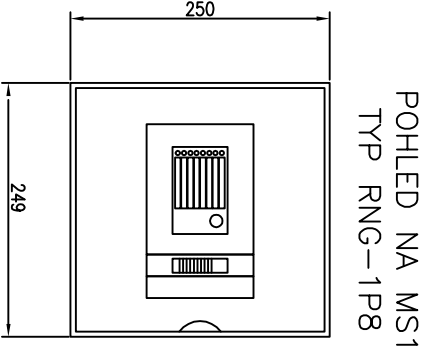

HIP	Zodpověď,projektant		Vyracoval	
ČKA	ING. JOSEF DVOŘÁČEK		ING. JOSEF DVOŘÁČEK	
Okres	ČKA 1200629	Obec	ŠUMPERK	Město, p.č.
	ŠUMPERK		ŠUMPERK	ŠUMPERK
Objednal	MĚSTO ŠUMPERK, nám. Míru 364/1, 787 93 ŠUMPERK			
Ace	REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ ORTOPEDIIE V PAVILONU "B" NEMOCNICE ŠUMPERK			
Objekt	SO 01 VLASTNÍ OBJEKT			
Část	D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
Obsah	SKŘÍŇ SIGNALIZACE MS 1 - SCHEMA SPOJŮ		č.objektu	SO 01
			č. rev.	D.1.4.7 17
			č. výkresu	



PROMOS s.r.o. Nerudova 32

787 01 Šumperk

tel:fax 583 216777, 583 216124

e-mail:promos@promos-sul.cz

účel

DSP + DPS

Dg. soubor

2016021 17

formát


4 A4

datum

07/2016

č. zakázky

2016021

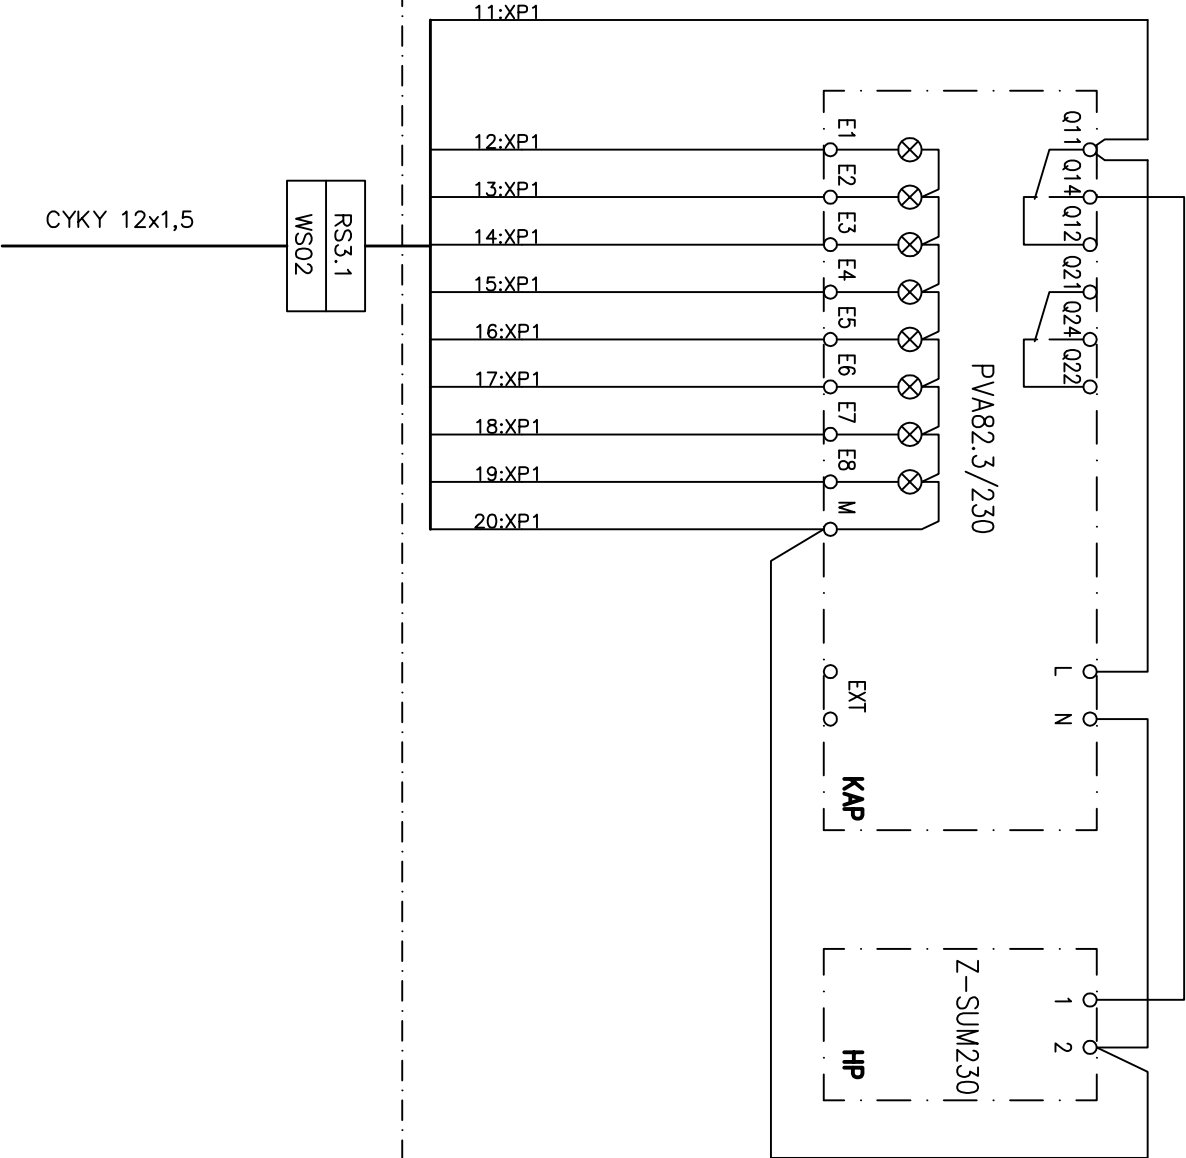

PORUCHOVÁ SIGNALIZACE – ROZVADĚČ RS2.1

