


# POHLED NA STĚNU S PARAPETNÍM ŽLABEM

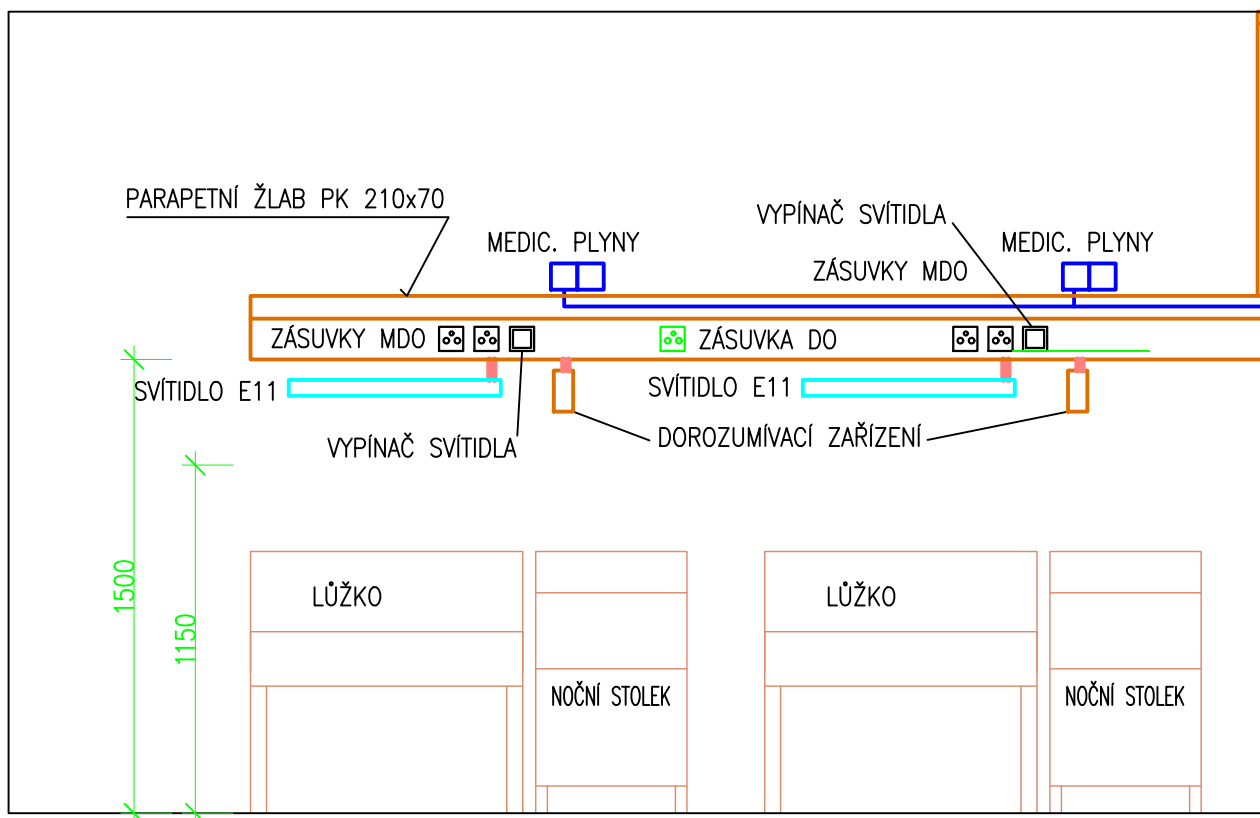

## POZNÁMKA:

VÝŠKA PARAPETNÍHO ŽLABU JE ORIENTAČNÍ, BUDE UPŘESNĚNA NA MONTÁŽI DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE.  
VYPÍNAČ LŮŽKOVÉHO SVÍTIDLA A ZÁVĚS DOROZUMÍVACÍHO ZAŘÍZENÍ UMÍSTIT V DOSAHU PACIENTA.  
ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ ULOŽIT DO HORNÍHO PROFILU ŽLABU

HIP	Zodpověd. projektant ING. JOSEF DVOŘÁČEK	Vypracoval ING. JOSEF DVOŘÁČEK	 <b>PROMOS</b> PROMOS s.r.o. Nerudova 32 787 01 Šumperk tel. fax 583 216777, 583 216124 e-mail: promos@promos-su.cz		
ČKA	ČKA 1200629				
Okres	Obec	Místo, p.č.	ŠUMPERK	ŠUMPERK	ŠUMPERK
Objednal	MĚSTO ŠUMPERK, nám. Míru 364/1, 787 93 ŠUMPERK			č. zakázky	2016021
Akce	REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ ORTOPEDIE V PAVILONU "B" NEMOCNICE ŠUMPERK			účel	DSP + DPS
Objekt	SO 01 VLASTNÍ OBJEKT			Dig. soubor	2016021 18
Část	D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			formát	2 A4
Obsah	DETAIL PARAPETNÍHO ŽLABU - LŮŽKO			datum	07/2016
				měř.	1:25
				č. rev.	
				č. objektu	SO 01
				složka	D.1.4.7
				č. výkresu	18