


Situace odstupových vzdáleností  
M 1:500

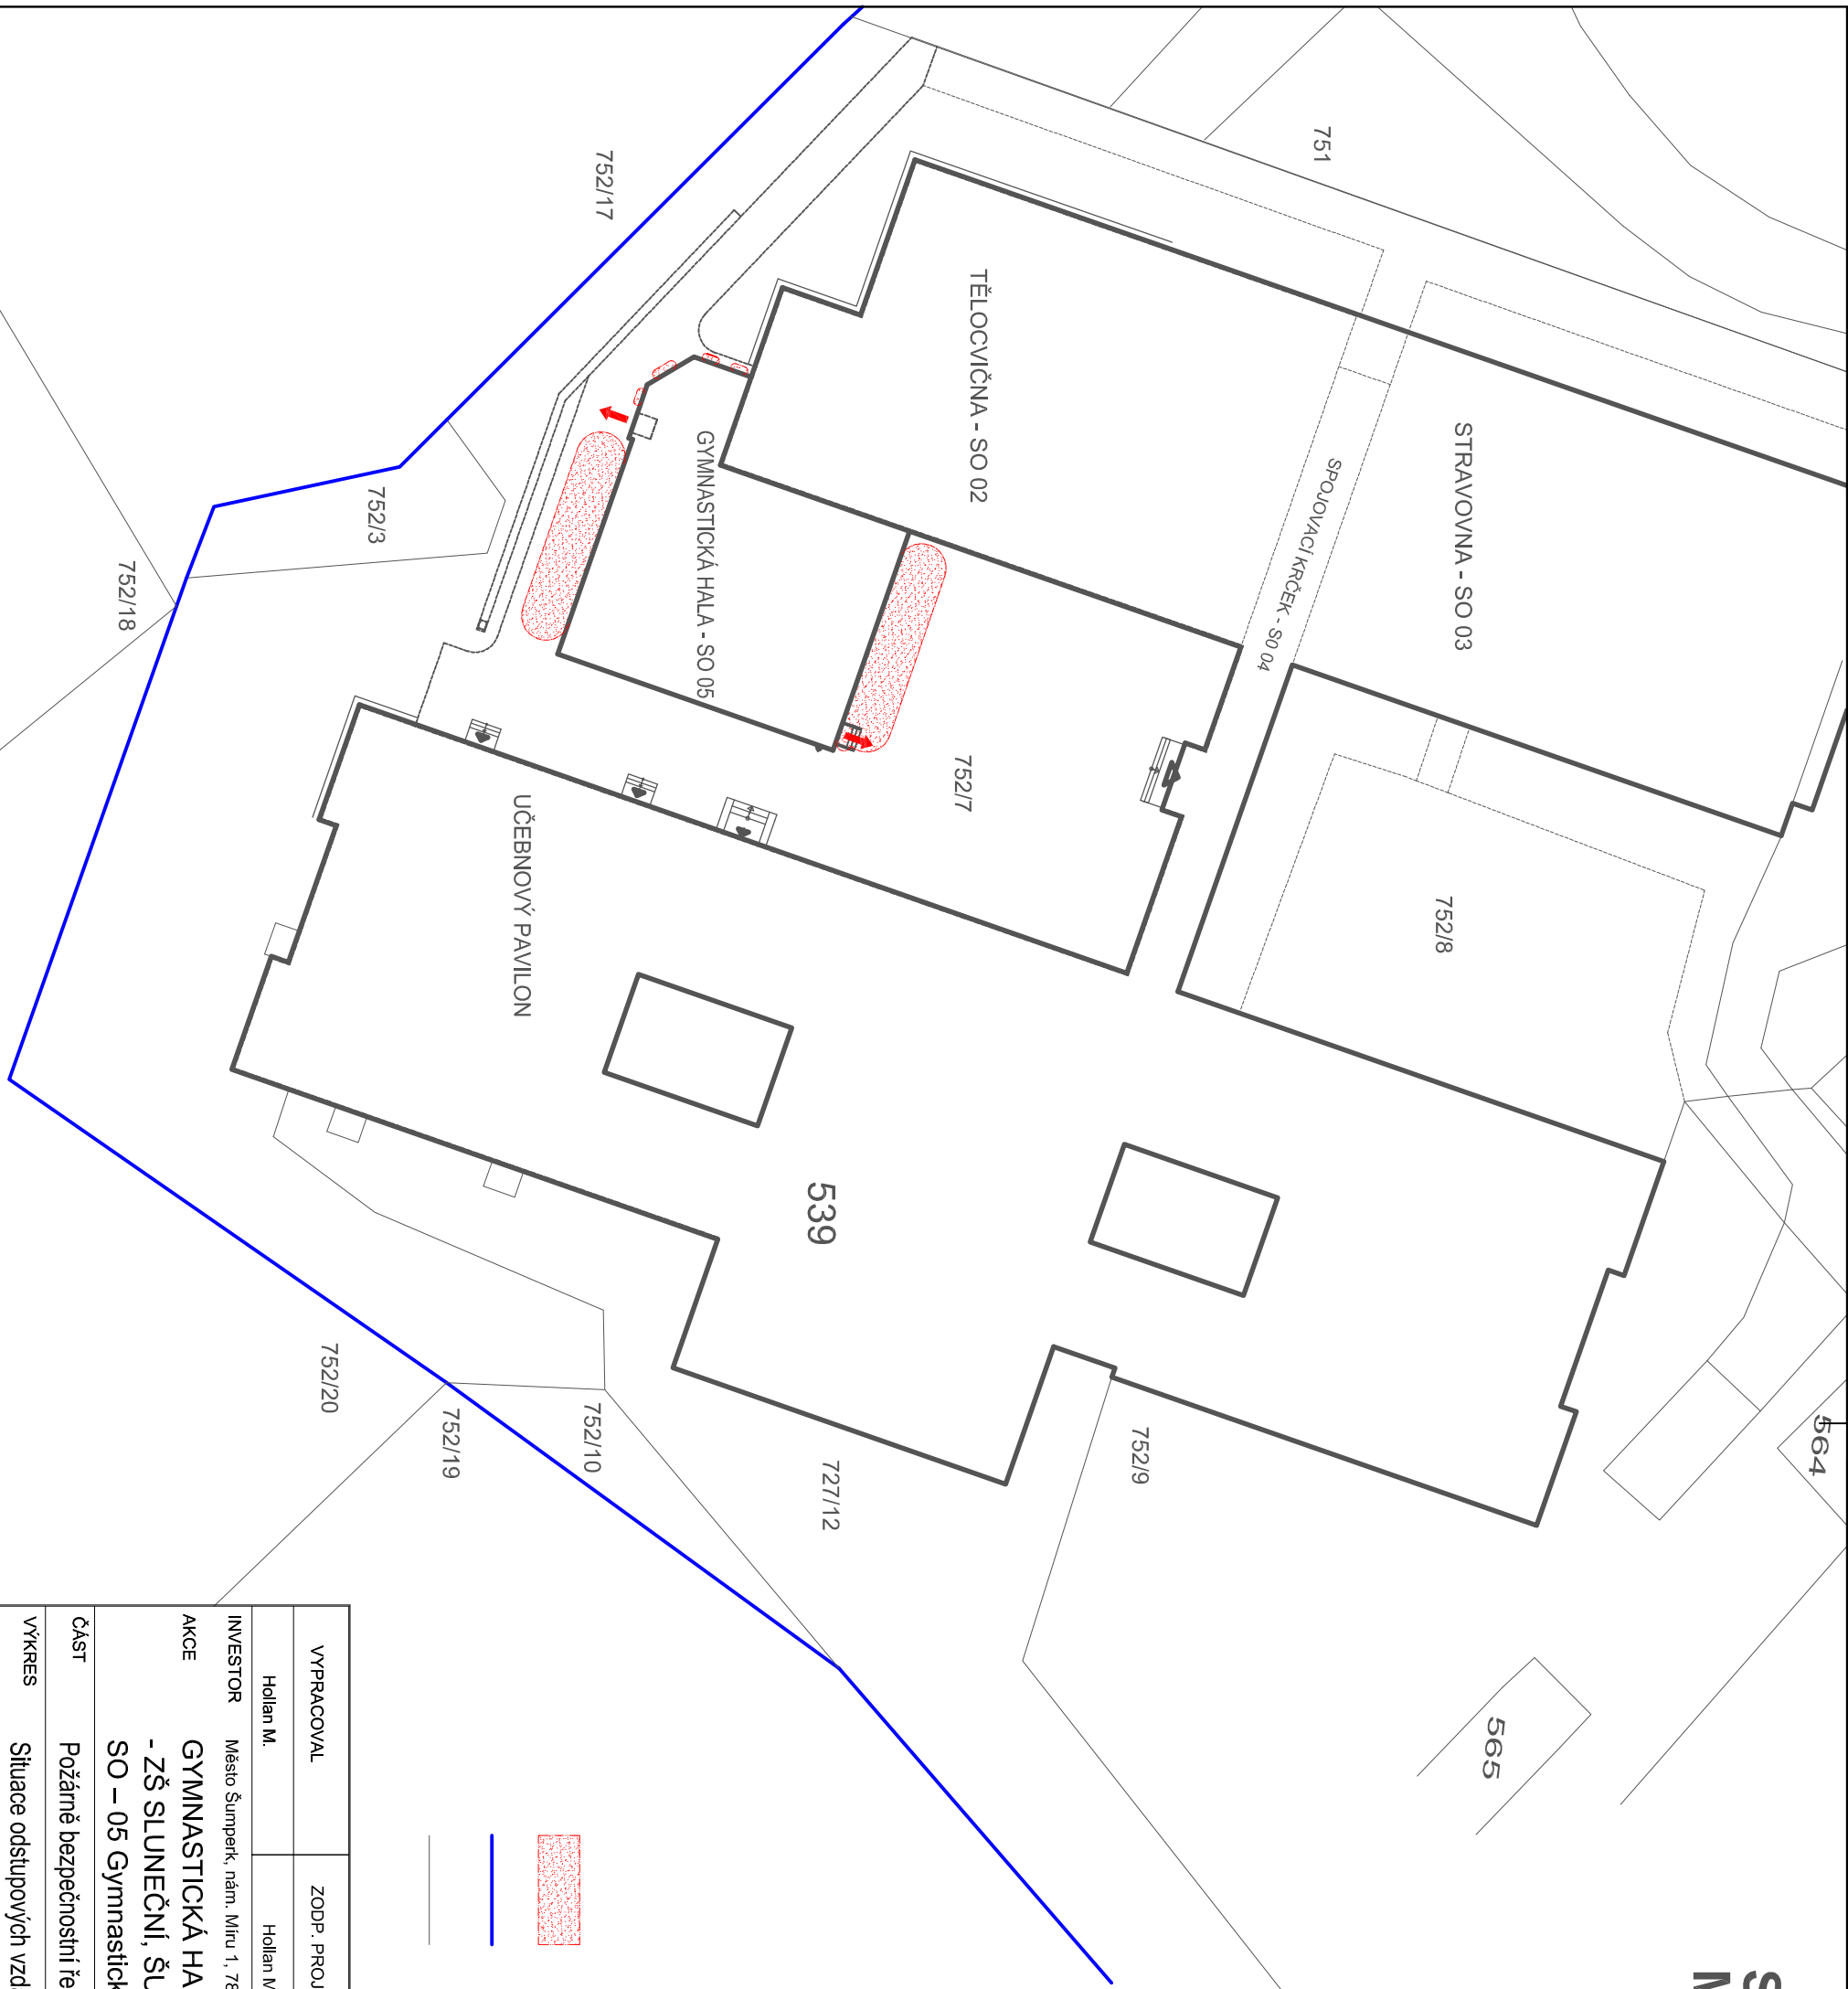

Odstupová vzdálenost oken z nově budované gymnastické haly zasahuje do prostoru vnitrobloku mezi budovami a na stěnu stávající tělocvičny (stejný PÚ). PNP nezasahuje do sousedních PÚ zejména do objektu učeben. Stanovení odstupové vzdálenosti metodou „troskového stínu“ není nutno dle ČSN 73 0802 čl.10.7.2 stanovovat.

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do cizích pozemků mimo pozemky investora. Odstupové vzdálenosti nově budovaných objektů nezasahují do stávajících objektů. Odstupové vzdálenosti jsou v souladu s ČSN 73 0802.

Odstupová vzdálenost (l=18,5kW/m²)

Hranice pozemku investora

KN



VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VEDOUcí PROJEKTU		<b>Projektční činnost v požární bezpečnosti staveb</b>  <b>Ing. Marek Holan, DiS.</b> holan.marek@seznam.cz +420 777 587 443 www.holan.jmfo
Holan M.		Holan M.		Ing. Jiří Frys		
INVESTOR		Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk				
AKCE		GYMNASTICKÁ HALA - ZŠ SLUNEČNÍ, ŠUMPERK SO – 05 Gymnastický sál				
ČÁST		Požárně bezpečnostní řešení				
VÝKRES		Situace odstupových vzdáleností				ČÍSLO PARÉ
Č. ZAKÁZKY	113/2015	Č. VÝKR.	D.1.3/100			
FORMÁT	A4	MĚŘÍTKO	1:500			
DATUM	01/2016	ÚČEL	DSP			