

POZNÁMKY:

Napěťová soustava:

1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – S – jednofázová instalace

3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – S – třífázová instalace

Ochrana před úrazem: nová instalace

ZÁKLADNÍ – izolací, kryty

PŘI PORUŠE – automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33 200–4–41 ed.2,

ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací

DOPLŇKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním, proudovým chráničem

Ve stávajícím rozvaděči RPS17, budou v rámci úprav demontovány tyto přístroje:

jistič B16/3 – myčka




chránič 25/4/003 – myčka


jistič B16/1 – osoušeč

jistič B16/1 – osoušeč

jistič B10/1 – osvětlení WC

D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval Petr Vodáček	Zodp. projektant Petr Vodáček	Tech. kontrola	
			
Investor Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461			
Akce OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU		formát 2xA4	č. kopie
		datum 10/2016	
		účel DPS	
		Měřítko	
Umístění Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, 787 01 Šumperk			
Obsah výkresu ROZVADĚČ RPS17 - ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ		Č. výkresu 17	Část D.1.4.

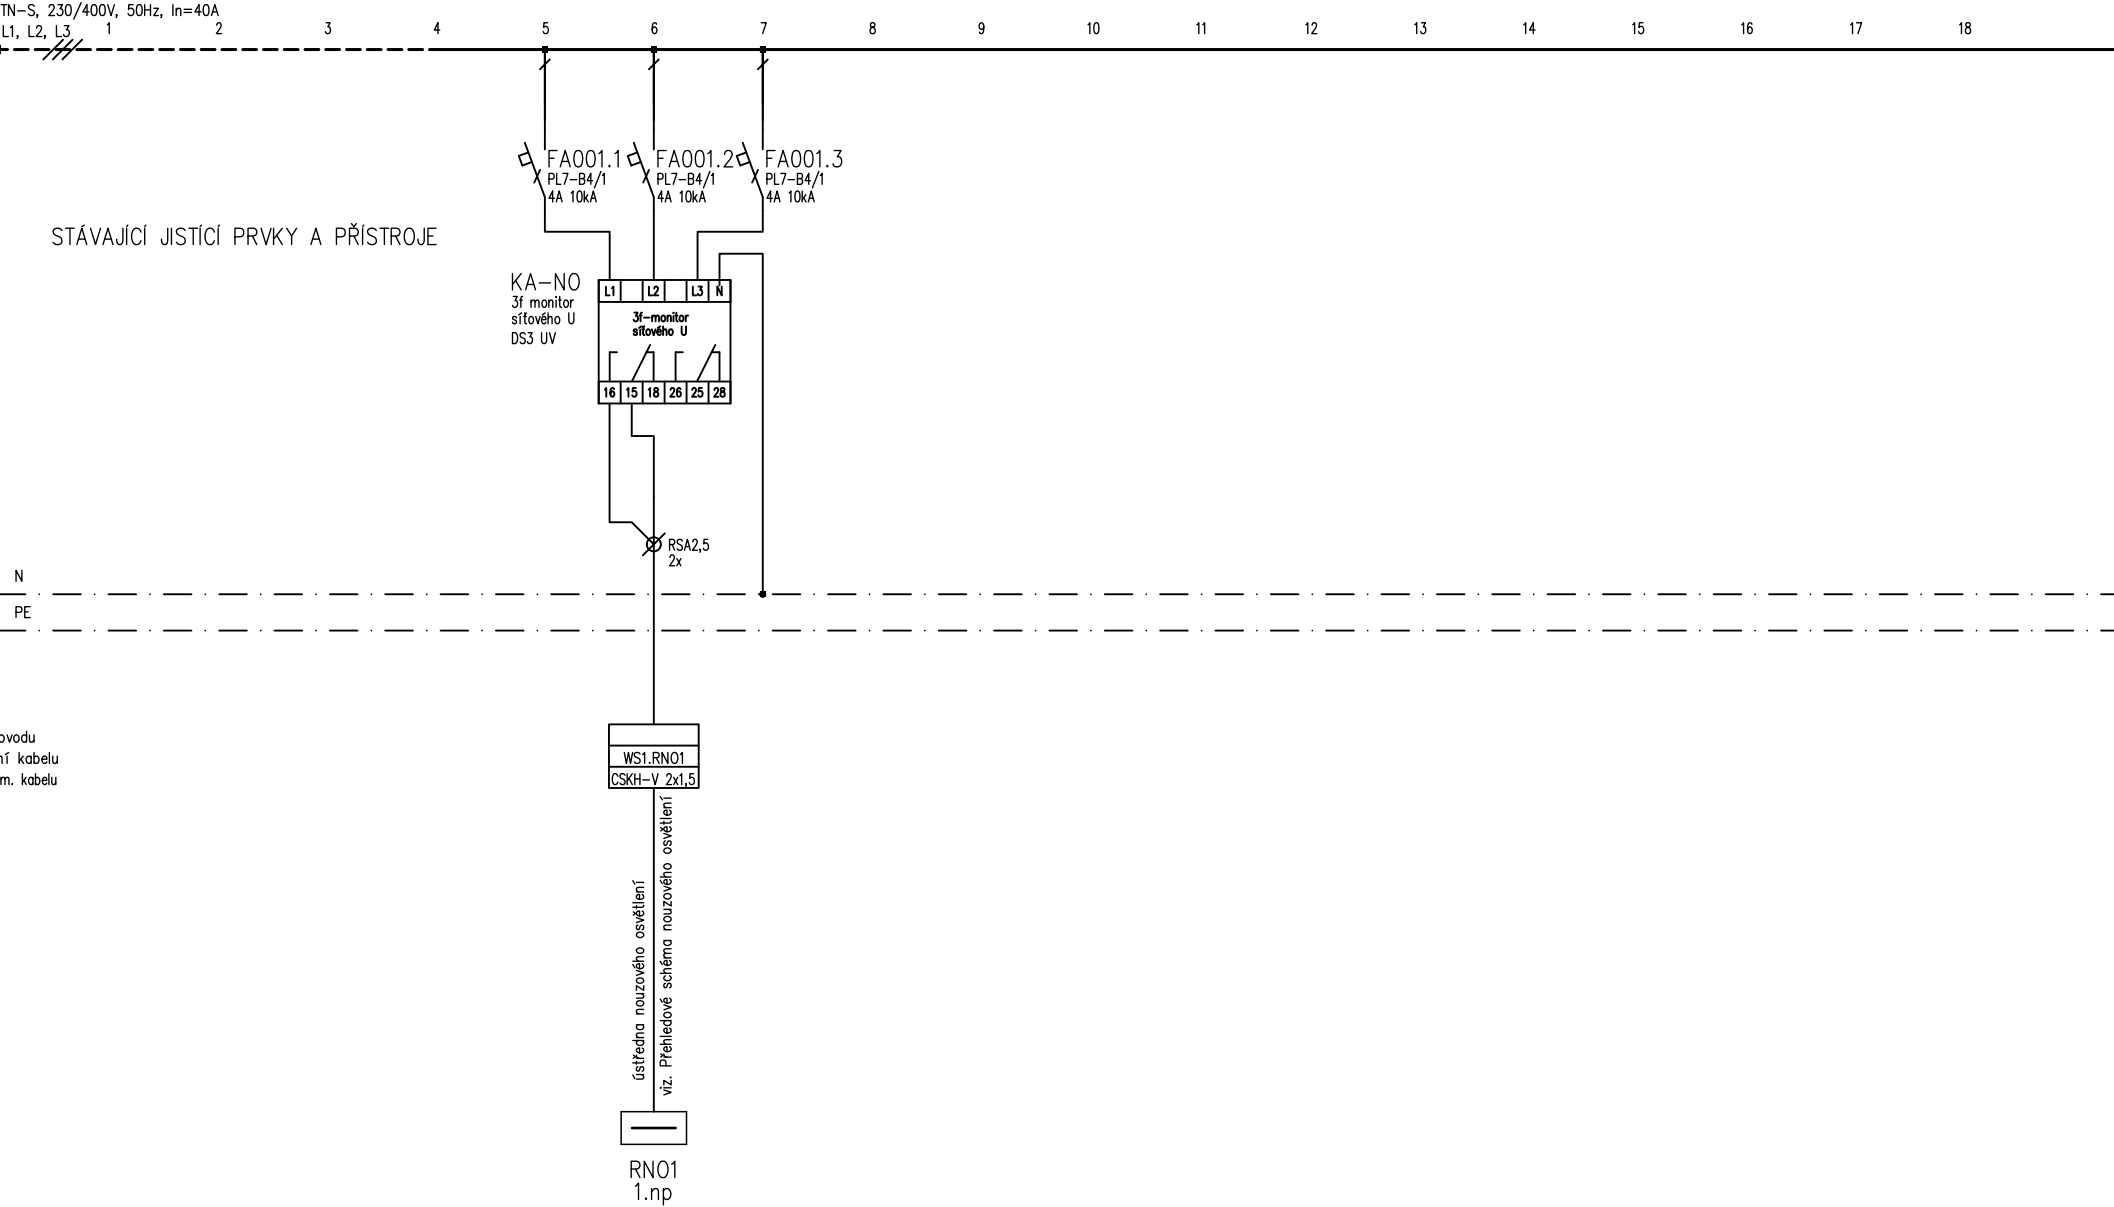

<div><div><div><div>ELPEV</div><div>Boční 660</div><div>Petr Vodáček</div><div>783 72 Velký Týnec</div><div>IČ: 646 34 752</div></div><div>ZPRACOVAL: Petr Vodáček</div></div></div>	STAVEBNÍK: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461		OBSAH: ROZVADĚČ RPS17 - - ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ	KRAJ:	Olomoucký	ČÍSLO ZAK.:	2016-29
	NÁZEV STAVBY: OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU			OKRES:	Šumperk	DATUM:	10/2016
				FORMÁT:	A4	VÝKRES Č.:	17
				MĚŘÍTKO:		LIST Č.: 02	POČET LISTŮ: 2