

POZNÁMKY:
Napájecí soustava:
1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – S – jednofázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – S – třífázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – hlavní přívod
Ochrana před úrazem: nová instalace
ZÁKLADNÍ – izolací, krytí
PŘÍ POUŽÍ – automatickým odpojením od zdroje dle
ČSN 33 200–4–41 ed.2,
ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací
DOPLNKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním, proudovým chráničem

D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Výpracoval
Petr Vodaček

Zodp. projektant
Petr Vodaček

Tech. kontrola

Investor
Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461

Uzemnění
Kino Oka Šumperk, Masarykova nám. 3, 787 01 Šumperk

Období výkresu

formát
A4

datum
10/2016

úroveň
DPS

mřítko
1:50


část
D.1.4.

OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ
V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU

PŮDORYS 1.NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY

03

D.1.4.

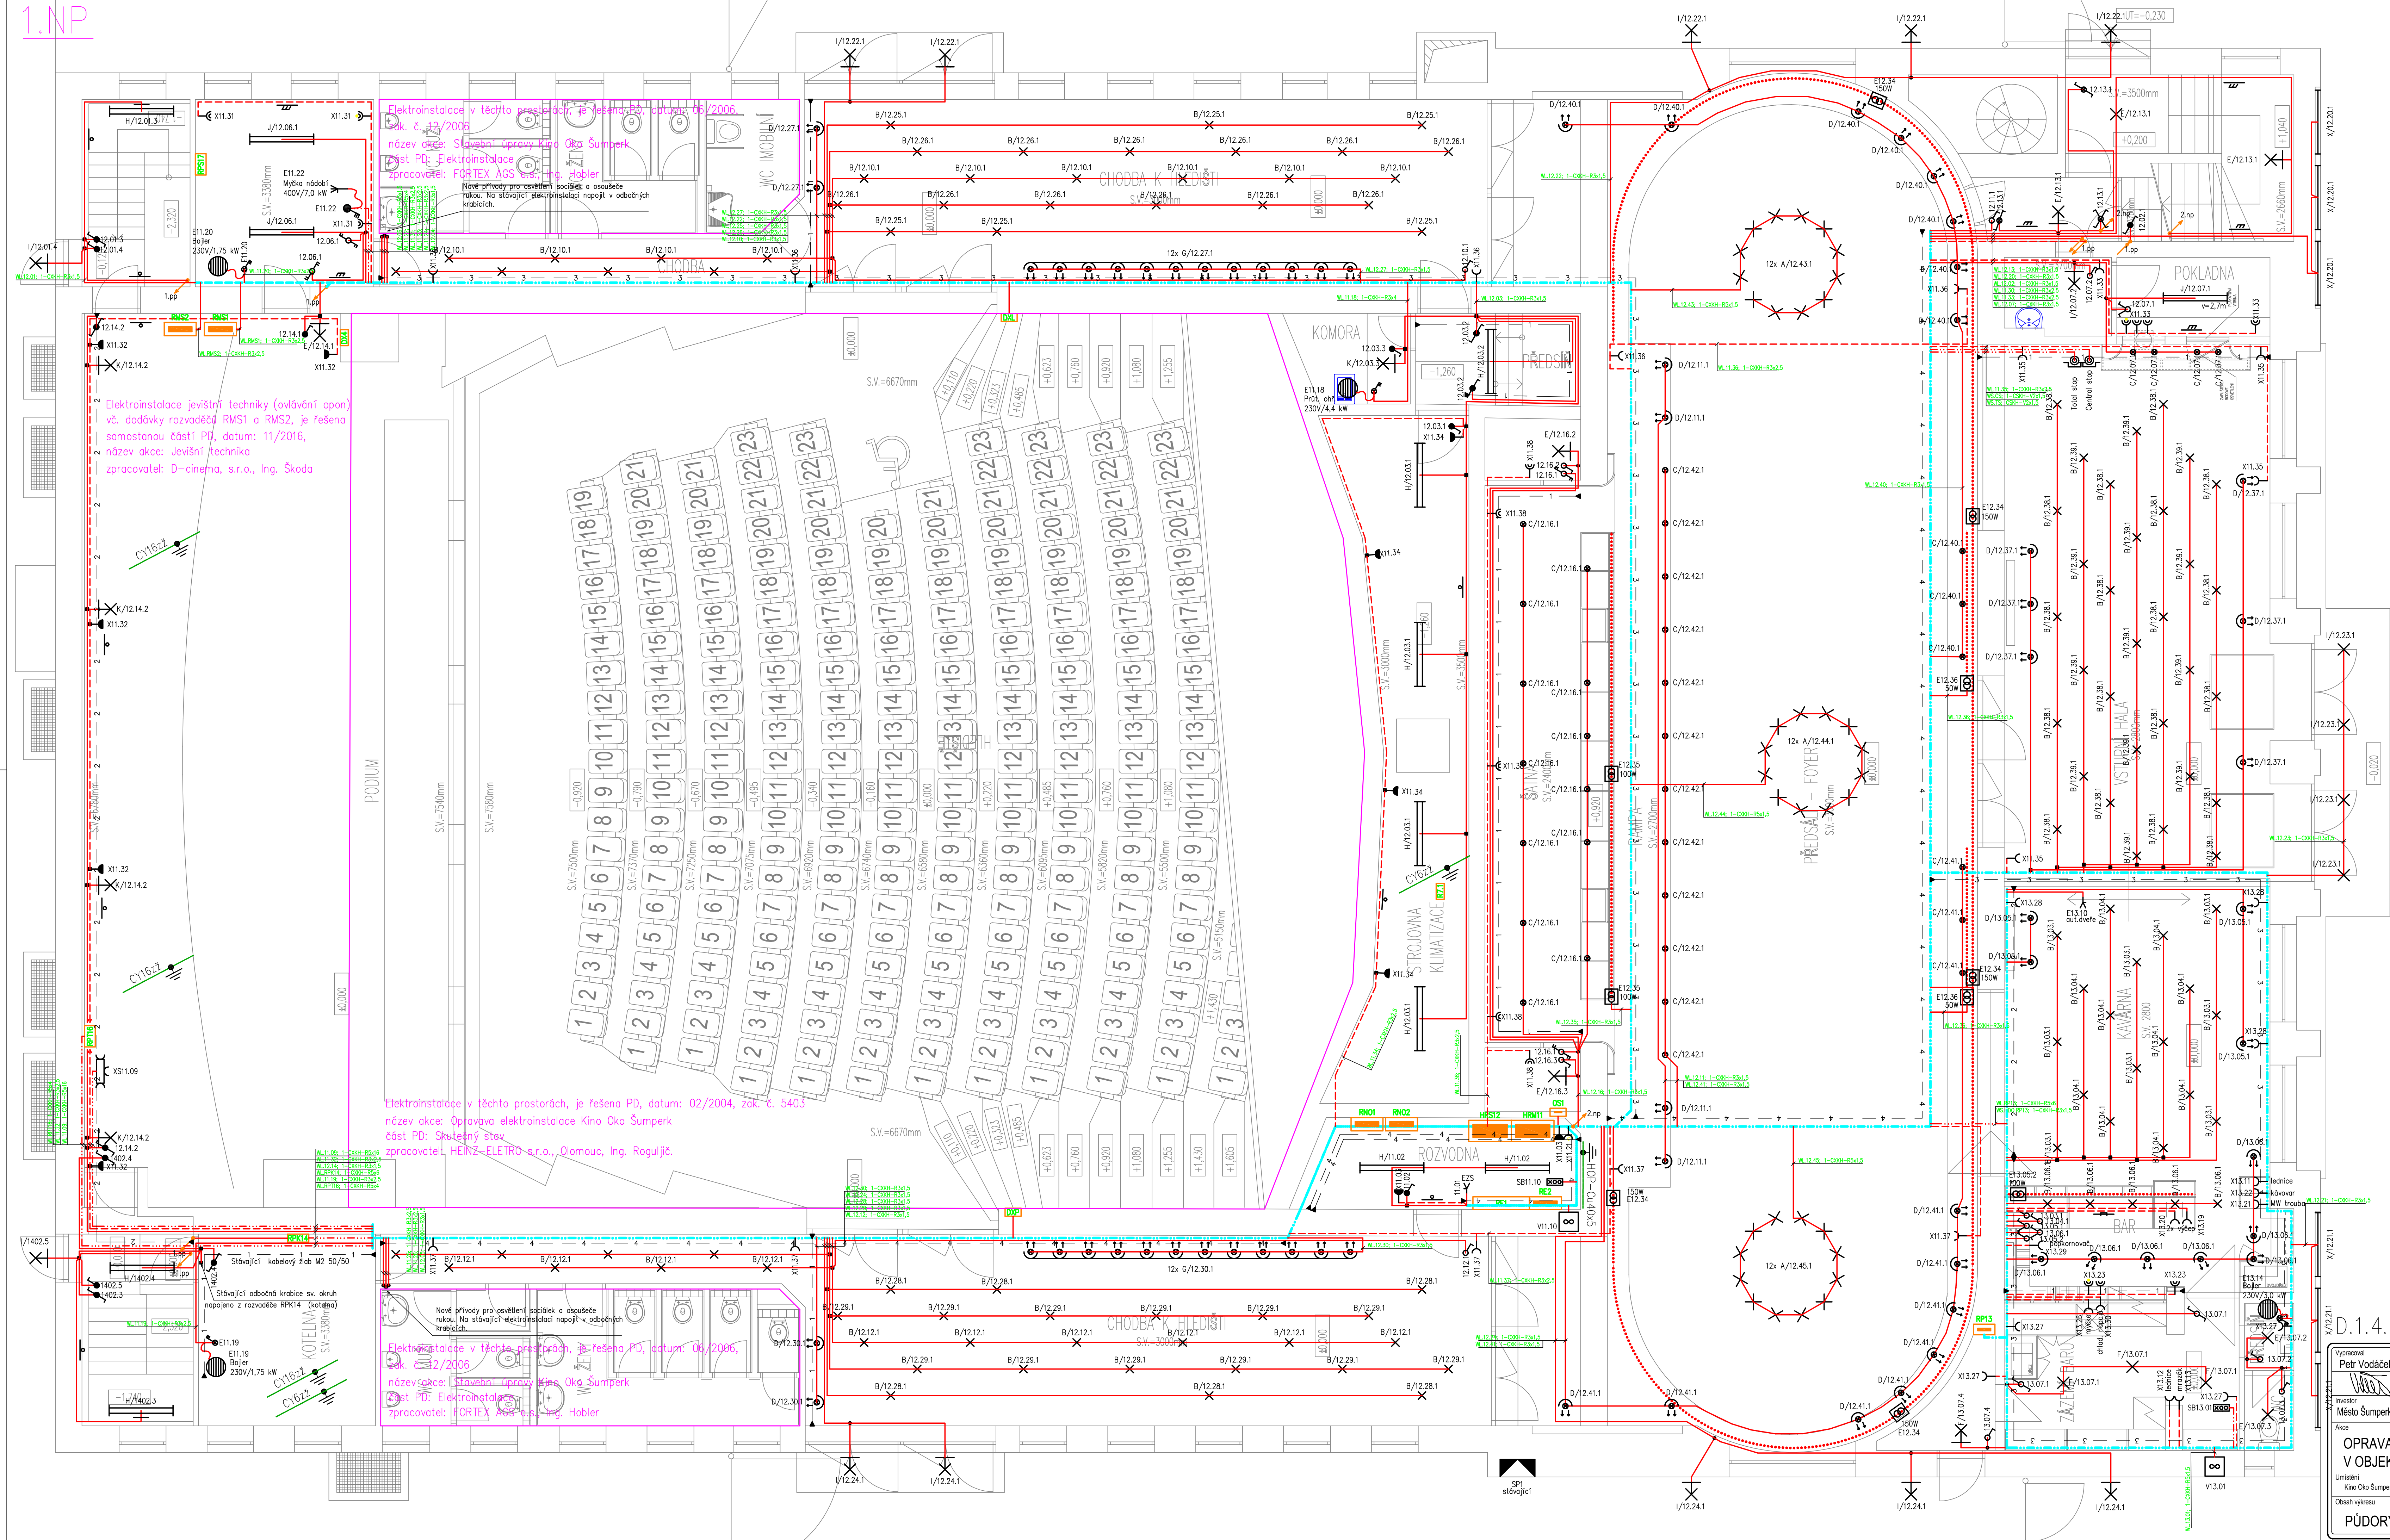

POZNÁMKY:
Napájecí soustava:
1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – S – jednofázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – S – třífázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – hlavní přívod
Ochrana před úrazem: nová instalace
ZÁKLADNÍ – izolací, krytí
PŘÍ POUŽÍ – automatickým odpojením od zdroje dle
ČSN 33 200–4–41 ed.2,
ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací
DOPLNKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním, proudovým chráničem

D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Výpracoval
Petr Vodaček

Zodp. projektant
Petr Vodaček

Tech. kontrola

Investor
Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461

Uzemnění
Kino Oka Šumperk, Masarykova nám. 3, 787 01 Šumperk

Období výkresu

formát
A4

datum
10/2016

úroveň
DPS

mřítko
1:50

část
D.1.4.


ELPEV

Boční Město
783 72, v. 100
IČ: 648 54 782

OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ
V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU

03

D.1.4.

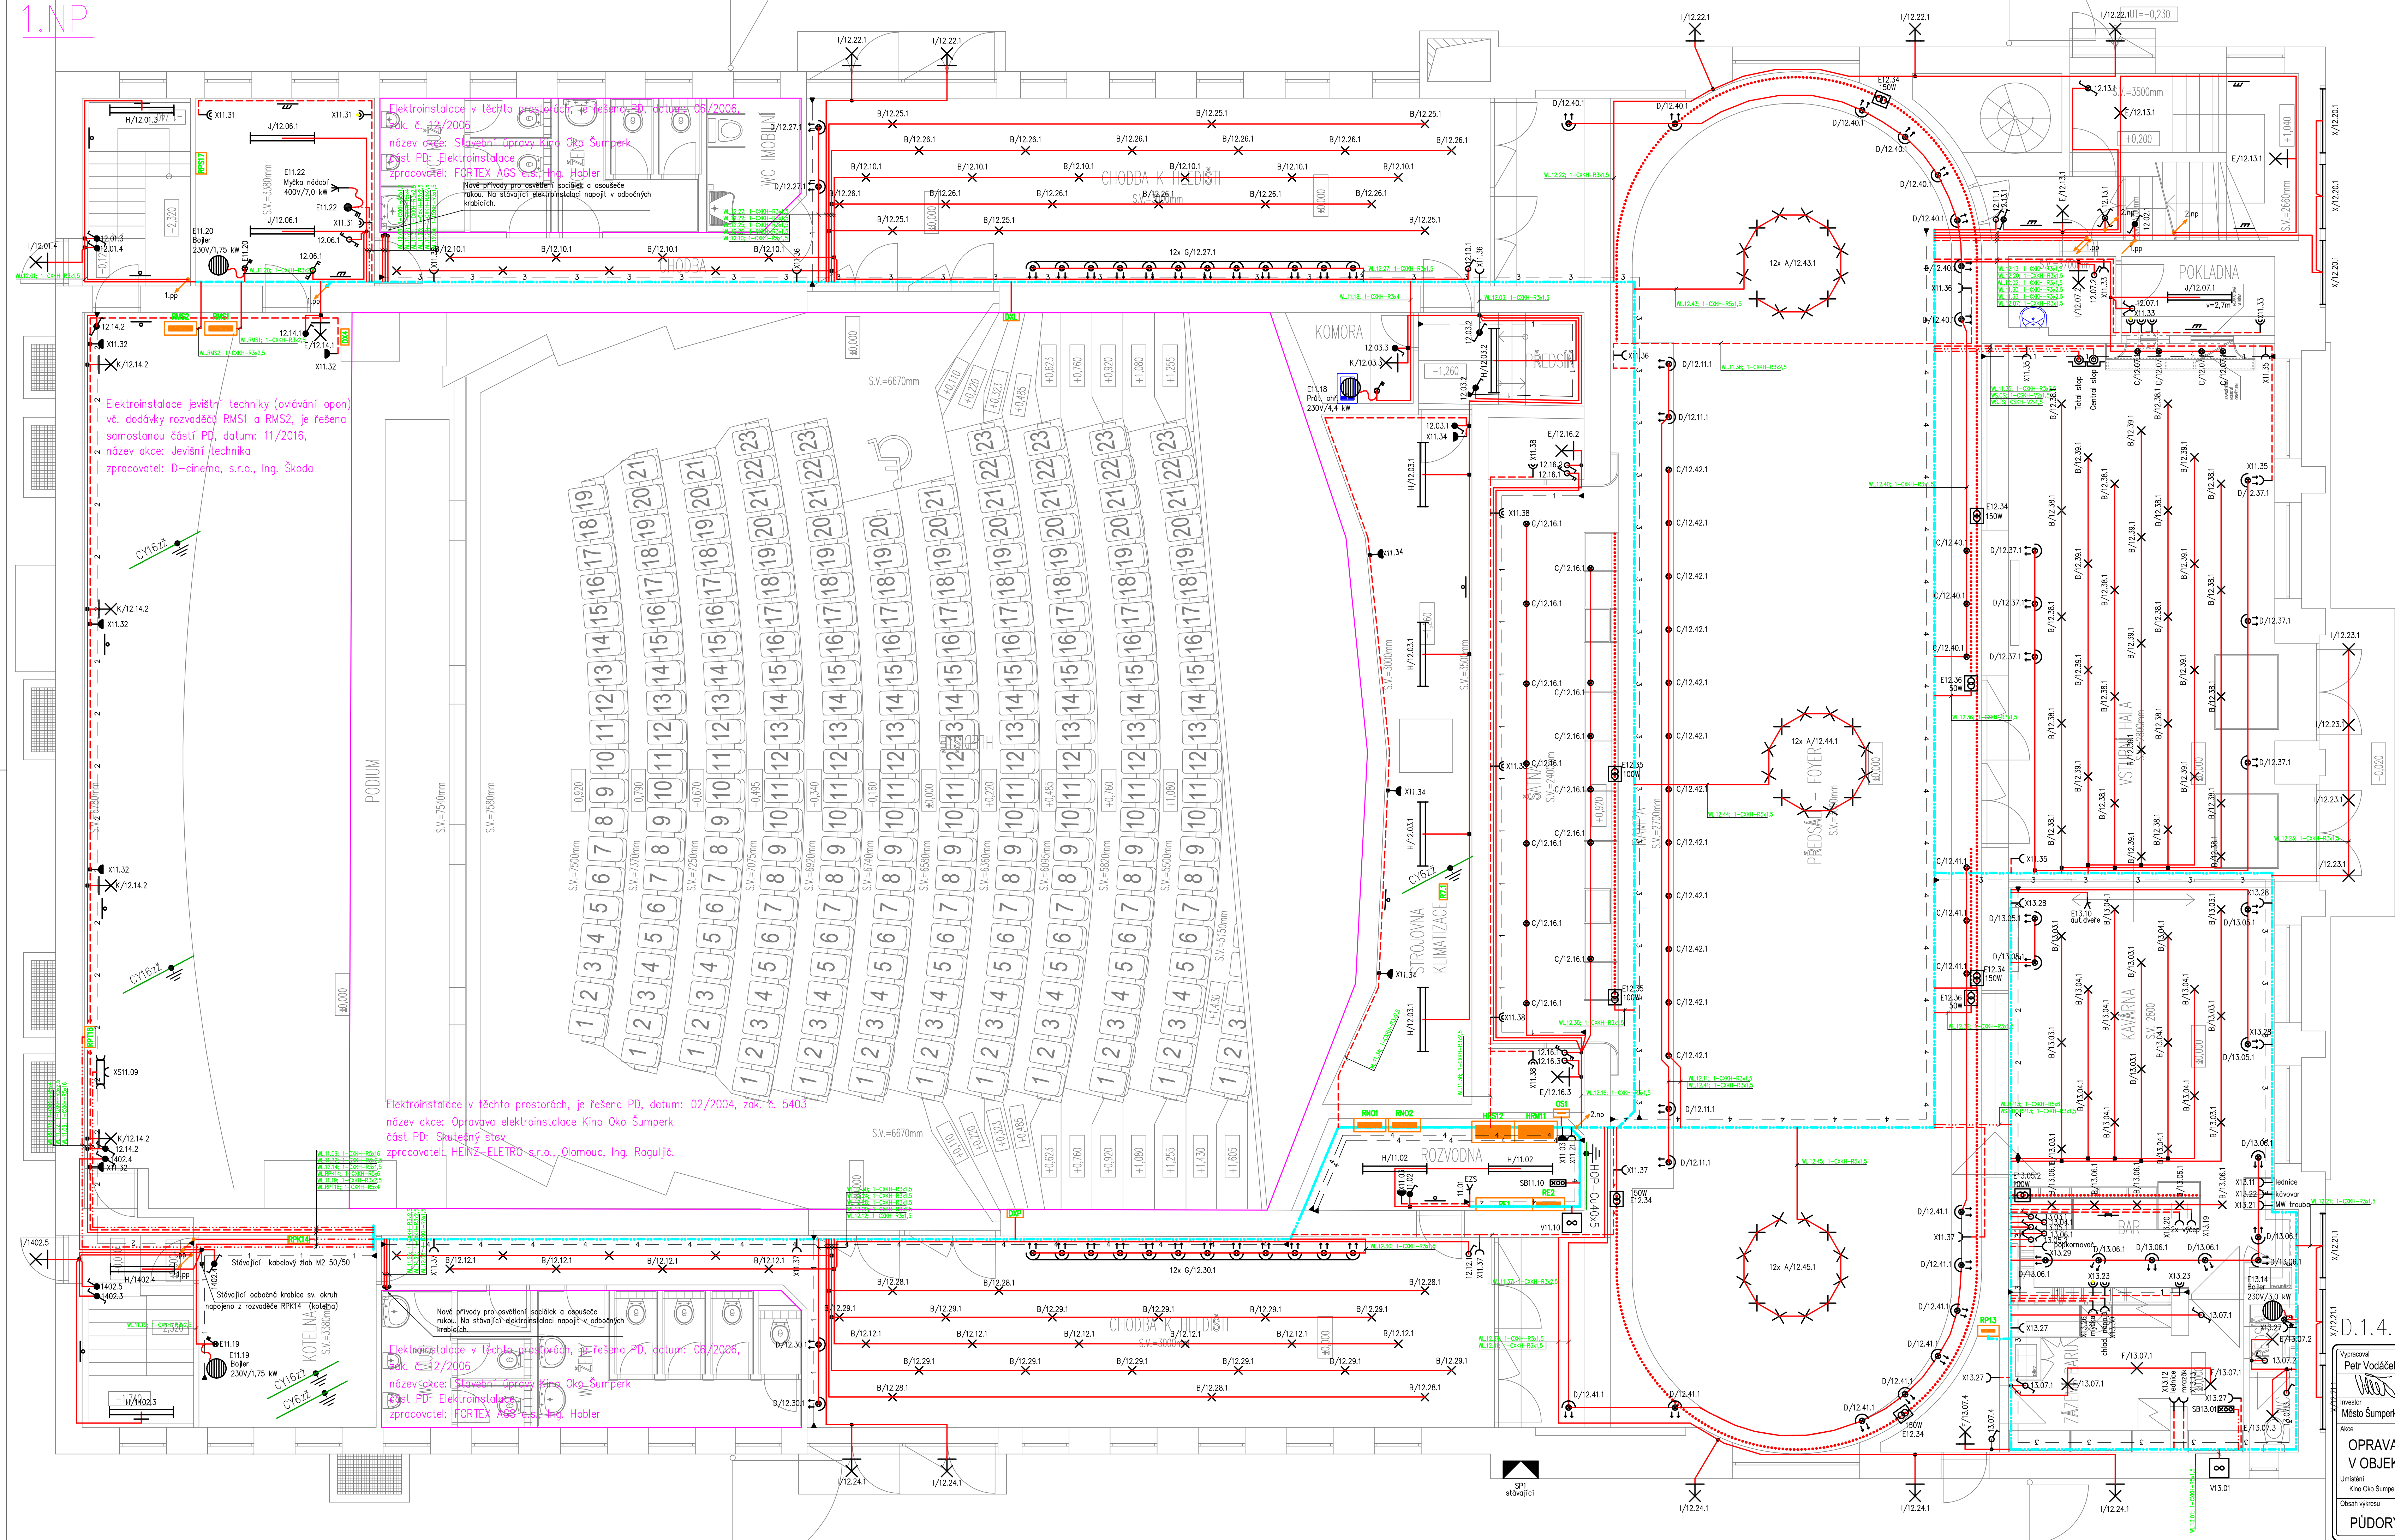

POZNÁMKY:
Napájecí soustava:
1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – S – jednofázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – S – třífázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – hlavní přívod
Ochrana před úrazem: nová instalace
ZÁKLADNÍ – izolací, krytí
PŘÍ PŮRŠE – automatickým odpojením od zdroje dle
ČSN 33 200–4–41 ed.2,
ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací
DOPLNKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním, proudovým chráničem

D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Výpracoval
Petr Vodaček

Zodp. projektant
Petr Vodaček

Tech. kontrola

Investor
Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461

Akce
OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ
V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU

Umořeno
Kino Oka Šumperk, Masarykova nám. 3, 787 01 Šumperk

Období výkresu

formát
A4

datum
10/2016

úroveň
DPS

mřítko
1:50

č. kopie
03

část
D.1.4.

ELPEV

Boční Město
783 72, v. výška 10m
IČ: 646 54 782

OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ
V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU

formát
A4

datum
10/2016

úroveň
DPS

mřítko
1:50

č. kopie
03

část
D.1.4.

