



1.PP

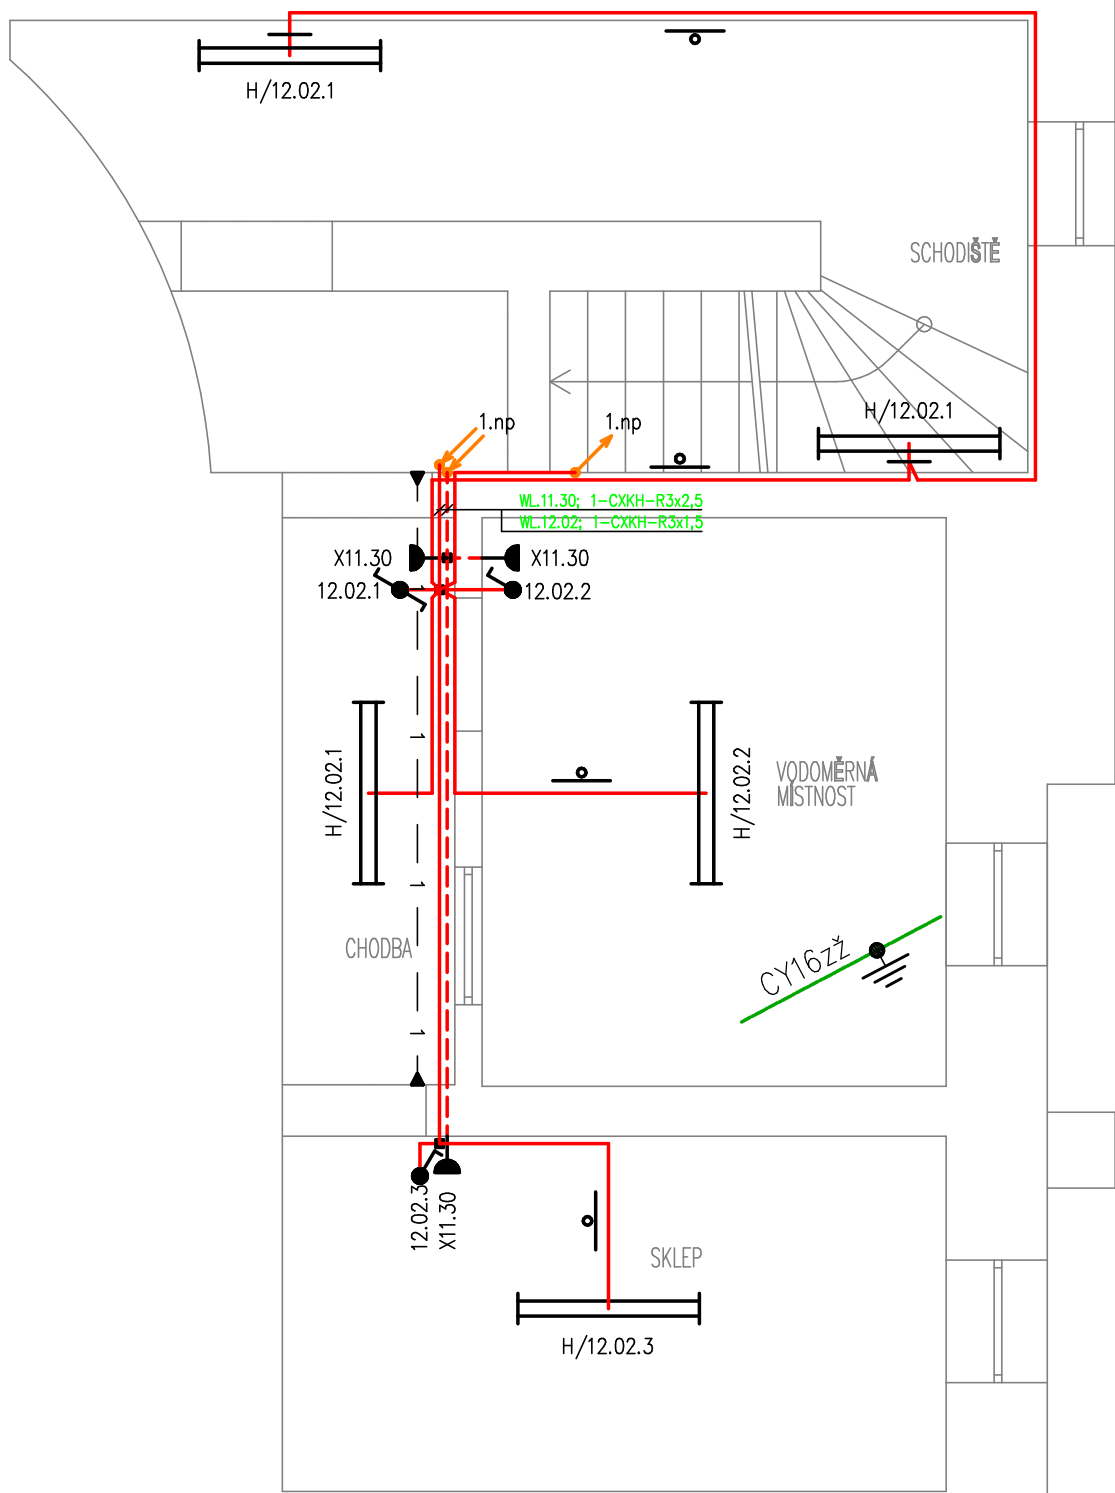

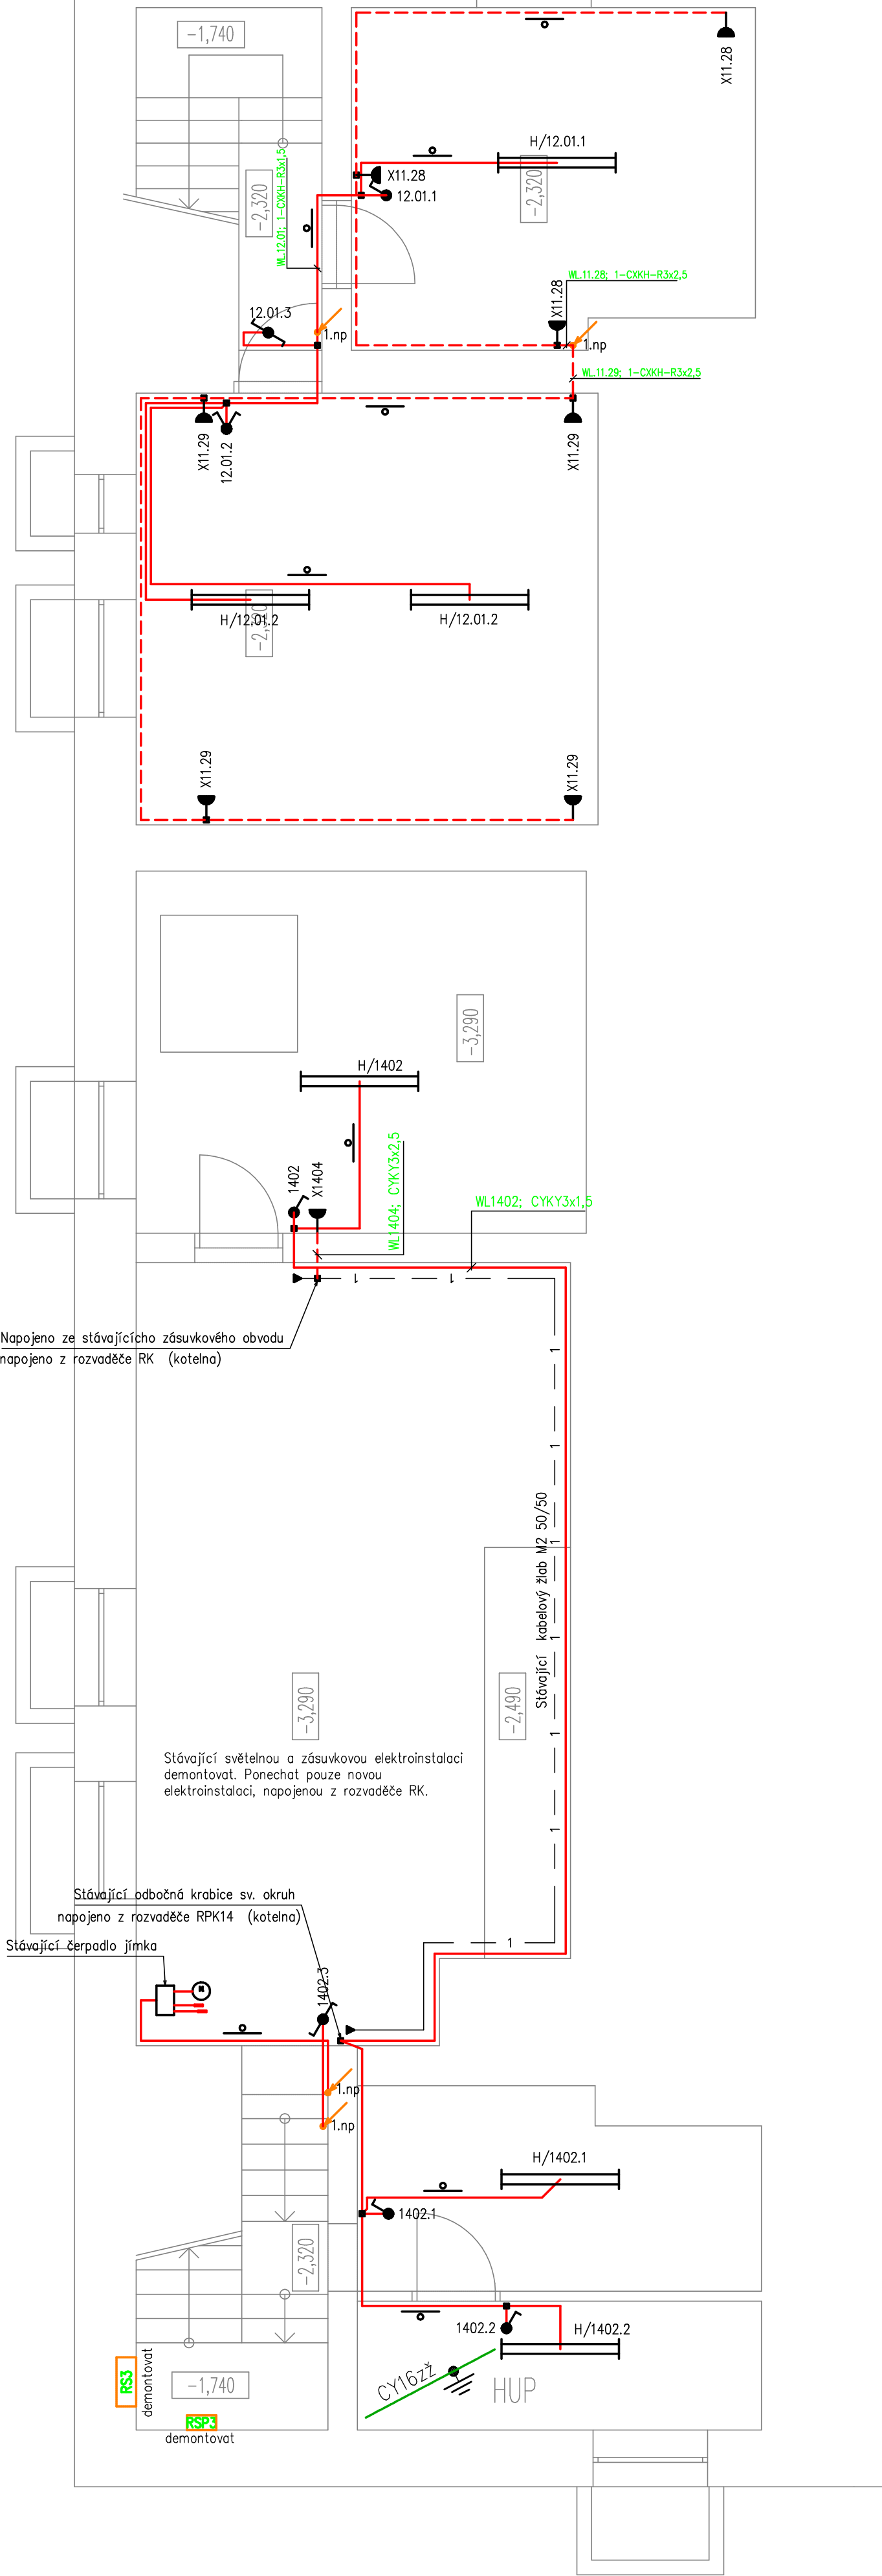

POZNÁMKY:

Napěťová soustava:
1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN - S - jednofázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN - S - třífázová instalace
3+PEN AC ~ 50 Hz 400/230V TN - C - hlavní přívod

Ochrana před úrazem: nová instalace
ZÁKLADNÍ - izolací, kryty
PŘI PORUŠĚ - automatickým odpojením od zdroje dle
ČSN 33 200-4-41 ed.2,
ZVÝŠENÁ - dvojitou izolací
DOPLŇKOVÁ - doplňujícím ochranným pospojováním, proudovým chráničem

D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval Petr Vodáček	Zodp. projektant Petr Vodáček	Tech. kontrola	<div>ELPEV<div>projekce elektro</div></div> <div>Boční 660 783 72 Velký Týnec IČ: 646 34 752</div>	
			Petr Vodáček	
Investor Město Šumperk, nám. Miru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461				
Akce OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU			formát 4xA4	č. kopie
			datum 10/2016	
			účel DPS	
			Měřítko 1:50	
Umístění Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, 787 01 Šumperk			Č. výkresu	Část
Obsah výkresu PŮDORYS 1.PP - SILNOPROUDÉ ROZVODY			02	D.1.4.