


# PŮDA

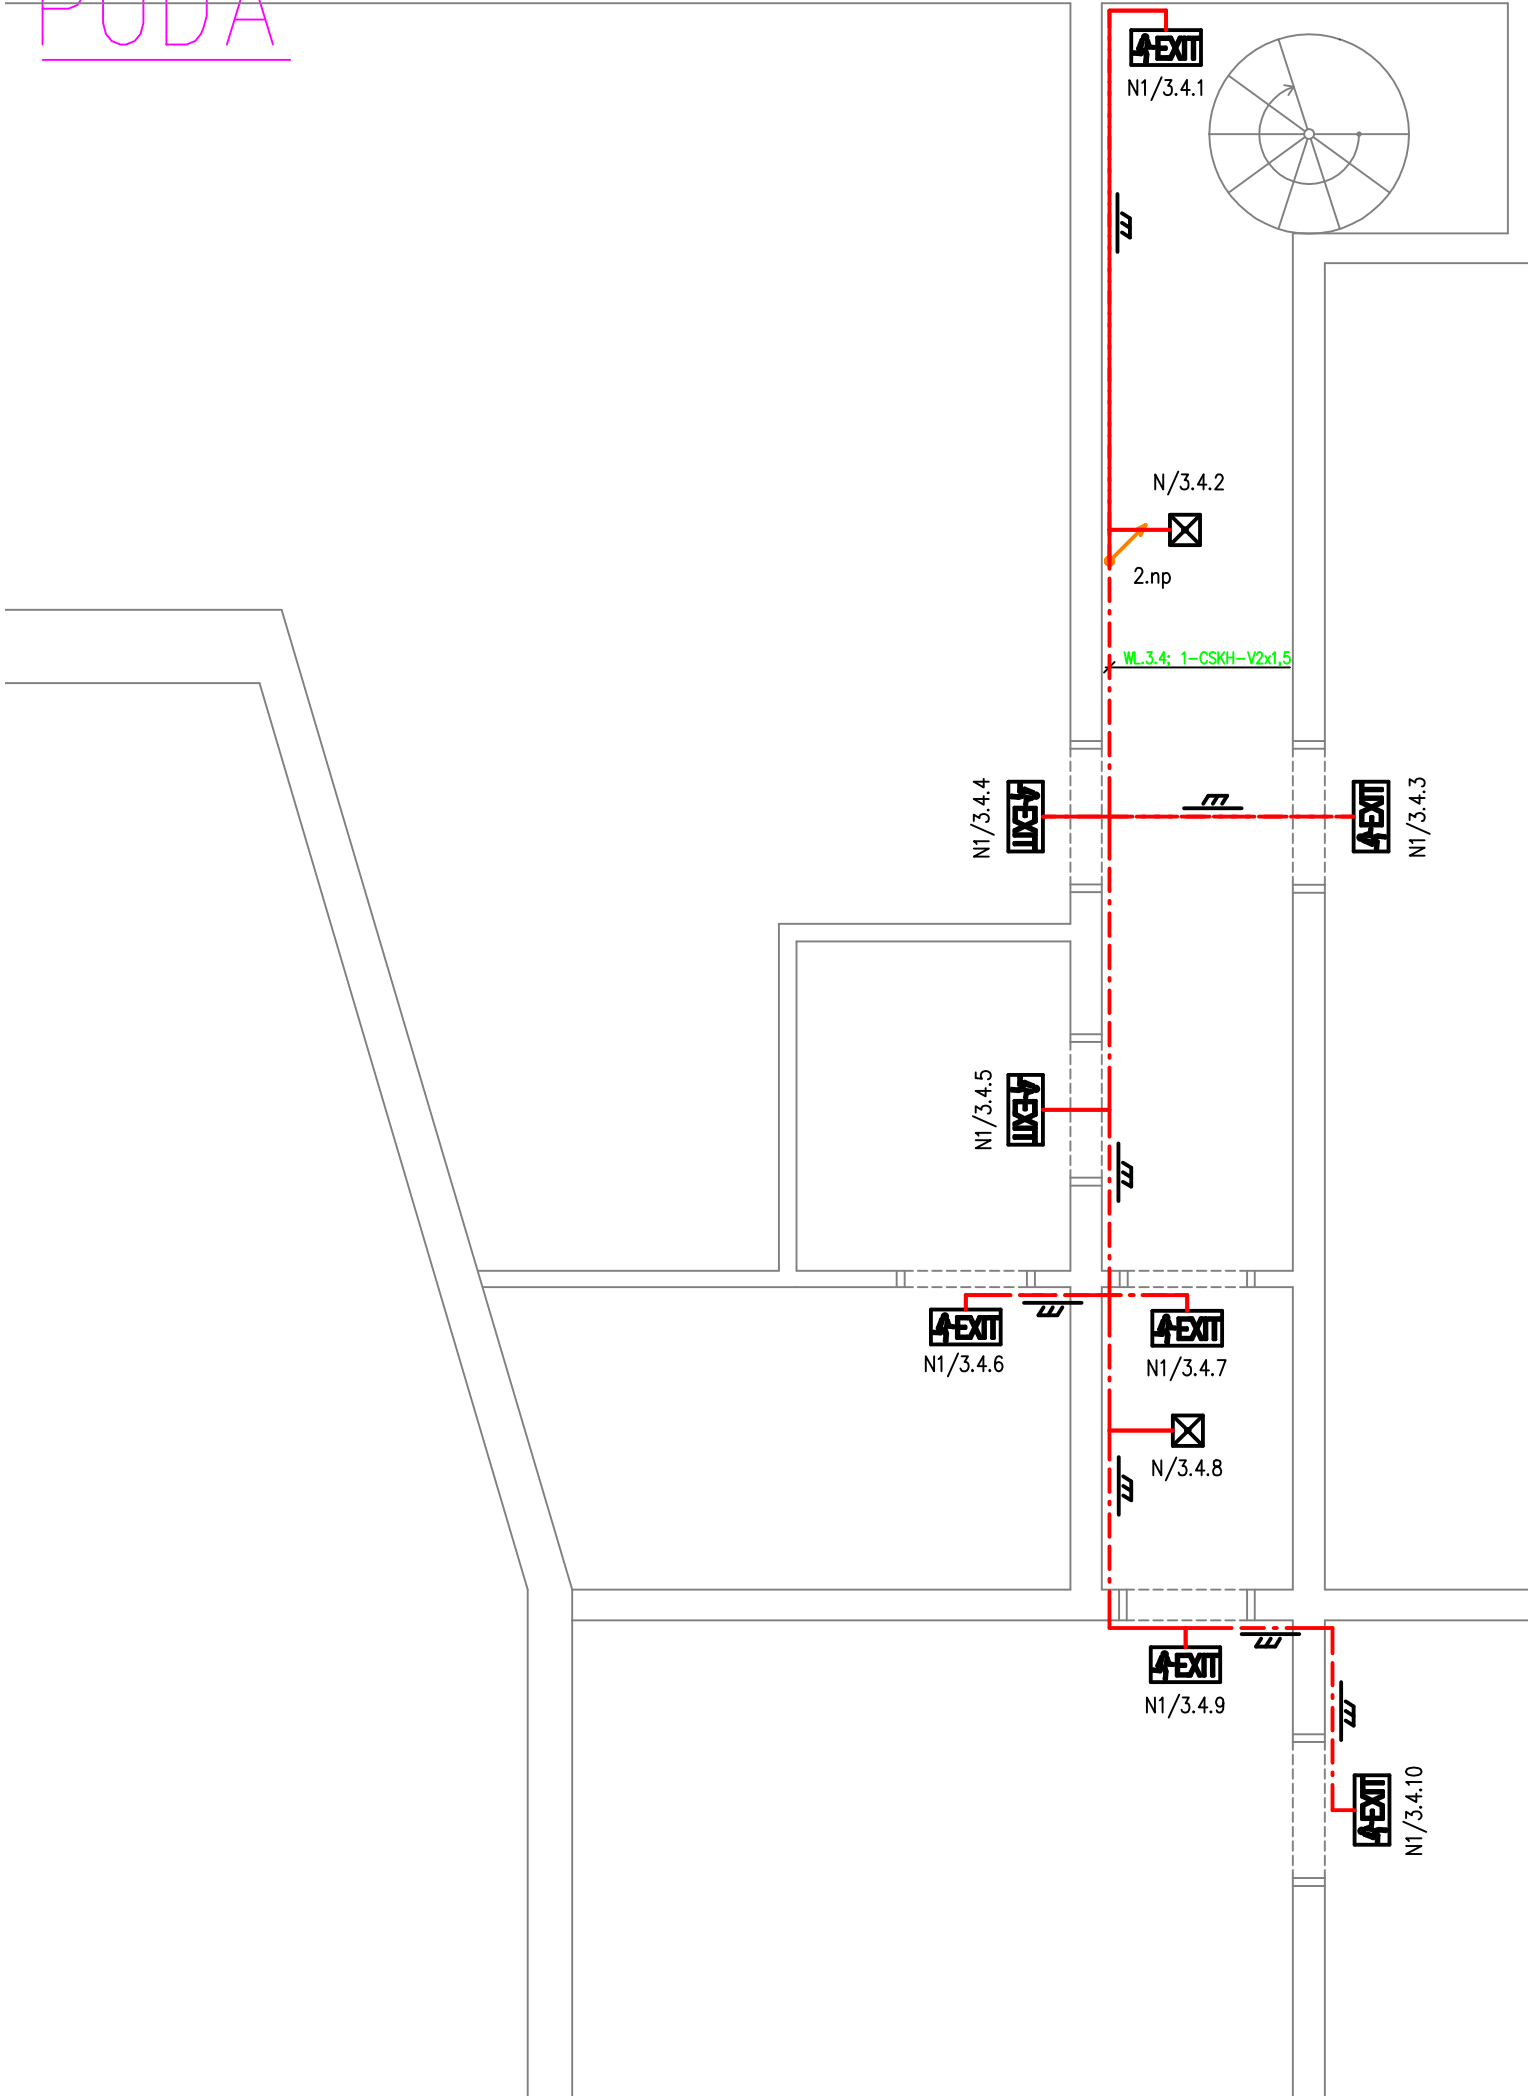

## POZNÁMKY:

Napěťová soustava:  
1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – S – přívody pro napájecí zdroje  
DC = 24V SELV – napájení svítidel

## D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval Petr Vodáček	Zodp. projektant Petr Vodáček	Tech. kontrola	<div><div>ELPEV</div><div>projekce elektro</div><div>Boční 660 783 72 Velký Týnec IČ: 646 34 752</div></div> <div>Petr Vodáček</div>	
Investor Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461				
Akce			formát A3	č. kopie
OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU			datum 10/2016	
			účel DPS	
			Měřítko 1:50	
			Umístění Kino Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, 787 01 Šumperk	
Obsah výkresu PŮDORYS PŮDA - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ			Č. výkresu 21	Část D.1.4.