



5.NP

RS 5.1

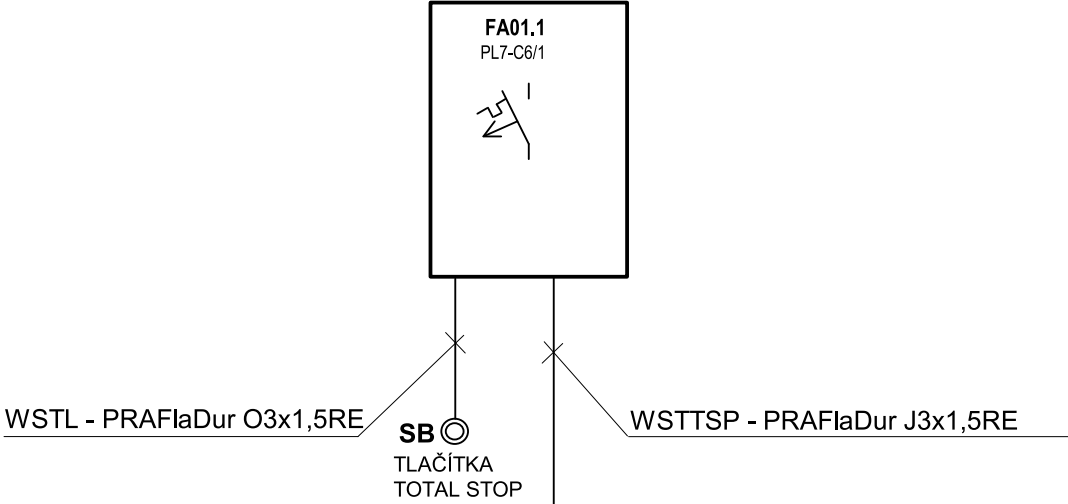


1.NP


ROZVADĚČ HRMS v 1.NP
POLE 2 - VÝVODY MDO



POLE 3 - VÝVODY MDO





POLE 5- VÝVODY DO



POZNÁMKA:

V uvedených polích budou demontovány stávající jističe pro příslušné patro a nahrazeny novými s osazenými vypínacími spouštěmi. Rozvaděče budou doplněny o bezpečnostní tabulky "POZOR ZPĚTNÝ PROUD". Prostupy mezi požárními úseky je nutné zapravit protipožárními deskami,tmelem,pénou atd. s požární odolností viz PBŘ.

PROJEKTANT	VED.PROJEKT.	VED. ZAKÁZKY	Datum: 09/2019	SVAZEK
Rostislav Koháček		ing.Pavel Kotsch	SUPEN	
			DSP+DPPS	
INVESTOR: Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk			<div></div> Rostislav KOHÁČEK Projektování elektrických zařízení 788 15 V.Losiny,Vernířovice 25 tel +420 603 217 059	
STAVBA: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Pavilon B – rekonstrukce oddělení chirurgie v 5. NP				
ČÁST: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky			ZAKÁZKA: 201912P	Č.VÝKRESU
OBSAH: BLOKOVÉ SCHEMA PROPOJENÍ VYPÍNÁNÍ TOTAL STOP			MĚŘÍTKO: -	D.1.4.2.15