


Krytí - IP44/20C
 Jmenovité napětí - 400V, 50Hz
 Splňuje podmínky - ČSN EN 60439-1
 TYP
 Vývody - Spodem


Rozvodnice XVTL
 skříňový 1800x2100x400mm

Rozváděč osadit bezpečnostními tabulkami : 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
 4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI


ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail:jiri@frys.cz	Stavebník	Město Šumperk náměstí Míru č. 1 787 01 Šumperk
Projektant části	MORAVEC group s.r.o. K Lužím 300,Vikýřovice,78813 IČ:26861160 , DIČ:CZ26861160	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	ŠUMPERK	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace pro provedení stavby (DPS) MG010819 10/2019
Název stavby	Expozice textilnictví – Klapperothova manufaktura Šumperk Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy Gen. Svobody 70/29, Šumperk		
Část	D.1.4d - TZB - Zařízení pro měření a regulaci D.1.4g - TZB - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů D.1.4h - TZB - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Název výkresu Rozváděč RH		Měřítko:	Číslo výkresu 22

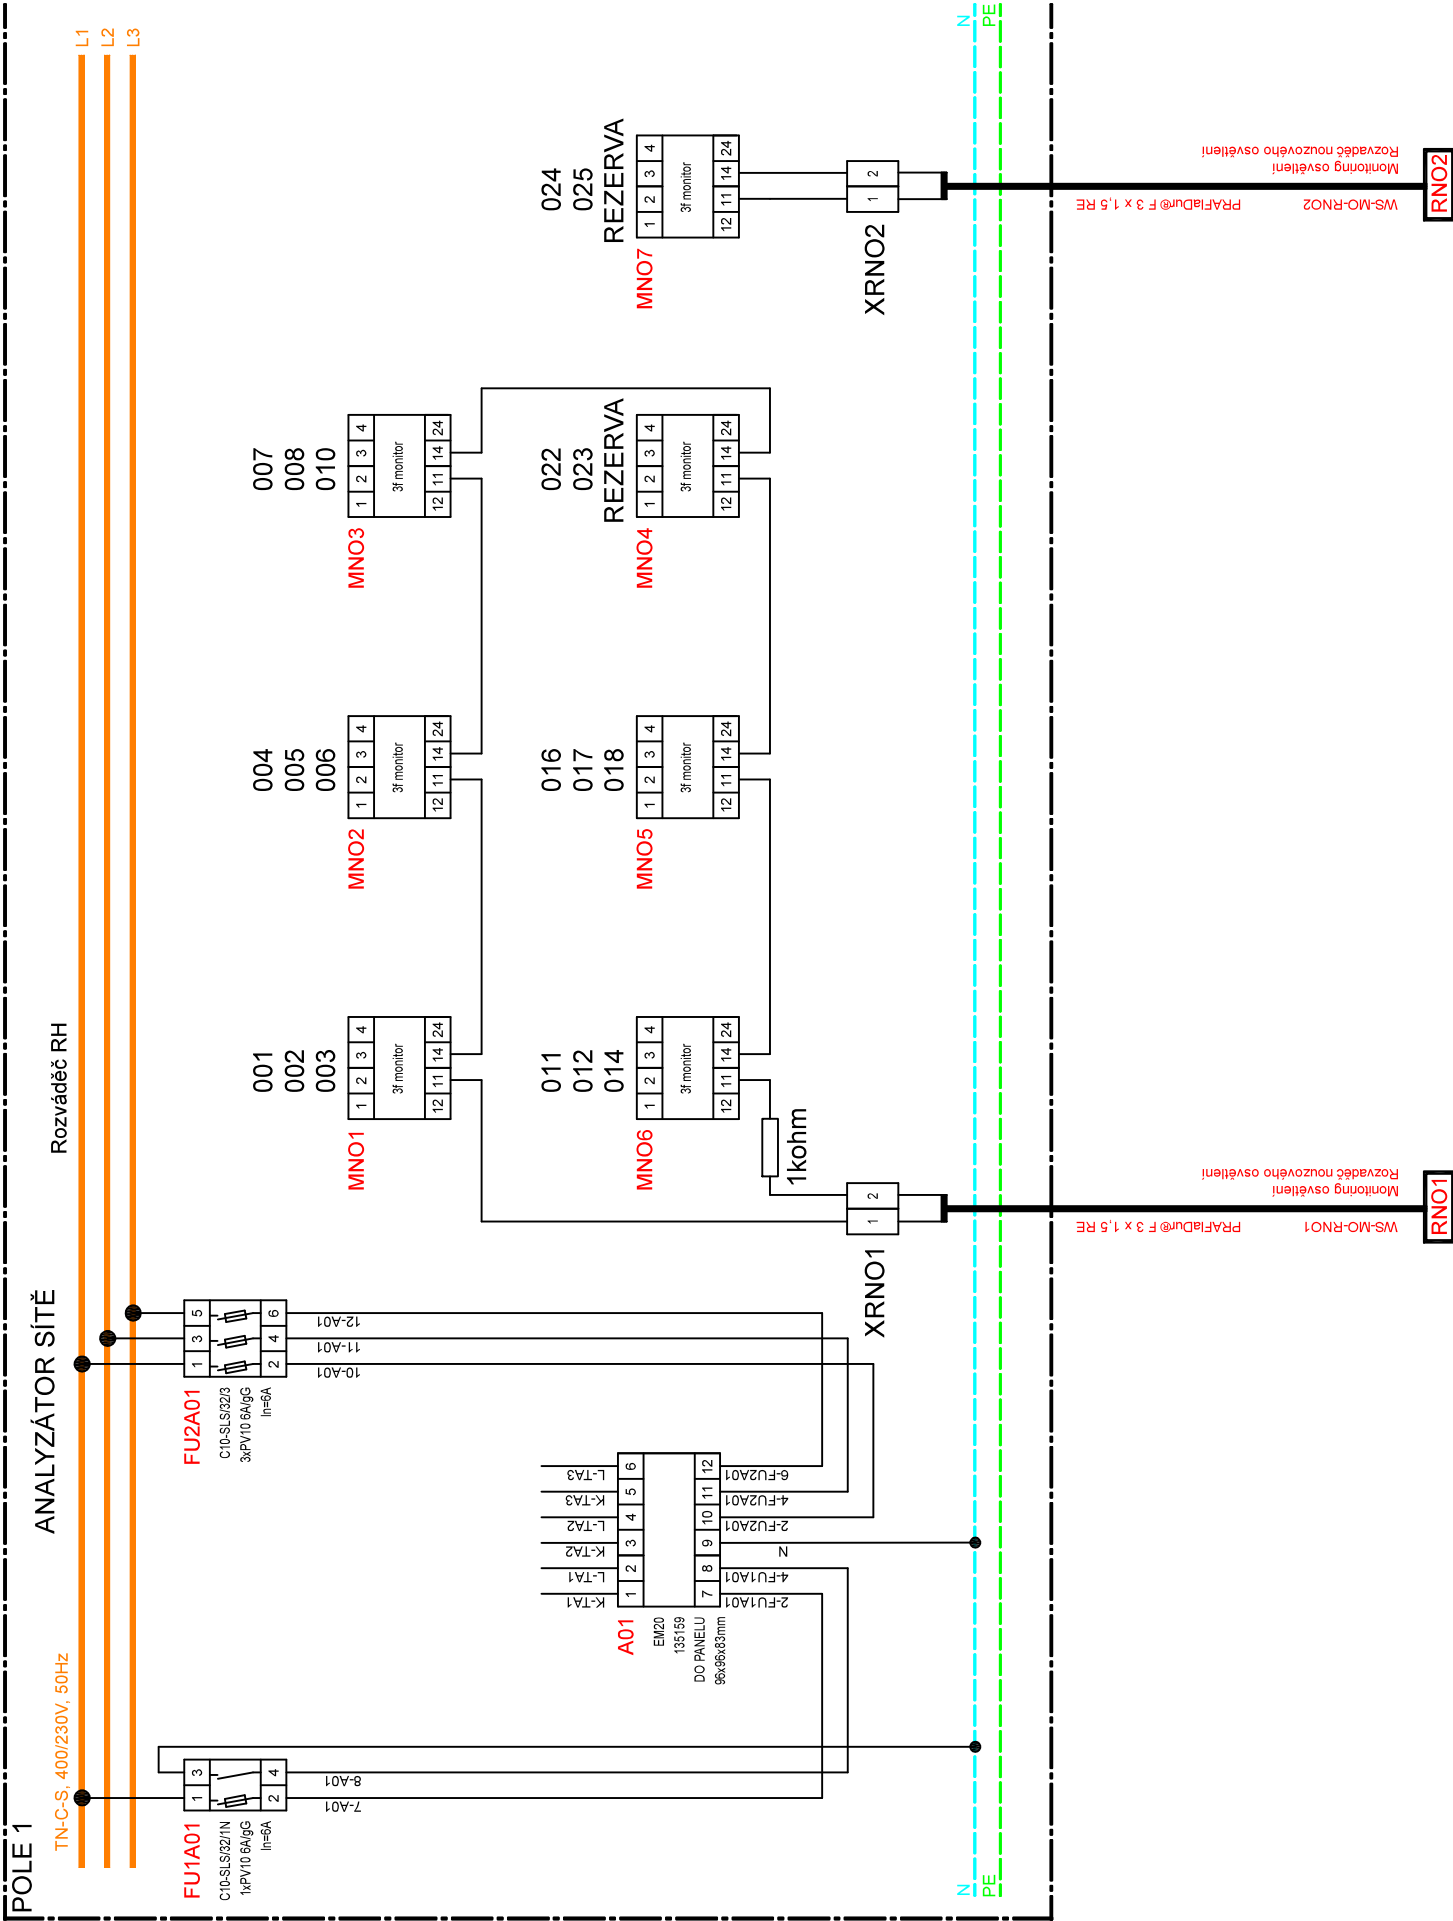


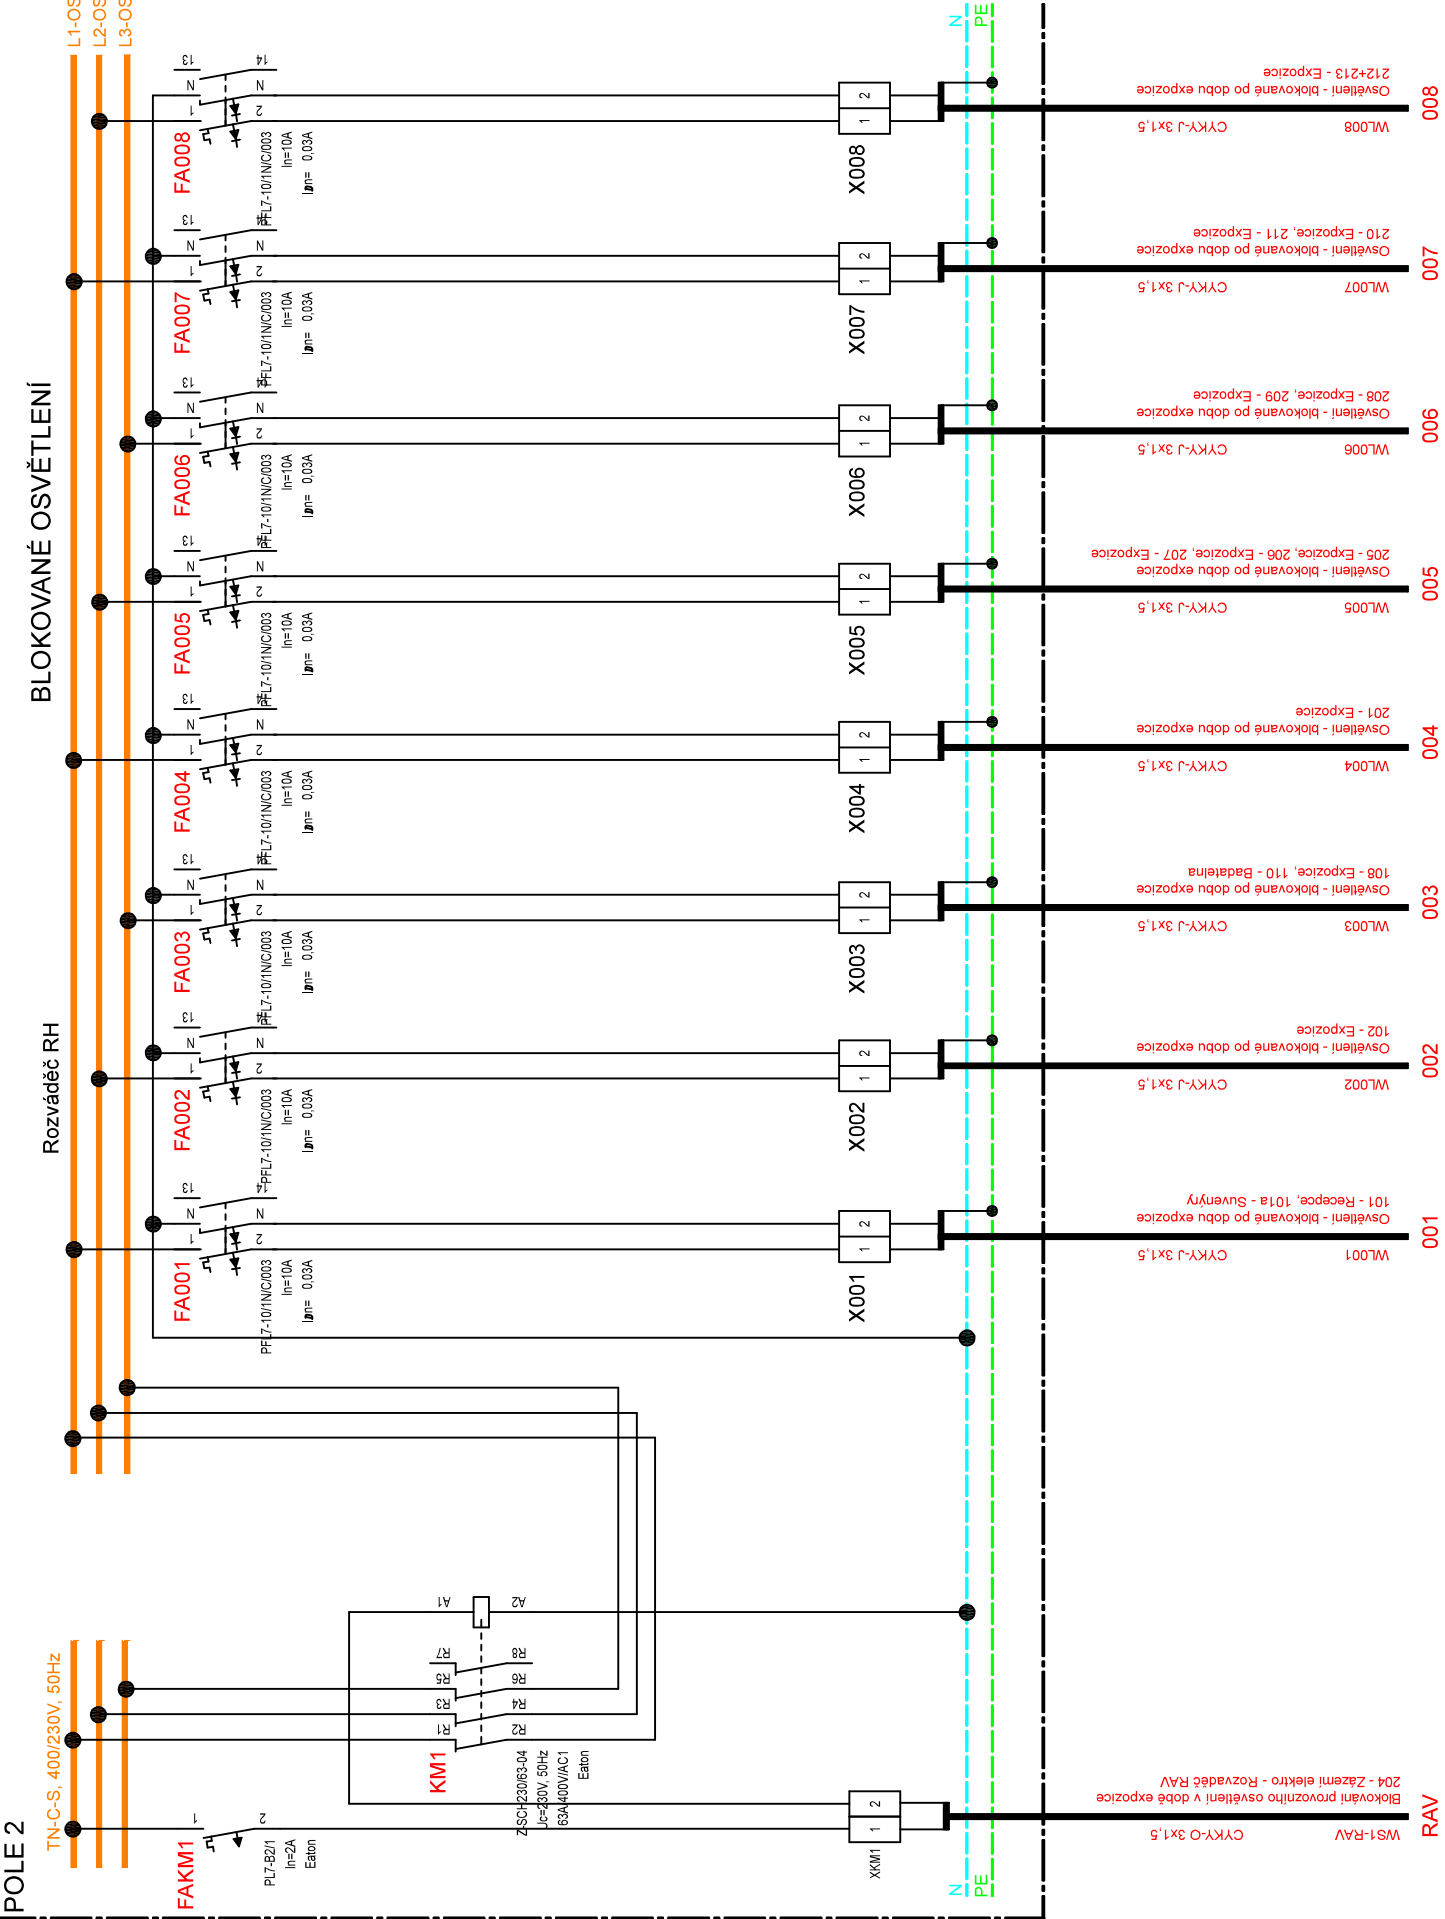



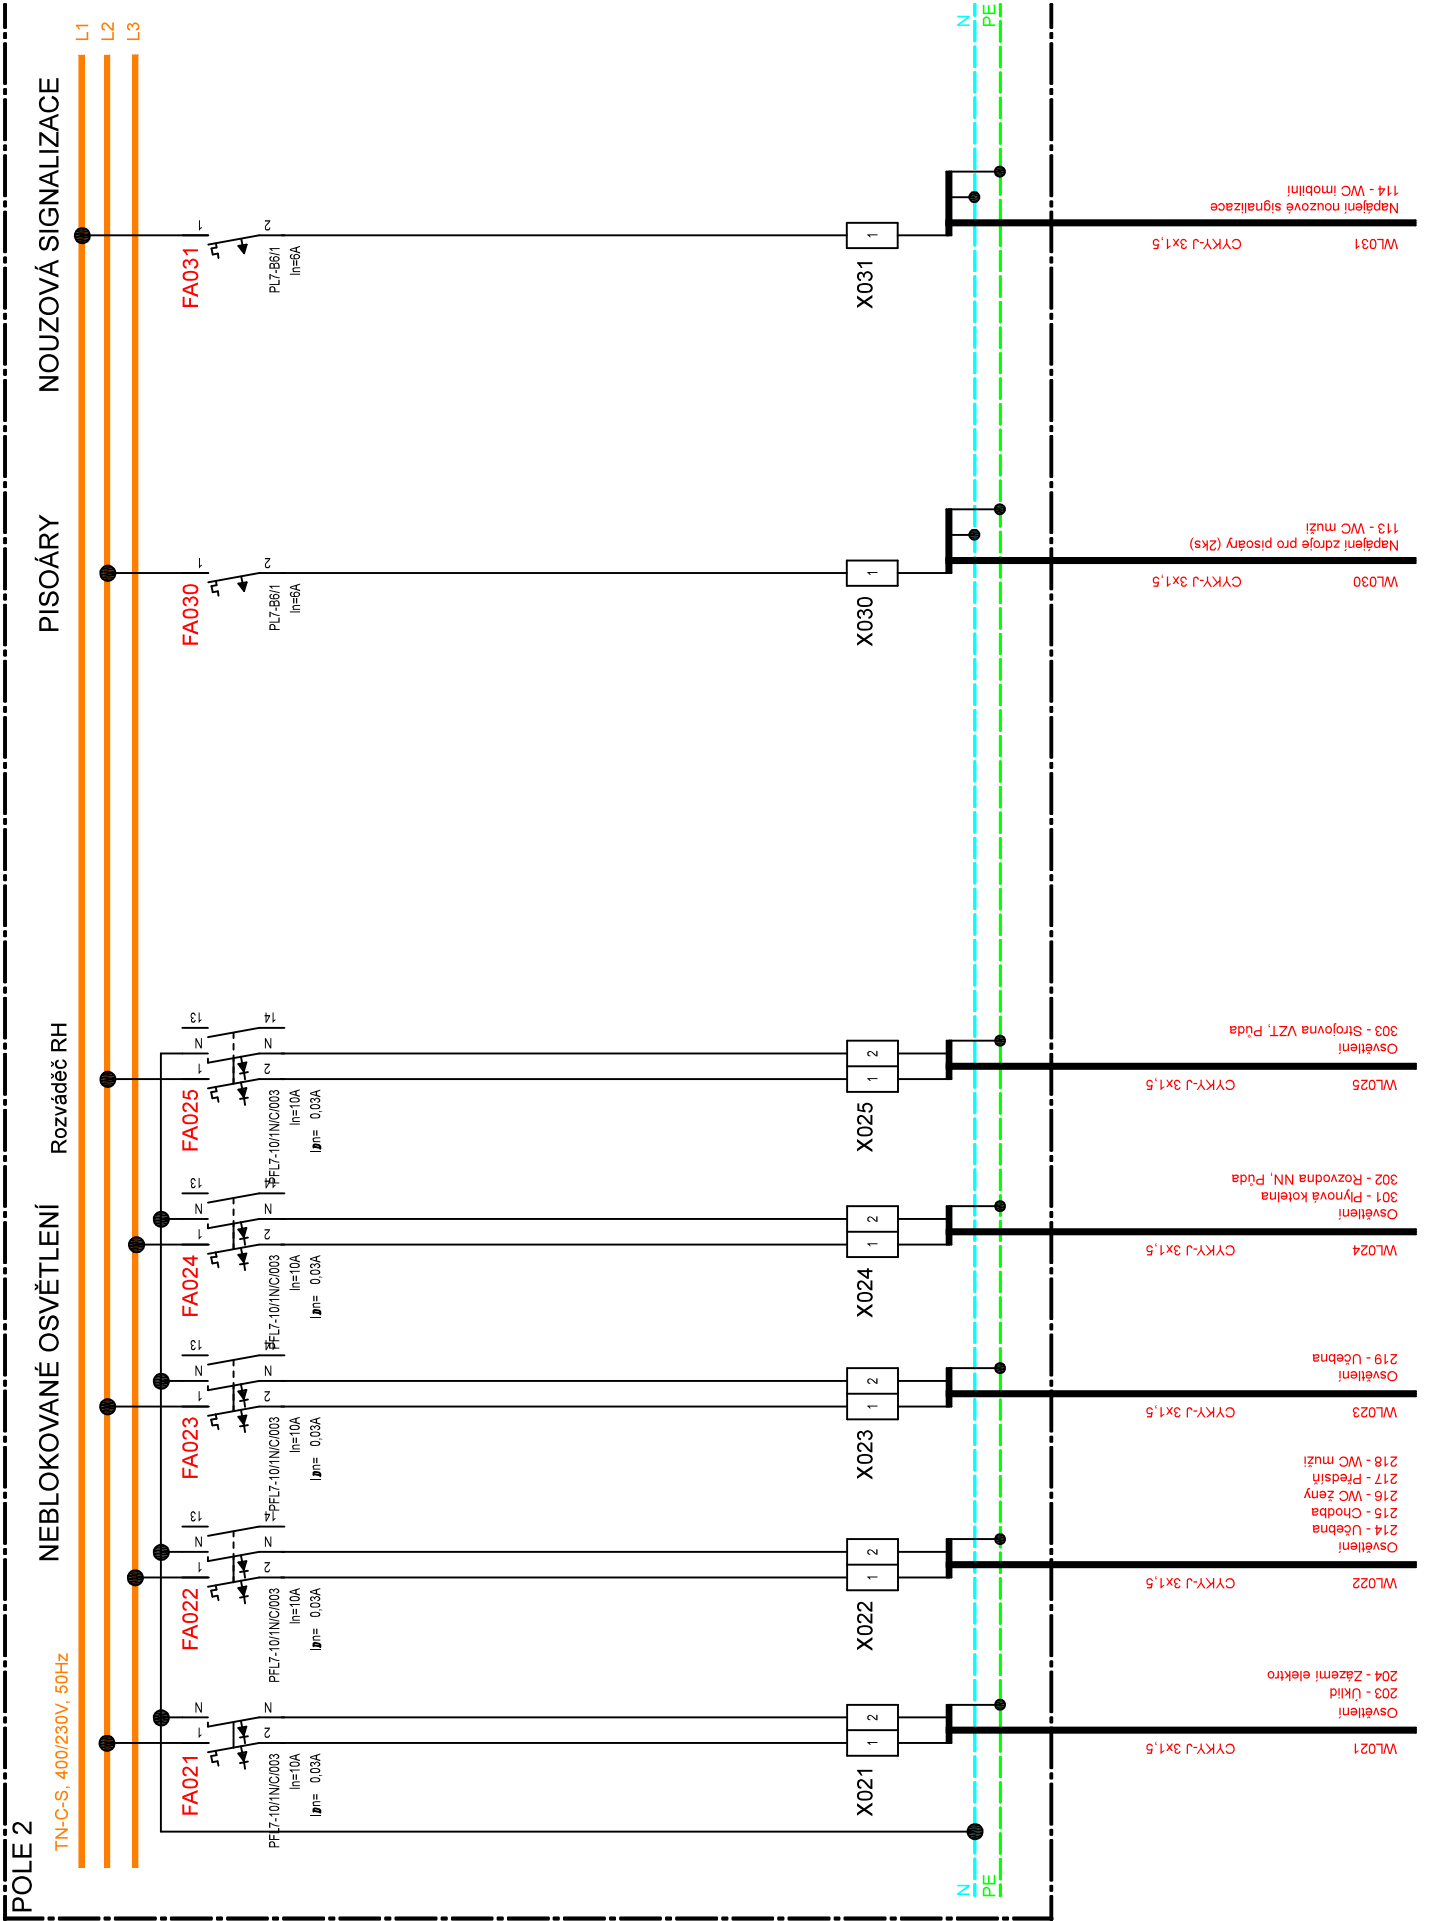

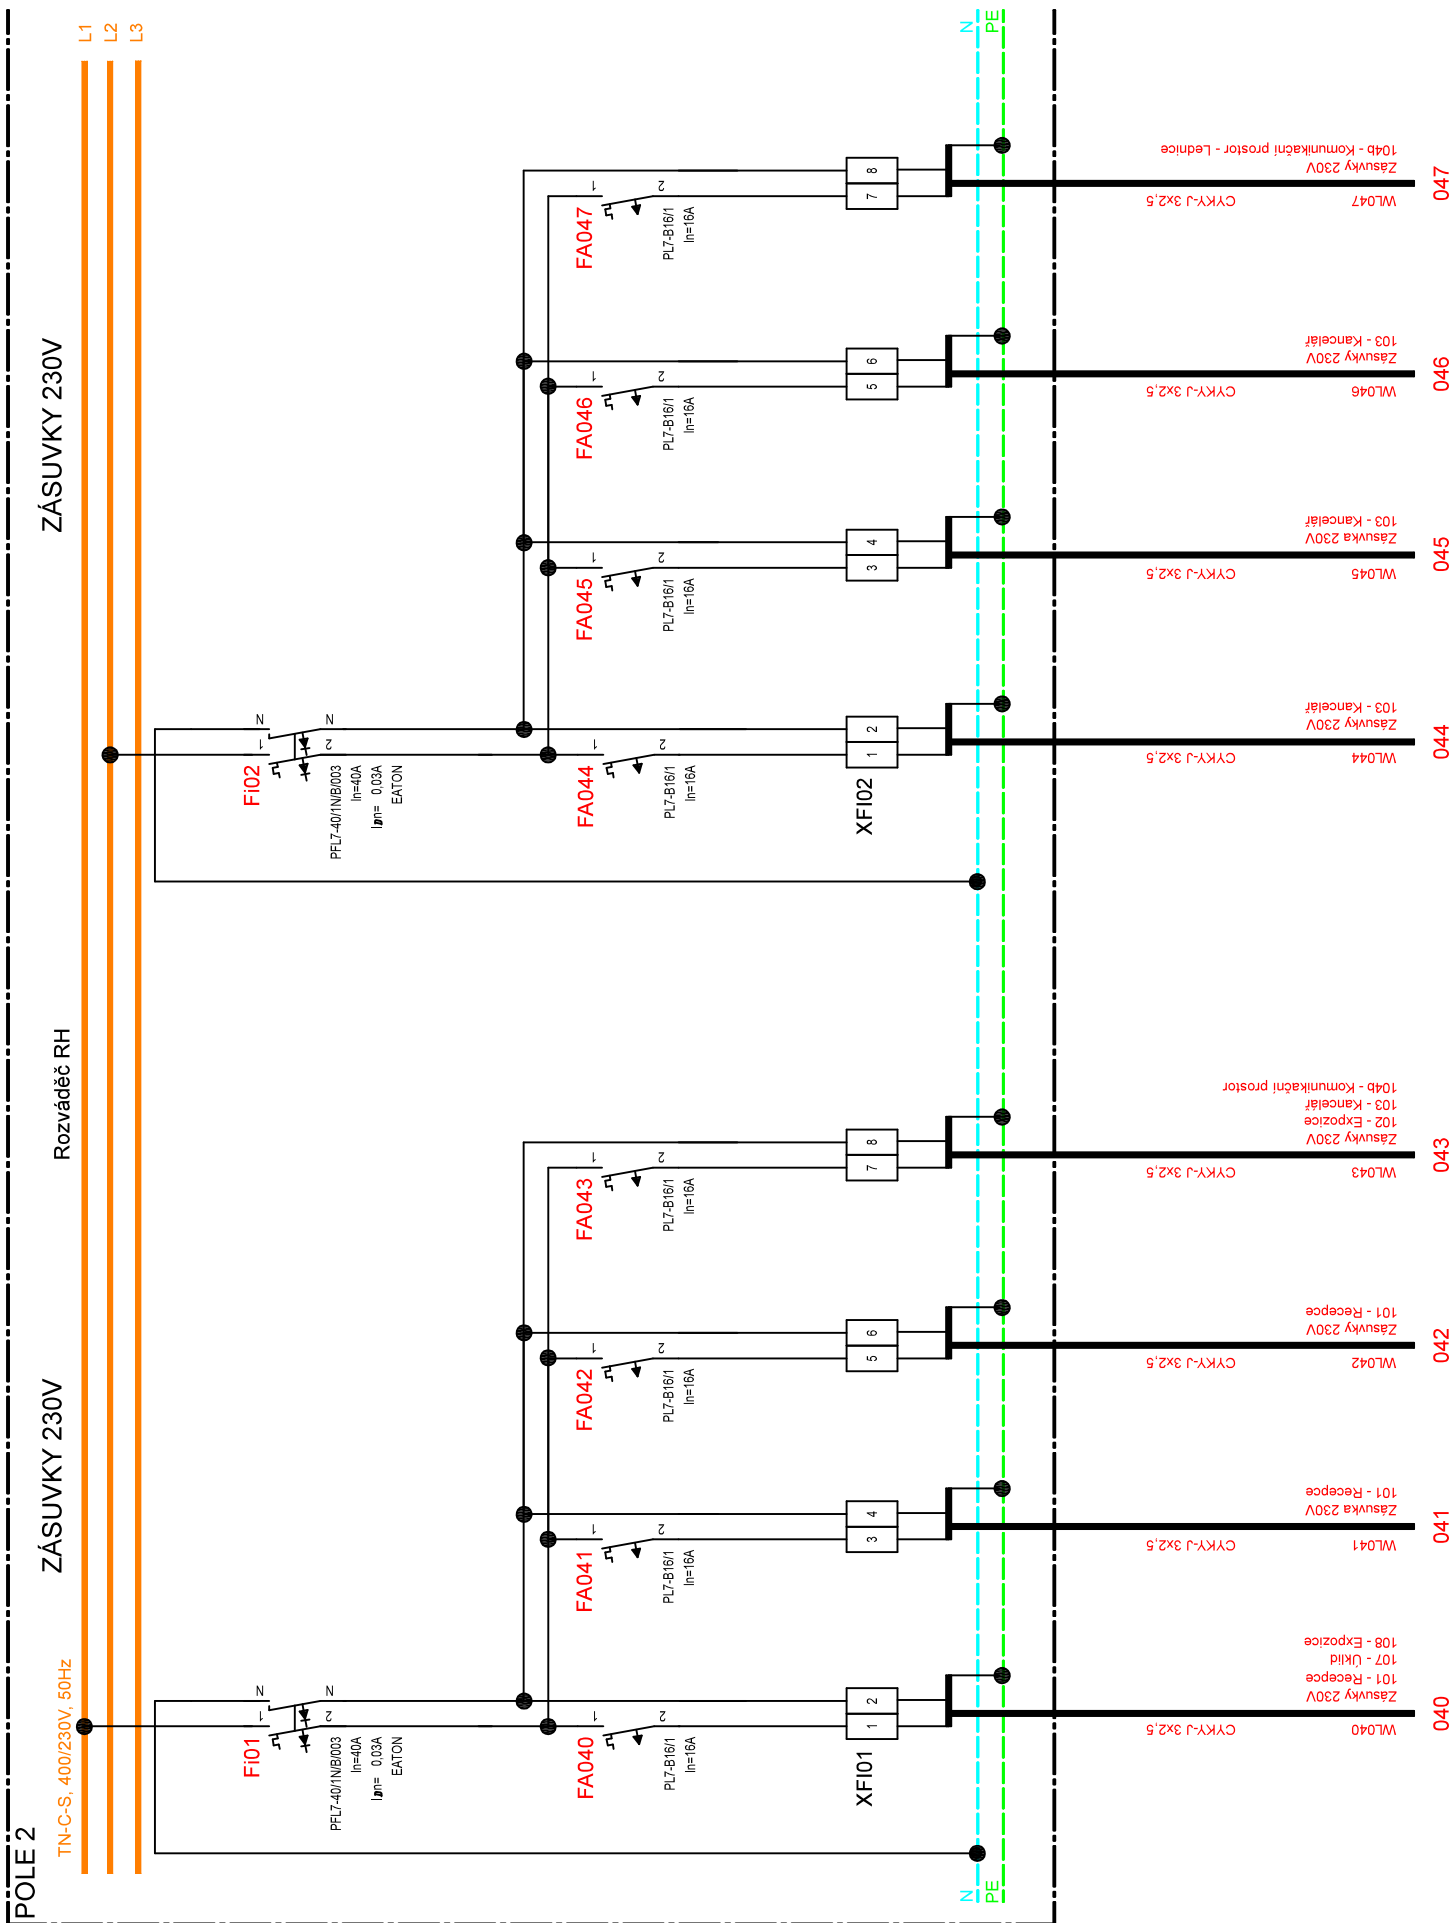

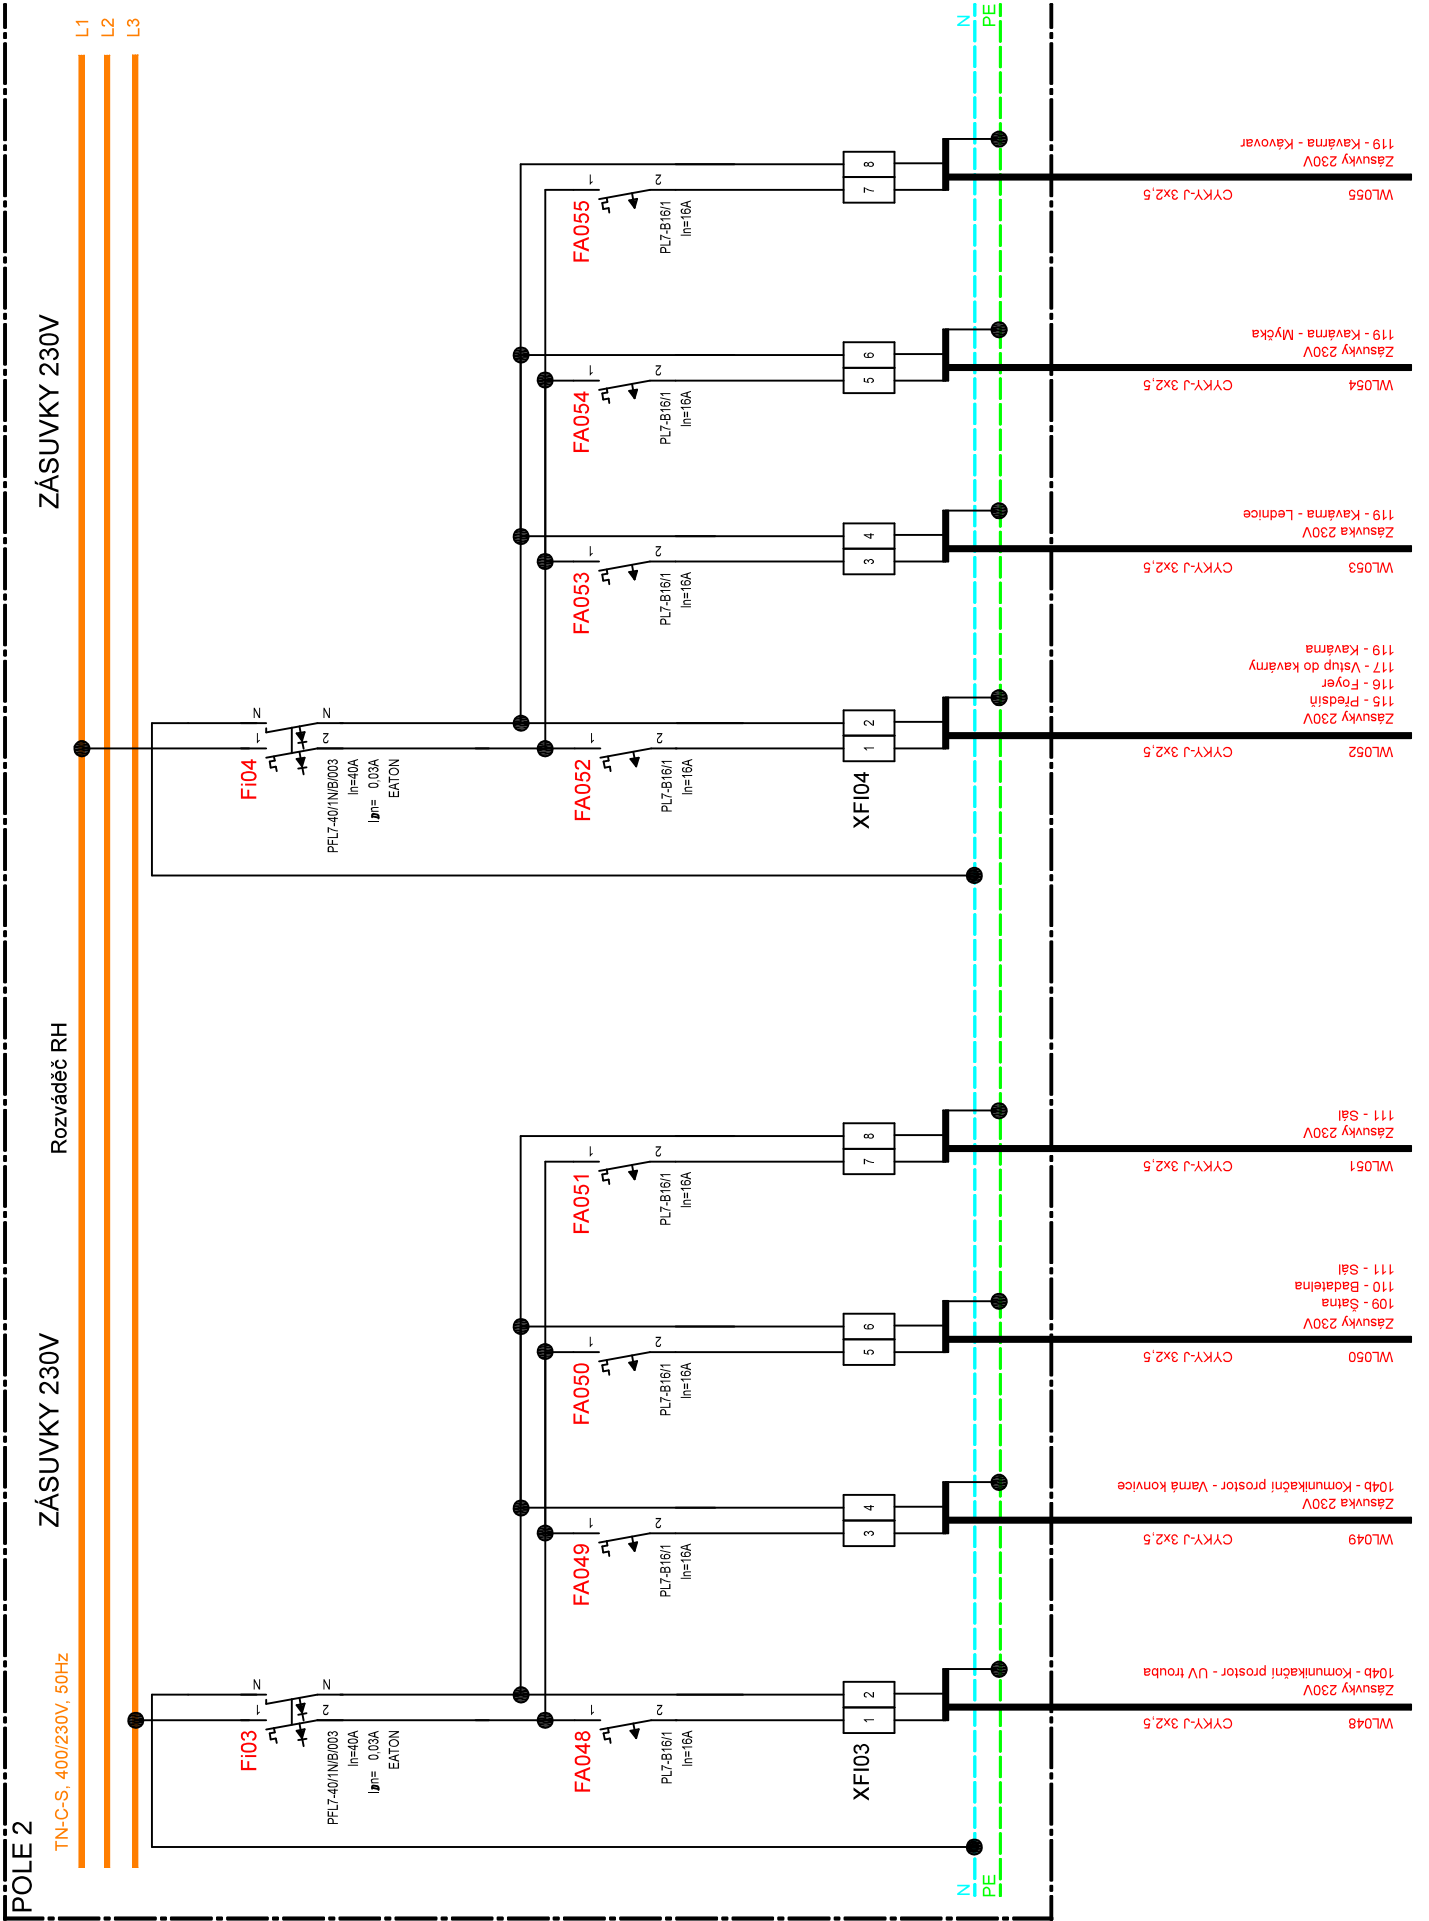

MG010819 - EXPOZICE TEXTILNICTVÍ - KLAPPEROTHOVA MANUFATURA ŠUMPERK
SO/PS - D.1.4 - TZB - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, bleskosvod
Investor - Město Šumperk, náměstí Míru č. 1, 787 01 Šumperk

Dokument - Rozváděč RH
Vypracoval - Ing. Pavel Matura
Datum - 09/2019

