


STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SCS

- Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6
- KABEL UTP CAT 6
- Datový rozvaděč nástěnný , 15U
- Drátěný žlab 100x50 mm

PZTS

- Detektor pohybu osob a rozbití skla
- Systémový zdroj
- Expandér
- KABEL FTP CAT 6 (páteř - sběrnice)
- KABEL SYKFY 3x2x0,5 - čidla

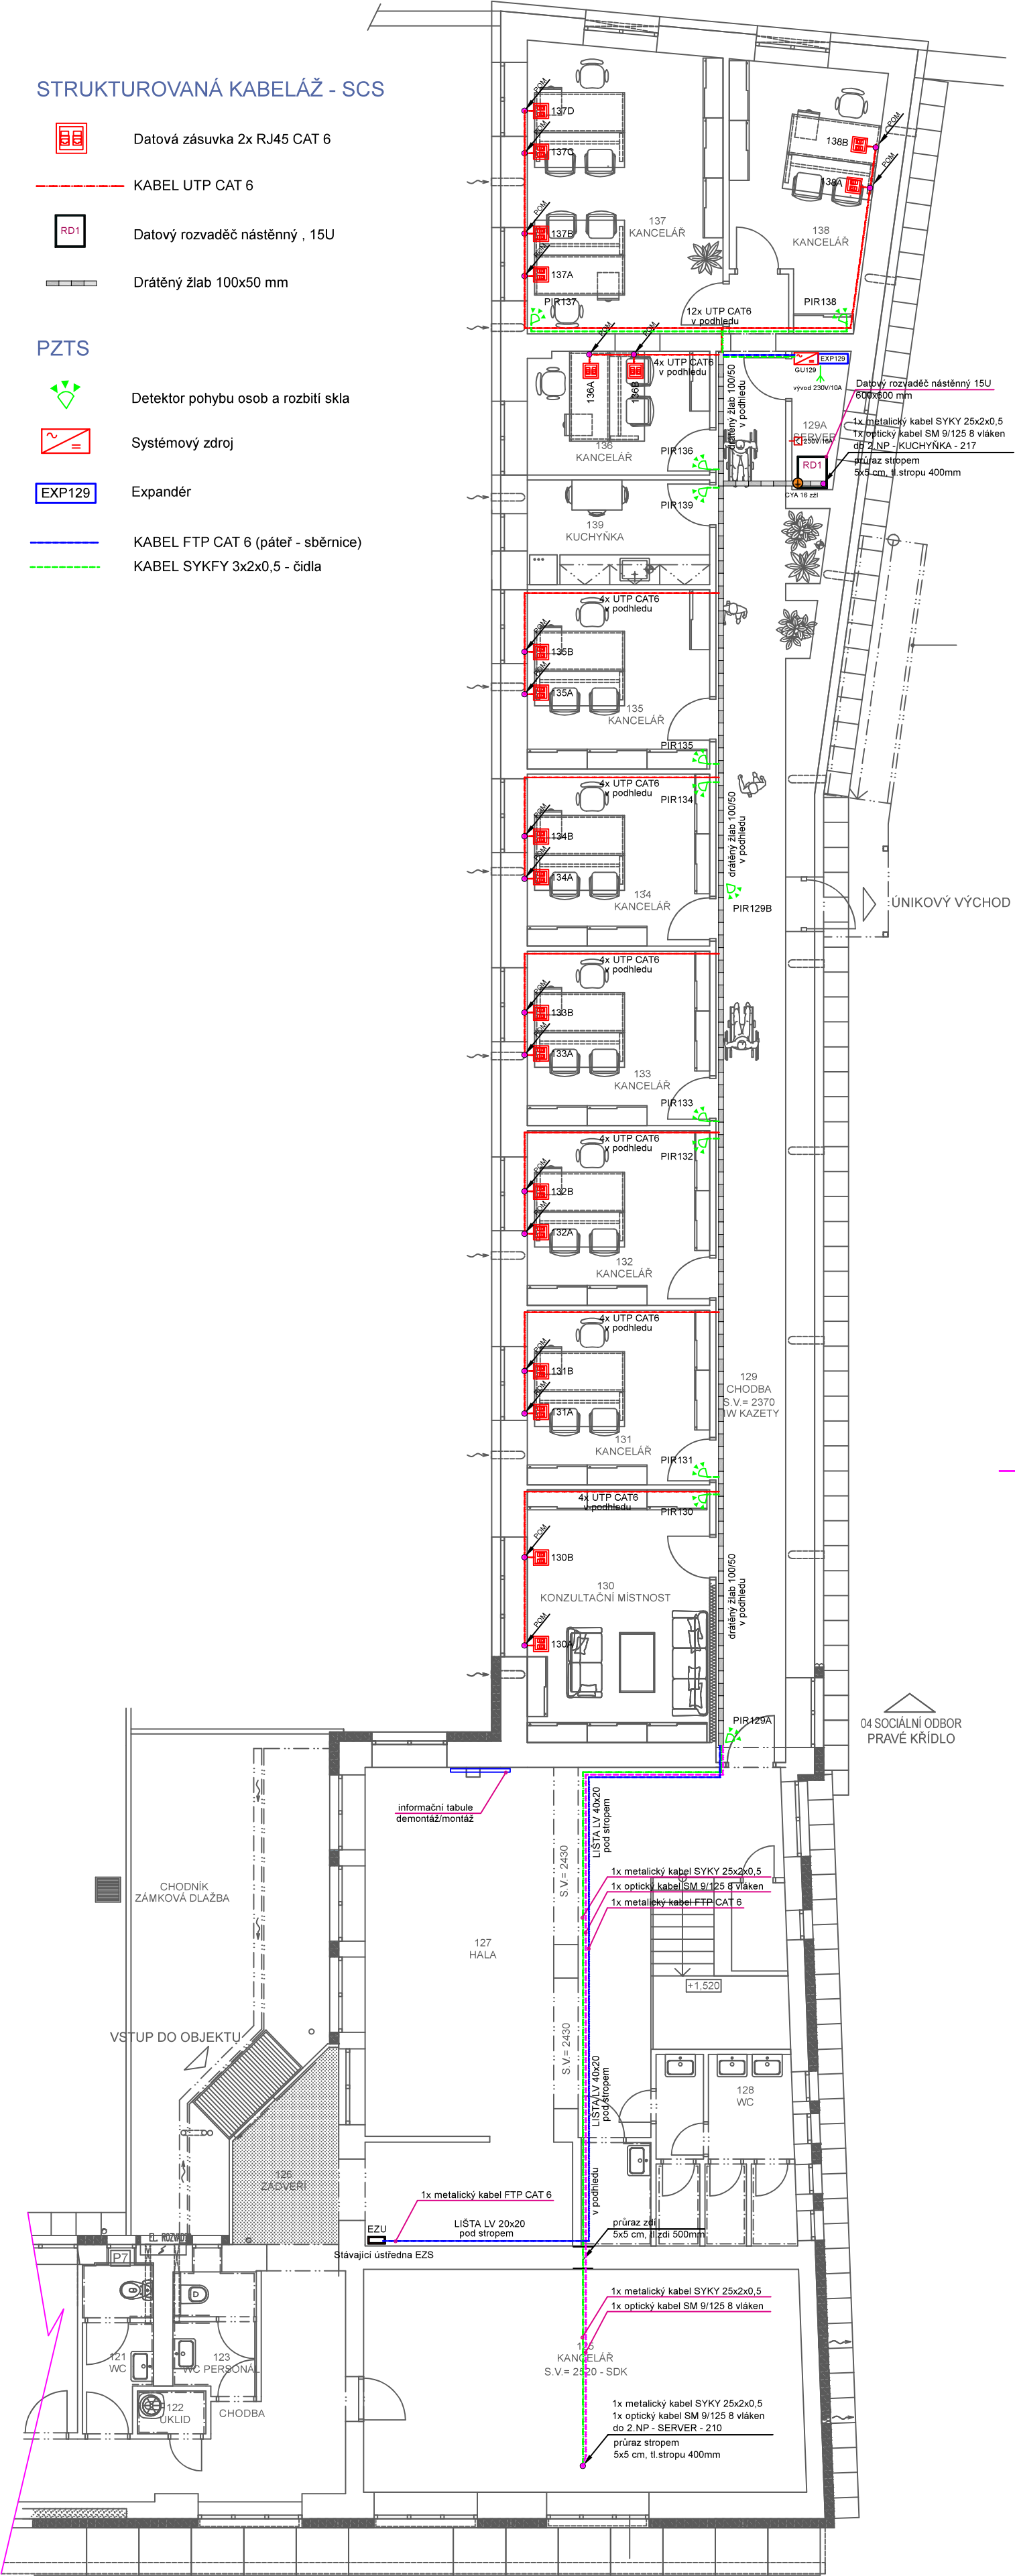

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

|                      |                                                                                                 |                                                     |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Generální projektant | Jiří Frys - stavební projekce<br>Langrova 12, Šumperk 787 01<br>IČ: 10644334, mail:jiri@frys.cz | Stavebník                                           | Město Šumperk<br>náměstí Míru č. 1<br>787 01 Šumperk        |
| Projektant části     | MORAVEC group s.r.o.<br>K Lužím 300,Vikýřovice,78813<br>IČ:26861160 , DIČ:CZ26861160            | Hlavní projektant<br>Zodp. projektant<br>Vypracoval | Ing.Pavel Matura<br>Ing.Pavel Matura<br>Ing.Pavel Matura    |
| Místo stavby         | ŠUMPERK                                                                                         | Stupeň<br>Zakázka číslo<br>Datum                    | Dokumentace pro provedení stavby (DPS)<br>MG0120<br>10/2019 |
| Název stavby         | Zpracování PD - Lautnerova 1, Šumperk,- zateplení objektu                                       |                                                     |                                                             |
| Část                 | D.1.4h - TZB - Zařízení slaboproudé elektrotechniky                                             |                                                     |                                                             |
| Název výkresu        | Schéma SLP rozvodů - 1.NP                                                                       | Měřítko:                                            | Číslo výkresu                                               |
|                      |                                                                                                 | 1:100                                               | 02                                                          |