


Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

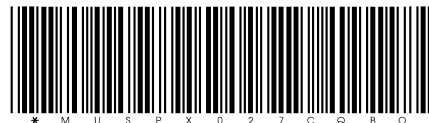

Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 97167/2020
Naše sp. zn.: 32139/2020 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 21. 9. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Budova MěÚ Lautnerova 1, Šumperk – snižování energetické náročnosti

Dotaz č. 1:

Projektant v zadávací dokumentaci z určitých důvodů předepisuje požadavky zcela mimo rámec existujících závazných dokumentů pro uvádění výrobků na trh v ČR a vyjadřuje požadavky na mechanickou odolnost v neporovnatelné poloze. Jedná se o požadavky nestandardní a diskvalifikační, které poškozují volnou soutěž. Konkrétně se jedná o Specifikaci kontaktního certifikovaného systému ETICS - odolnost proti krupobití kategorie min. HW 3. Viz vyjádření předsedy představenstva Cechu pro zateplování budov Ing. Pavla Svobody, které uvádíme v příloze.

Odpověď:

Příloha, která byla součástí dotazu, se zabývá parametrem odolnosti proti krupobití HW 4, nikoliv parametrem HW 3, požadovaným v projektové dokumentaci. Chceme podotknout, že odolnost proti krupobití má celkem 5 stupňů. V naší dokumentaci je požadavek na stupeň HW 3, což je střední hodnota existující škály kategorií a nejedná se tedy o přehnaný požadavek.

Nejedná se o diskriminační požadavek, protože tuto hodnotu splňuje více zateplovacích systémů a to jak v České republice tak v rámci EU. Tyto požadované vlastnosti systému ETICS s odolností proti krupobití HW3 splní více výrobců systému ETICS, které se při zateplování budov používají.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě pro soklovou desku je uvedena $\lambda=0,033$ a v rozpočtu v pol. č. 26,28,327 a 543 $\lambda=0,034$. Žádáme Vás o sjednocení těchto hodnot, protože mají velký vliv na druh izolantu.

Odpověď:

U požadavku na hodnotu součinitele tepelné vodivosti skutečně došlo k nesouladu mezi dokumentací a výkazem výměr, za což se omlouváme. Platné hodnoty jsou v PD v Technické zprávě na str. 4 – platí: sokl $\lambda_{max}=0,033$ W/m.K, fasáda $\lambda_{max}=0,031$ W/m.K.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30.9.2020 v 10.00 hod.**

Mění se doba zahájení prací:

- a) **předání a převzetí staveniště:** nejpozději 11.11.2020
- b) **zahájení stavebních prací:** 12.11.2020
- c) **dokončení I. etapy (I.NP v pravém křídle budovy):** 30.3.2021
- d) **komplexní dokončení realizace předmětu plnění:** 30.6.2021

S pozdravem

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic