


PAVILON A1
PŮDORYS 2.NP - VZDUCHOTECHNIKA

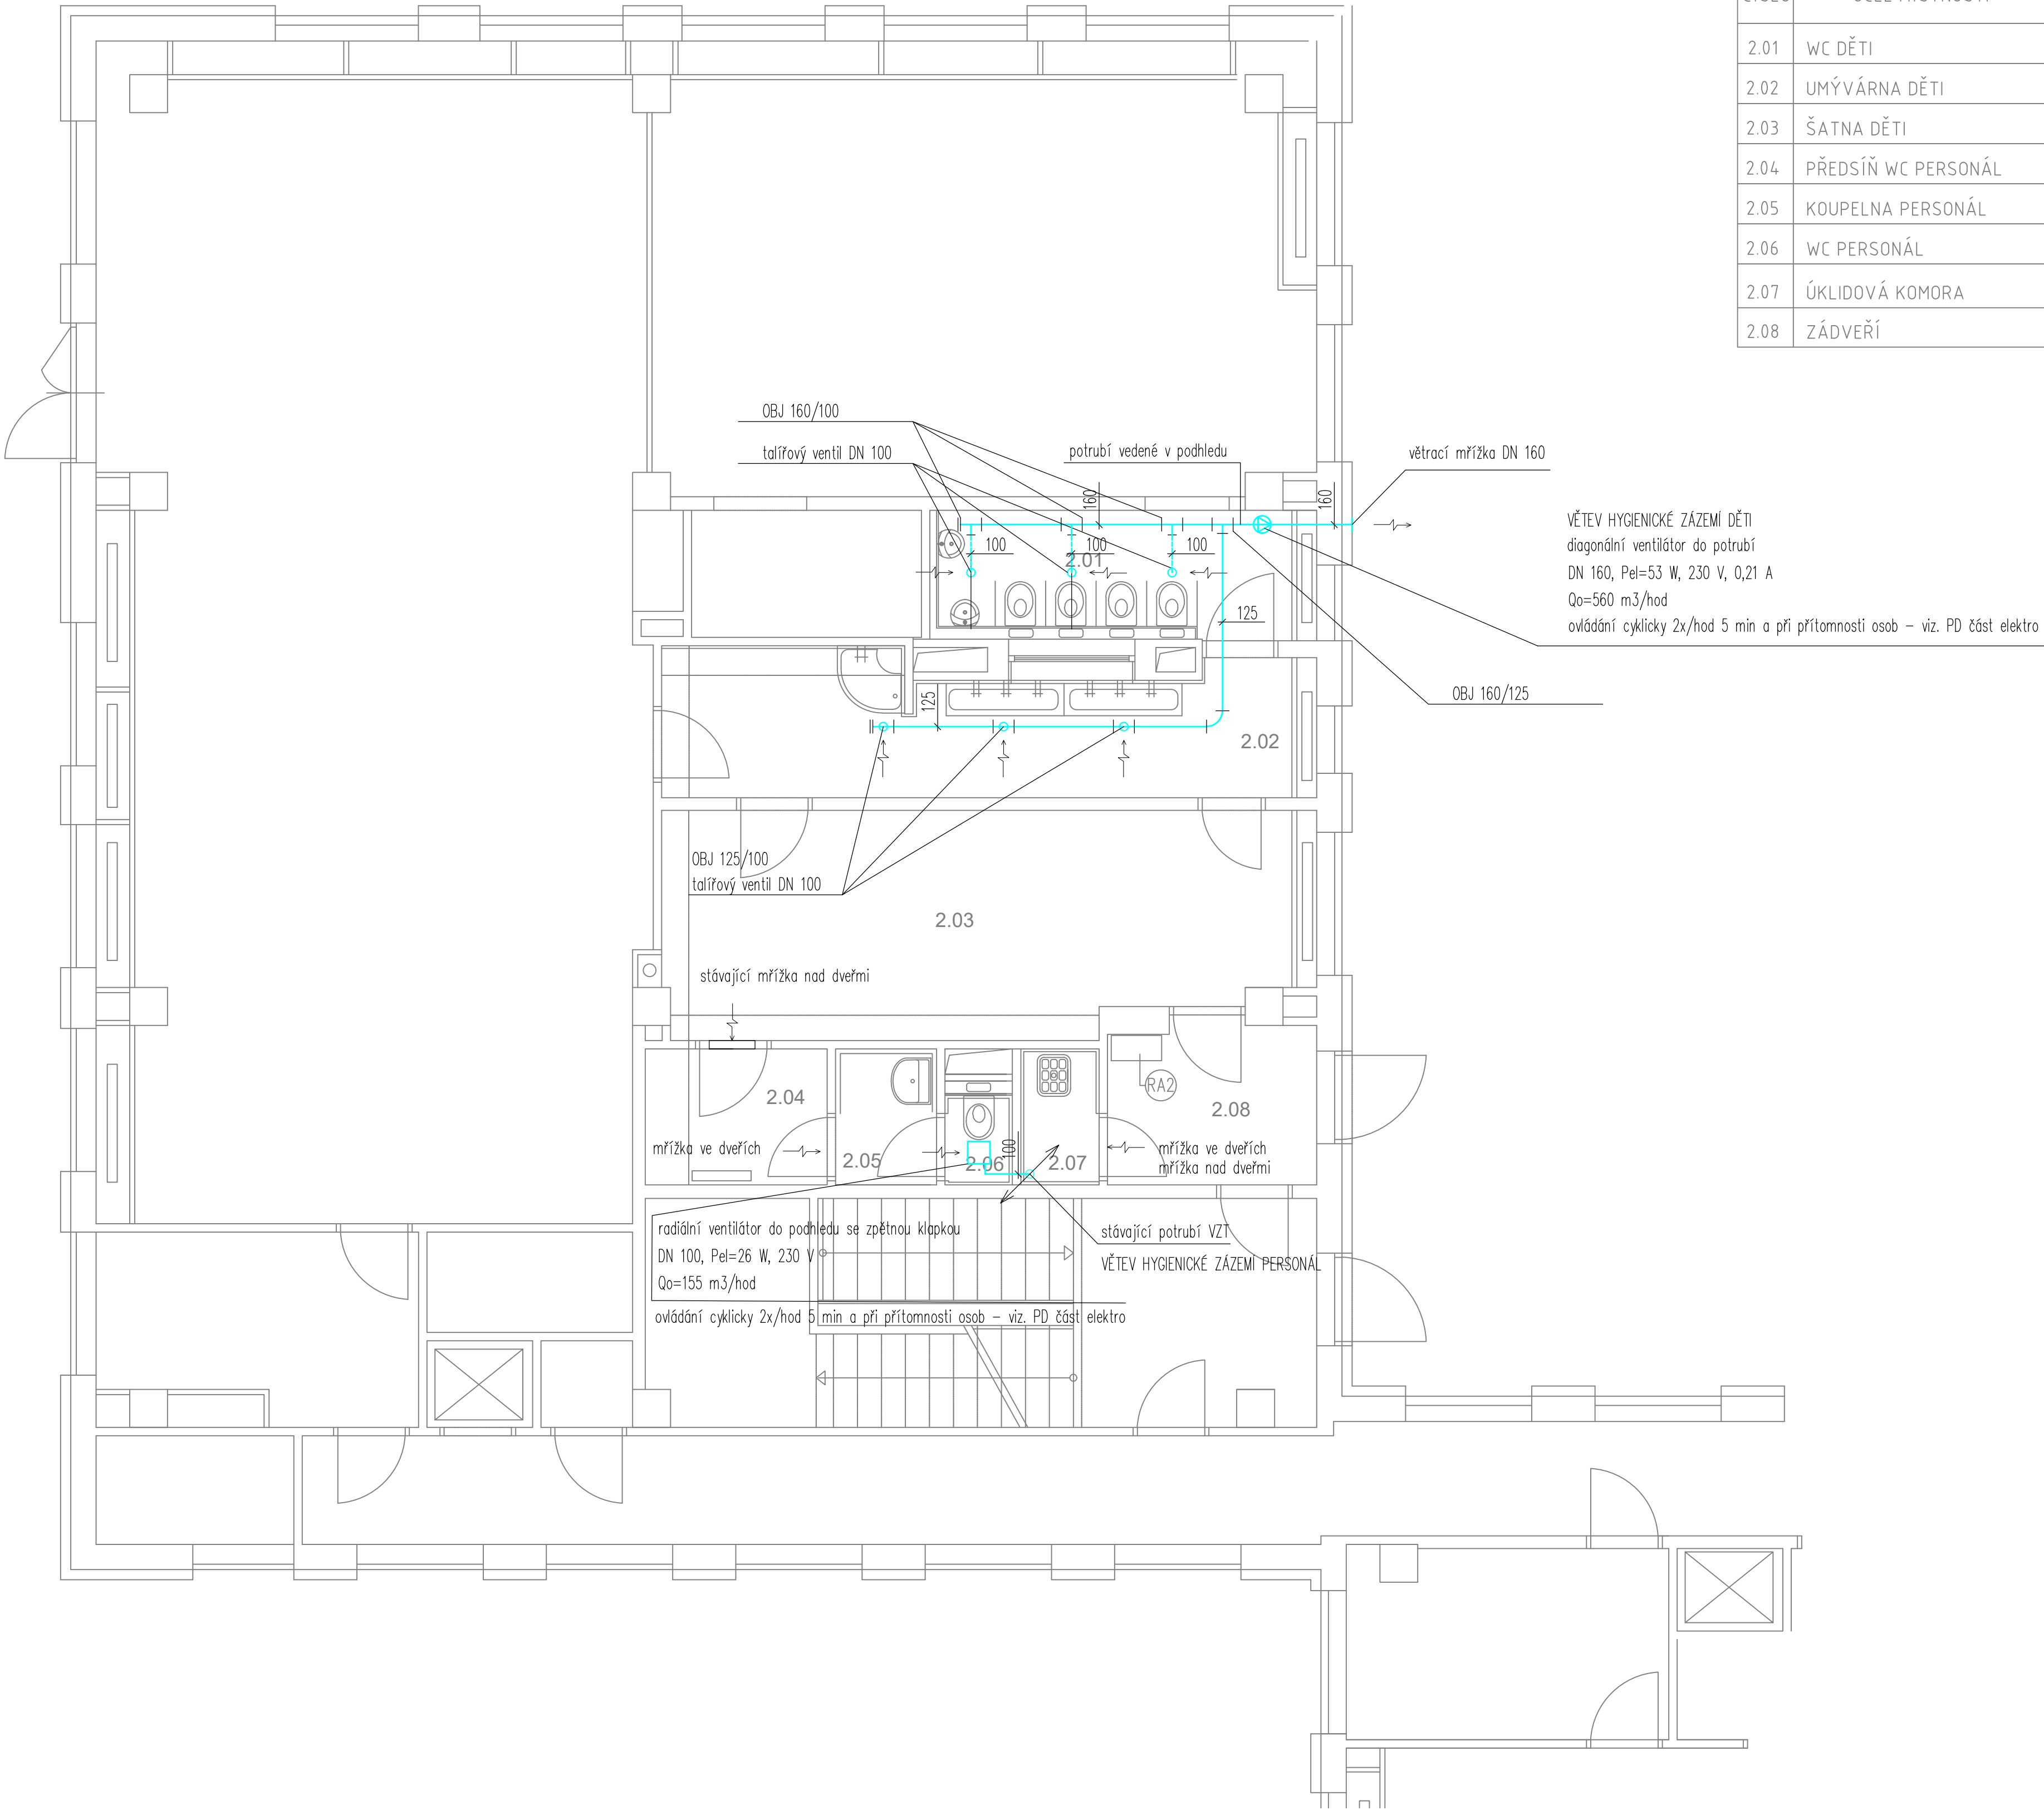

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKA
			PODLAH	OZN.	STĚN	
2.01	WC DĚTI	6,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER.OBKŁAD v.1,5 m, ostat.MALBA	
2.02	UMÝVÁRNA DĚTI	12,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER.OBKŁAD v.1,5 m, ostat.MALBA	
2.03	ŠATNA DĚTI	19,85	PVC LINO	původní	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	
2.04	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	3,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	
2.05	KOUPELNA PERSONÁL	1,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER.OBKŁAD v.1,8 m, ostat.MALBA	
2.06	WC PERSONÁL	1,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	
2.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	
2.08	ZÁDVEŘÍ	4,74	PVC LINO	původní	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ SPIRO
POTRUBÍ FLEXO

Uchycení potrubí vč. táhel, konzol, objímek atp. je součástí dodávky potrubí.


Přesné osazení prvků viditelných v interiéru je nutné před realizací koordinovat s vedením elektřiny, ZTI, UT a požadavky zpracovatele stavební části.

Do odsávaných prostor je nutné zajistit přívod vzduchu.
Do vnitřních prostor bude zajištěn přívod vzduchu osazením dveří bez prahů event. mřížek viz. PD stavební část.

Spínání ventilátorů, regulace a ovládání viz. PD část elektro.

PŘED NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY JE TŘEBA PROVĚRIT JEJICH STAV A FUNKČNOST!

Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBR systémovým řešením.

	Ing. Kateřina Juránková Na Balné 94, 789 61 Bludov Tel.: 603219132, GSM: 723465580 jurankova.katerina@iscsl.cz	Zodp.projektant: Ing. Juránková Kateřina Výpracoval: Ing. Juránková Kateřina Kreslil: Ing. Juránková Kateřina Investor: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská č. 2613 Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 764442 Část: 0.1.4. TPS I a) VZT, b) ZTI	Datum: 07/2020 Stupeň: DSP Číslo zakázky: 38/2020 Počet A4: 8	Název výkresu: PAVILON A1 – PŮDORYS 2.NP – VZT Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: 3

