



SO 470.2 - Veřejné osvětlení - část B

zemní kabel veřejného osvětlení CNY-J 4x16 v celé trase v kabelové chráničce 63
spolu s kabelem VO zemnicí vodič FeZn 10mm
Délka trasy výkopu414 metrů

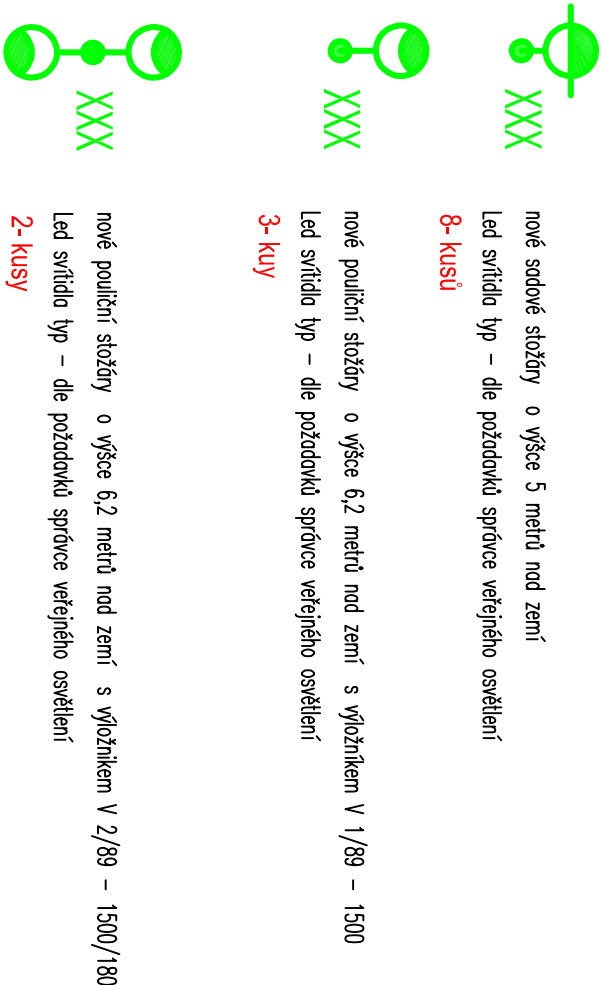

SO 400

Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz–400/TN–C
Ochrana před nebez . dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje

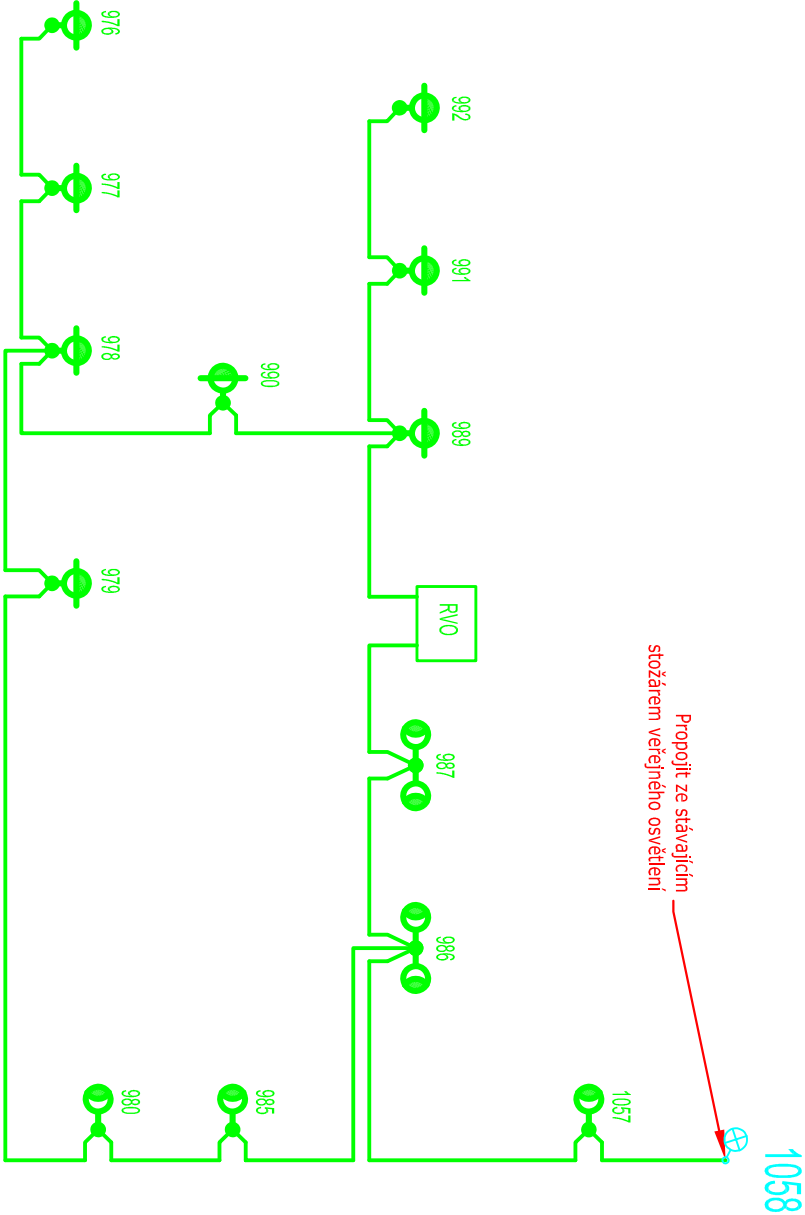

PROJEKTANT	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Soldán
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Mičková Polesná
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Petr Soldán
VYPRACOVAL	Ing. Martin Hedvík

Atelier DPK, s.r.o. Šumavská 416/15 602 00 Brno tel./fax: 541240616 atelier@atelier-dpk.cz	
--	--

PROJEKTANT ČÁSTI PD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Grepl
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Grepl
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Grepl

INVESTOR Město Šumperk, zastoupený MěÚ Šumperk odborem RUI Jesenická 31, 787 01 Šumperk	DATUM 12/2020	
	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE 15_09_150_13	
	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE	
	MĚŘITKO	
	FORMAT	
OBJEKT SO 470.2 - Veřejné osvětlení - část B	2 x A4	
ČÁST D. Dokumentace objektů	PARÉ	
DOKUMENT (VÝKRES) Schéma zapojení veřejného osvětlení	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE D.4.2.3	