


Napojení drenáže na DN 600

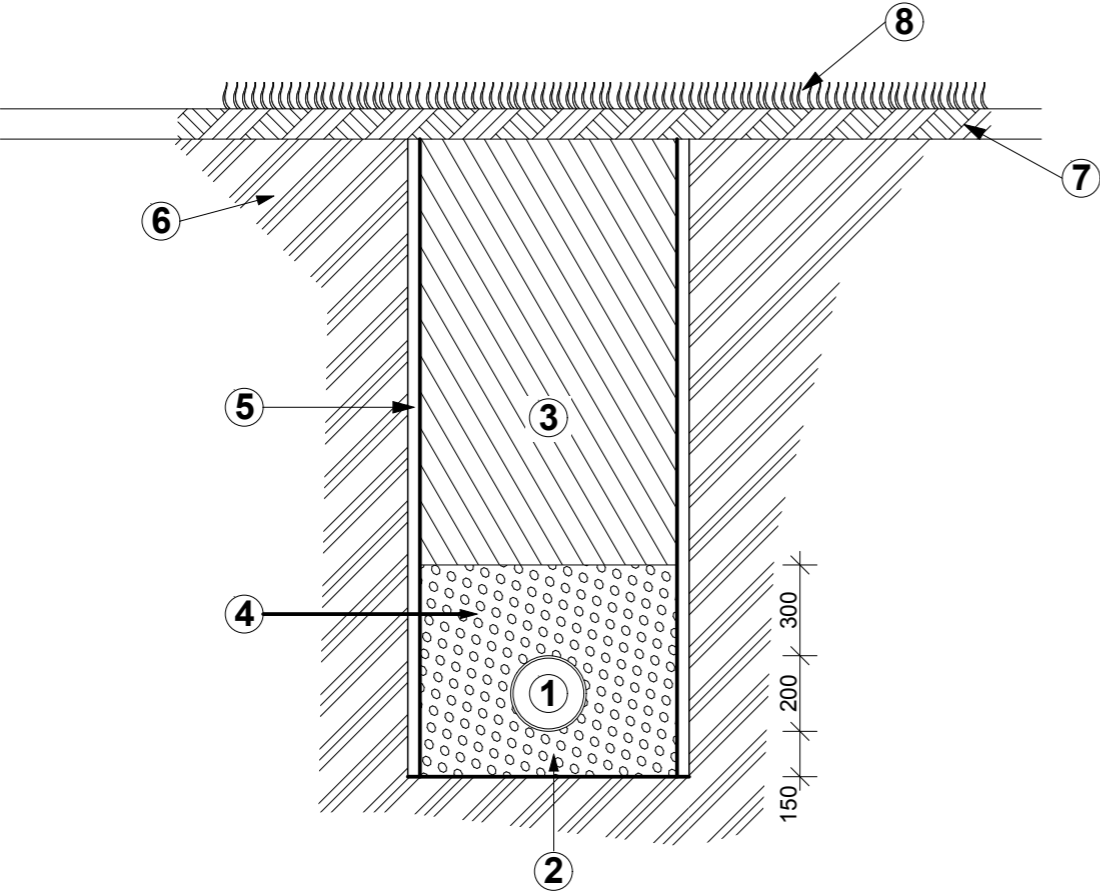

Legenda:

- 1 - potrubí PVC DN 200
- 2 - podkladní vrstva - štěrkopísek
- 3 - hutněný zásyp
- 4 - obsyp - štěrkopísek
- 5 - příložné pažení
- 6 - zemina původní
- 7 - ornice
- 8 - zatravnění přírodní setou trávou

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	04/2014
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	03/14
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	4. Základní škola, Sluneční 38	Měřítko	1 : 25
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NAPOJENÍ DRENÁŽE NA DN 600		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.23