


SCHÉMA VENTILOVÉ KRABICE dle ČSN EN 7396-1

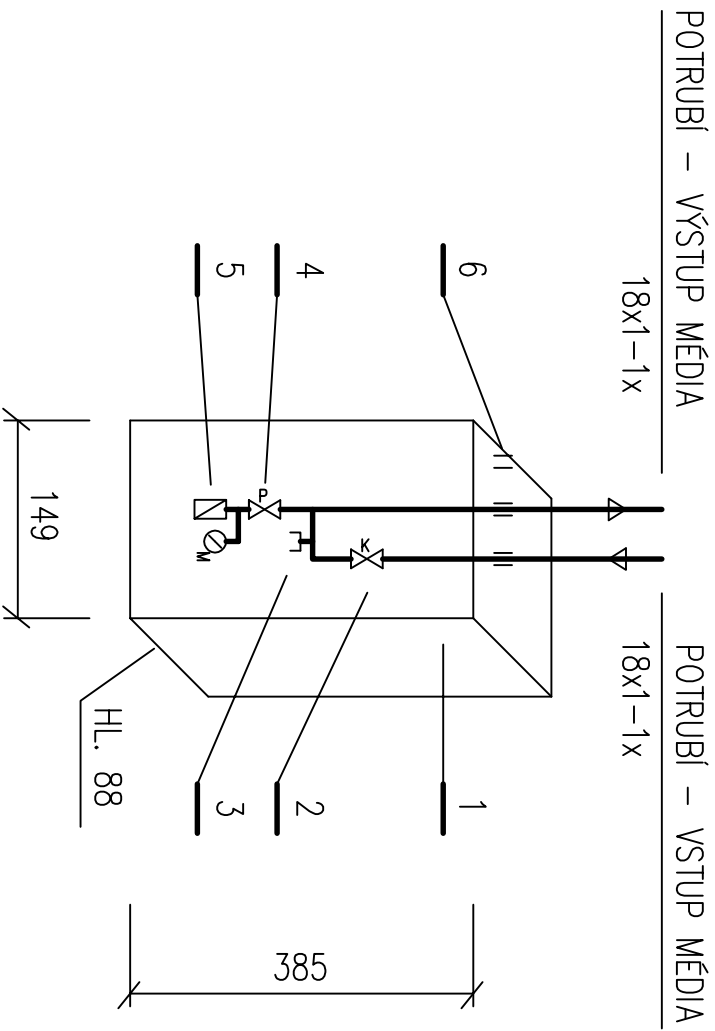


- 1 – Plechová krabice nástěnná v provedení pod omítku nebo na stěnu otevírání krabice /přístup/ je v souladu s ČSN EN 7396-1.
- 2 – Výstupní uzavírací ventil G3/4" PN20.
- 3 – Vstupní místo NIST pro nouzi a údržbu dle druhu plynu.
- 4 – Uzavírací ventil PN20.
- 5 – Čidlo snímání tlaku média s kontrolním manometrem.
- 6 – Výústky pro kabely /čidla snímání tlaku/.

PRO PLYNY: 02

± 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

REKONSTRUKCE CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ VE 4.NP PAVILONU B NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.												
Investor: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 78701 Šumperk												
Autor			Zodpovědný projektant									
			Ing. Zdeněk Kvapil									
			Projektant									
Hlavní projektant			Ing. Zdeněk Kvapil									
Ing. arch. Boris Petrov			Číslo zakázky									
D01.4/4			Rozvody medicínálních plynů									
VENTILOVÁ KRABICE												
-												

 <div>ARCHITECTONICKÁ KANCELÁŘ 738 01 FRÝDEK - MÍSTEK REZINICKÁ 33 tel./fax: 558620495</div>												
atelier frýdek												
Datum			ZÁŘÍ 2017									
Stupeň			DSP									
Číslo zakázky												
Formát			2 x A4									
Měřitko:			1 2 3 4 5 6 7									
č.v.			D 01.4/4									
			04									