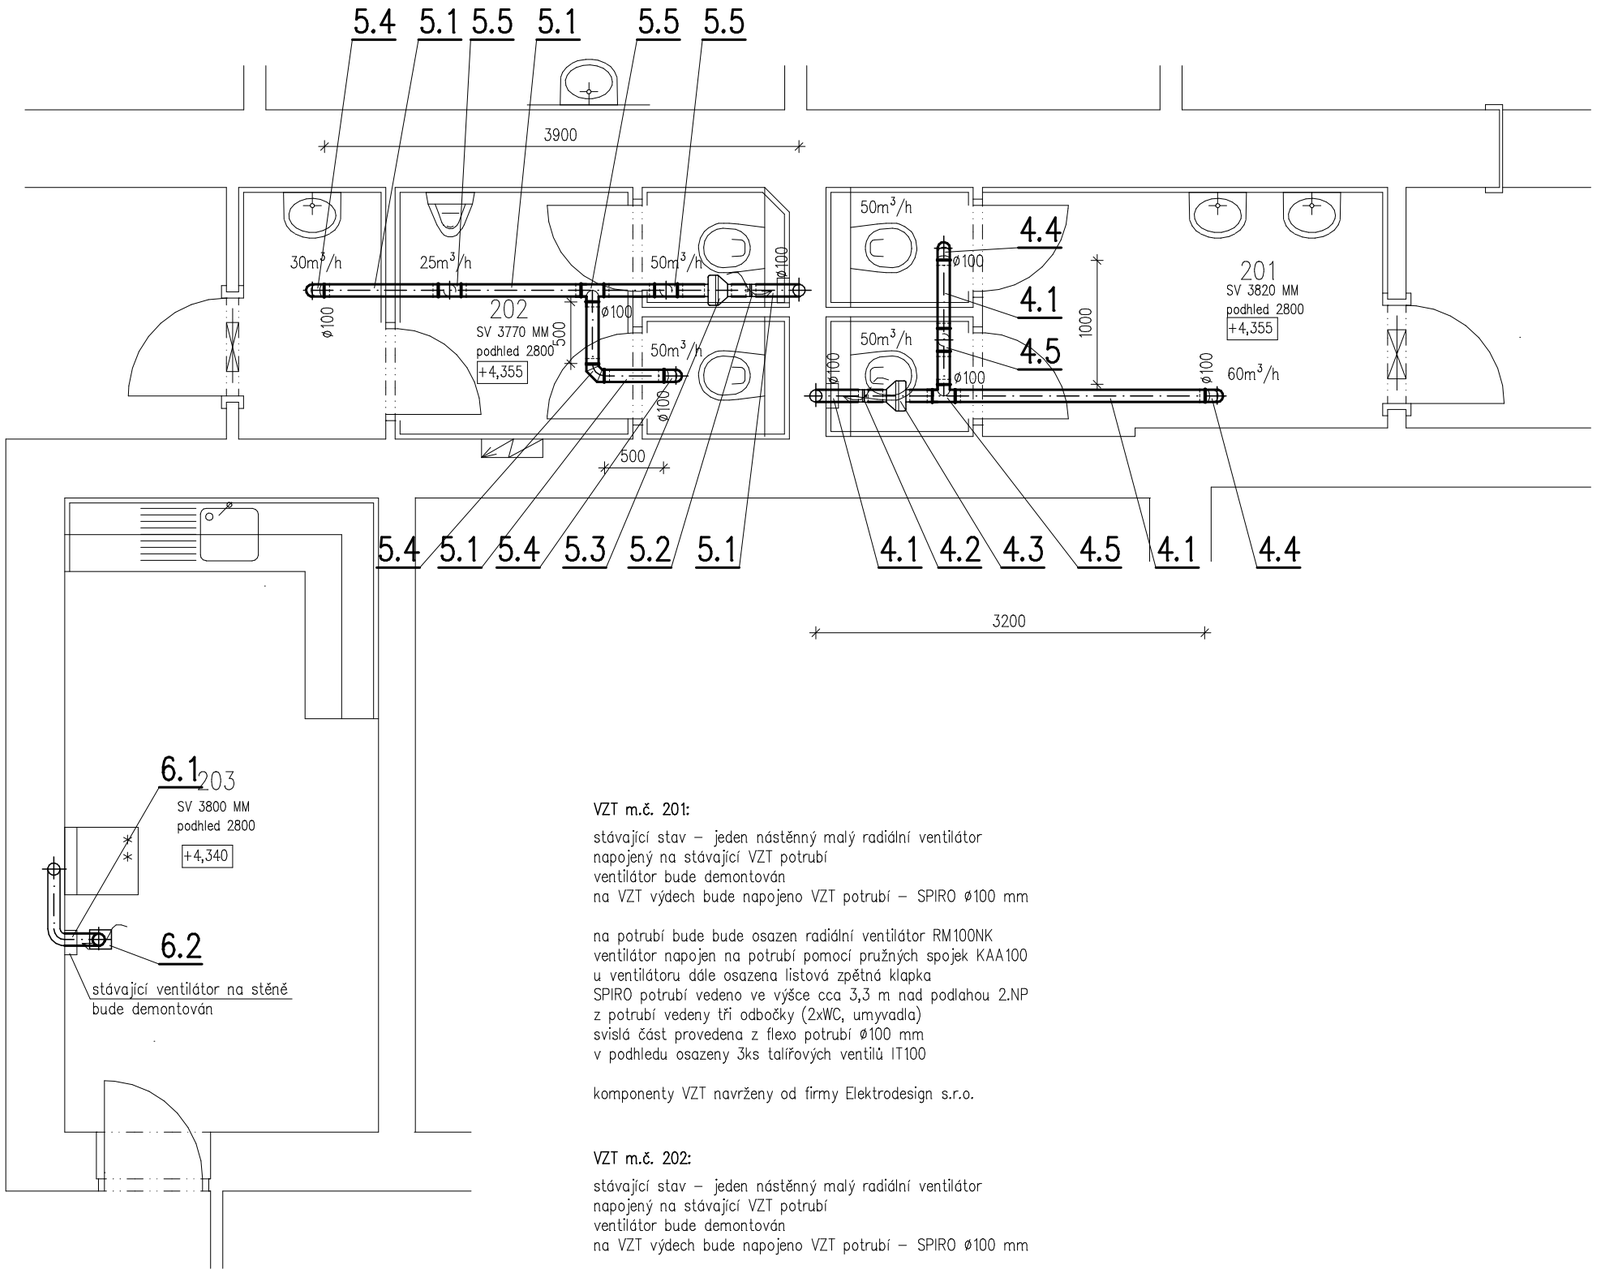

VZT m.č. 201:

stávající stav – jeden nástěnný malý radiální ventilátor
napojený na stávající VZT potrubí
ventilátor bude demontován
na VZT výdech bude napojeno VZT potrubí – SPIRO ø100 mm

na potrubí bude bude osazen radiální ventilátor RM100NK
ventilátor napojen na potrubí pomocí pružných spojek KAA100
u ventilátoru dále osazena lístová zpětná klapka
SPIRO potrubí vedeno ve výšce cca 3,3 m nad podlahou 2.NP
z potrubí vedeny tři odbočky (2xWC, umyvadla)
svislá část provedena z flexo potrubí ø100 mm
v podhledu osazeny 3ks talířových ventilů IT100

komponenty VZT navrženy od firmy Elektrodesign s.r.o.

VZT m.č. 202:

stávající stav – jeden nástěnný malý radiální ventilátor
napojený na stávající VZT potrubí
ventilátor bude demontován
na VZT výdech bude napojeno VZT potrubí – SPIRO ø100 mm

na potrubí bude bude osazen radiální ventilátor RM100NK
ventilátor napojen na potrubí pomocí pružných spojek KAA100
u ventilátoru dále osazena lístová zpětná klapka
SPIRO potrubí vedeno ve výšce cca 3,3 m nad podlahou 2.NP
z potrubí vedeny čtyři odbočky (2xWC, pisoár, umyvadlo)
svislá část provedena z flexo potrubí ø100 mm
v podhledu osazeny 4ks talířových ventilů IT100

komponenty VZT navrženy od firmy Elektrodesign s.r.o.

VZT m.č. 203:

stávající stav – v kuchyňce na stěně jeden malý radiální ventilátor
napojený na stávající VZT potrubí
ventilátor bude demontován a zpětně osazen do nového podhledu
ventilátor na stávající VZT výdech dopojen pomocí flexo hadice

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	PŘEDSÍŇ WC A KABINY WC ŽENY
202	PŘEDSÍŇ WC A KABINY WC MUŽI
203	ČAJOVÁ KUCHYŇKA

Specifikace

pozice	popis	množství
4.1	spiro potrubí ø100 mm	4,2 m
4.2	lístová zpětná klapka RSK ø100	1 ks
4.3	radiální ventilátor RM 100 NK spojka KAA100 – 2ks časový doběh DT4	1 ks
4.4	oblouk segmentový OS90°–100	2 ks
4.5	odbočka jednostraná OBJ90°–100/100	2 ks
4.6	flexo potrubí aluflex ø100 mm	2 m
4.7	talířový ventil IT100	3 ks

pozice	popis	množství
5.1	spiro potrubí ø100 mm	5 m
5.2	lístová zpětná klapka RSK ø100	1 ks
5.3	radiální ventilátor RM 100 NK spojka KAA100 – 2ks časový doběh DT4	1 ks
5.4	oblouk segmentový OS90°–100	3 ks
5.5	odbočka jednostraná OBJ90°–100/100	3 ks
5.6	flexo potrubí aluflex ø100 mm	3 m
5.7	talířový ventil IT100	4 ks

pozice	popis	množství
6.1	flexo potrubí ALuflex ø100	1 m
6.2	zpětná mtz demontovaného ventilátoru SILENT	1 ks

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval
Ing. Milan Šperlich	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička

Ing. Jan Růžička
Nový Malín 665
788 03 Nový Malín
tel.: +420 775 934 700
e–mail: ruzicka@tzb–nem.cz

Investor: město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚK V 1.NP–3.NP V BUDOVĚ RADNICE, NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK**

Datum	06/2020
Stupeň	DPS
Formát	2xA4
Č.zakázky	2020–014

Obsah: D.1.4 – Technika prostředí staveb
Zařízení pro vzduchotechniku
Půdorys 2.NP

Měřítko:	Č.výkresu:
1: 50	V103