

PŮDORYS 1.NP


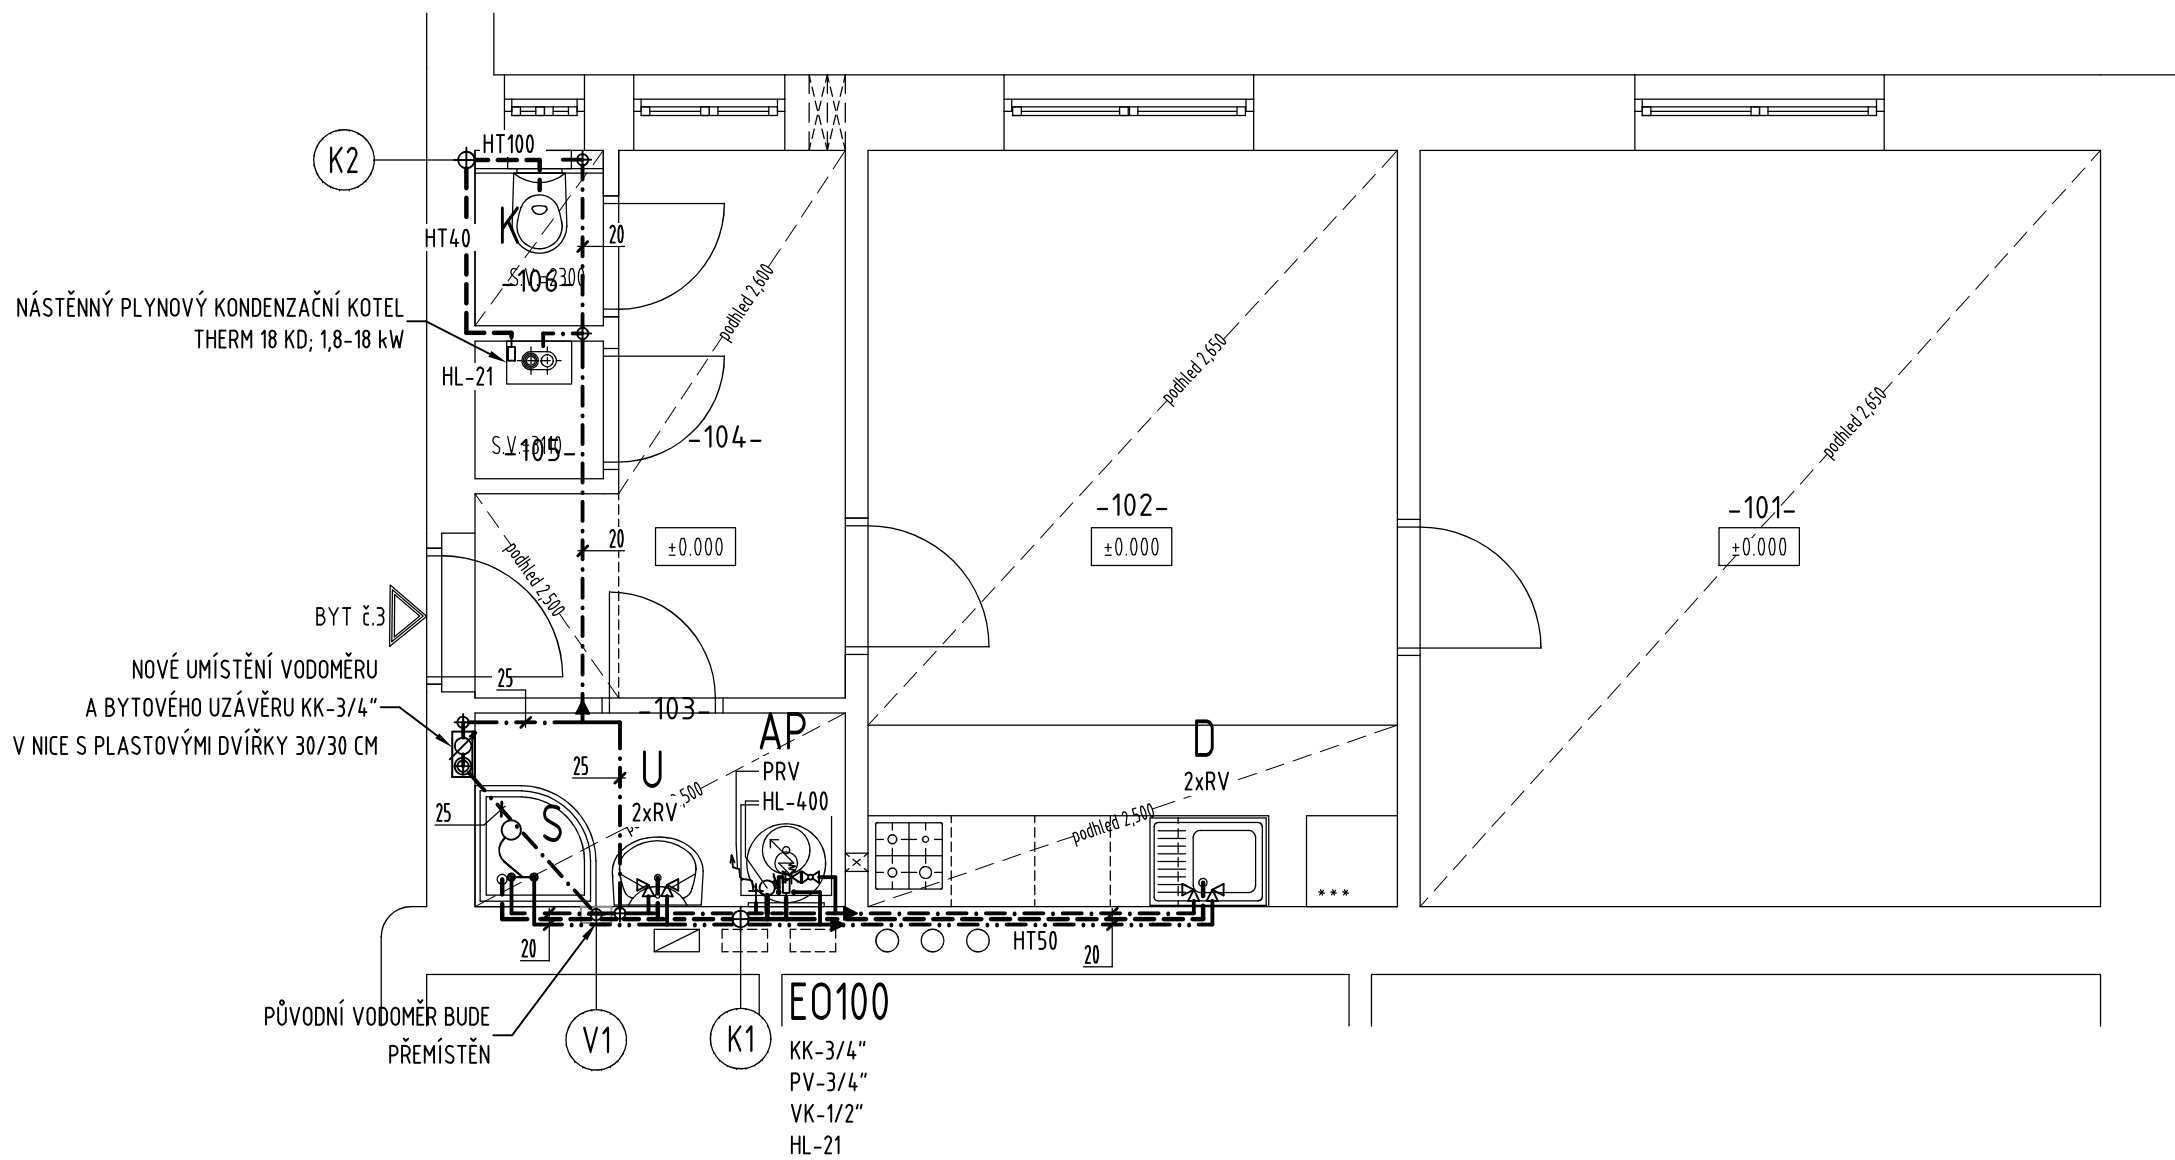


SCHÉMA VODOVODU

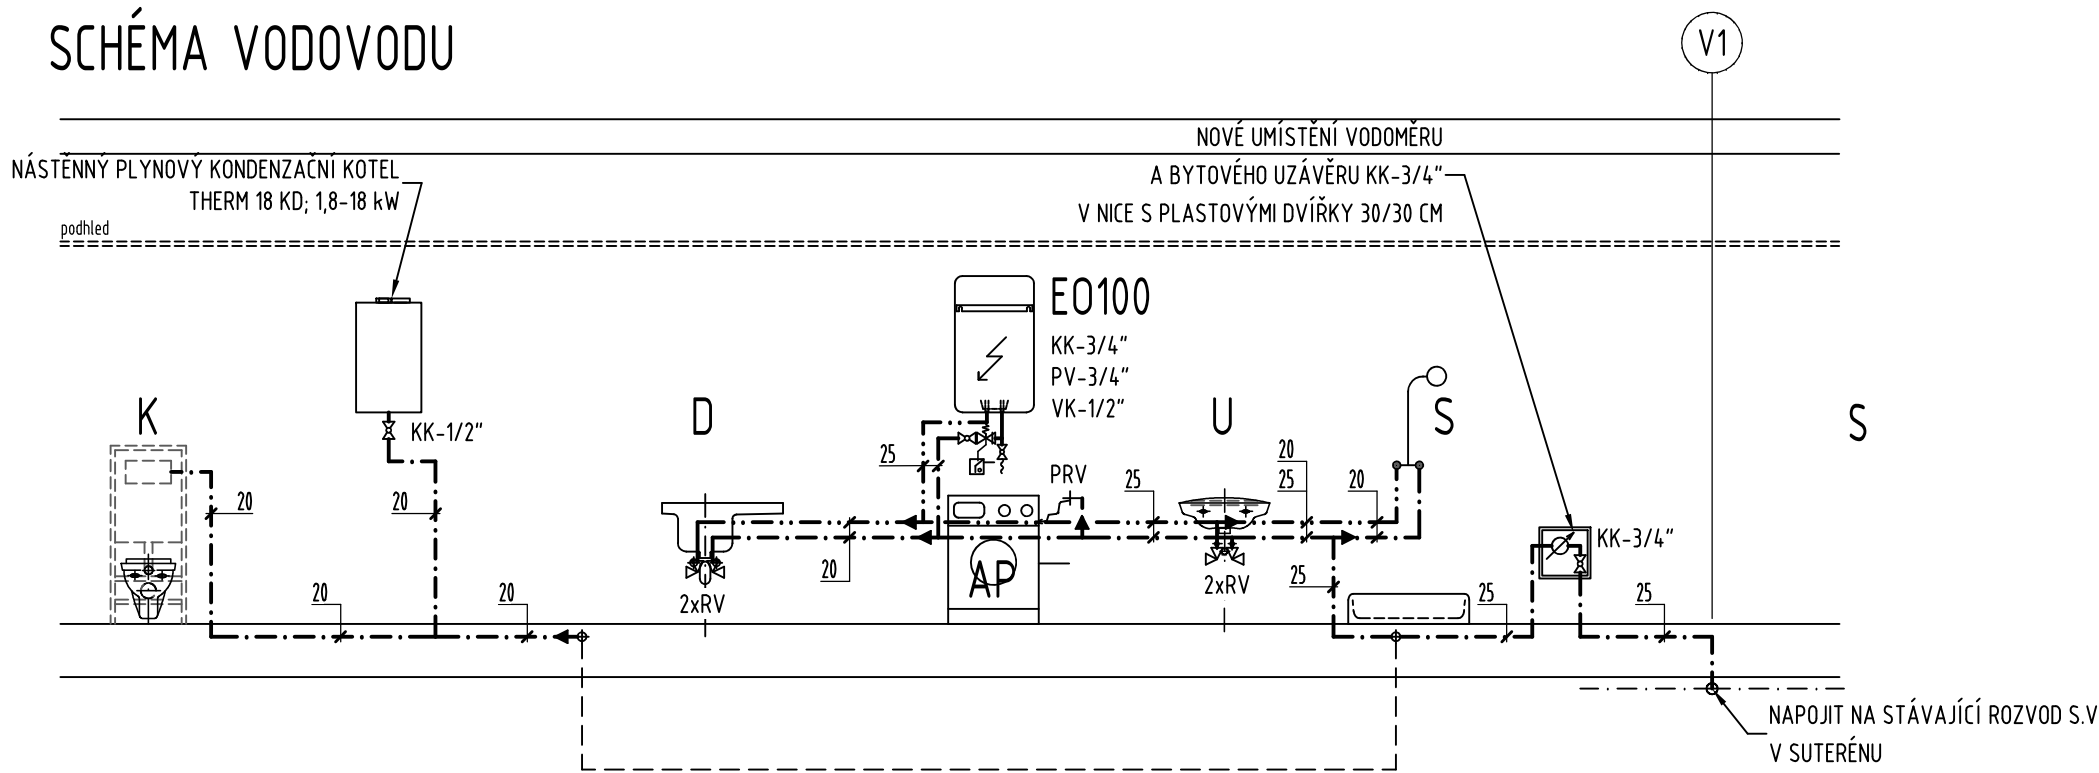


LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - STUDENÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (SDR 9)
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - TEPLÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (SDR 9)
- NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PP-HT

LEGENDA ARMATUR:

- KK KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU
- PV POJISTNÝ VENTIL SE ZPĚTNOU Klapkou (SOUČÁST DODÁVKY EL. OHŘÍVAČŮ)
- VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT, VNĚJŠÍ ZÁVITY 1/2" x 3/4", SE ZÁTKOU, VRTULKA ; 35 bar; 185°C
- RV ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, 1/2"x3/8"
- PRV PRAČKOVÝ VENTIL
- HL-21 KALICH PRO ÚKAPY HL-21; DN 32, SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU A PŘÍDAVNOU MECHANICKOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV
- HL-400 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY A MYČKY

SCHÉMA KANALIZACE

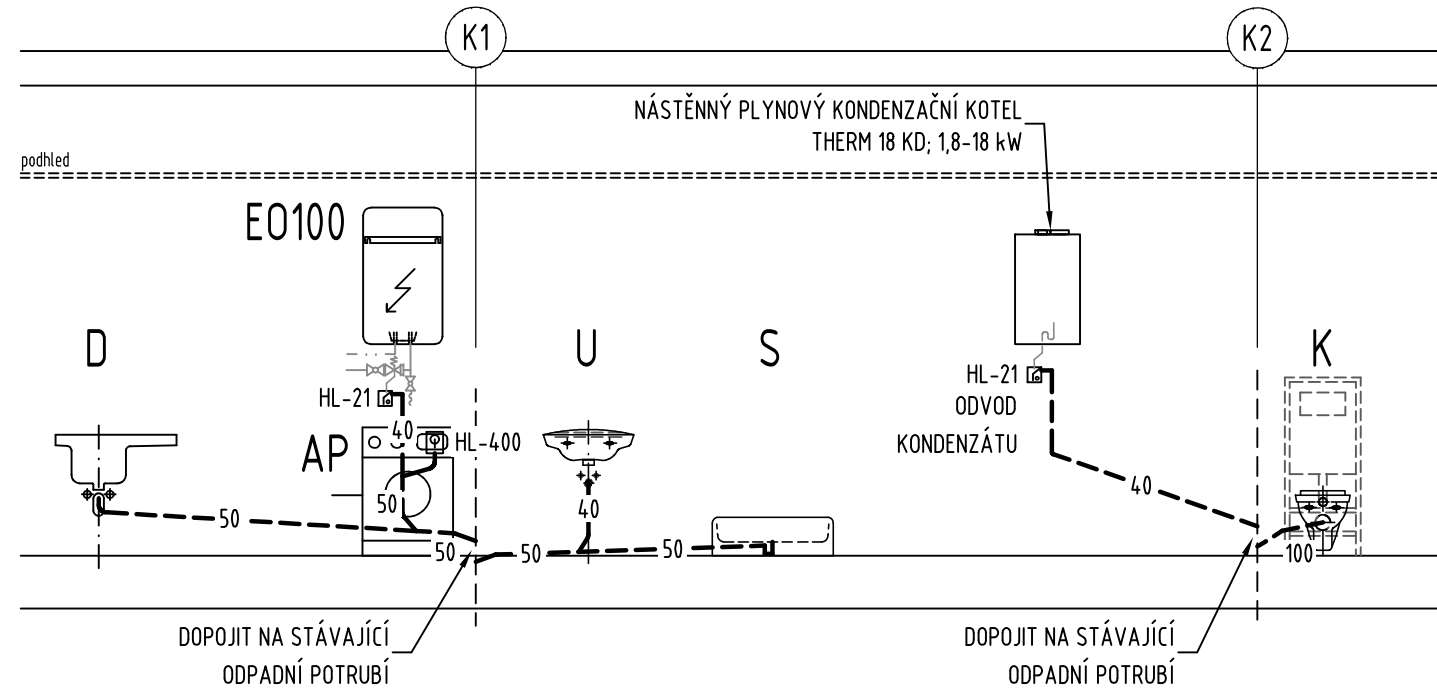

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMÝVADLO DITURVITOVÉ SE STOJÁNKOVOU UMÝVADLOVOU BATERÍ A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- K KLOZET ZÁVĚSNÝ + MONTÁŽNÍ MODUL, VČETNĚ SEDÁTKA
- D DŘEZ NEREZOVÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A DŘEZOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍ
- S SPRCHOVÝ BOX - NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE - (SET S DRŽÁKEM S NASTAVITELNOU VÝŠKOU SPRCHY)
- E0100 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ "OKCE 100" - NA ZAVĚŠENÍ; OBSAH 100 LITRŮ
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA

| TABULKA MÍSTNOSTÍ (byt č. 3) | |
|------------------------------|----------|
| MÍSTNOST | ÚČEL |
| -101- | POKOJ |
| -102- | POKOJ |
| -103- | KOUPELNA |
| -104- | CHODBA |
| -105- | KOMORA |
| -106- | WC |

UPOZORNĚNÍ:

KONKRÉTNÍ VÝROBKY NAVRŽENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY JEN JAKO PŘÍKLAD MOŽNÉHO ŘEŠENÍ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKY, AVŠAK SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRY.

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Zodp. projektant Vladimír Schertler <i>Schertl</i> | | Vypracoval Vladimír Schertler <i>Schertl</i> | | Kreslil Vladimír Schertler <i>Schertl</i> | | <div>FRYS</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div> | |
| Kraj: Olomoucký | | Městský úřad: Šumperk | | | | | |
| Investor: Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk | | | | | | | |
| Stavba: | | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.3 v objektu na p. č. st. 1361; k.ú. Šumperk | | | | Formát 6x44 | |
| | | | | | | Měřítko 1:50 | |
| | | | | | | Datum září 2023 | |
| | | | | | | Účel DPS | |
| | | | | | | Číslo zakázky 23/62b | |
| Část: | | D.1.4.e Technika prostředí staveb ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | | | Číslo výkresu: | |
| | | | | | | Číslo paré: | |
| Název výkresu: | | PŮDORYS 1.NP, SCHÉMA VODY A KANALIZACE | | | | Z01 | |
| | | | | | | | |