



ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ NN:

VOLNÝ TERÉN + ZPEVNĚNÁ PLOCHA

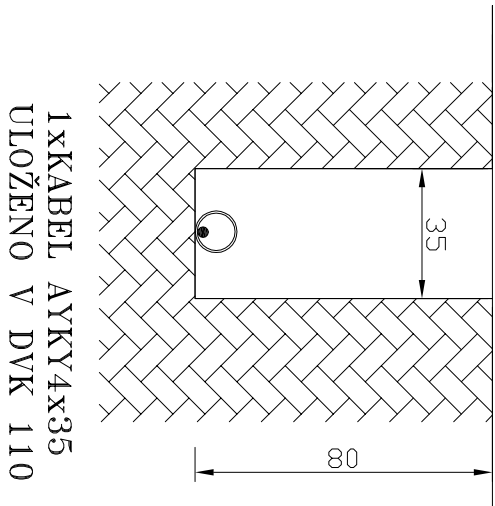


1xKABEL AYKY4x35
ULOŽENO V DVK 110

VOLNÝ TERÉN + ZPEVNĚNÁ PLOCHA

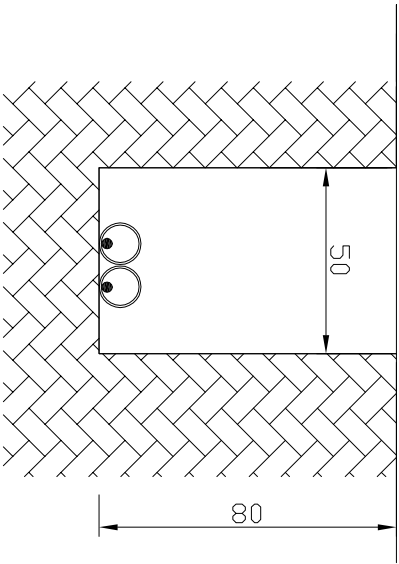


2xKABEL MŠ+VO AYKY4x35
ULOŽENO V DVK 110

VOLNÝ TERÉN + ZPEVNĚNÁ PLOCHA

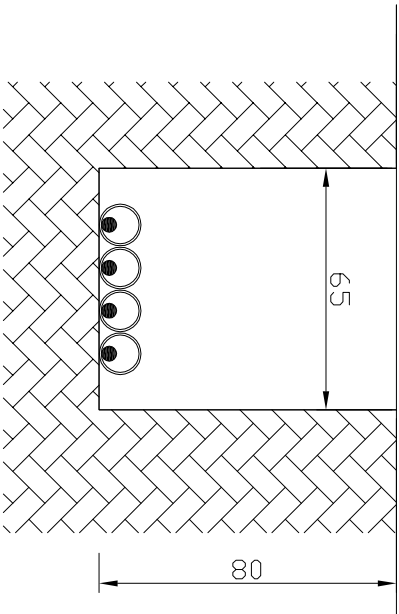


4xKABEL AYKY 3x240+120
ULOŽENO V DVK 110

VOLNÝ TERÉN

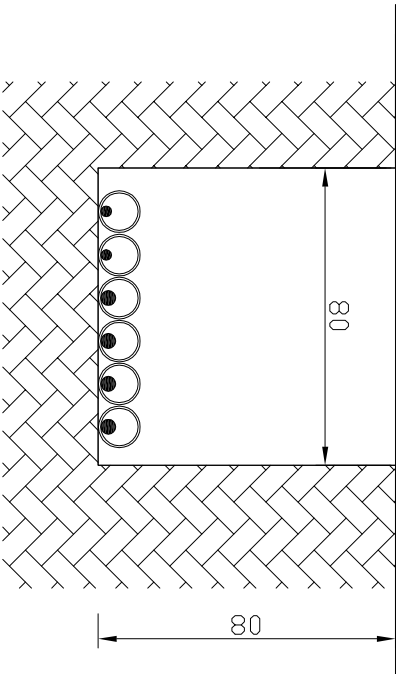


2xKABEL MŠ+VO AYKY4x35
4xKABEL AYKY 3x240+120
ULOŽENO V DVK 110

POD KOMUNIKACÍ

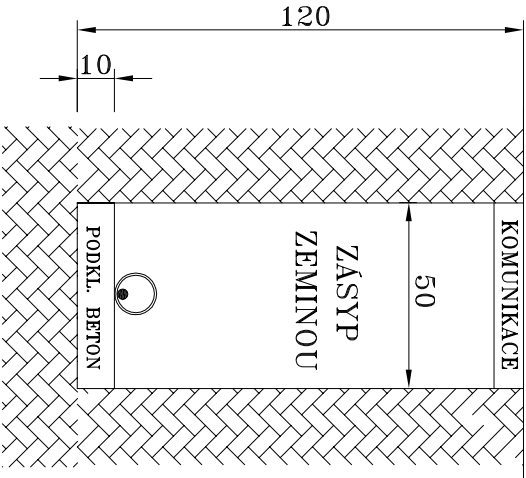


1xKABEL AYKY4x35
ULOŽENO V DVK 110

PROTLAK POD POTOKEM

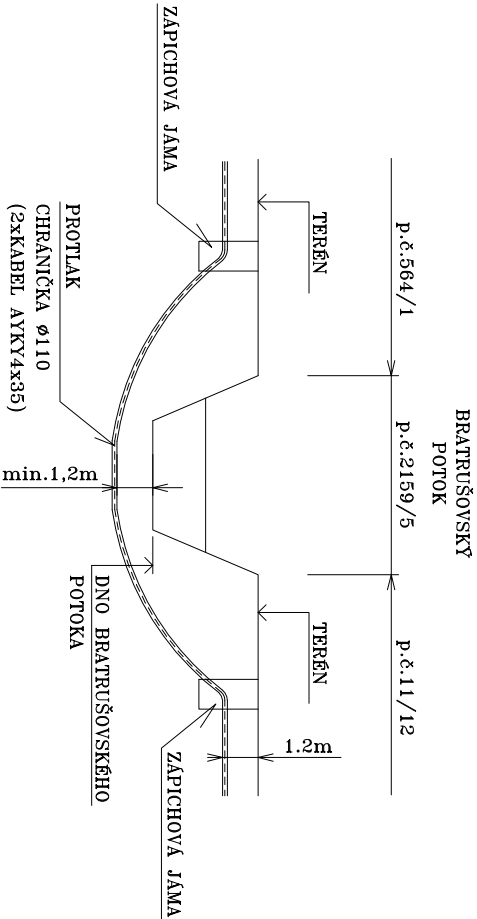

PRO ULOŽENÍ KABELŮ, SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ S JINÝMI SÍTĚMI
PLATÍ ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ"

NEJMĚNŠÍ DOVOL. VZDÁLENOSTI(cm)	KABELY			PLYN		VODOVOD. POTRUBÍ	TEP.SITĚ	STOKY	
	NN <1kV	VN <35kV	SLP	<5 kPa	<0,4 MPa				
VO ≥ 1kV	VODOROVNĚ – SOUBĚH	5	20	10 – 30	40	60	40	30	50
≥ 1kV	SVSLÉ – KŘÍŽENÍ	5	20	10 – 30	10	10	40	30	30
≥ 1kV	VODOROVNĚ – SOUBĚH	20	20	30 – 80	40	60	40	100	50
≥ 1kV	SVSLÉ – KŘÍŽENÍ	20	20	30 – 80	10	20	40	50	50

Stupeň dokumentace:		Číslo dokumentu:		Revize:		Datum:	
Dokumentace pro výběr zhotovitele - DPS		2024ŠMv04		0		12/2024	
Vyracoval:		Kontroloval:		List:		Počet A4:	
Pavel Šenkýř		ing. Milan Hošek		01		2	
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461						Měřtko: -	
Zpracovatel dokumentace a držitel práv:		Název:					
<div><div>SOLAR GODS</div></div> <div>Solar gods s.r.o. Na Folimance 2155/15 120 00 Praha 2 IČ: 17331501 DIČ: CZ17331501</div>		Fotovoltaická elektrárna 97,20 kWp s akumulací 576,0 kWh – FVE ZŠ/MŠ Šumavská				DPS	
Doplňující název:		Propojení odběrných míst s FVE a baterií Řezy - uložení kabelů				D.2.01.4	